

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور



مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
(جلد پنجم)
لوله‌های ترمопلاستیک

معاونت امور فنی

دانشگاه آزاد اسلامی

<http://www.iprd.org.ir>

شماره ۵

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

**مشخصات فنی عمومی
تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها
(جلد پنجم)**

لوله‌های ترمопلاستیک

در
۲ تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
۳ تأسیسات بهداشتی
۲-۳ لوله‌کشی
۳-۳ لوله‌کشی فاضلاب و هواکش

نشریه شماره ۱۲۸-۵

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

فهرست برگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها/ معاونت امور فنی، دفتر امور
فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.- تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۴.
ج: مصور.- (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش
خطرپذیری ناشی از زلزله؛ نشریه شماره ۱۲۸-۵) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛
(۸۴/۰۰/۸۴)

ISBN 964-425-665-4

مندرجات: ج. ۱. تأسیسات گرمایی، تهویض هوا و تهویه مطبوع.- ج. ۲. تأسیسات بهداشتی.- ج. ۳.
کanal کشی.- ج. ۴. عایق کاری.- ج. ۵. لوله‌های ترموبلاستیک

۱. تأسیسات - استانداردها. ۲. مکانیک - مهندسی - استانداردها. ۳. تهویه مطبوع - مشخصات.
۴. لوله‌کشی - مشخصات. ۵. ساختمان‌سازی - استانداردها. ۶. لوله‌ها - مشخصات. الف. سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

TA ۳۶۸ / ۱۲۸ ش. ۱۳۸۴

ISBN 964-425-665-4

شابک ۴-۶۶۵-۶۶۵-۹۶۴ (ج. ۵)

مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، جلد ۵: لوله‌های ترموبلاستیک
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک
علمی، موزه و انتشارات

چاپ اول، ۳۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۴

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: خرمی

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

رئیس سازمان

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره : ۱۰۱/۹۵۵۷۶

تاریخ : ۱۳۸۴/۵/۲۶

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع : مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، جلد پنجم: لوله‌های ترمoplastیک

به استناد آینه نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصطفوی شماره ۱۴۸۹۸/ت ۲۴۵۲۵ - ۱۳۷۵/۴/۴ هـ)، مورخ ۱۳۸۵/۱/۱ به پیوست، نشریه شماره ۱۲۸-۵ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله این سازمان، با عنوان «مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، جلد پنجم: لوله‌های ترمoplastیک» از نوع گروه اول، ابلاغ می‌شود؛ تا از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ به اجرا درآید.

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی، الزامی است.

حمید شرکاء
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، مراتب را به صورت زیرگزارش فرمایید:

-۱ شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

-۲ ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

-۳ در صورت امکان، متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

-۴ نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیشایش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

پیشگفتار

تهیه، تدوین و انتشار تدریجی «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها» برای اولین بار در کشور، از اواخر دهه شصت در دست اقدام معاونت امورفنی قرار گرفت. گستردگی دامنه کار و کمبود متخصصان واحد صلاحیت و داوطلب در این زمینه موجب گردید که روند تکمیلی این مجموعه با توجه به اولویت‌های متناسب با نیاز کارگاه‌ها و در قالب نشریه‌های شماره ۱۲۸ دفتر امورفنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله تداوم یابد. از این مجموعه تاکنون نشریه‌های شماره:

- ۱ ۱۲۸ با موضوع تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل کلیات و لوله‌کشی
 - ۲ ۱۲۸ با موضوع، تاسیسات بهداشتی، شامل کلیات، لوله‌کشی آب سرد و گرم مصرفی، لوله‌کشی فاضلاب و هواکش و لوله‌کشی آب باران
 - ۳ ۱۲۸ با موضوع، کanal کشی
 - ۴ ۱۲۸ با موضوع، عایق کاری
- انتشار یافته است.

تولید و عرضه لوله‌های ترموپلاستیک در کشور، به ویژه در سال‌های اخیر، تنوع آنها و افزایش روزافرون سازندگان از یک سو، اطلاعات اندک در مورد کاربرد و مشخصات مواد مصرفی از سوی دیگر، انتشار نشریه حاضر را به منظور ارتقای کیفی طراحی و اجرای طرحهای عمرانی کشور ضروری می‌نمود.

نشریه حاضر (۱۲۸-۵) با عنوان «لوله‌های ترموپلاستیک» که به موضوع‌های مرتبط با این قسمت از مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها می‌پردازد، توسط آقای مهندس حشمت‌الله منصف و همکاری آقای مهندس هنری ملکمنی در "شرکت مهندسی پارسaman طرح" تهیه شده است. خدمات مربوط به تهیه استانداردها، آماده‌سازی و ویرایش دیاگرام‌ها، شکل‌ها و جدول‌ها توسط آقایان مهندس سلمان و سلیم طاهری انجام گرفته است که به این وسیله از زحمات ایشان قدردانی می‌شود.

با امید آن که توفیق تکمیل این مجموعه با تهیه تدریجی و مستمر دیگر بخش‌ها، در آینده‌ای نزدیک فراهم آید، از مخاطبین محترم انتظار دارد با ارسال نظرات اصلاحی، این معاونت را در تصحیح و تکمیل محتوای این نشریه در چاپ‌های بعدی یاری فرمایند.

معاون امورفنی

مقدمه

- ۱- این نشریه جلد دیگری از "مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها" است که به "لوله‌های ترمoplastیک" اختصاص دارد و شامل سه قسمت مجزای زیر است:
- ۱۶-۲- لوله و فیتینگ ترمoplastیک، از ۲-۲- لوله‌کشی تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
- ۱۰-۲- لوله و فیتینگ ترمoplastیک، از ۲-۳- لوله‌کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
- ۳-۳-۴- لوله و فیتینگ پلیوپیتان، از ۳-۵- لوله و فیتینگ پلیاتیلن، از ۳-۳- لوله‌کشی فاضلاب و هواکش
- ۲- شماره‌گذاری بخش‌های این جلد نشان می‌دهد که این سه قسمت در واقع بخش‌هایی از جلد اول (نشریه ۱۲۸-۱) و جلد دوم (نشریه ۱۲۸-۲) می‌باشد ولی به دلایل زیر به صورت جداگانه (نشریه ۱۲۸-۵) تدوین شده است:
- در دو دهه اخیر، به منظور پرهیز از مشکلات کاربرد لوله‌های فلزی، به خصوص در دوره بهره‌برداری و نگهداری، تلاش پیگیر و گسترش‌های در مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشورهای پیشرفته صنعتی، به منظور استفاده از لوله‌های پلیمری صورت گرفته، انواع لوله‌های پلیمری به بازار عرضه شده و استانداردهای متعددی در مورد مواد اولیه، روش ساخت و روش تست هریک منتشر شده است.
- در کشور ایران هم، در سال‌های اخیر، انواع گوناگونی از لوله‌های پلیمری تولید و به بازار عرضه شده است که هر روز بر تعداد سازندگان و تنوع آن افزوده می‌شود، موضوعی که در زمان تدوین نشریه‌های ۱۲۸-۱ و ۱۲۸-۲، در این سطح، مطرح نبوده است.

- تنوع زیاد این لوله‌ها، اطلاعات اندک در مورد دامنه کاربرد هریک، آشفتگی و نابسامانی فاجعه‌باری که در انتخاب و استفاده از این لوله‌ها، در بین دست‌اندرکاران طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، پیش آمده، انتشار اطلاعات جامعی درباره انواع این لوله‌ها و محدودیت‌های هریک را ضروری ساخته است. اطلاعات ناقص و گاه متناقض که از طرف برخی سازندگان منتشر شده (و هنوز هم می‌شود)، اهمیت و فوریت تدوین این قسمت از مشخصات فنی عمومی را نشان می‌دهد.

- طرح روش مسایل مربوط به محدودیت‌های هریک از انواع این لوله‌ها و کاربرد هریک در سیستم‌های مختلف لوله‌کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان‌ها، به کمک استانداردهای در دسترس، ناگزیر حجم این مطالعات را افزایش داده است. به همین جهت ترجیح داده شد که به صورت جلد جداگانه‌ای (۱۲۸-۵) تدوین شود. شماره‌گذاری بخش‌ها، جایگاه هریک را در نشریه‌های (۱۲۸-۱) و (۱۲۸-۲) نشان می‌دهد.

۳- در طبقه‌بندی، تنظیم مطالب و تدوین این نشریه نیز، همان اصول اشاره شده در مقدمه‌ی نشریه‌ی شماره (۱۲۸-۱) رعایت شده است.

۴- این نشریه با استفاده از استانداردها و دیگر مدارک معتبری که از طرف مراکز مسئول کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی رسم‌آنتشار یافته، تدوین شده است. چون پژوهش مداوم و گستره‌های از طرف سازندگان و موسسات تحقیقاتی کشورهای پیشرفته صنعتی، به منظور بهبود شرایط فیزیکی (دمای کار، فشار کار و عمر مفید) لوله‌های ترمопلاستیک (تک لایه و چند لایه) جریان دارد و هر روز محصولات جدید و استانداردهای جدیدتری عرضه می‌شود، ضروری است هنگام انتخاب لوله و فیتنگ ترمопلاستیک در هر طرح مشخص، با استفاده از اطلاعات و روش‌هایی که در این نشریه آمده است، اطلاعات فنی درباره محصولی که سازنده ارائه می‌کند، دریافت و با دقت بررسی شود، تا نسبت به کاربرد آن در لوله‌کشی موردنظر در هر طرح مشخص اطمینان به دست آید.

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۲-۲ لوله کشی

۱۶-۲-۲ لوله و فیتینگ ترموبلاستیک

۱۲ از ۱ ۱-۱۶-۲-۲ کلیات

۱۲ از ۱ ۲-۱۶-۲-۲ طبقه بندی سیستم ها

۱۲ از ۳ ۳-۱۶-۲-۲ طبقه بندی سیستم ها در استانداردهای ISO

۱۲ از ۵ ۴-۱۶-۲-۲ لوله های تک لایه ترموبلاستیک

الف) کلیات

(ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX)

(پ) لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا(PE-RT)

(ت) لوله های تک لایه پلی پروپیلن(PP-R)

۱ از ۴ ۵-۱۶-۲-۲ کاربرد لوله های تک لایه ترموبلاستیک

۹ از ۱ ۶-۱۶-۲-۲ لوله های چند لایه ترموبلاستیک

الف) کلیات

(ب) لوله های PEX/AL/PEX در استاندارد ANSI/ASTM F1231

(پ) لوله های PEX/AL/PEX در استاندارد CAN/CSA B137.10

(ت) لوله های PE-RT/AL / PE-RT در استاندارد ANSI/ASTM F1282

(ث) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

۱ از ۳ ۷-۱۶-۲-۲ کاربرد لوله های چند لایه ترموبلاستیک

۴ تاسیسات بهداشتی

۲-۲ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۱ از ۱ ۱-۱۰-۲-۳ کلیات

الف) شرایط انتخاب مصالح

۱ از ۳ ب) ضخامت جدار لوله

۲ از ۲

- ۲-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک**
- ۱ از ۱۷
 - ۱ از ۱۷
 - ۱ از ۱۷
 - ۸ از ۱۷
 - ۱۰ از ۱۷
 - ۱۲ از ۱۷
- (الف) کلیات
- (ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای DIN
- (پ) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای BS
- (ت) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای ANSI/ASTM
- (ث) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای ISO
- ۳-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا**
- ۱ از ۶
 - ۱ از ۶
 - ۱ از ۶
- (الف) کلیات
- (ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا در استانداردهای DIN
- ۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن**
- ۱ از ۳۱
 - ۱ از ۳۱
 - ۱ از ۳۱
 - ۱۳ از ۳۱
 - ۲۱ از ۳۱
- (الف) کلیات
- (ب) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای DIN
- (پ) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای ISO
- (ت) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای ISIRI
- ۵-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های تک لایه ترموبلاستیک**
- ۱ از ۸
- ۶-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای ANSI/ASTM**
- ۱ از ۶
 - ۱ از ۶
 - ۲ از ۶
 - ۳ از ۶
- (الف) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ANSI/ASTM F1281
- (ب) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ANSI/ASTM F1282
- (پ) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ANSI/ASTM F1335
- ۷-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای ISO**
- ۱ از ۴
 - ۱ از ۴
 - ۲ از ۴
 - ۳ از ۴
 - ۴ از ۴
- (الف) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ISO/CD 21003
- (ب) ضوابط عمومی لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ISO 21003 -1 general
- (پ) الزامات ساخت و تست لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ISO 21003 -2
- (ت) فیتینگ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد ISO 21003 -3
- ۸-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد CAN/CSA B137.10**
- ۱ از ۲
- ۹-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI**
- ۱ از ۴
- ۱۰-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموبلاستیک**

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

۱-۴-۳-۳ کلیات

۱ از ۱۳

۲-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

(ت) انواع فیتینگ ها

۱ از ۱۳

۱ از ۱۳

۲ از ۱۳

۲ از ۱۳

۴ از ۱۳

۷ از ۱۳

۷ از ۱۳

۷ از ۱۳

۸ از ۱۳

۳-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ISO

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۴-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

۱۲ از ۱۳

۱۲ از ۱۳

۱۲ از ۱۳

۱۳ از ۱۳

۵-۴-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) کاربرد

۱ از ۱۴

۱-۵-۳-۳ کلیات

۱ از ۱۴

۱ از ۱۴

۲ از ۱۴

۲ از ۱۴

۴ از ۱۴

۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

(ت) انواع فیتینگ ها

۹ از ۱۴

۹ از ۱۴

۹ از ۱۴

۹ از ۱۴

۱۰ از ۱۴

۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO

(الف) کلیات

(ب) اتصال


(پ) اندازه ها

(ت) انواع فیتینگ ها

۴-۵-۳-۳ کاربرد لوله و فیتنگ پلی اتیلن

۱۴ از ۱۳
۱۴ از ۱۳
۱۴ از ۱۳
۱۴ از ۱۴

- (الف) کلیات
- (ب) اتصال
- (پ) کاربرد

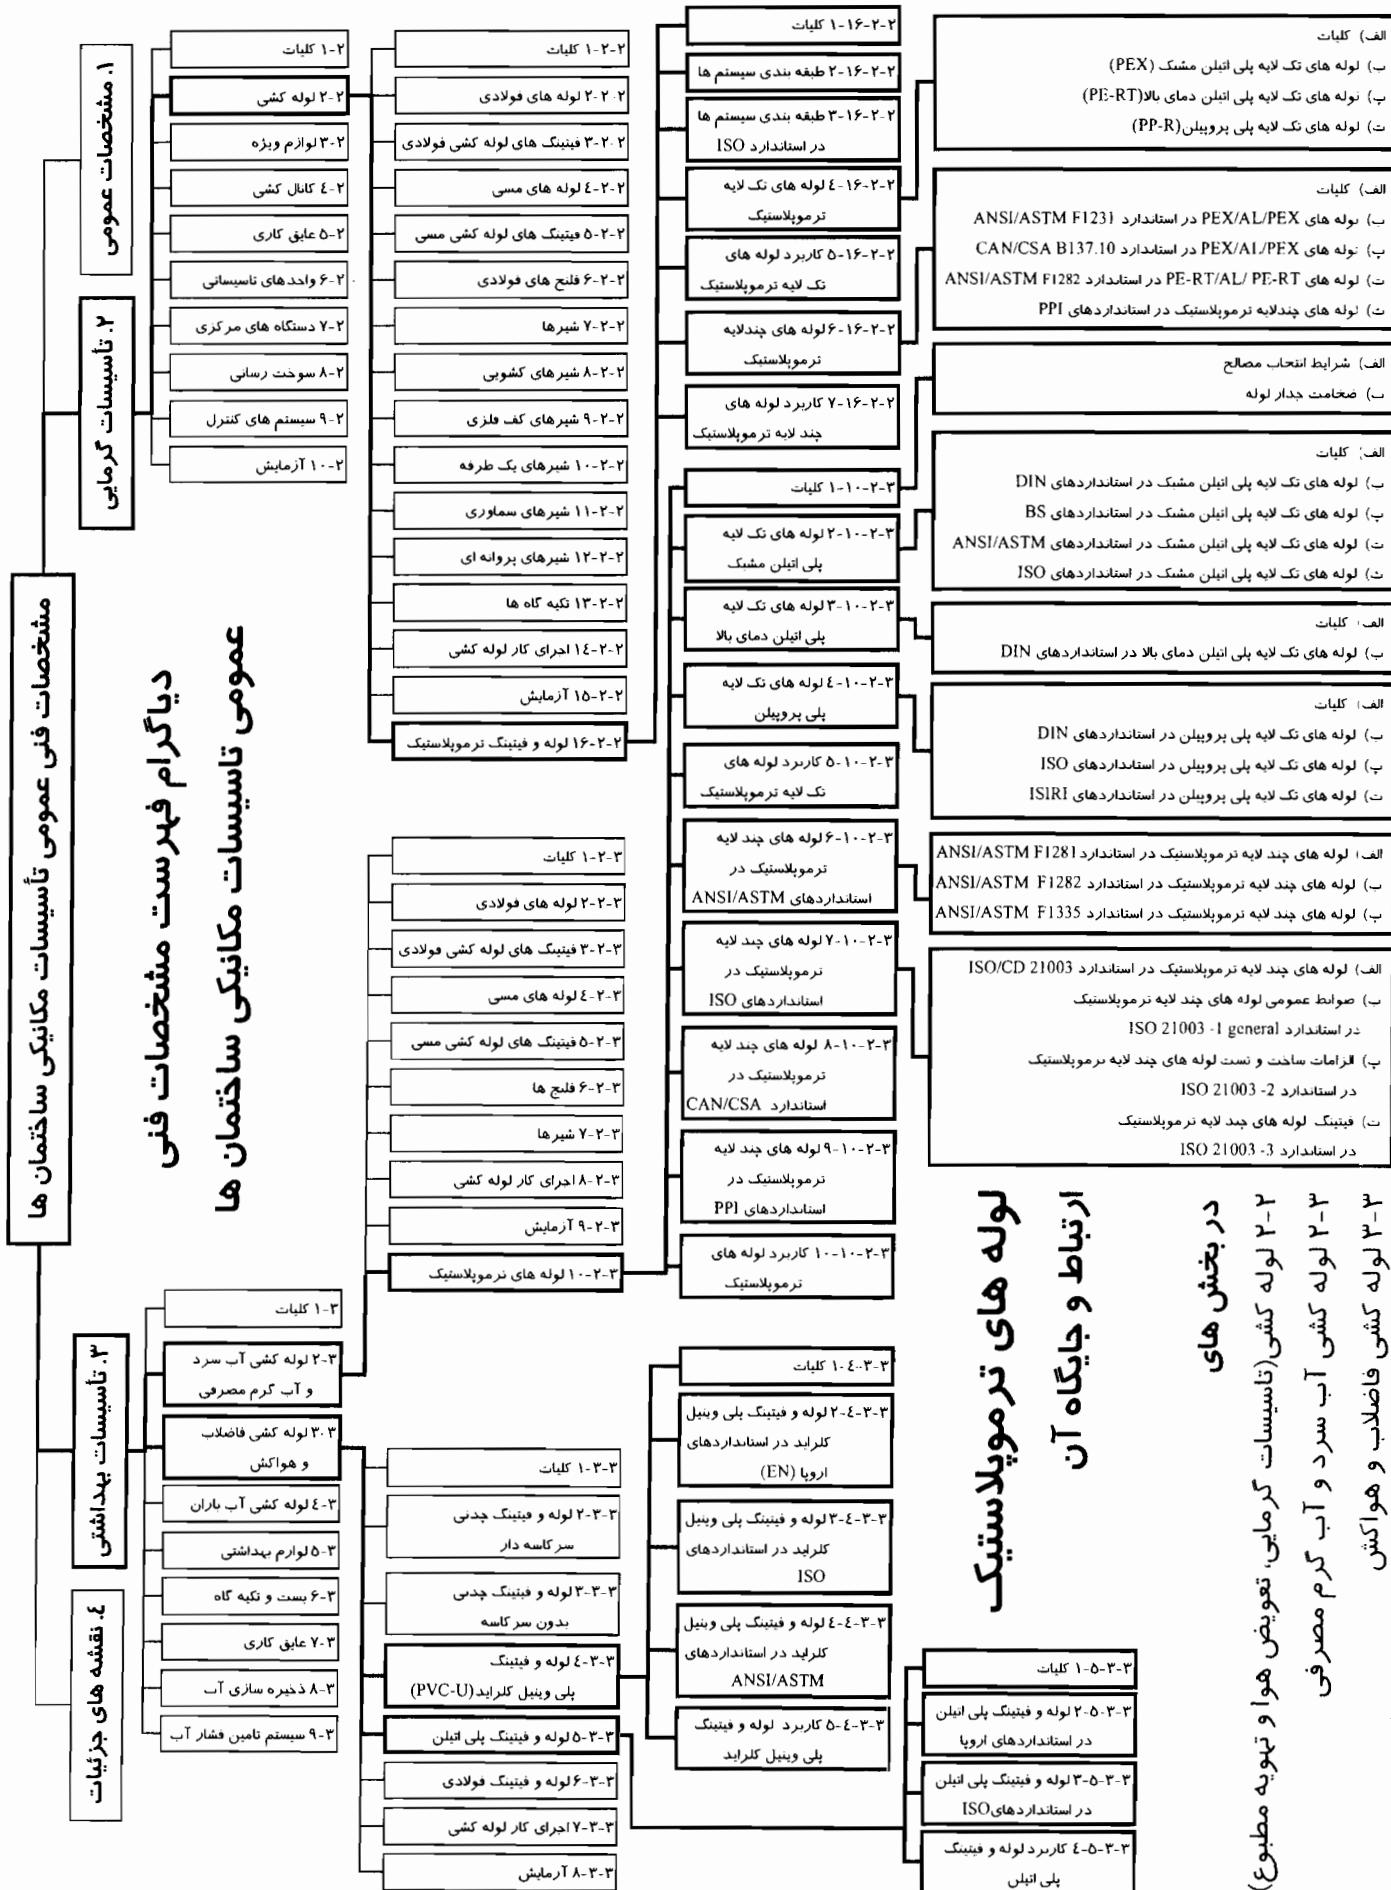

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ۲-۲ لوله کشی

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۲ تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ۲-۲ لوله کشی

۱۶-۲-۲ لوله و فیتینگ ترموبلاستیک

۱ از ۱۲ ۱-۱۶-۲-۲ کلیات

۱ از ۱۲ ۲-۱۶-۲-۲ طبقه بندی سیستم ها

۱۲ از ۳ ۳-۱۶-۲-۲ طبقه بندی سیستم ها در استانداردهای ISO

۱۲ از ۵ ۴-۱۶-۲-۲ لوله های تک لا یه ترموبلاستیک
۱۲ از ۵ کلیات

۱۲ از ۶ ب) لوله های تک لا یه پلی اتیلن مشبک (PEX)

۱۲ از ۷ ب) لوله های تک لا یه پلی اتیلن دمای بالا (PE-RT)

۱۰ از ۱۰ ت) لوله های تک لا یه پلی پروپیلن (PP-R)

۱ از ۴ ۵-۱۶-۲-۲ کاربرد لوله های تک لا یه ترموبلاستیک

۹ از ۱ ۶-۱۶-۲-۲ لوله های چند لا یه ترموبلاستیک
۹ از ۱ کلیات

۱ از ۱ ب) لوله های PEX/AL/PEX در استاندارد ANSI/ASTM F1231

۹ از ۲ ب) لوله های PEX/AL/PEX در استاندارد CAN/CSA B137.10

۹ از ۴ ت) لوله های PE-RT/AL/PE-RT در استاندارد ANSI/ASTM F1282

۹ از ۵ ث) لوله های چندلا یه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

۱ از ۳ ۷-۱۶-۲-۲ کاربرد لوله های چند لا یه

۲- تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۲-۲ لوله کشی

۲-۲-۱ لوله و فیتینگ ترمومپلاستیک (THERMOPLASTICS)

۲-۲-۱-۱ کلیات

صفحه ۱ از ۱۲

۱۶-۲-۲ لوله و فیتینگ ترمومپلاستیک (THERMOPLASTICS)

۱۶-۲-۲ کلیات

(الف) ضوابطی که در قسمت‌های زیر از جلد اول نشریه شماره ۱۲۸ (مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها) آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی "۱۶-۲-۲" لوله و فیتینگ ترمومپلاستیک حاکم می‌باشد و رعایت آن الزامی است:

۱-۲ (کلیات) -

۱-۲-۲ (کلیات (لوله کشی)) -

۱۶-۲-۳ طبقه‌بندی سیستم‌ها

(الف) طبقه‌بندی سیستم‌های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با آب گرم‌کننده در جدول شماره (۲-۱۶-۲-۲) "الف" نشان داده شده است. این جدول از نشریه ۱-۱۲۸ جدول شماره ۱-۲-۵-۳) "ب" گرفته شده است.

جدول شماره (۲-۱۶-۲-۳) "الف"

طبقه‌بندی سیستم‌های لوله کشی با آب گرم‌کننده

حداکثر فشار کار	حداکثر دمای کار			شرایط سیستم		
	پوند بر اینچ مربع	کیلو پاسکال	بار	درجه فارنهایت	درجه سانتیگراد	
۱۶۰	۱۱۰۰	۱۱	۲۵۰	۱۲۰	۴۰	دمای پائین
۱۵۰	۱۰۳۰	۱۰/۳	۳۵۰	۱۷۵	۷۵	دمای متوسط
۳۰۰	۲۱۰۰	۲۱	۴۵۰	۲۳۰	۱۰۰	دمای بالا

(ب) طبقه‌بندی سیستم‌های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با بخار در جدول شماره (۲-۱۶-۲-۳) "ب" نشان داده شده است. این جدول از نشریه ۱-۱۲۸ جدول شماره (۱-۲-۵-۳) "پ" گرفته شده است.

جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب

طبقه‌بندی سیستم‌های لوله‌کشی با بخار

حداکثر فشار کار			حداکثر دمای کار			شرایط سیستم
درجه فارنهایت	درجه سانتیگراد	پوند بر اینچ مربع	کیلو پاسکال	بار		
۲۵۰	۱۲۰	۱۵	۱۰۰	۱	بخار کم فشار	
۳۰۵	۱۵۲	۵۸	۴۰۰	۴	بخار میان فشار	
۳۵۰	۱۷۵	۱۲۵	۸۵۰	۸/۵	بخار پر فشار	

پ) طبقه‌بندی سیستم‌های لوله‌کشی در تأسیسات سرمایی با آب سردکننده در جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب نشان داده شده است. این جدول از نشریه ۱۲۸-۱۶-۵-۴ جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب گرفته شده است.

جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب

طبقه‌بندی سیستم‌های لوله‌کشی با آب سردکننده

حداکثر فشار کار مجاز			حدود دمای کار			نوع سیستم
پوند بر اینچ مربع	کیلو پاسکال	بار	درجه فارنهایت	درجه سانتیگراد		
۱۲۵	۸۵۰	۸/۵	۵۵ تا ۴۰	۱۲/۸ تا ۴/۴	۱۲۸-۱۶-۵-۴	تاسیسات سرمایی با آب سردکننده

۳-۱۶-۲-۲ طبقه بندی سیستم ها در استانداردهای ISO

(الف) در استانداردهای ISO از جمله شماره های زیر، سیستم های لوله کشی با لوله و فیتینگ های ترمومپلاستیک در پنج

کلاس طبقه بندی شده است:

ISO 10508

ISO 15875

ISO 15874

ISO 21003

(ب) جدول شماره (۳-۱۶-۲-۲) ب، که از ۱ ISO 21003 Part 1 گرفته شده است، شرایط پنج کلاس لوله کشی، لوله

و فیتینگ های ترمومپلاستیک را نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۱۶-۲-۲) ب

طبقه بندی پنج کلاس لوله کشی در ۱ ISO 21003 Part 1

Application Class	Design Temperature T_D °C	Time ^b at T_D years	T_{Max} °C	Time at T_{Max} years	T_{mal} °C	Time at T_{mal} hour	Typical field of application
1 ^a	60	49	80	1	100	100	Hot water supply (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	100	100	Hot water supply (70 °C)
3 ^b	20 plus cumulative 30 plus cumulative 40	0,5 20 25	50	4,5	65	100	Underfloor heating low temperature
4 ^b	20 plus cumulative 40 plus cumulative 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Underfloor heating and low temperature radiators
5 ^b	20 plus cumulative 60 plus cumulative 80	14 25 10	90	1	100	100	High temperature radiators

^a A country may select either class 1 or class 2 conform to its national regulations.

^b Where more than one design temperature for time and associated temperature appears for any class they should be aggregated. "Plus cumulative" in the table implies a temperature profile of the mentioned temperature over time (e.g. the design temperature profile for 50 years for class 5 is 20 °C for 14 years followed by 60 °C for 25 years, 80 °C for 10 years, 90 °C for 1 year and 100 °C for 100h).

NOTE For values of T_D , T_{max} , and T_{mal} , in excess of those in the table, this standard does not apply.

(۱) کلاس‌های ۱ و ۲ مخصوص آب گرم مصرفی است که ممکن است ۶۰ یا ۷۰ درجه سانتی گراد باشد.

(۲) کلاس ۳ مخصوص لوله کشی کفی، آب گرم کننده (Panel Heating) است. (حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد)

(۳) کلاس ۴ مخصوص لوله کشی کفی با آب گرم کننده (Panel Heating) و لوله کشی رادیاتور با دمای پایین است (حداکثر دمای طراحی ۶۰ درجه سانتی گراد)

(۴) کلاس ۵ مخصوص سیستم‌های گرمایی با آب گرم کننده است (حداکثر دمای طراحی ۸۰ درجه سانتی گراد)

(۵) تعریف ستون‌های این جدول:

دمای طراحی سیستم = TD

زمان تداوم دمای طراحی (سال) = Time at TD

دمای حداکثر = T_{max}

زمان تداوم دمای حداکثر (سال) = Time at T_{max}

بالا رفتن دما بر اثر اشکال در سیستم = T_{mal}

زمان تداوم دمای بد کار کردن سیستم (ساعت) = Time at T_{mal}

(۶) ارقام تغییرات دما در مدت ۵۰ سال، در کلاس ۵، به ترتیب زیر تعریف شده است:

۱۴ سال	دمای ۲۰ درجه سانتی گراد
۲۵ سال	دمای ۲۵ درجه سانتی گراد
۱۰ سال	دمای ۸۰ درجه سانتی گراد
۱ سال	دمای ۹۰ درجه سانتی گراد
۵۰ سال	جمع

به این معنی که سیستم در مدت ۵۰ سال همواره دمای ثابتی ندارد و تغییرات احتمالی دما در یک سیستم بسته لوله کشی آب گرم کننده به ترتیب بالا پیش‌بینی می‌شود.

۲- ۲- ۱۶- ۴- لوله های تک لایه ترموپلاستیک

الف) کلیات

(۱) از لوله های تک لایه ترموپلاستیک فقط لوله های زیر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار می گیرد:

- لوله و فیتینگ تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX)

- لوله و فیتینگ تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)

- لوله و فیتینگ تک لایه پلی پروپیلن (نوع ۳) (PP-R)

(۲) در لوله کشی تاسیسات گرمایی و سرمایی ساختمان امکان استفاده از هر یک از سه نوع لوله تک لایه ترموپلاستیک بالا،

در سیستم هایی که در جدول های (۲-۱۶-۲-۲)، (۲-۱۶-۲-۲)، (۲-۱۶-۲-۲) ب و نیز جدول (۳-۱۶-۲-۲)

ب طبقه بندی شده است، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حداکثر فشار کار آن مشخص گردد.

(۳) حداکثر فشار کار هر یک از لوله های تک لایه ترموپلاستیک از رابطه زیر به دست می آید:

$$P = \frac{\sigma}{s \times SF}$$

که در آن:

P = فشار کار مجاز

σ = تنش مجاز درازمدت (تابع جنس لوله و دمای کار)

s = سری لوله

SF = ضریب اطمینان

(۴) سری لوله (s) در رابطه زیر تابع قطر خارجی و ضخامت جدار لوله است

$$s = \frac{SDR - 1}{2}$$

که در آن:

s = سری لوله

$$\text{Standard Dimension Ratio} = \frac{dn}{en} = SDR$$

en = ضخامت نامی لوله

dn = قطر خارجی لوله

(۵) به این ترتیب برای رسیدن به حداکثر فشار کار مجاز هر لوله (P), در لوله کشی تک لایه ی ترموپلاستیک لازم است

در رابطه های بالا ارقام مشخص σ (در دمای موردنظر)، s (سری لوله)، en (ضخامت جدار)، dn (قطر خارجی) و

(ضریب اطمینان)، قرار داده شود.

(ب) لوله‌های تک‌لایه پلی‌اکریلیک مشبک (PEX)

(۱) جدول شماره (۴-۱۶-۲-۲) ب (۱) حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک‌لایه پلی‌اکریلیک مشبک (PEX) را، در استاندارد

، نشان می‌دهد. ارقام این جدول برای ضریب اطمینان ۱/۵ است.

جدول شماره (۴-۱۶-۲-۲) ب (۱)

حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک‌لایه PEX در استاندارد DIN 16893 - ضریب اطمینان ۱/۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (S)			
		6,3	5	4	3,2
		Standard dimension ratio (SDR)			
		13,6	11	9	7,4
		Allowable working pressure, in bar ^{۲)}			
10	1	11,8	14,9	18,7	23,6
	5	11,6	14,6	18,4	23,2
	10	11,5	14,5	18,3	23,0
	25	11,4	14,4	18,1	22,8
	50	11,3	14,2	17,9	22,6
	100	11,2	14,1	17,8	22
20	1	10,5	13,2	16,6	20,9
	5	10,3	12,9	16,3	20,5
	10	10,2	12,8	16,2	20,4
	25	10,1	12,7	16,0	20,1
	50	10,0	12,6	15,9	20,0
	100	9,9	12,5	15,7	19,8
30	1	9,3	11,7	14,7	18,5
	5	9,1	11,5	14,4	18,2
	10	9,0	11,4	14,3	18,1
	25	8,9	11,3	14,2	17,9
	50	8,9	11,2	14,1	17,7
	100	8,8	11,1	14,0	17,6
40	1	8,2	10,4	13,1	16,5
	5	8,1	10,2	12,8	16,2
	10	8,0	10,1	12,7	16,1
	25	7,9	10,0	12,6	15,9
	50	7,9	9,9	12,5	15,7
	100	7,8	9,8	12,4	15,6
50	1	7,3	9,3	11,7	14,7
	5	7,2	9,1	11,4	14,4
	10	7,1	9,0	11,3	14,3
	25	7,1	8,9	11,2	14,1
	50	7,0	8,8	11,1	14,0
	100	6,9	8,6	11,0	13,9
60	1	6,6	8,3	10,4	13,1
	5	6,4	8,1	10,2	12,9
	10	6,4	8,0	10,1	12,8
	25	6,3	7,9	10,0	12,6
	50	6,2	7,9	9,9	12,5
70	1	5,9	7,4	9,3	11,8
	5	5,7	7,3	9,1	11,5
	10	5,7	7,2	9,1	11,4
	25	5,6	7,1	9,0	11,3
	50	5,6	7,0	8,9	11,2
80	1	5,3	6,6	8,4	10,5
	5	5,2	6,5	8,2	10,3
	10	5,1	6,4	8,1	10,2
	25	5,0	6,4	8,0	10,1
90	1	4,7	6,0	7,5	9,5
	5	4,6	5,8	7,4	9,3
	10	4,6	5,8	7,3	9,2
	(15) ^{۱)}	(4,6) ^{۱)}	(5,7) ^{۱)}	(7,3) ^{۱)}	(9,1) ^{۱)}
95	1	4,5	5,7	7,1	9,0
	5	4,4	5,5	7,0	8,8
	(10) ^{۱)}	(4,3) ^{۱)}	(5,5) ^{۱)}	(6,9) ^{۱)}	(8,7) ^{۱)}

^{۱)} The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.^{۲)} Values calculated to two decimal places, deleting the second.

در این جدول ستون‌های زیر دیده می‌شود:

- دمای کار: از ۱۰ تا ۹۵ درجه سانتی‌گراد
- طول عمر مفید: به تفاوت تا ۱۰۰ سال
- سری لوله در چهار ستون ۳.۲ و ۴ و ۵ و ۶.۳
- حداکثر فشار کار مجاز لوله برای هر یک از سری‌ها

(۲) در لوله کشی تأسیسات سرمایی با آب سردکننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "پ" ، که دمای کار آن ۴/۴ تا ۱۲/۸ درجه سانتی‌گراد تعریف شده است، لوله‌های تکلایه پلی‌اتیلن مشبک (PEX) را می‌توان از ردیف ۲۰ درجه سانتی‌گراد و عمر مفید ۵۰ سال، برای فشار کارهای زیر به کار برد:

سری لوله (s)	6.3	5	4	3.2
فشار کار مجاز (BAR)	10.0	12.6	15.9	20

دیده می‌شود که این لوله‌ها در کمترین ضخامت جدار (سری 6.3)، در این دمای کار تا فشار کار 10 بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار بیشتر شود، تحمل فشار کار لوله هم بیشتر می‌شود و در سری 3.2 به 20 بار می‌رسد.

(۳) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با آب گرمکننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "الف" ، لوله‌های تکلایه پلی‌اتیلن مشبک (PEX) را فقط در سیستم‌های زیر دمای پایین می‌توان به کار برد ولی این لوله‌ها در سیستم‌های با دمای متوسط و دمای بالا کاربرد ندارند. در صورتی که حداکثر دمای کار سیستم ۹۰ درجه سانتی‌گراد و عمر مفید ۱۰ سال فرض شود، انتخاب زیر را خواهیم داشت:

سری لوله (s)	6.3	5	4	3.2
فشار کار مجاز (BAR)	4.6	5.8	7.3	9.2

دیده می‌شود که این لوله‌ها در کمترین ضخامت جدار (سری 6.3)، در این دمای کار تا فشار کار 4.6 بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار بیشتر شود فشار کار هم بیشتر می‌شود و در سری 3.2 به 9.2 بار می‌رسد.

(۴) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با بخار، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "ب" ، لوله‌های تکلایه پلی‌اتیلن مشبک (PEX) کاربرد ندارد.

(پ) لوله‌های تکلایه پلی‌اتیلن دمای بالا (PE - RT -

(۱) جدول شماره (۲-۱۶-۴) "پ" (۱) حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تکلایه پلی‌اتیلن دمای بالا (PE - RT) را، در استاندارد DIN 16834 ، نشان می‌دهد. ارقام این جدول برای ضربی اطمینان ۱/۶ است.

جدول شماره (۲-۱۶-۴) پ (۱)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PE - RT در استاندارد DIN 16834 - ضریب اطمینان ۱/۶

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)					
		6,3	5	4	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio (SDR)					
		13,6	11	9	7,4	6	5
Allowable working pressure, in bar							
10	1	10,7	13,5	16,9	21,1	27,0	33,7
	5	10,6	13,4	16,7	20,9	26,7	33,4
	10	10,6	13,3	16,6	20,8	26,6	33,3
	25	10,5	13,2	16,5	20,7	26,5	33,1
	50	10,5	13,2	16,5	20,6	26,3	32,9
	100	10,4	13,1	16,4	20,5	26,2	32,8
20	1	9,4	11,8	14,7	18,4	23,6	29,5
	5	9,3	11,7	14,6	18,2	23,3	29,2
	10	9,2	11,6	14,5	18,2	23,2	29,1
	25	9,2	11,6	14,4	18,1	23,1	28,9
	50	9,1	11,5	14,4	18,0	23,0	28,8
	100	9,0	11,3	14,1	17,6	22,6	28,2
30	1	8,2	10,3	12,9	16,1	20,6	25,8
	5	8,1	10,2	12,8	15,9	20,4	25,5
	10	8,1	10,2	12,7	15,9	20,3	25,4
	25	8,0	10,1	12,6	15,8	20,2	25,2
	50	8,0	10,0	12,6	15,7	20,1	25,1
	100	7,9	10,0	12,5	15,6	20,0	25,0
40	1	7,2	9,0	11,3	14,1	18,0	22,5
	5	7,1	8,9	11,1	13,9	17,8	22,3
	10	7,0	8,9	11,1	13,9	17,7	22,2
	25	7,0	8,8	11,0	13,8	17,6	22,0
	50	7,0	8,8	11,0	13,7	17,5	21,9
	100	6,9	8,7	10,9	13,6	17,5	21,8
50	1	6,3	7,9	9,8	12,3	15,8	19,7
	5	6,2	7,8	9,7	12,2	15,6	19,5
	10	6,2	7,8	9,7	12,1	15,5	19,4
	25	6,1	7,7	9,6	12,0	15,4	19,3
	50	5,9	7,4	9,3	11,6	14,9	18,6
	100	5,2	6,6	8,2	10,3	13,2	16,5
60	1	5,5	6,9	8,6	10,8	13,8	17,2
	5	5,4	6,8	8,5	10,6	13,6	17,0
	10	5,4	6,8	8,5	10,6	13,5	16,9
	25	4,9	6,2	7,7	9,6	12,3	15,4
	50	4,3	5,4	6,8	8,5	10,9	13,6
70	1	4,8	6,0	7,5	9,4	12,0	15,0
	5	4,7	5,9	7,4	9,3	11,9	14,9
	10	4,3	5,4	6,7	8,4	10,7	13,4
	25	3,6	4,5	5,7	7,1	9,0	11,3
	50	3,3	4,1	5,2	6,4	8,3	10,3
80	1	4,2	5,3	6,6	8,2	10,5	13,1
	5	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,3
	10	3,1	4,0	4,9	6,2	7,9	9,9
	20	2,1	2,7	3,4	4,2	5,4	6,8
90	1	3,6	4,6	5,7	7,2	9,2	11,5
	5	2,7	3,3	4,2	5,2	6,7	8,4
	10	2,3	2,9	3,7	4,6	5,8	7,3
	(15) ¹⁾	(2,1) ¹⁾	(2,7) ¹⁾	(3,4) ¹⁾	(4,2) ¹⁾	(5,4) ¹⁾	(6,8) ¹⁾
95	1	3,1	4,0	5,0	6,2	7,9	9,9
	5	2,3	2,9	3,6	4,5	5,8	7,2
	(10) ¹⁾	(2,1) ¹⁾	(2,5) ¹⁾	(3,1) ¹⁾	(3,9) ¹⁾	(5,0) ¹⁾	(6,3) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

در این جدول ستون های زیر دیده می شود:

دما کار: از ۱۰ تا ۹۵ درجه سانتی گراد	-
طول عمر مفید: به تفاوت تا ۱۰۰ سال	-
سری لوله در شش ستون ۲ و ۲.۵ و ۳.۲ و ۴ و ۵ و ۶.۳	-
حداکثر فشار کار مجاز لوله برای هر یک از سری ها	-

(۲) در لوله کشی تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "ب" ، که دما کار آن $4/4$ تا $12/8$ درجه سانتی گراد تعریف شده است، لوله های تکلایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT) را می توان از ردیف ۲۰ درجه سانتی گراد و عمر مفید ۵۰ سال، برای فشار کارهای زیر به کار برد:

سری لوله (s)	6.3	5	4	3.2	2.5	2
فشار کار مجاز (BAR)	9.1	11.5	14.4	18	23	28.8

دیده می شود که این لوله ها در کمترین ضخامت جدار (سری 6.3)، در این دما کار تا فشار کار ۹.۱ بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار کار هم بیشتر می شود و در سری ۲ به ۲۸.۸ بار می رسد.

(۳) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "الف" ، لوله های تکلایه پلی اتیلن دمای بالا را فقط در سیستم های زیر دما پایین می توان به کار برد ولی این لوله ها در سیستم های با دما متوسط و دمای بالا کاربرد ندارند. در صورتی که حداکثر دما کار سیستم ۹۰ درجه سانتی گراد و عمر مفید ۱۰ سال فرض شود، انتخاب زیر را خواهیم داشت:

سری لوله (s)	6.3	5	4	3.2	2.5	2
فشار کار مجاز (BAR)	2.3	2.9	3.7	4.6	5.8	7.3

دیده می شود که این لوله ها در کمترین ضخامت جدار (سری 6.3)، در این دما کار تا فشار کار ۲.۳ بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار بیشتر شود، تحمل فشار کار لوله هم بیشتر می شود و در سری ۲ به ۷.۳ بار می رسد.

(۴) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با بخار، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "ب" ، لوله های تکلایه پلی اتیلن دمای بالا کاربرد ندارد.

جدول شماره (۱) ت (۱) حداقل فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R)، در استاندارد

، نشان می دهد. ارقام این جدول برای ضریب اطمینان ۱/۵ است.

جدول شماره (۱) ت (۱)

حداقل فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) در استاندارد DIN 8077 - ضریب اطمینان ۱/۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio (SDR)							
Allowable working pressure, in bar									
10	1	4,4	5,5	7,0	10,5	17,6	27,8	35,0	44,2
	5	4,2	5,3	6,8	10,0	18,6	26,4	33,2	41,8
	10	4,0	3,1	6,4	9,7	16,1	25,5	32,1	40,4
	25	3,9	4,9	6,2	9,4	15,6	24,7	31,1	39,1
	50	3,8	4,8	6,0	9,1	15,2	24,0	30,3	38,1
	100	3,7	4,7	5,9	8,9	14,8	23,4	29,5	37,1
20	1	3,8	4,8	6,0	9,0	15,0	23,8	30,0	37,8
	5	3,5	4,5	5,6	8,5	14,1	22,3	28,1	35,4
	10	3,4	4,3	5,5	8,2	13,7	21,7	27,3	34,4
	25	3,3	4,2	5,3	8,0	13,3	21,1	26,5	33,4
	50	3,2	4,1	5,1	7,5	12,9	20,4	25,7	32,4
	100	3,1	4,0	5,0	7,5	12,5	19,8	24,9	31,4
30	1	3,2	4,0	5,1	7,7	12,8	20,2	25,5	32,1
	5	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1
	10	2,9	3,7	4,6	7,0	11,6	18,3	23,1	29,1
	25	2,8	3,5	4,4	5,7	11,2	17,7	22,3	28,1
	50	2,7	3,4	4,3	6,6	10,9	17,3	21,8	27,4
	100	2,7	3,4	4,2	5,4	10,6	16,9	21,2	26,4
40	1	2,7	3,4	4,3	6,5	10,8	17,1	21,5	27,1
	5	2,5	3,2	4,0	6,1	10,1	16,0	20,2	25,4
	10	2,5	3,1	3,9	5,9	9,8	15,6	19,6	24,7
	25	2,4	3,0	3,8	5,7	9,4	15,0	18,8	23,7
	50	2,3	2,9	3,7	5,5	9,2	14,5	18,3	23,1
	100	2,2	2,8	3,5	5,4	8,9	14,1	17,8	22,4
50	1	2,3	2,9	3,7	5,5	9,2	14,5	18,3	23,1
	5	2,1	2,7	3,4	5,1	8,5	13,5	17,0	21,4
	10	2,1	2,6	3,3	5,0	8,2	13,1	16,5	20,7
	25	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0
	50	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,2	15,4	19,4
	100	1,9	2,4	3,0	4,5	7,4	11,8	14,9	16,7
60	1	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,2	15,4	19,4
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,7	2,2	2,8	4,2	6,9	11,0	13,8	17,4
	25	1,7	2,1	2,6	4,0	6,7	10,5	13,3	16,7
	50	1,6	2,0	2,5	3,8	6,4	10,1	12,7	16,0
70	1	1,6	2,1	2,6	3,9	6,5	10,3	13,0	16,4
	5	1,5	1,9	2,4	3,6	6,0	9,5	11,9	15,0
	10	1,5	1,9	2,3	3,5	5,9	9,3	11,7	14,7
	25	1,3	1,6	2,0	3,0	5,1	8,0	10,1	12,7
	50	1,1	1,3	1,7	2,6	4,3	6,7	8,5	10,7
80	1	1,4	1,7	2,2	3,3	5,5	8,5	10,9	13,7
	5	1,2	1,5	1,9	2,9	4,8	7,6	9,6	12,0
	10	1,0	1,3	1,6	2,4	4,0	6,3	8,0	10,0
	25	—	1,0	1,3	1,9	3,2	5,1	6,4	8,0
95	1	1,0	1,2	1,5	2,3	3,9	6,1	7,7	9,7
	5	—	—	1,0	1,5	2,5	4,0	5,0	5,3
	(10) ¹⁾	—	—	—	(1,3) ¹⁾	(2,1) ¹⁾	(3,4) ¹⁾	(4,2) ¹⁾	(5,3) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

در این جدول ستون های زیر دیده می شود:

- دمای کار: از ۱۰ تا ۹۵ درجه سانتی گراد
- طول عمر مفید: به تفاوت تا ۱۰۰ سال
- سری لوله در هشت ستون ۲ و ۲.۵ و ۳.۲ و ۵ و ۸.۳ و ۱۲.۵ و ۱۶ و ۲۰
- حداکثر فشار کار مجاز لوله برای هر یک از سری ها

(۲) در لوله کشی تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "ب" ، که دمای کار آن ۴/۴ تا ۱۲/۸ درجه سانتی گراد تعریف شده است، لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) را می توان از ردیف ۲۰ درجه سانتی گراد و عمر مفید ۵۰ سال، برای فشار کارهای زیر، به کار برد:

سری لوله (s)	20	16	12.5	8.3	5	3.2	2.5	2
فشار کار مجاز (BAR)	3.2	4.1	5.1	7.8	12.9	20.4	25.7	32.4

دیده می شود که این لوله ها در کمترین ضخامت جدار (سری 20)، در این دمای کار تا فشار کار 3.2 بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار بیشتر شود، تحمل فشار کار لوله هم بیشتر می شود و در سری 2 به 32.4 بار می رسد.

(۳) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "الف" ، لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) را فقط در سیستم های زیر دمای پایین می توان به کار برد ولی این لوله ها در سیستم های با دمای متوسط و دمای بالا کاربرد ندارند. در صورتی که حداکثر دمای کار سیستم 80 یا 95 درجه سانتی گراد فرض شود، انتخاب زیر را خواهیم داشت:

سری لوله (s)	20	16	12.5	8.3	5	3.2	2.5	2		
80 درجه سانتی گراد	(BAR)	10 سال	1	1.3	1.6	2.4	4	6.3	8	10
95 درجه سانتی گراد	(BAR)	5 سال	-	-	1	1.5	2.5	4	5	6.3

دیده می شود که این لوله ها در کمترین ضخامت جدار (سری 12.5)، در دمای کار 80 درجه سانتی گراد تا 1.6 بار و در دمای کار 95 درجه سانتی گراد 1 بار مقاوماند و هر چه ضخامت جدار بیشتر می شود (تا سری 2) فشار کار بیشتر می شود و در دمای کار 80 درجه سانتی گراد از 10 بار و در دمای 95 درجه سانتی گراد از 6.3 بار بالاتر نمی روید.

(۴) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با بخار، جدول شماره (۲-۱۶-۲) "ب" ، لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) کاربرد ندارد.

(ث) چون پژوهش مداوم و گستردگی از طرف سازندگان و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی، به منظور بهبود شرایط فیزیکی (دمای کار، فشار کار و عمر مفید) لوله های ترمومپلاستیک (تک لایه) جریان دارد و هر روز محصولات جدید و استانداردهای جدیدتری عرضه می شود، ضروری است هنگام انتخاب لوله و فینیگ ترمومپلاستیک تک لایه در هر طرح مشخص، با استفاده از اطلاعات و روش ارزیابی که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی (۱-۱۶-۲)، (۲-۱۶-۲)،

۲- تاسیسات گرمابی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۲- لوله کشی

۲- لوله و فیتینگ ترمومپلاستیک (THERMOPLASTICS)

۲- لوله‌های تکلایه ترمومپلاستیک

(۳-۱۶-۲-۲) و (۴-۱۶-۲-۲) آمده است، اطلاعات دقیق فنی درباره محصولی که سازنده ارائه می‌کند، دریافت و ارزیابی

شود تا از کاربرد آن برای شرایط لوله‌کشی مورد نظر، در هر طرح مشخص، اطمینان به دست آید.

۲-۲-۱۶-۵ کاربرد لوله های تک لایه ترمومپلاستیک

الف) طبقه بندی سیستم ها

(۱) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده (یا بخار) و تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، در

نشریه ۱۲۸-۱، در جدول های زیر نشان داده شده است:

- لوله کشی با آب گرم کننده (۲-۲-۱۶) "الف"

- لوله کشی بخار (۲-۲-۱۶) "ب"

- لوله کشی با آب سرد کننده (۲-۲-۱۶) "پ"

(۲) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی، در استاندارد ISO 21003، در جدول شماره (۲-۲-۱۶-۳) "ب"

نشان داده شده است.

ب) از لوله های تک لایه ترمومپلاستیک فقط لوله های زیر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار گرفته

است:

- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX)

- لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)

- لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP-R)

پ) حداقل فشار کار مجاز این لوله ها بر حسب جنس، ضخامت جدار و دمای کار متفاوت است و از رابطه زیر به دست می آید:

$$P = \frac{\sigma}{s \times SF}$$

که در آن:

P = فشار کار مجاز

σ = تنש مجاز درازمدت

s = سری لوله

SF = ضریب اطمینان

(۱) سری لوله (s) در رابطه زیر تابع قطر خارجی در ضخامت جدار است:

$$s = \frac{SDR - 1}{2}$$

که در آن:

$$\text{Standard Dimension Ratio} = \frac{dn}{en} = SDR$$

$$d_n = \text{قطر خارجي لوله}$$

ضخامت جدار لوله = en

حداکثر فشار کار این، لوله‌ها، در دماهای مختلف و ضخامت جدارهای مختلف از استانداردهای زیر گرفته شده است.

DIN 16893	لوله‌های پلی‌اتیلن مشبک (PEX)
DIN 16834	لوله‌های پلی‌اتیلن دمای بالا (PE - RT)
DIN 8077	لوله‌های پلی‌پروپیلن (PP-R)

ث) در لوله کشی آب سردکننده، فشار کار مجاز این سه نوع لوله، در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، عمر مفید ۵۰ سال، در سری های مختلف (ضخامت چدارهای مختلف)، در جدول شماره (۱۶-۲-۲) ث نشان داده شده است.

(۱۱) نوع فیتنگ و نوع اتصال (Joint) در این لوله‌ها متفاوت است، برای دیدن نوع فیتنگ و نوع اتصال در هر یک از این

لوله‌ها به شماره‌های زیر مراجعه کنید:

ISO 15875	شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ث"
ANSI/ASTM F876 , 877	شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ت"
BS 7291 PART3	شماره (۲-۱۰-۲-۳) "پ"
DIN 892 , 893	شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ب"

لوله‌های تک‌لایه پلی‌اتیلن دمای بالا (PE - RT) -

شماره ۳-۲-۱۰-۳

لوله‌های تک‌لایه پلی‌پروپیلن (PP - R) —

DIN 8077 , 8078	شماره (۴-۲-۳) ب
ISO 15874	شماره (۴-۲-۳) پ
ISIRI ۶۳۱۲ و ۶۳۱۴	شماره (۴-۲-۳) ت

جدول شماره (۲-۲-۱۶-۵) ث

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه ترمومپلاستیک با آب سرد کننده - BAR

سری لوله (s)	لوله های PEX	لوله های PE - RT	لوله های PP - R	2	2.5	3.2	4	5	6.3	8.3	12.5	16	20
				10	12.6	15.9	20						
				9.1	11.5	14.4	18	23					
				12.9			20.4	25.7					
3.2	4.1	5.1	7.8										

(۲) در انتخاب هر یک از سه نوع لوله تک لایه ترمومپلاستیک، در لوله کشی آب سرد کننده (Chilled Water) از جدول

شماره (۲-۲-۱۶-۵) ث نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جدول هر چه عدد سری لوله (s) کوچکتر باشد ضخامت جدار لوله بیشتر و حداکثر فشار کار آن (برحسب

بزرگتر است.

در هر پروژه مشخص، با در دست داشتن فشار کار طراحی (Design Working Pressure)، در هر یک از سه نوع

لوله، سری (s) لوله ای (ضخامت جداری) باید انتخاب شود که حداکثر فشار کار مجاز آن بیش از فشار کار طراحی

آن طرح مشخص باشد.

جدول شماره (۲-۲-۱۶-۵) ث برای دمای طراحی ۲۰ درجه سانتی گراد تنظیم شده و مخصوص لوله کشی آب

سرد کننده است.

(ج) در لوله کشی آب گرم کننده، فشار کار مجاز این سه نوع لوله، در دمای ۸۰، ۹۰ و ۹۵ درجه سانتی گراد، عمر مفید ۵ و ۱۰

سال، در سری های مختلف، در جدول شماره (۲-۲-۱۶-۵) ج نشان داده شده است.

(۱) در انتخاب هر یک از سه نوع لوله تک لایه ترمومپلاستیک، در لوله کشی آب گرم کننده (Hot Water)، از جدول شماره

(۲-۲-۱۶-۵) ج نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

در این جدول هر چه عدد سری لوله (s) کوچکتر باشد ضخامت جدار لوله بیشتر و حداکثر فشار کار آن (برحسب

بزرگتر است.

در هر پروژه مشخص، با در دست داشتن فشار کار طراحی (Design Working Pressure) در هر یک از سه نوع

لوله، سری (s) لوله ای (ضخامت جداری) باید انتخاب شود که حداکثر فشار کار مجاز آن بیش از فشار کار طراحی

آن طرح مشخص باشد.

ج) در لوله کشی آب گرم کننده، با دمای متوسط (Medium Temperature) و دمای بالا (High Temperature) لوله‌های

تک‌لایه ترموپلاستیک کاربرد ندارند.

ح) در لوله کشی بخار لوله‌های تک‌لایه ترموپلاستیک کاربرد ندارند.

جدول شماره (۱۶-۲-۵) ج

حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک‌لایه ترموپلاستیک با آب گرم کننده - BAR

												سری لوله (s)
20	16	12.5	8.3	6.3	5	4	3.2	2.5	2	عمر مفید، سال	دمای کار، °C	PEX لوله‌های
										10	90	
				2.3	2.9	3.7	4.6	5.8	7.3	عمر مفید، سال	دمای کار، °C	PE - RT لوله‌های
										10	90	
1	1.3	1.6	2.4	4			6.3	8	10	عمر مفید، سال	دمای کار، °C	PP - R لوله‌های
										10	80	
				2.5			4	5	5.3	5	95	

۲-۲-۶- لوله های چندلایه ترموبلاستیک**الف) کلیات**

(۱) از لوله های چندلایه ترموبلاستیک فقط لوله های زیر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار می گیرد:

- لوله های پنج لایه پلی اتیلن مشبک (PEX/AL/PEX)

- لوله های پنج لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT/AL/PE - RT)

(۲) در لوله کشی تاسیسات گرمایی و سرمایی ساختمان امکان استفاده از هر یک از دو نوع لوله پنج لایه ترموبلاستیک بالا،

در سیستم هایی که در جدول های (۲-۱۶-۲-۲) "الف" ، (۲-۱۶-۲-۲) "ب" ، (۲-۱۶-۲-۲) "پ" و نیز جدول شماره

(۳-۱۶-۲-۲) "ب" طبقه بندی شده است، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حداکثر فشار کار آن مشخص گردد.

(۳) لوله های پنج لایه ترموبلاستیک، در هر قطر نامی، فقط یک ضخامت جدار، دارند.

(۴) لوله های پنج لایه ترموبلاستیک، شامل دو لایه ترموبلاستیک داخلی و خارجی، یک لایه آلومینیومی با اتصال طولی

جوشی بین آنها و دو لایه چسب است که لایه های داخلی و خارجی را به لایه آلومینیومی می چسبانند.

(۵) مواد اولیه، مشخصات ساخت و روش های تست لوله های PEX/AL/PEX ، از جمله در استانداردهای زیر تعریف شده

است:

ANSI/ASTM F1281, F1335

CAN/CSA B 137.10

ISO 21003

(۶) مواد اولیه، مشخصات ساخت و روش های تست لوله های PE-RT/AL/PE-RT ، از جمله در استانداردهای زیر تعریف

شده است:

ANSI/ASTM F1282, F1335

ISO 21003

ب) لوله های PEX AL/PEX در استاندارد ANSI/ASTM F1281

(۱) جدول شماره (۲-۱۶-۶) "ب" (۱) قطر نامی و ضخامت جدار این لوله ها را نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب (۱)

ANSI/ASTM F1281 PEX/AL/PEX در قطر نامی و ضخامت جدار لوله های

Nominal Pipe Size, mm(in.)	Total Wall Thickness, min mm(in.)	Wall Tolerance (+/-)mm	Outer PE Layer Thickness, min, mm(in.)	Inner PE Layer Thickness, min, mm(in.)
0912(3/8)	1.60 (0.063)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.70 (0.028)
1216(1/2)	1.65 (0.065)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.90 (0.035)
1620(5/8)	1.90 (0.075)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	1.00 (0.039)
2025(3/4)	2.25 (0.089)	0.50 (0.020)	0.40 (0.016)	1.10 (0.043)
2532(1)	2.90 (0.114)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.20 (0.047)
3240(1 1/4)	3.85 (0.152)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
4150(1 1/2)	4.35 (0.171)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
5163(2)	5.80 (0.228)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.05 (0.081)
6075(2 1/2)	7.25 (0.285)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.80 (0.110)

(۲) فشار کار این لوله ها در دماهای مختلف، در استاندارد ANSI/ASTM F1281 در جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب (۲)

نشان داده شده است:

جدول شماره (۲-۱۶-۲) ب (۲)

ANSI/ASTM F1281 PEX/AL/PEX در حد اکثر فشار کار مجاز لوله های

حد اکثر فشار کار مجاز Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	PDB MPa	دما کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.86	0.50	1.72	83

نگاه کنید. (Pressure Design Basis)PDB به (۲-۱۰-۲)، (۲-۳)، (۹-۱۰)، (۲-۲).

(پ) لوله های PEX AL/PEX در استاندارد CAN/CSA B137.10

(۱) قطر خارجی و ضخامت لایه آلومینیومی لوله های PEX/AL/PEX ، در استاندارد CAN/CSA B137.10 در جدول

نشان داده شده است.

شماره (۲-۱۶-۲) ب (۱)

جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) پ (۱)

قطر خارجی و ضخامت لایه آلومینیومی لوله‌های PEX/AL/PEX در CAN/CSA B37.10

Nominal pipe size	Outside diameter, mm		Aluminum thickness, mm	
	Minimum	Tolerance on minimum	Average	Tolerance on average
1/4	12.00	+0.30	0.20	±0.02
3/8	14.00	+0.30	0.20	±0.02
1/2	16.00	+0.30	0.20	±0.02
5/8	20.00	+0.30	0.25	±0.02
3/4	25.00	+0.30	0.25	±0.02
1	32.00	+0.30	0.30	±0.02

(۲) جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) پ (۲) ضخامت جدار لوله‌های PEX/AL/PEX ، در استاندارد CAN/CSA B137.10

نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) پ (۲)

ضخامت جدار لوله‌های PEX/AL/PEX در CAN/CSA B37.10

Nominal pipe size	Total pipe wall thickness, mm		Outer PEX tube wall thickness, mm	Inner PEX tube wall thickness, mm
	Minimum	Tolerance on minimum	Minimum	Minimum
1/4	1.60	+0.40	0.40	0.70
3/8	1.60	+0.40	0.40	0.80
1/2	1.65	+0.40	0.40	0.90
5/8	1.90	+0.40	0.40	1.00
3/4	2.25	+0.50	0.40	1.10
1	2.90	+0.60	0.40	1.20

(۳) فشار کار این لوله‌ها در دمای مختلف، در استاندارد CAN/CSA B137.10 در جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) پ (۳)

نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۱۶-۲) پ (۳)

فشار کار مجاز لوله‌های CAN/CSA B37.10 در PEX/AL/PEX

فشار کار مجاز		دهمی کار - درجه سانتی گراد
PSI	KPa	
200	1380	23
125	860	82

(۴) برای اطلاعات بیشتر درباره استاندارد CAN/CSA B137.10 به شماره (۳-۲-۱۰) نگاه کنید.

(۵) برای اطلاعات بیشتر درباره لوله‌های چندلایه ترمoplاستیک PEX/AL/PEX به شماره‌های زیر نگاه کنید:

شماره (۲-۱۰-۳) پ	استاندارد ANSI/ASTM F1335	-
شماره (۷-۱۰-۲-۳)	استاندارد ISO 21003	-

ت) لوله‌های PE-RT/AL/PE-RT در استاندارد ANSI/ASTM F1282

(۱) جدول شماره (۲-۱۶-۲) ت (۱) قطر نامی و ضخامت جدار این لوله‌ها را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۲-۱۶-۲) ت (۱)

قطر نامی و ضخامت لوله‌های PE-RT/AL/PE-RT در ANSI/ASTM F1282

Nominal Pipe Size, mm(in.)	Total Wall Thickness, min mm(in.)	Wall Tolerance (+/-)mm	Outer PE Layer Thickness, min, mm(in.)	Inner PE Layer Thickness, min, mm(in.)
0912(3/8)	1.60 (0.063)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.70 (0.028)
1216(1/2)	1.65 (0.065)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.90 (0.035)
1620(5/8)	1.90 (0.075)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	1.00 (0.039)
2025(3/4)	2.25 (0.089)	0.50 (0.020)	0.40 (0.016)	1.10 (0.043)
2532(1)	2.90 (0.114)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.20 (0.047)
3240(1 1/4)	3.85 (0.152)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
4150(1 1/2)	4.35 (0.171)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
5163(2)	5.80 (0.228)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.05 (0.081)
6075(2 1/2)	7.25 (0.285)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.80 (0.110)

(۲) فشار کار این لوله‌ها در دماهای مختلف، در استاندارد ANSI/ASTM F1282 در جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) ت (۲)

نشان داده شده است.

جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) ت (۲)

حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های PE-RT/AL/PE-RT در ANSI/ASTM F1282

حداکثر فشار کار Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	PDB MPa	دما کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.69	-	-	82

. به (۲-۳-۹) نگاه کنید. (Pressure Design Basis) PDB

(۳) برای اطلاعات بیشتر درباره استاندارد ANSI/ASTM F1282 به شماره (۲-۲-۱۰-۶) "پ" نگاه کنید.

(۴) برای اطلاعات بیشتر درباره لوله‌های چندلایه ترموبلاستیک PE-RT/AL/PE-RT به شماره (۲-۳-۱۰-۶) "پ" نگاه کنید:

استاندارد ANSI/ASTM F1335 - شماره (۲-۳-۱۰-۶) "پ"

استاندارد ISO 21003 - شماره (۲-۳-۱۰-۷)

(ث) لوله‌های چندلایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

(۱) انجمنی توسعه لوله‌های پلاستیک (Plastic Pipe Institute) آمریکا استانداردهای متعددی برای لوله‌های پلاستیک تک‌لایه و چندلایه منتشر کرده است.

(۲) استاندارد TN-23/2001 راهنمایی است برای تعیین فشار کار (Pressure Rating) این لوله‌ها، در این استاندارد برای لوله‌های تک‌لایه زیر پیشنهاد شده است:

$$\text{PR} = 2(\text{HDB}) \text{ (Design Factor)} / (\text{SDR}-1) \quad \text{رابطه ۱}$$

که در آن:

= حداکثر فشاری که سیال داخل لوله به طور مداوم بر جدار داخلی آن وارد می‌کند، که با

اطمینان بالا هیچ‌گونه تخریبی در لوله اتفاق نیافتد

= مقدار تنفس مجاز لوله در درازمدت = Hydrostatic Design Basis = HDB

= قطر خارجی تقسیم بر ضخامت جدار لوله = Standard Dimension Ratio = SDR

= ضریب اطمینان که باید در محاسبات وارد شود = Design Factor

(۳) در این استاندارد برای لوله‌های چندلایه رابطه زیر پیشنهاد شده است:

$$\text{PR} = \text{PDB} \quad (\text{Design Factor}) \quad \text{رابطه ۲}$$

که در آن:

= مقدار فشار مجاز واردہ بر لوله، شیر و غیره، به طور مداوم در درازمدت = Pressure Design Basis = PDB

(۴) استاندارد TN-3/2004 به شرایط تست لوله‌های تک‌لایه و چندلایه ترمومپلاستیک اختصاص دارد. در این استاندارد

سیاست‌ها و روندهای تست لوله‌های تک‌لایه و چندلایه ترمومپلاستیک برای تعیین شرایط کار زیر، در هر نمونه مورد

آزمایش، مشخص شده است:

- Hydrostatic Design Basis (HDB)
- Pressure Design Basis (PDB)
- Strength Design Basis (SDB)
- Minimum Required Strength (MRS)

روش‌های تست در این استاندارد بر پایه استانداردهای زیر است:

ANSI/ASTM D2837 -

ISO 9080 -

(۵) ارقام HDB که برای هر جنس از لوله‌های ترمومپلاستیک تک‌لایه به دست می‌آید، پس از قرار گرفتن در رابطه ۱

حداکثر فشار کار مجاز آن لوله (PR = Pressure Rating) را در شرایط زیر به دست می‌دهد:

ضریب اطمینان ۰.۵۰ است. -

لوله در هر سایز ممکن است ضخامت جدارهای مختلف داشته باشد، که در رابطه ۱ به صورت

$$\frac{\text{قطر خارجی}}{\text{ضخامت جدار}} = \text{SDR} = \text{Standard Dimension Ratio}$$

HDB برای هر جنس لوله، بر حسب دماهای مختلف، اعداد متفاوتی به دست می‌دهد. -

- در این رابطه HDB برای هر جنس لوله و دمای مورد انتظار، برای عمر مفید درازمدت (Long Term) است که ممکن است ۵۰ سال کار مداوم یا منقطع باشد.

(۶) ارقام PDB که برای هر جنس از لوله‌های ترمопلاستیک چندلایه به دست می‌آید، پس از قرار گرفتن در رابطه ۲

حداکثر فشار کار مجاز آن لوله (PR = Pressure Rating) را در شرایط زیر، به دست می‌دهد.

- ضریب اطمینان ۰.۵۰ است.

- لوله در هر سایز فقط یک ضخامت جدار دارد که مجموع لایه‌های ترمопلاستیک، فلزی و چسب است.

- PDB برای هر جنس لوله، بر حسب دمای کار، اعداد متفاوتی به دست می‌دهد.

- در این رابطه PDB برای هر جنس لوله و دمای مورد انتظار، برای عمر مفید درازمدت (Long Term) است، که

ممکن است ۵۰ سال کار مداوم یا منقطع باشد.

- عدد PDB برای هر جنس لوله، دمای مورد انتظار و عمر مفید ۵۰ سال، برای سایزهای مختلف لوله متفاوت است.

(۷) استاندارد TR-4/2003 ارقام HDB و PDB را برای لوله‌های تک‌لایه و چندلایه ترمопلاستیک، از جنس‌های مختلف و

دهماهی متفاوت، در فهرست‌های متعددی ارائه می‌دهد، که از روندهای تست پیشنهاد شده در TR-3/2004 به دست

آمده است.

(۸) ارقام مربوط به HDB لوله‌های تک‌لایه ترمопلاستیک، از جنس‌های مختلف، در فهرست‌های TR-4/2003، در این

قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. برای دیدن حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های تک‌لایه

ترموپلاستیک می‌توان به "۲-۲-۱۶-۴" لوله‌های تک‌لایه ترمопلاستیک" مراجعه کرد.

(۹) ارقام مربوط به PDB لوله‌های چندلایه PEX/AL/PEX، در TR-4/2003، در جدول شماره (۲-۲-۱۶-۶) ث

نشان داده شده است.

۲- تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

۲-۲ لوله کشی

(THERMOPLASTICS) ۲-۲-۱۶ لوله و فیتینگ ترموبلاستیک

۲-۲-۱۶-۶ لوله‌های چندلایه ترموبلاستیک

جدول شماره (۶-۲-۲-۱۶) ث (۹)

ارقام PDB برای لوله‌های TR-4/2003 PEX/AL/PEX در

لوله‌های 16 و 20 و 25 و 32 میلی‌متر		
PDB	دما کار	
	فارنهایت	سانتی‌گراد
400	73	22.8
320	140	60
250	180	82.2

لوله‌های 40 و 50 میلی‌متر		
PDB	دما کار	
	فارنهایت	سانتی‌گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۱۰) حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های PEX/AL/PEX ، با ضریب اطمینان 0.50 ، در جدول شماره (۶-۲-۲-۱۶) ث (۱۰) نشان داده شده است.

جدول شماره (۶-۲-۲-۱۶) ث (۱۰)

حداکثر فشار کار لوله‌های TR-4/2003 PEX/AL/PEX در

(PDB × 0.5)	دما کار			قطر خارجی لوله میلی‌متر
	BAR	PSIG	فارنهایت	سانتی‌گراد
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
8.5	125	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

+ حداکثر فشار کار مجاز از رابطه ۲ به دست می‌آید: (PR = PDB × DESIGN FACTOR)

(۱۱) ارقام مربوط به PDB لوله‌های چندلایه TR-4/2003 PE-RT/AL/PE-RT ، در جدول شماره (۶-۲-۲-۱۶) ث (۱۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱۶-۲-۲) ث

ارقام PDB برای لوله‌های TR-4/2003 PE-RT/AL/PE-RT

لوله‌های ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر		
PDB	دماهی کار	
	فارنهایت	سانسی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2
لوله‌های ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر		
PDB	دماهی کار	
	فارنهایت	سانسی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۱۲) حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های TR-4/2003 PE-RT/AL/PE-RT ، با ضریب اطمینان ۰.۵۰ ، در جدول شماره ۱۶-۲-۲ ث نشان داده شده است.

جدول شماره (۱۶-۲-۲) ث

حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های TR-4/2003 PE-RT/AL/PE-RT در

(PDB × 0.5) +		دماهی کار		قطر خارجی لوله
BAR	PSIG	فارنهایت	سانسی گراد	میلی متر
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

+ حداکثر فشار کار مجاز از رابطه ۲ به دست می آید: (PR = PDB × DESIGN FACTOR)

۷-۱۶-۲- کاربرد لوله های چندلایه ترمومپلاستیک

(الف) طبقه بندی سیستم ها

(۱) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده (یا بخار) و تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده، در

نشریه ۱-۱۲۸، در جدول های زیر نشان داده شده است:

- لوله کشی با آب گرم کننده (۲-۱۶-۲-۲) "الف"

- لوله کشی بخار (۲-۱۶-۲-۲) "ب"

- لوله کشی با آب سرد کننده (۲-۱۶-۲-۲) "پ"

(۲) طبقه بندی سیستم های لوله کشی در تأسیسات گرمایی، در استاندارد ISO 21003، در جدول شماره (۲-۱۶-۲-۳) "پ"

نشان داده شده است.

(ب) از لوله های چندلایه ترمومپلاستیک فقط لوله های زیر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار گرفته

است:

- لوله های چندلایه پلی اتیلن مشبک (PEX/AL/PEX)

- لوله های چندلایه پلی اتیلن دمای بالا (PE-RT/AL/PE-RT)

(پ) مواد اولیه، روش ساخت و روش های تست لوله های چندلایه، از جمله، در استانداردهای زیر تعریف شده است:

(۱) لوله های چندلایه PEX/AL/PEX

ANSI/ASTM F1281 , F1335

CAN/CSA B 137.10

ISO 21003

(۲) لوله های چندلایه PE-RT/AL/PE-RT

ANSI/ASTM F1282 , F1335

ISO 21003

(ت) جنس فیتینگ و نوع اتصال، در لوله کشی های تأسیسات گرمایی با آب گرم کننده و تأسیسات سرمایی با آب سرد کننده،

با لوله های چندلایه ترمومپلاستیک، باید با رعایت دو نکته زیر انتخاب شود:

(۱) توصیه های مندرج در استانداردهای معروفی شده در (۲-۲-۱۶-) پ

(۲) توصیه های مندرج در مدارک کارخانه سازنده

(ث) لوله های چندلایه ترموپلاستیک، مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، شامل دولایه داخلی و خارجی ترموپلاستیک، یک لایه آلومینیوم و دو لایه چسب است، که لایه های خارجی و داخلی را به لایه آلومینیومی می چسباند.

(۱) لوله های چندلایه ترموپلاستیک، در هر قطر خارجی، فقط یک ضخامت جدار دارد.

(ج) جدول شماره (۲-۲-۱۶-) ج حداکثر فشار کار مجاز لوله های چندلایه PEX و PE-RT/AL/PE-RT را، برای کاربرد در سه دمای کار متفاوت، ۵۰ سال عمر مفید، برای سایزهای مختلف، به دست می دهد.

(۱) در این جدول ضریب اطمینان ۰.۵۰ گرفته شده است

(۲) در لوله کشی آب سرد کننده می توان حداکثر فشار کار مجاز این لوله ها را، برای دمای کار ۲۲/۸ درجه سانتی گراد ۷۳ درجه فارنهایت)، از جدول (۲-۲-۱۶-) ج، برای انتخاب هر یک از دو نوع لوله، در محاسبات وارد کرد.

(۳) در لوله کشی آب گرم کننده می توان حداکثر فشار کار مجاز این لوله ها را، برای دمای کار ۸۲/۲ درجه سانتی گراد ۱۸۰ درجه فارنهایت)، از جدول (۲-۲-۱۶-) ج برای انتخاب هر یک از دو نوع لوله، در محاسبات وارد کرد.

جدول شماره (۲-۲-۱۶-) ج

تسریط کاربرد لوله های PEX/AL/PEX و PE-RT/AL/PE-RT

حداکثر فشار کار مجاز				دمای کار		قطر خارجی لوله میلی متر
لوله های PE-RT/AL/PE-RT	لوله های PEX AL/PEX	فارنهایت	سانتی گراد			
BAR	PSIG	BAR	PSIG			
13.6	200	13.6	200	73	22.8	35 , 25 20 , 16
10.8	160	10.8	160	140	60	
6.8	100	8.5	125	180	82.2	
13.6	200	13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	10.8	160	140	60	
6.8	100	6.8	100	180	82.2	

(۴) لوله‌های چندلایه ترمومپلاستیک، در لوله کشی آب گرم‌کننده با دمای متوسط (Medium Temperature) و لوله کشی آب گرم‌کننده با دمای بالا (High Temperature)، کاربرد ندارد.

(۵) در لوله کشی تأسیسات گرمایی با بخار، لوله‌های ترمومپلاستیک چندلایه کاربرد ندارد.

(۶) در لوله کشی تأسیسات با آب گرم‌کننده و دمای پایین (Low Temperature)، در هر طرح مشخص، با در دست داشتن فشار کار طراحی (Design Working Pressure) کاربرد هر یک از دو نوع لوله چندلایه، به شرطی مجاز است که حداقل فشار کار مجاز آن بیش از فشار کار طراحی آن طرح مشخص باشد.

(ج) چون پژوهش مداوم و گسترهای از طرف سازندگان و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی، به منظور بهبود شرایط فیزیکی (دمای کار، فشار کار و عمر مفید) لوله‌های ترمومپلاستیک (تکلایه و چندلایه) جریان دارد و هر روز محصولات جدید و استانداردهای جدیدتری عرضه می‌شود، ضروری است هنگام انتخاب لوله و فیتینگ ترمومپلاستیک در هر طرح مشخص، با استفاده از اطلاعات و روش‌هایی که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی (۱۶-۲-۲) آمده است، اطلاعات فنی درباره محصولی که سازنده ارائه می‌کند، دریافت و بررسی شود تا نسبت به کاربرد آن در لوله کشی مورد نظر در هر طرح مشخص اطمینان به دست آید.

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۳ تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۳ تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱-۱۰-۲-۳ کلیات ۱ از ۳

(الف) شرایط انتخاب مصالح

(ب) ضخامت جدار لوله

۲-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك

(الف) کلیات

(ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای DIN

(پ) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای BS

(ت) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای ANSI/ASTM

(ث) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای ISO

۳-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

(الف) کلیات

(ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا در استانداردهای DIN

۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(الف) کلیات

(ب) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای DIN

(پ) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای ISO

(ت) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای ISIRI

۵-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک ۸ از ۱

- ۱ از ۶ ۶-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای **ANSI/ASTM**
- ۱ از ۱ الف) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ANSI/ASTM F1281**
- ۲ از ۶ ب) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ANSI/ASTM F1282**
- ۳ از ۶ پ) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ANSI/ASTM F1335**
- ۴ از ۴ ۷-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای **ISO**
- ۱ از ۱ الف) لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ISO/CD 21003**
- ۲ از ۲ ب) ضوابط عمومی لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ISO 21003 -1 general**
- ۳ از ۴ پ) الزامات ساخت و تست لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ISO 21003 -2**
- ۴ از ۴ ت) فیتینگ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **ISO 21003 -3**
- ۱ از ۲ ۸-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استاندارد **CAN/CSA B137.10**
- ۱ از ۴ ۹-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای **PPI**
- ۱ از ۶ ۱۰-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموبلاستیک

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک (THERMOPLASTICS)

۱-۱۰-۲-۳ کلیات

ضوابطی که زیر "۱-۱-۲-۳" حدود و دامنه کار" در قسمت "۲-۳" لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی" آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی "۱۰-۲-۳" لوله های ترمو پلاستیک حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

الف) شرایط انتخاب مصالح

(۱) لوله و دیگر اجزای لوله کشی ترموپلاستیک که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان به کار می رود باید شرایط بهداشتی لازم را برای انتقال آب آشامیدنی (Potable Water) داشته باشد و از طرف مراکز معتبر بهداشتی گواهی مناسب بودن آن برای مصارف داخل ساختمان و در تماس با انسان ارائه شود. این مصالح باید بر کیفیت آب آشامیدنی اثر زیان آور داشته باشد و نباید رنگ، طعم و بوی آن را تغییر دهد.

(۲) حداقل فشار کار و حداقل دمای کار مجاز لوله و دیگر اجزای لوله کشی ترموپلاستیک، که در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان به کار می رود، باید از ارقام زیر کم تر نباشد:

- حداقل فشار کار ۱۰ بار
- حداقل دمای کار ۲۵ درجه سانتیگراد برای آب سرد مصرفی
- حداقل دمای کار ۶۵ درجه سانتیگراد برای آب گرم مصرفی

(۳) عمر مفید لوله و دیگر اجزای لوله کشی، در شرایط ارائه شده در جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) "الف" (۳) نباید از ۵۰ سال کمتر باشد.

جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) "الف" (۳)

شرایط کارکرد لوله و دیگر اجزای لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی^۱

کاربرد	تغییرات فشار (بار)	دما (درجه سانتیگراد)	تعداد ساعت مصرف در سال
لوله کشی آب سرد مصرفی	صفر تا ۱۰	۲۵	۲۸۷۶۰
لوله کشی آب گرم مصرفی	صفر تا ۱۰	۶۵	۲۸۵۱۰

۱- در لوله های ترموپلاستیک باید فشار، دما و عمر مفید باهم مورد توجه قرار گیرد

۲- مصرف در تمام ساعت های هر سال بدون وقفه است.

۳- مصرف کمی از تعداد ساعت های هر سال کمتر است.

(۴) کارخانه سازنده لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید گواهی یکی از مراکز معتبر داخلی یا خارجی را، مبنی بر مطابقت لوله ترموپلاستیک محصول خود با ضوابط استانداردی که لوله و دیگر اجزای لوله کشی بر طبق آن ساخته شده است، از نظر مواد اولیه، روش ساخت و روش تست را ارائه دهد.

(۵) روی هر لوله و هر قطعه از اجزای دیگر لوله کشی باید علامت کارخانه سازنده و استانداردی که این مصالح بر طبق آن ساخته شده و به ترتیبی که در آن استاندارد مشخص شده است، به صورت مهر پاک نشدنی، نقش شده باشد.

ب) ضخامت جدار لوله

(۱) برای تعیین ضخامت جدار انواع لوله های تک لایه ترموپلاستیک در استاندارد زیر دستورالعمل واحدی ارائه شده است.
ISO 4065 (Thermoplastics pipes - universal wall thickness table.)

(۲) در این استاندارد ضخامت جدار این لوله ها با استفاده از روابط زیر، در چند سری، تعریف شده است.

$$s = \frac{SDR - 1}{2} \quad \text{رابطه ۱:}$$

که در آن:

s = سری لوله

$$\text{Standard Dimension Ratio} = \frac{dn}{en} = SDR$$

en = ضخامت نامی لوله

dn = قطر خارجی نامی لوله

$$s = \frac{\sigma}{p} \quad \text{رابطه ۲:}$$

که در آن:

s = سری لوله

σ = تنش محیطی مجاز

p = فشار کار

در این رابطه σ و p از یک واحداند.

$$en = \frac{1}{2s+1} \times dn \quad \text{رابطه ۳}$$

$$en = \frac{1}{2 \frac{\sigma_s}{p_{pms}} + 1} \times dn \quad \text{رابطه ۴}$$

که در آن:

 $s = s_{\text{سری لوله}}$ $\sigma_s = \sigma_{\text{نش مجاز طراحی}}$ $p_{pms} = p_{\text{حداکثر فشار کار مجاز}}$ در این رابطه en و dn از یک واحداند.

(۳) جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) ب (۳) ضخامت نامی (en) جدار انواع لوله های تک لایه ترموپلاستیک را برای قطرهای نامی خارجی (d) و حداکثر فشار کار مجاز مختلف به دست می دهد.

جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) ب (۳)

ضخامت نامی جدار لوله های تک لایه ترموپلاستیک در استاندارد ISO 4065

برای $p_{pms} = 2.5, 4, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25$ بار

Dimensions in millimeters

Nominal outside diameter, d_n	Pipe series S (Standard dimension ratio SDR)																	
	Nominal wall thickness, e_n																	
	2 (5)	2,5 (6)	3,2 (7,4)	4 (9)	5 (11)	6,3 (13,6)	8 (17)	10 (21)	11,2 (23,4)	12,5 (26)	14 (29)	16 (33)	20 (41)	25 (51)	32 (65)	40 (81)	50 (101)	63 (127)
2,5	0,5																	
3	0,6	0,5	0,5															
4	0,8	0,7	0,6	0,5														
5	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5													
6	1,2	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5												
8	1,6	1,4	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5											
10	2,0	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	0,5	0,5									
12	2,4	2,0	1,7	1,4	1,1	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5								
16	3,3	2,7	2,2	1,8	1,5	1,2	1,0	0,8	0,7	0,7	0,6	0,5						
20	4,1	3,4	2,8	2,3	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,5					
25	5,1	4,2	3,5	2,8	2,3	1,9	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5				
32	6,5	5,4	4,4	3,6	2,9	2,4	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,8	0,7	0,5			
40	8,1	6,7	5,5	4,5	3,7	3,0	2,4	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3	1,0	0,8	0,7	0,5		
50	10,1	8,3	6,9	5,6	4,6	3,7	3,0	2,4	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	0,5	
63	12,7	10,5	8,6	7,1	6,8	4,7	3,8	3,0	2,7	2,5	2,2	2,0	1,6	1,3	1,0	0,8	0,7	0,5
75	15,1	12,5	10,3	8,4	6,8	5,6	4,5	3,6	3,2	2,9	2,6	2,3	1,9	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6
90	18,1	15,0	12,3	10,1	8,2	6,7	5,4	4,3	3,9	3,5	3,1	2,8	2,2	1,8	1,4	1,2	0,9	0,8
110	22,1	18,3	15,1	12,3	10,0	8,1	6,6	5,3	4,7	4,2	3,8	3,4	2,7	2,2	1,8	1,4	1,1	0,9
125	25,1	20,8	17,1	14,0	11,4	9,2	7,4	6,0	5,4	4,8	4,3	3,9	3,1	2,5	2,0	1,6	1,3	1,0
140	28,1	23,3	19,2	15,7	12,7	10,3	8,3	6,7	6,0	5,4	4,8	4,3	3,5	2,8	2,2	1,8	1,4	1,1
160	32,1	26,6	21,9	17,9	14,6	11,8	9,5	7,7	6,9	6,2	5,5	4,9	4,0	3,2	2,5	2,0	1,6	1,3
180	36,1	29,9	24,6	20,1	16,4	13,3	10,7	8,6	7,7	6,9	6,2	5,5	4,4	3,6	2,8	2,3	1,8	1,5
200	40,1	33,2	27,4	22,4	18,2	14,7	11,9	9,6	8,6	7,7	6,9	6,2	4,9	3,9	3,2	2,5	2,0	1,6
225	45,1	37,4	30,8	25,2	20,5	16,6	13,4	10,8	9,6	8,6	7,7	6,9	5,5	4,4	3,5	2,8	2,3	1,8
250	50,1	41,5	34,2	27,9	22,7	18,4	14,8	11,9	10,7	9,6	8,6	7,7	6,2	4,9	3,9	3,1	2,5	2,0

- ۳- تاسیسات بهداشتی
۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
۳- ۱۰- لوله های ترموپلاستیک
۴- ۱۰-۲- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

۲-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (Crosslinked Polyethylene - pex)

(الف) کلیات

کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان، در مدارک زیر، تأیید شده است:

۱- از کشور آلمان DVGW W542

۲- از کشور آمریکا ANSI/NSF 61

ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای DIN

(۱) در استاندارد DIN 1988 کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان تأیید شده است.

(۲) استاندارد DIN 16892 به لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک، با مقطع گرد و بدون درز اختصاص دارد و در آن شرایط عمومی کیفیت و تست این لوله ها استاندارد شده است.

- نمودار (۲-۱۰-۲-۳) ب، که از DIN 16892 گرفته شده است، رفتار این لوله ها را در شرایط تست نشان می دهد.

σ - Comparative stress = تنش نسبی


عمر مفید = Service life = ساعت، سال

دما تست = Temperature = درجه سانتیگراد

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۲-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

نمودار شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۲)

رفتار لوله های تک لایه PEX در شرایط تست، در استاندارد DIN 16892

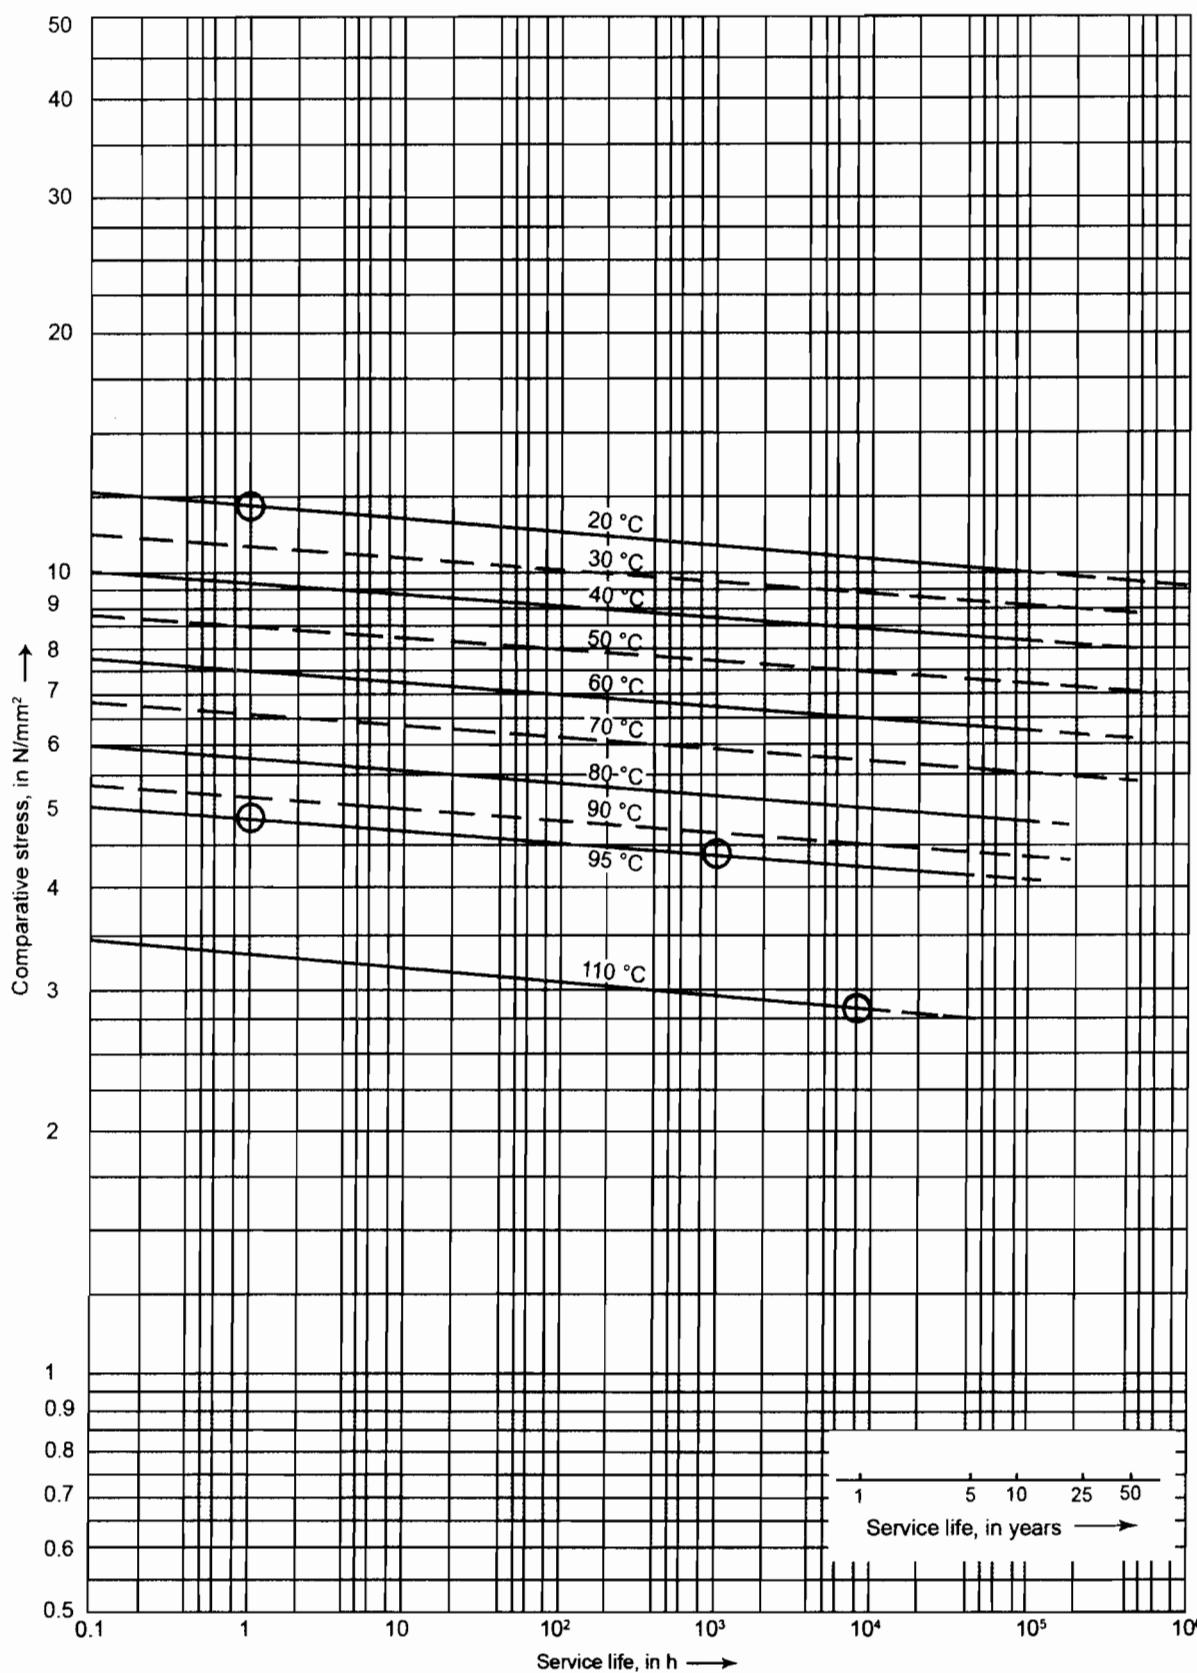

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۲-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

(۳) در استاندارد DIN 16892 درجه مشبک شدن برای هر یک از چهار روش ساخت، دست کم باید برابر ارقام زیر باشد:

- روش "Peroxide" : ۷۵ درصد

- روش "Hydrosilicon" : ۶۵ درصد

- روش "Electron Beam" : ۶۰ درصد

- روش "Azo" : ۴۰ درصد

(۴) در استاندارد DIN 16893 قطر خارجی، ضخامت جدار و حدود رواداری این لوله ها، در اندازه های مختلف داده شده

است.

(۵) جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۵) برای هر قطر خارجی لوله چهار سری پیشنهاد می کند و برای هر یک ضخامت

جدار و جرم لوله را به دست می دهد.

در این جدول :

$S = \text{سری لوله}$

$$\frac{dn}{en} = \text{نسبت اندازه های لوله} = SDR$$

$en = \text{ضخامت جدار به میلیمتر (در جدول S)}$

$\text{جرم} = \text{کیلوگرم بر مترمربع}$

$dn = \text{قطر خارجی لوله}$

- رابطه بین این اندازه ها در DIN 16892 به ترتیب زیر است:

$$SDR = 2s + 1 = \frac{dn}{en}$$

- حداقل ضخامت جدار لوله $1/3$ میلیمتر است.

جدول شماره (۱۰-۲-۳) ب (۵)

ضخامت جدار و جرم چهار سری لوله های تک لایه PEX در استاندارد DIN 16893

Outside diameter, d	Pipe series (S)							
	6,3		5		4		3,2	
	Standard dimension ratio (SDR)							
	13,6		11		9		7,4	
	s ¹⁾	Mass, in kg/m ²	s ¹⁾	Mass, in kg/m ²	s ¹⁾	Mass, in kg/m ²	s ¹⁾	Mass, in kg/m ²
10	1,3	0,038	1,3	0,038	1,3	0,038	1,4	0,040
12	1,3	0,047	1,3	0,047	1,4	0,049	1,7	0,057
16	1,3	0,064	1,5	0,072	1,8	0,082	2,2	0,098
20	1,5	0,092	1,9	0,111	2,3	0,131	2,8	0,153
25	1,9	0,142	2,3	0,167	2,8	0,196	3,5	0,238
32	2,4	0,226	2,9	0,269	3,6	0,320	4,4	0,382
40	3,0	0,353	3,7	0,425	4,5	0,503	5,5	0,594
50	3,7	0,540	4,6	0,658	5,6	0,774	6,9	0,926
63	4,7	0,864	5,8	1,04	7,1	1,24	8,6	1,45
75	5,6	1,22	6,8	1,45	8,4	1,75	10,3	2,07
90	6,7	1,75	8,2	2,10	10,1	2,52	12,3	2,96
110	8,1	2,59	10,0	3,11	12,3	3,74	15,1	4,44
125	9,2	3,33	11,4	4,02	14,0	4,82	17,1	5,71
140	10,3	4,17	12,7	5,03	15,7	6,05	19,2	7,17
160	11,8	5,43	14,6	6,59	17,9	7,87	21,9	9,34
180	13,3	6,91	16,3	8,29	20,0	9,92	24,6	11,8
200	14,7	8,47	18,1	10,2	22,4	12,3	27,4	14,6
225	16,6	10,8	20,4	12,9	25,0	15,5	30,8	18,5
250	18,4	13,2	22,7	16,0	27,9	19,2	34,2	22,8

۱) The minimum wall thickness is 1,3mm.

۲) The mass has been calculated taking the average density as 0,94 g/cm³ and the wall thickness as the nominal size plus half the tolerance specified. Values have been given to three places.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۳- لوله های ترموپلاستیک
 ۳- ۱۰-۲- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک
-

(۶) حداکثر فشار کار مجاز این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی در DIN 16893 از رابطه زیر به دست

می آید:

$$P = \frac{\sigma}{SF \times s}$$

که در آن:

P = فشار کار مجاز بر حسب بار

σ = تنש مجاز دراز مدت بر حسب N/mm^2 - از نمودار شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۲)

s = سری لوله

SF = ضریب اطمینان - برای آب ۲۰ درجه سانتیگراد حداقل ۱/۲۵ است.

(۷) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۷) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PEX را، در دماهای مختلف و طول

عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵ نشان می دهد.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۳- ۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۳- ۲- ۱- لوله های ترموپلاستیک
 ۳- ۲- ۱- ۱- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۷)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PEX در استاندارد DIN 16893 - ضریب اطمینان ۱/۲۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (S)				
		6,3	5	4	3,2	
		Standard dimension ratio (SDR)				
		13,6	11	9	7,4	
Allowable working pressure, in bar ²⁾						
10	1	14,2	17,9	22,5	28,3	
	5	13,9	17,5	22,1	27,8	
	10	13,8	17,4	21,9	27,6	
	25	13,7	17,2	21,7	27,3	
	50	13,6	17,1	21,5	27,1	
	100	13,5	17,0	21,4	25,9	
20	1	12,6	15,8	19,9	25,1	
	5	12,3	15,5	19,6	24,6	
	10	12,2	15,4	19,4	24,4	
	25	12,1	15,2	19,2	24,2	
	50	12,0	15,1	19,1	24,0	
	100	11,9	15,0	18,9	23,8	
30	1	11,1	14,0	17,7	22,3	
	5	10,9	13,8	17,3	21,9	
	10	10,8	13,7	17,2	21,7	
	25	10,7	13,5	17,0	21,4	
	50	10,6	13,4	16,9	21,3	
	100	10,6	13,3	16,8	21,1	
40	1	9,9	12,5	15,7	19,8	
	5	9,7	12,2	15,4	19,4	
	10	9,6	12,1	15,3	19,3	
	25	9,5	12,0	15,1	19,1	
	50	9,4	11,9	15,0	18,9	
	100	9,4	11,8	14,9	18,7	
50	1	8,8	11,1	14,0	17,7	
	5	8,7	10,9	13,7	17,3	
	10	8,6	10,8	13,6	17,2	
	25	8,5	10,7	13,5	17,0	
	50	8,4	10,6	13,4	16,8	
	100	8,3	10,5	13,2	16,7	
60	1	7,9	9,9	12,5	15,8	
	5	7,7	9,7	12,3	15,5	
	10	7,7	9,7	12,2	15,3	
	25	7,6	9,5	12,0	15,2	
	50	7,5	9,5	11,9	15,0	
70	1	7,1	8,9	11,2	14,1	
	5	6,9	8,7	11,0	13,8	
	10	6,8	8,6	10,9	13,7	
	25	6,8	8,5	10,8	13,6	
	50	6,7	8,5	10,7	13,4	
80	1	6,3	8,0	10,0	12,7	
	5	6,2	7,8	9,8	12,4	
	10	6,1	7,7	9,8	12,3	
	25	6,1	7,6	9,6	12,1	
90	1	5,7	7,2	9,0	11,4	
	5	5,6	7,0	8,8	11,1	
	10	5,5	6,9	8,8	11,0	
	(15) ¹⁾	(5,5) ¹⁾	(6,9) ¹⁾	(8,7) ¹⁾	(11,0) ¹⁾	
95	1	5,4	6,8	8,6	10,8	
	5	5,3	6,6	8,4	10,6	
	(10) ¹⁾	(5,2) ¹⁾	(6,6) ¹⁾	(8,3) ¹⁾	(10,5) ¹⁾	

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

²⁾ Values calculated to two decimal places, deleting the second.

(۸) جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۸) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PEX را در دماهای مختلف و طول

عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۵ نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۸)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PEX در استاندارد DIN 16893 - ضریب اطمینان ۱/۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (S)			
		6,3	5	4	3,2
		Standard dimension ratio (SDR)			
13,6	11	9	7,4	Allowable working pressure, in bar ^{۲)}	
10	1	11,8	14,9	18,7	23,6
	5	11,6	14,6	18,4	23,2
	10	11,5	14,5	18,3	23,0
	25	11,4	14,4	18,1	22,8
	50	11,3	14,2	17,9	22,6
	100	11,2	14,1	17,8	22,4
20	1	10,5	13,2	16,6	20,9
	5	10,3	12,9	16,3	20,5
	10	10,2	12,8	16,2	20,4
	25	10,1	12,7	16,0	20,1
	50	10,0	12,6	15,9	20,0
	100	9,9	12,5	15,7	19,8
30	1	9,3	11,7	14,7	18,5
	5	9,1	11,5	14,4	18,2
	10	9,0	11,4	14,3	18,1
	25	8,9	11,3	14,2	17,9
	50	8,9	11,2	14,1	17,7
	100	8,8	11,1	14,0	17,6
40	1	8,2	10,4	13,1	16,5
	5	8,1	10,2	12,8	16,2
	10	8,0	10,1	12,7	16,1
	25	7,9	10,0	12,6	15,9
	50	7,9	9,9	12,5	15,7
	100	7,8	9,8	12,4	15,6
50	1	7,3	9,3	11,7	14,7
	5	7,2	9,1	11,4	14,4
	10	7,1	9,0	11,3	14,3
	25	7,1	8,9	11,2	14,1
	50	7,0	8,8	11,1	14,0
	100	6,9	8,6	11,0	13,9
60	1	6,6	8,3	10,4	13,1
	5	6,4	8,1	10,2	12,9
	10	6,4	8,0	10,1	12,8
	25	6,3	7,9	10,0	12,6
	50	6,2	7,9	9,9	12,5
70	1	5,9	7,4	9,3	11,8
	5	5,7	7,3	9,1	11,5
	10	5,7	7,2	9,1	11,4
	25	5,6	7,1	9,0	11,3
	50	5,6	7,0	8,9	11,2
80	1	5,3	6,6	8,4	10,5
	5	5,2	6,5	8,2	10,3
	10	5,1	6,4	8,1	10,2
	25	5,0	6,4	8,0	10,1
90	1	4,7	6,0	7,5	9,5
	5	4,6	5,8	7,4	9,3
	10	4,6	5,8	7,3	9,2
	(15) ^{۱)}	(4,6) ^{۱)}	(5,7) ^{۱)}	(7,3) ^{۱)}	(9,1) ^{۱)}
95	1	4,5	5,7	7,1	9,0
	5	4,4	5,5	7,0	8,8
	(10) ^{۱)}	(4,3) ^{۱)}	(5,5) ^{۱)}	(6,9) ^{۱)}	(8,7) ^{۱)}

^{۱)} The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.^{۲)} Values calculated to two decimal places, deleting the second.

(پ) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای BS

(۱) استاندارد ۱ Part BS 7291 به لوله های ترموپلاستیکی (Thermoplastics) مناسب برای توزیع آب سرد و آب گرم

مصرفی ساختمان اختصاص دارد. کاربرد لوله های پلی اتیلن مشبك در این استاندارد تایید شده است.

(۲) در استاندارد BS 6700 که به طراحی، اجرا و آزمایش لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی اختصاص دارد، کاربرد لوله

های PEX تایید شده است.

(۳) استاندارد ۳ BS 7291 Part به لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك (PEX) اختصاص دارد.

- در این استاندارد قطر خارجی لوله ها از ۱۰ تا ۳۵ میلیمتر است.

- استفاده دوباره از مواد کار کرده یا زواید آن مجاز نیست.

- اتصال (Joint) قطعات این لوله ها نمی توانند با چسب (Solvent cement) یا با گرم کردن (Heat fusion) انجام

گیرد.

- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك تا حدی قابل نفوذ اکسیژن است.

(۴) قطر خارجی و ضخامت جدار این لوله ها در استاندارد ۳ BS 7291 Part در دو جدول متفاوت داده شده است:

- جدول از ۳ BS 7291 Part

جدول شماره (۳-۲-۳) پ (۳) از استاندارد ۳ BS 7291 Part

Dimensions of PE-X pipe having nominal sizes and outside diameters consistent with those specified in BS 2871 ¹⁾				
Nominal size	Mean outside diameter		Wall thickness	
	Minimum	Maximum	Minimum	Minimum
mm	mm	mm	mm	mm
10 ²⁾	9.9	10.1	1.5	1.8
12 ²⁾	11.9	12.1	1.5	1.8
15	14.9	15.1	1.5	1.8
18	17.9	18.1	1.7	2.0
22	21.9	22.1	2.0	2.3
28	27.9	28.1	2.6	2.9
35	34.9	35.1	3.2	3.5

¹⁾ To suit sizes in accordance with X, Y and Z of BS 2781: Part 1:1971.

- جدول از BS 5556

جدول شماره (۳-۱۰-۲) پ (۴) از استاندارد BS 5556

Dimensions of PE-X pipe in accordance with BS 5556				
Nominal size ¹⁾	Mean outside diameter		Wall thickness	
	Minimum	Maximum	Minimum	Minimum
mm	mm	mm	mm	mm
10	10.0	10.2	1.5	1.8
12	12.0	12.2	1.5	1.8
16	16.0	16.2	1.5	1.8
20	20.0	20.2	1.9	2.2
25	25.0	25.2	2.3	2.6
32	32.0	32.2	2.9	3.2

¹⁾ Corresponds to the nominal outside diameter(in mm).

(۵) حداکثر تنش محیطی (Hoop Stress) این لوله ها در توزیع آب گرم مصرفی ساختمان، در جدول شماره ۳ از استاندارد

به ترتیب زیر داده شده است:

- دمای کار ۶۵ درجه سانتیگراد

- تنش محیطی ۴/۵ Mpa

- عمر مفید ۵۰ سال

(۶) فیتنیگ های لوله کشی پلی اتیلن مشبك در استاندارد 3 BS 7291 Part 3 با شرایط زیر داده شده است:

- فیتنیگ باید همان شرایط بهداشتی را، که برای لوله های پلی اتیلن مشبك مشخص شده است، داشته باشد.

- قطر خارجی و ضخامت جدار فیتنیگ باید با لوله مطابقت داشته باشد.

- دمای کار و فشار کار فیتنیگ با آن چه برای لوله مشخص شده است مطابقت داشته باشد.

(۷) جنس فیتنیگ ممکن است یکی از انواع زیر باشد:

- مواد پلاستیکی هم جنس لوله

- مواد پلاستیکی غیر هم جنس لوله

- فیتنیگ های فلزی مناسب برای آب سرد و آب گرم مصرفی

(۸) اتصال (Joint) لوله به لوله و لوله به فیتینگ، در لوله کشی تک لایه پلی اتیلن مشبك، نمی تواند از نوع چسبی یا اعمال گرمایی باشد، اتصال ممکن است یکی از انواع زیر باشد.

- اتصال فشاری (Compression Fitting)

- اتصال پرسی (Push Fit)

ت) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك در استانداردهای ANSI/ASTM

(۱) کاربرد این لوله ها در توزیع آب آشامیدنی ساختمان در NSF61 تایید شده است.

(۲) استاندارد ANSI/ASTM F877-97a به لوله، فیتینگ و اتصال (Joint) این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان اختصاص دارد.

(۳) استاندارد ANSI/ASTM F876-00 به مصالح ساخت، روش های تست، فشار کار و درجه مشبك شدن اختصاص دارد.

(۴) رابطه بین قطر خارجی، ضخامت جدار، میزان تنش محیطی مجاز و فشار داخلی این لوله ها (برای آب)، در ANSI/ASTM F877 به ترتیب زیر تعریف شده، که از استاندارد ISO گرفته شده است:

$$2S/P = R-1$$

$$2S/P = (D_o/t)-1$$

که در آن:

S = حداقل تنش محیطی مجاز (Hoop Stress) بر حسب (Psi) Mpa

P = فشار داخلی لوله بر حسب (Psi) Mpa

t = حداقل ضخامت جدار لوله، بر حسب (in) mm

$D_o/t = SDR = Standard Dimension Ratio = R$

D_o = قطر خارجی متوسط لوله، بر حسب (in) mm

در این تعریف SDR برای این لوله ها، در قطرهای مختلف عدد ثابتی است که نسبت قطر خارجی و حداقل ضخامت جدار را نشان می دهد. در این استاندارد $R = D_o/t = 9$ گرفته شده است.

(۵) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) "ت" (۵) که از استاندارد ANSI/ASTM F876 گرفته شده، قطر نامی، قطر خارجی متوسط و میزان رواداری این لوله ها را، از ۱/۴ اینچ تا ۲ اینچ نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۱۰-۲) ت (۵)
قطر خارجی لوله های تک لایه PEX در ANSI/ASTM F876

Nominal Tubing Size		Average Outside Diameter		Tolerances for Average Diameter		Out-of-Roundness ^A	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
1/4	7	0.375	9.52	±0.003	±0.08	0.008	0.20
3/8	10	0.500	12.70	±0.003	±0.08	0.012	0.32
1/2	13	0.625	15.88	±0.004	±0.10	0.016	0.40
5/8	16	0.750	19.05	±0.004	±0.10	0.016	0.40
3/4	19	0.875	22.22	±0.004	±0.10	0.016	0.40
1	25	1.125	28.58	±0.005	±0.12	0.020	0.48
1 1/4	32	1.375	34.92	±0.005	±0.12	0.020	0.48
1 1/2	38	1.625	41.28	±0.006	±0.16	0.024	0.60
2	51	2.125	53.98	±0.006	±0.16	0.030	0.76

^A The Out-of-Roundness specification applies only to tubing prior to coiling.

(۶) جدول شماره (۳-۱۰-۲) ت (۶) که از استاندارد ANSI/ASTM F876 گرفته شده، حداقل و متوسط ضخامت جدار و میزان رواداری این لوله ها را از ۱/۴ اینچ تا ۲ اینچ نشان می دهد. در این جدول ضخامت جدار لوله، در قطرهای مختلف برای $R = 9$ استاندارد شده است.

جدول شماره (۳-۱۰-۲) ت (۶)
ضخامت جدار لوله های تک لایه PEX در ANSI/ASTM F876

Nominal Tubing		Minimum Wall Thickness		Tolerance	
in.	mm	in.	mm	in.	mm
1/4	7	0.070 ^A	1.78 ^A	+0.010	+0.25
3/8	10	0.070 ^A	1.78 ^A	+0.010	+0.25
1/2	13	0.070 ^A	1.78 ^A	+0.010	+0.25
5/8	16	0.083	2.12	+0.010	+0.25
3/4	19	0.097	2.47	+0.010	+0.25
1	25	0.125	3.18	+0.013	+0.33
1 1/4	32	0.153	3.88	+0.015	+0.38
1 1/2	38	0.181	4.59	+0.019	+0.48
2	51	0.236	6.00	+0.024	+0.61

^A For tubing sizes of 1/2 in. and below, wall thickness minimums are not functions of SDR.

(۷) جدول شماره (۳-۱۰-۲) ت (۷) که از استاندارد ANSI/ASTM F877 گرفته شده است، فشار کار و تنش محیطی از فشار داخلی (Hydrostatic design stress) لوله های PEX را، برای دو دمای کار ۲۳ و ۸۲/۲ درجه سانتیگراد در شرایط $SDR = 9$ نشان می دهد.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ت

ANSI/ASTM F877 در PEX مجاز و حداقل فشار کار لوله های تک لایه

Rated Temperature		Hydrostatic Design Stress		Pressure Rating for Water	
°F	°C	psi	(MPa)	psi	(MPa)
73.4	23	630	(4.34)	160	(1.10)
180	82.2	400	(2.76)	100	(0.69)

(۸) در استاندارد ANSI/ASTM F877 ضوابط زیر در مورد فیتینگ و اتصال (Joint) معین شده است.

- فیتینگ باید، از نظر قطر خارجی، ضخامت جدار و حداقل فشار کار مجاز، در شرایطی که برای لوله های PEX در این

استاندارد آمده، مناسب باشد.

- اتصال فیتینگ به لوله ممکن است به صورت پرسی و به کمک ابزار مخصوص (Insert fitting) یا فیتینگ فشاری

(Compression fitting) باشد.

(۹) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک در استانداردهای ISO

(۱) استانداردهای زیر به لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX) اختصاص دارد:

ISO 15875 Part 1 : General

ISO 15875 Part 2 : Pipes

ISO 15875 Part 3 : Fittings

ISO 15875 Part 4 : Fitness

ISO 15875 Part 5 : Assessment of conformity

(۱۰) در این استانداردها کاربرد لوله های پلی اتیلن مشبک در لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی ساختمان، چه آب

آشامیدنی و چه آب غیرآشامیدنی، تایید شده است.

(۱۱) در استاندارد ۱ ISO 15875 PART ۱ سیستم های لوله کشی ترموپلاستیکی در چهار کلاس کاربرد طبقه بندی شده که

در جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ث" نشان داده شده است.

جدول شماره (۳-۱۰-۲) ث (۳)

طبقه بندی سیستم های لوله کشی در Part 1 ISO15875

Application class	Design temperature, T_D °C	Time ^a at T_D years	T_{max} °C	Time at T_{max} years	T_{mal} °C	Time at T_{mal} h	Typical field of application
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Hot water supply (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Hot water supply (70 °C)
4 ^b	20 Followed by 40 Followed by 60 Followed by (see next column)	2,5 20 25 Followed by (see next column)	70	2,5	100	100	Under floor heating and low temperature radiators
5 ^b	20 Followed by 60 Followed by 80 Followed by (see next column)	14 25 10 Followed by (see next column)	90	1	100	100	High temperature radiators
NOTE For values of T_D , T_{max} and T_{mal} in excess of those in this table, this standard does not apply.							

^a A country may select either class 1 or class 2 to conform to its national regulations.

^b Where more than one design temperature appears for any class, the times should be aggregated (e.g. the design temperature profile for 50 years for class 5 is: 20 °C for 14 years followed by 60 °C for 25 years, 80 °C for 10 years, 90°C for 1 year and 100°C for 100 h).

یادداشت های جدول:

- در این جدول فقط کلاس ^۱ ($T_D = 70^{\circ}C$) و کلاس ^۲ ($T_D = 60^{\circ}C$) به لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان اختصاص دارد.

- تعاریف: T_D دمای طراحی سیستم

T_{max} حداقل دمای طراحی سیستم در زمان کوتاه

T_{mal} دمای بالاتری که بر اثر بد کار کردن لوازم کنترل ممکن است اتفاق بیفتد.

- هر یک از سیستم ها که برای شرایط مندرج در این جدول کاربرد داشته باشد برای کارکرد با آب سرد ۲۰ درجه سانتیگراد، فشار طراحی ۱۰ بار

و عمر مفید ۵۰ سال مناسب است.

۳ - تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

(۴) جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ث" (۴) که از استاندارد ISO 15875 Part 2 گرفته شده است عدد S (سری لوله) را برای

هر یک از چهار کلاس سیستم لوله کشی، برای فشار کار ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ بار نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) "ث" (۴)

عدد S (سری لوله) برای هر یک از چهار کلاس لوله و برای ۴ فشار کار

p_D bar	Application class			
	Class 1	Class 2	Class 4	Class 5
	$S_{cal,max}$ -values ^a			
4	7,6 ^b	7,6 ^b	7,6 ^b	7,6
6	6,4	5,9	6,6	5,4
8	4,8	4,4	5,0	4,0
10	3,8	3,5	4,0	3,2

^a The values are rounded to the first place of decimals.
^b The 20 °C, 10 bar, 50 years, cold water requirement, being higher, determines this value (see clause 4 of EN ISO 15875-1:2003).

(۵) ضوابط تعیین خاصیت جدار لوله های ترموپلاستیک، از جمله لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک، در استاندارد

ISO 4065 آمده، که در دیف (۱-۱۰-۲-۳) "پ" این مشخصات فنی عمومی داده شده است.

(۶) نمودار (۲-۱۰-۲-۳) "ث" (۶) که از استاندارد ISO 15875 Part 2 گرفته شده است، مقدار تنفس محیطی


لوله های PEX را در دماهای مختلف و عمر مفید کارکرد سیستم لوله کشی، نشان

می دهد.

- ۳ تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
 ۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

نمودار شماره (۳-۱۰-۲-۳) ث (۶)

تنش محيطي لوله هاي تك لایه PEX در دمای کار و عمر مفید از 2 ISO 15875 Part 2

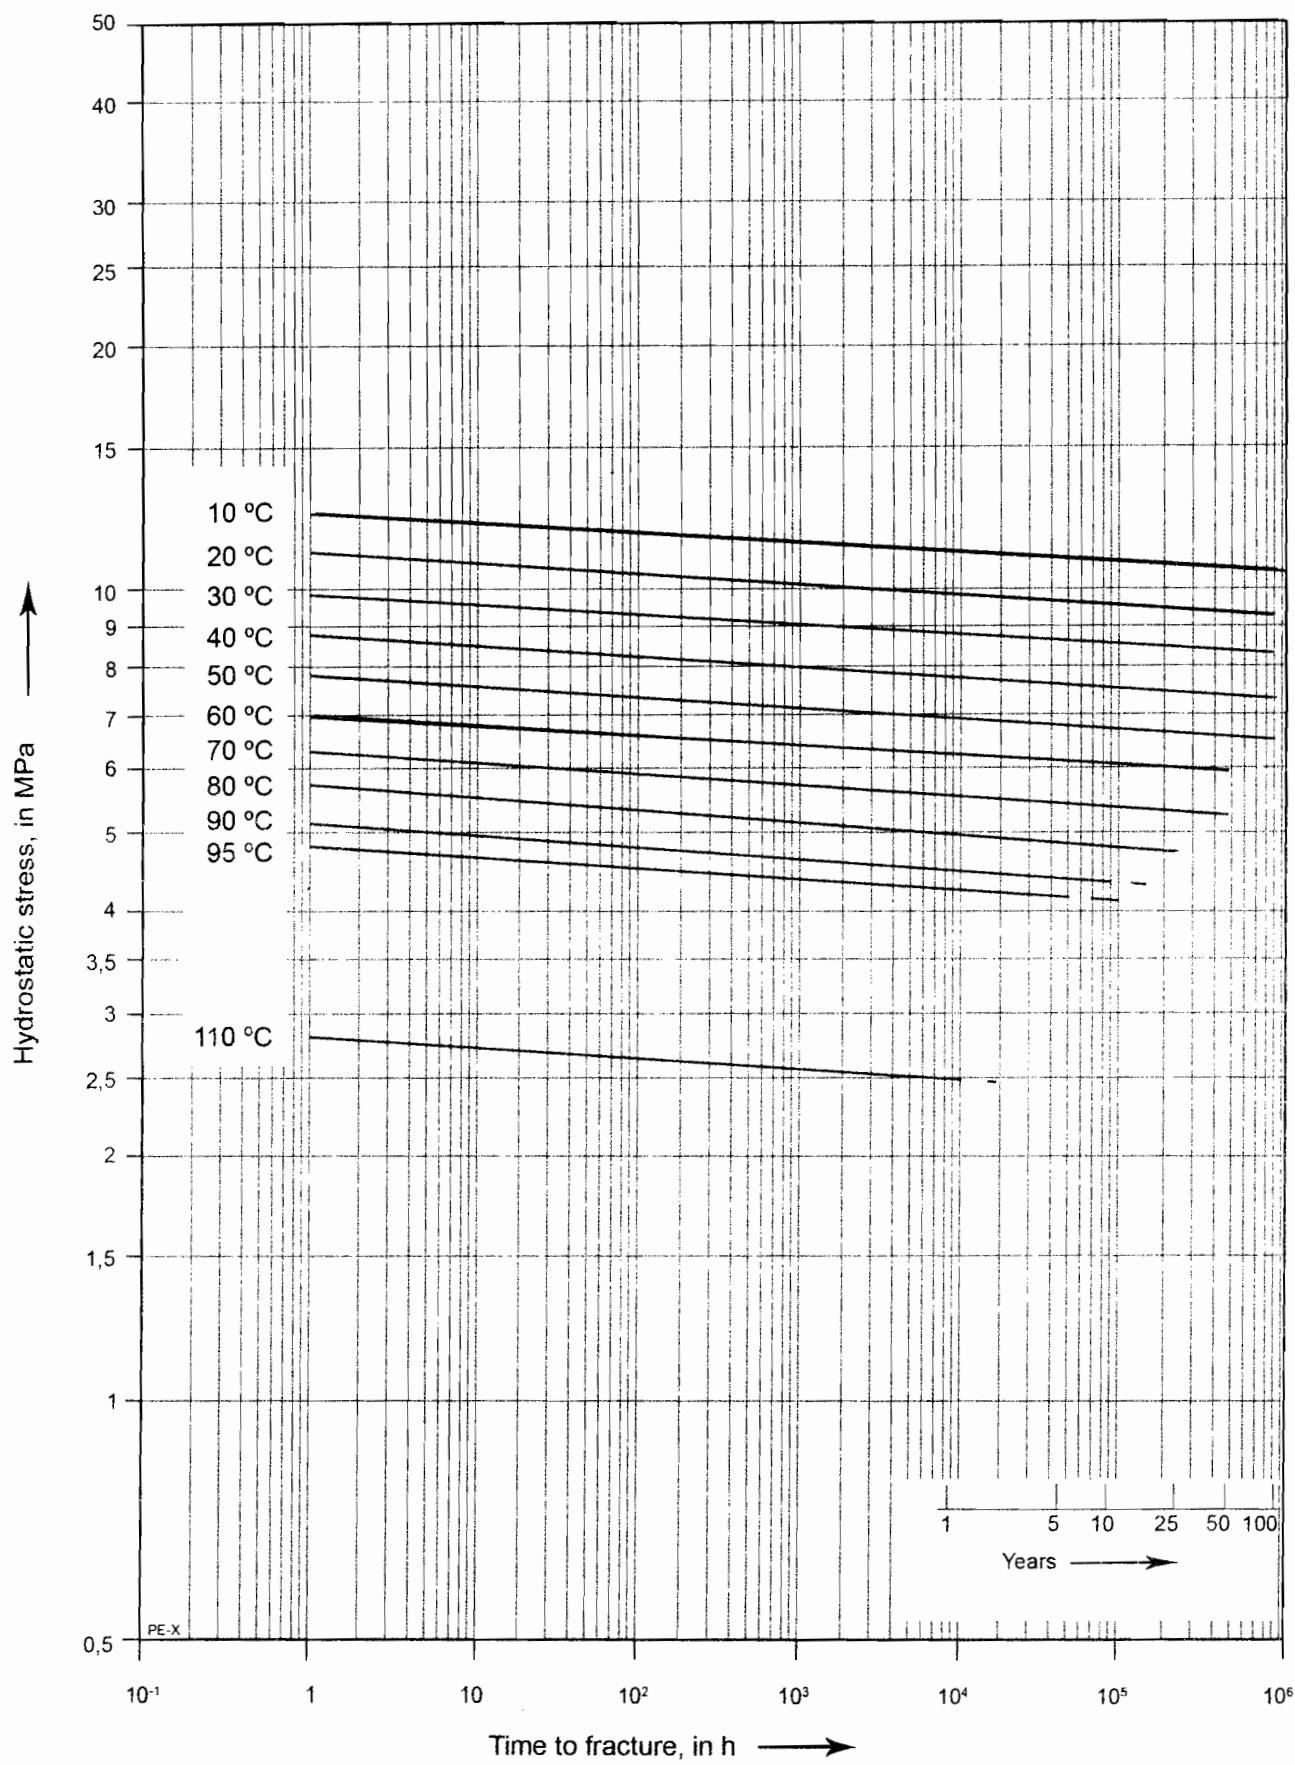

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
 ۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک

صفحه ۱۶ از ۱۷

جدول شماره (۷) که از استاندارد ISO 15875 Part 2 گرفته شده است، قطر خارجی و ضخامت

جدار لوله های تک لایه PEX را برای ۴ سری S نشان می دهد.

جدول شماره (۷) (۲-۱۰-۲-۳) ث

قطر خارجی و ضخامت جدار چهار سری لوله های تک لایه PEX/jz

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$	Pipe series			
				S 6,3	S5	S4	S3,2
				Wall thicknesses e_{min} and e_n			
12	12	12,0	12,3	—	1,3 ^a	1,4	1,7
16	16	16,0	16,3	1,3	1,5	1,8	2,2
20	20	20,0	20,3	1,5	1,9	2,3	2,8
25	25	25,0	25,3	1,9	2,3	2,8	3,5
32	32	32,0	32,3	2,4	2,9	3,6	4,4
40	40	40,0	40,4	3,0	3,7	4,5	5,5
50	50	50,0	50,5	3,7	4,6	5,6	6,9
63	63	63,0	63,6	4,7	5,8	7,1	8,6
75	75	75,0	75,7	5,6	6,8	8,4	10,3
90	90	90,0	90,9	6,7	8,2	10,1	12,3
110	110	110,0	111,0	8,1	10,0	12,3	15,1
125	125	125,0	126,2	9,2	11,4	14,0	17,1
140	140	140,0	141,3	10,3	12,7	15,7	19,2
160	160	160,0	161,5	11,8	14,6	17,9	21,9

^a A non-preferred wall thickness of 1,1 mm is permitted for $d_n = 12$.

(۸) استاندارد ۳ ISO 15875 Part 3 به انواع فیتینگ های ترمومپلاستیک، یا فلزی در لوله کشی تک لایه پلی اتیلن مشبک،

اختصاص دارد. انواع فیتینگ و اتصال در این استاندارد به ترتیب زیر تعریف شده است:

- Compression fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک یک رینگ یا غلاف که روی سطح خارجی لوله

فسرده می شود، انجام می شود.

- Crimped fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با فشرده شدن فیتینگ روی سطح خارجی لوله، به کمک ابزار

مخصوص، انجام می شود.

- Flanged fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک دو عدد فلنج که به دهانه های لوله و فیتینگ فشرده

شده اند، انجام می شود، بین دو فلنج واشر قرار می گیرد.

- Flat seat fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با پیچاندن مهره ماسوره ای، دو سطح را به هم می فشارد و نزدیک

می کند که بین آنها واشر قرار می گیرد.

- Electro fusion fitting : سطح خارجی لوله (نری) با سطح داخلی فیتینگ (مادگی) با گرم کردن این دو سطح،

توسط مقاومت الکتریکی که در فیتینگ کار گذاشته شده است، به هم جوش می شوند.

- Incorporated insert : در این نوع فیتینگ، اتصال با کمک یک قطعه دنده شده که در داخل دهانه های فیتینگ

فسرده شده، امکان اتصال دنده ای را می دهد.

(۹) درجه مشبک شدن لوله و فیتینگ PEX در این استاندارد، در چهار روش ساخت PEX به ترتیب زیر است:

$\geq 70\%$	Peroxide
$\geq 65\%$	Saline
$\geq 60\%$	Electron Beam
$\geq 60\%$	AZO

۳- تاسیسات بهداشتی

۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳- ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۳- ۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

صفحه ۱ از ۶

۳- ۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (Raised temperature)

(الف) کلیات

کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان، در مدارک زیر، تایید شده است:

۱- از کشور آلمان DVGW W542

۲- از کشور آمریکا ANSI/NSF 61

(ب) لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا در استانداردهای DIN

(۱) استاندارد 16833 DIN به کیفیت و شرایط آزمایش این لوله ها اختصاص دارد. طبق این استاندارد این لوله ها از جنس

پلی اتیلن دمای بالا، تک لایه، با مقطع دایره، بدون درز و شاخه ای (Straight) یا کلافی ساخته می شود. طبق

DIN EN ISO 1043-1 این لوله ها به اختصار PE-RT نامیده می شوند که

PE – Polyethylene

R – Raised

T – Temperature (Resistance)

(۲) تنش محیطی بلند مدت در استاندارد 16833 DIN طبق رابطه زیر است:

$$\sigma = P \frac{d - S}{2S}$$

که در آن:

σ = تنש محیطی به N/mm²

d = قطر خارجی لوله

S = ضخامت جدار لوله

P = فشار سیال داخلی N/mm²

(۳) نمودار (۳- ۱۰-۲-۳) ب (۳) که از استاندارد 16833 DIN گرفته شده، مقدار تنش محیطی این لوله ها در دماهای


مختلف و عمر مفید کار لوله نشان می دهد. این نمودار منحنی های حداقل ارزیابی مقاومت بلند مدت این لوله ها را

نشان می دهد که با روش مندرج در استاندارد ISO/DIS 9080 DIN 16887 ترسیم می شود.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۳-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

نمودار (۳-۱۰-۲-۳) ب (۳)

منحنی های نمایش تنفس محیطی لوله های PE-RT در دماهای مختلف - از DIN 16833

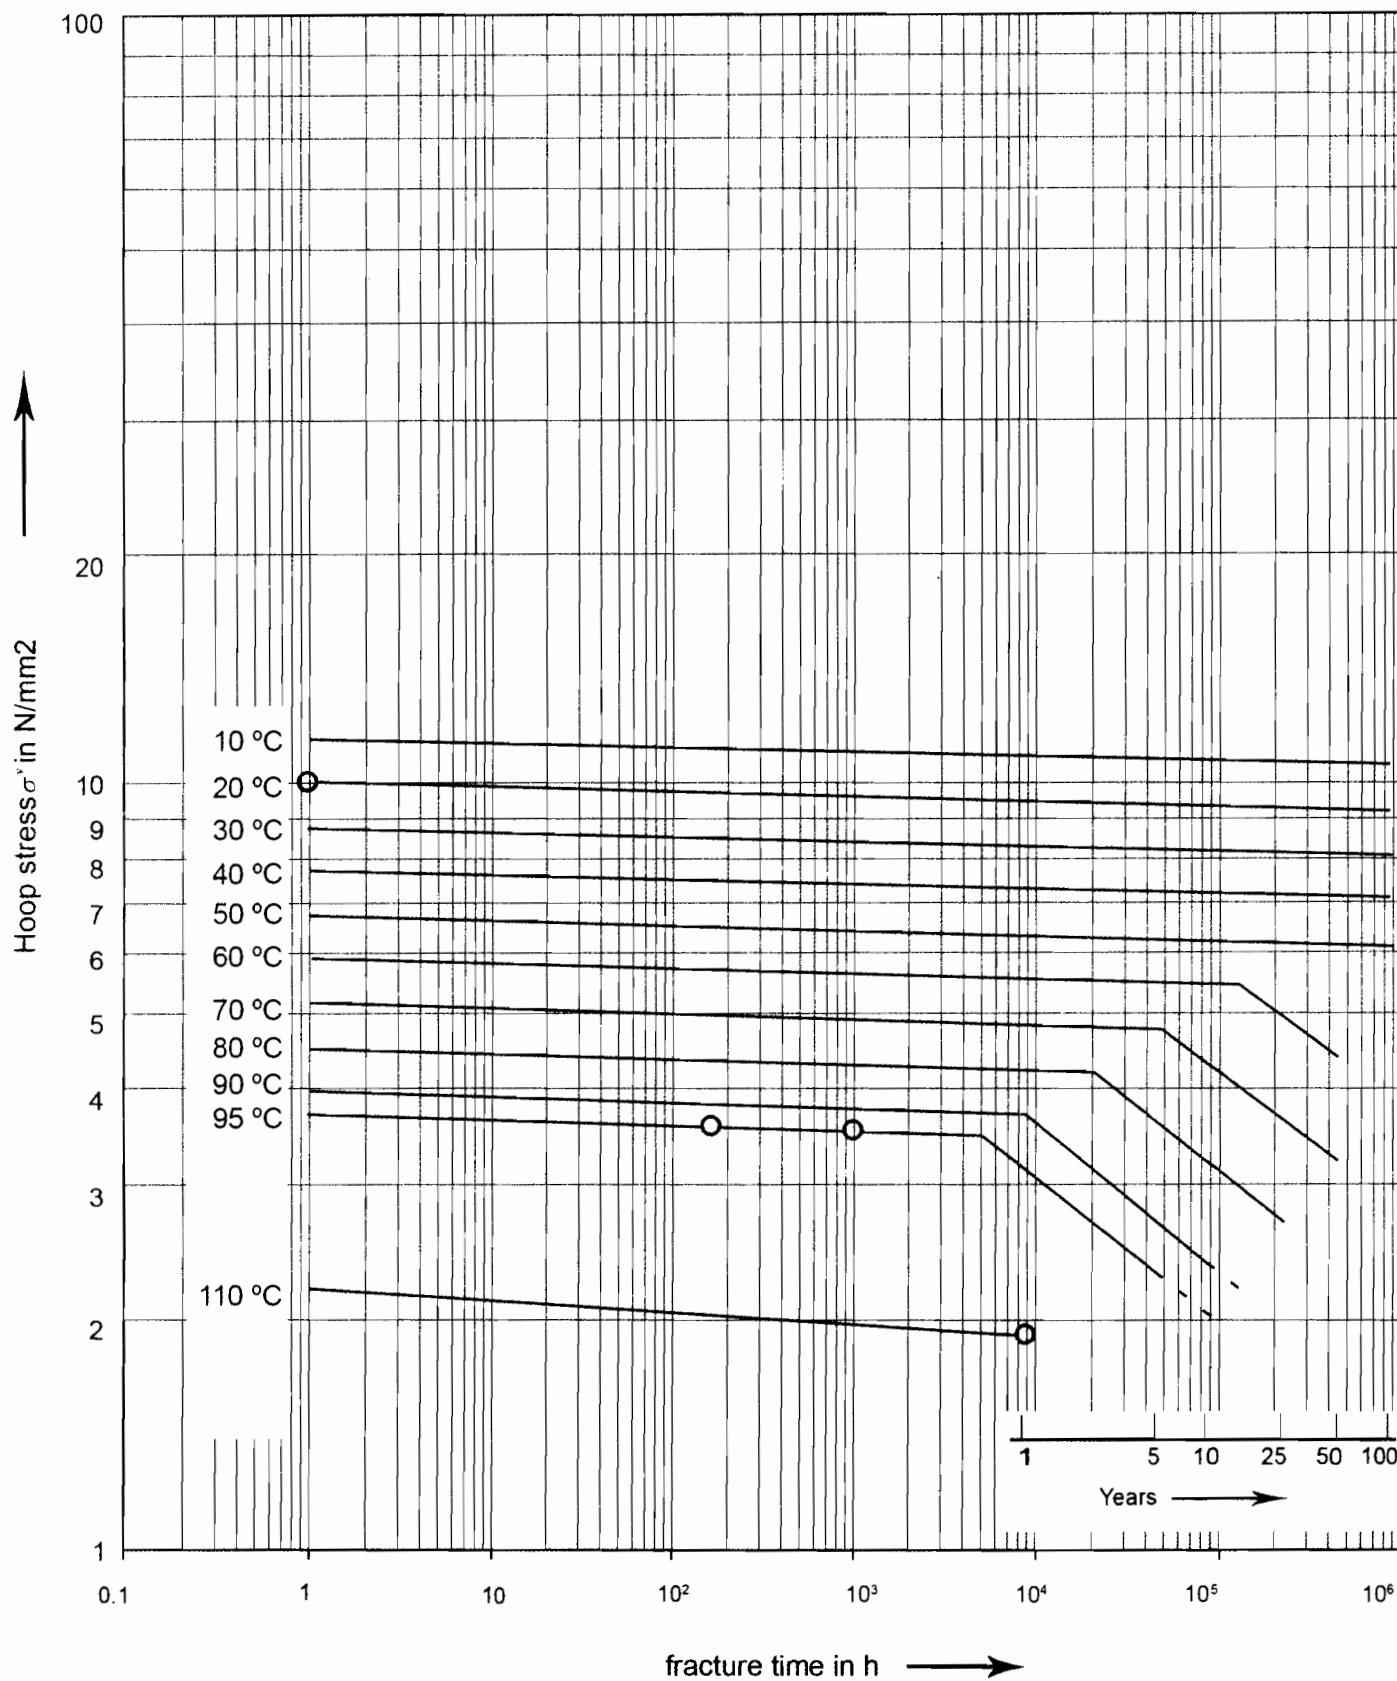

۳- تاسیسات بهداشتی

۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

استاندارد 16834 DIN به اندازه های لوله و حداکثر فشار کار مجاز آن در دماهای مختلف اختصاص دارد. (۴)

در این استاندارد رابطه بین قطر خارجی لوله، ضخامت جدار در هر سری لوله به ترتیب زیر است:

$$s = \frac{d}{2S + 1} \quad \text{رابطه ۱:}$$

که در آن:

d = قطر خارجی لوله به میلی متر

S = ضخامت جدار لوله به میلی متر

s = سری لوله

$$SDR = 2s + 1 \quad \text{رابطه ۲:}$$

که در آن:

(Standard Dimension Ratio) = SDR

s = سری لوله

(۵) جدول شماره (۱۰-۲-۳) ب (۵) قطر خارجی لوله، ضخامت جدار و جرم لوله را برای ۶ سری لوله های تک لایه

PE-RT نشان می دهد.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۳ ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
 ۳-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۵)

قطر خارجی و ضخامت جدار لوله های تک لایه PE-RT در DIN 16834

Outside diameter, d	Pipe series (s)											
	6,3		5		4		3,2		2,5		2	
	Standard dimension ratio (SDR)											
	13,6		11		9		7,4		6		5	
	s ¹⁾	Mass, in (kg/m ²)	s ¹⁾	Mass, in (kg/m ²)	s ¹⁾	Mass, in (kg/m ²)	s ¹⁾	Mass, in (kg/m ²)	s ¹⁾	Mass, in (kg/m ²)	s ¹⁾	
10	1,8	0,047	1,8	0,047	1,8	0,047	1,8	0,047	1,8	0,047	2,0	0,050
12	1,8	0,059	1,8	0,059	1,8	0,059	1,8	0,059	2,0	0,063	2,4	0,073
16	1,8	0,082	1,8	0,082	1,8	0,082	2,2	0,098	2,7	0,113	3,3	0,131
20	1,8	0,106	1,9	0,110	2,3	0,131	2,8	0,152	3,4	0,177	4,1	0,203
25	1,9	0,141	2,3	0,168	2,8	0,197	3,5	0,237	4,2	0,273	5,1	0,315
32	2,4	0,229	2,9	0,267	3,6	0,322	4,4	0,380	5,4	0,446	6,5	0,511
40	3,0	0,351	3,7	0,423	4,5	0,501	5,5	0,591	6,7	0,690	8,1	0,796
50	3,7	0,541	4,6	0,655	5,6	0,776	6,9	0,921	8,3	1,07	10,1	1,24
63	4,7	0,860	5,8	1,03	7,1	1,24	8,6	1,45	10,6	1,70	12,7	1,96
75	5,6	1,20	6,8	1,44	8,4	1,74	10,3	2,06	12,5	2,40	15,1	2,77
90	6,7	1,72	8,2	2,09	10,1	2,50	12,3	2,95	15,0	3,45	18,1	3,99
110	8,1	2,58	10,0	3,10	12,3	3,72	15,1	4,42	18,3	5,15	22,1	5,94
125	9,2	3,32	11,4	4,01	14,0	4,79	17,1	5,68	20,8	6,64	25,1	7,67
140	10,3	4,15	12,7	5,00	15,7	6,02	19,2	7,14	23,3	8,34	28,1	9,61
160	11,8	5,42	14,6	6,56	17,9	7,83	21,9	9,29	26,6	10,9	32,1	12,5
180	13,3	6,87	16,4	8,29	20,1	9,91	24,6	11,7	29,9	13,7	36,1	15,9
200	14,7	8,43	18,2	10,2	22,4	12,3	27,4	14,6	33,2	17,0	40,1	19,6
225	16,6	10,7	20,5	12,9	25,2	15,5	30,8	18,4	37,4	21,5	45,1	24,8
250	18,4	13,2	22,7	15,9	27,9	19,1	34,2	22,7	41,6	26,5	50,1	30,6

¹⁾ The minimum wall thickness is 1,8mm.

²⁾ The mass has been calculated taking the average density as 0,935 g/cm³ and the wall thickness as the nominal size plus half the tolerance specified. Values have been given to three places.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۳-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا

(۶) حداکثر فشار کار مجاز بلند مدت لوله های تک لایه PE-RT در استاندارد DIN 16834 با رابطه زیر تعریف شده است.

$$P = \frac{\sigma}{S \times SF} \times 10$$

که در آن:

P = حداکثر فشار کار مجاز بر حسب بار

σ = تنש محیطی لوله به N/mm^2

S = سری لوله

SF = ضریب اطمینان

(۷) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) "ب" (۷)، که از استاندارد DIN 16834 گرفته شده است، حداکثر فشار کار مجاز لوله های

تک لایه PE-RT را، در دماهای مختلف و عمر مفید لوله، برای ۶ سری لوله، نشان می دهد. این جدول با ضریب

اطمینان ۱/۲۵ تنظیم شده است.

جدول شماره (۷-۱۰-۲-۳) ب (۷)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PE-RT در DIN 16834 - خصیر اطمینان ۱/۲۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)						
		6,3	5	4	3,2	2,5	2	
		Standard dimension ratio (SDR)						
		13,6	11	9	7,4	6	5	
Allowable working pressure, in bar								
10	1	13,7	17,3	21,6	27,0	34,5	43,2	
	5	13,6	17,1	21,4	26,7	34,2	42,7	
	10	13,5	17,0	21,3	26,6	34,1	42,6	
	25	13,4	16,9	21,2	26,5	33,9	42,3	
	50	13,4	16,9	21,1	26,3	33,7	42,1	
	100	13,3	16,8	21,0	26,2	33,6	42,0	
20	1	12,0	15,1	18,9	23,6	30,2	37,7	
	5	11,9	14,9	18,7	23,3	29,9	37,4	
	10	11,8	14,9	18,6	23,2	29,8	37,2	
	25	11,7	14,8	18,5	23,1	29,6	37,0	
	50	11,7	14,7	18,4	23,0	29,4	36,8	
	100	11,5	14,4	18,1	22,6	28,9	36,1	
30	1	10,5	13,2	16,5	20,6	26,4	33,0	
	5	10,4	13,1	16,3	20,4	26,1	32,6	
	10	10,3	13,0	16,2	20,3	26,0	32,5	
	25	10,3	12,9	16,1	20,2	25,8	32,3	
	50	10,2	12,9	16,1	20,1	25,7	32,1	
	100	10,2	12,8	16,0	20,0	25,6	32,0	
40	1	9,2	11,5	14,4	18,0	23,1	28,8	
	5	9,1	11,4	14,3	17,8	22,8	28,5	
	10	9,0	11,4	14,2	17,7	22,7	28,4	
	25	9,0	11,3	14,1	17,6	22,6	28,2	
	50	8,9	11,2	14,0	17,5	22,5	28,1	
	100	8,9	11,2	14,0	17,5	22,4	27,9	
50	1	8,0	10,1	12,6	15,8	20,2	25,2	
	5	7,9	10,0	12,5	15,6	19,9	24,9	
	10	7,9	9,9	12,4	15,5	19,8	24,8	
	25	7,8	9,9	12,3	15,4	19,7	24,6	
	50	7,5	9,5	11,9	14,9	19,0	23,8	
	100	6,7	8,4	10,5	13,2	16,9	21,1	
60	1	7,0	8,8	11,0	13,8	17,6	22,0	
	5	6,9	8,7	10,9	13,6	17,4	21,8	
	10	6,9	8,7	10,8	13,5	17,3	21,7	
	25	6,3	7,9	9,9	12,3	15,8	19,7	
	50	5,5	7,0	8,7	10,9	13,9	17,4	
70	1	6,1	7,7	9,6	12,0	15,4	19,3	
	5	6,0	7,6	9,5	11,9	15,2	19,0	
	10	5,4	6,9	8,6	10,7	13,7	17,1	
	25	4,6	5,8	7,2	9,0	11,3	14,5	
	50	4,2	5,3	6,6	8,3	10,6	13,2	

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن (Polypropylene - pp)

الف) کلیات

کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب آشامیدنی ساختمان، در مدارک زیر، تأیید شده است:

(۱) از کشور آلمان - DVGW W542

(۲) از کشور کانادا - (PP-R) National plumbing code

ب) لوله های تک لایه پلی پروپیلن در استانداردهای DIN

(۱) استاندارد 8077 DIN به اندازه ها و مشخصات فیزیکی لوله های تک لایه پلی پروپیلن با مقطع گرد و بدون درز اختصاص دارد و در آن از نظر فنی، سه نوع لوله تعریف شده است

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۱) حداقل مقاومت لازم در برابر فشار داخلی

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۱) حداقل مقاومت لازم در برابر فشار داخلی (Internal hydrostatic pressure) برای این سه نوع لوله را نشان می دهد. MRS حداقل مقاومت داخلی لوله در فشار هیدروستاتیکی مورد نیاز، برای آب در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و عمر مفید ۵۰ سال است.

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۱)

تعریف سه نوع لوله تک لایه پلی پروپیلن در استاندارد DIN 8077

Material designation	MRS. in N/mm ²
PP-H 100 ^{۱)}	10
PP-B 80 ^{۲)}	8
PP-R 80 ^{۳)}	8

^{۱)} Previous designation: PP-H (type 1).
^{۲)} Previous designation: PP-B (type 2).
^{۳)} Previous designation: PP-R (type 3).

(۲) در استاندارد DIN 8077 رابطه ضخامت جدار با قطر خارجی لوله به ترتیب زیر تعریف شده است

$$S = \frac{d}{2s + 1} \quad \text{رابطه (۱)}$$

که در آن : S = ضخامت جدار

d = قطر خارجی لوله

s = سری لوله

$$\text{Standard Dimension Ratio} = \text{SDR} = 2s + 1 = \frac{d}{s}$$

- ۳- تاسیسات بهداشتی
- ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
- ۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
- ۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۳) در استاندارد DIN 8077 حداقل ضریب اطمینان، برای این سه نوع لوله داده شده است که در جدول شماره

۴-۱۰-۲-۳ ب (۳) نشان داده شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۳)

حداقل ضریب اطمینان سه نوع لوله پلی پروپیلن

Type of material	Safety factor for a temperature, in °C,		
	from 10 to Under 40	from 40 to 60	above 60
PP-H 100	1,6	1,4	1,25
PP-B 80			
PP-R 80		1,25	

(۴) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۴)، که از استاندارد DIN 8077 گرفته شده است، ضخامت جدار و جرم این لوله ها را،

برای ۸ سری (سری ۲ تا ۲۰) نشان می دهد.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک

۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

صفحه ۳۱ از ۳۱

جدول شماره (۳-۲-۱۰-۴) ب (۴)

خصامت جدار و جرم ۸ سری لوله تک لایه پلی پروپیلن در استاندارد DIN 8077

d	Pipe series (s)															
	20		26		12.5		8.3		5		3.2		2.5			
	Standard dimension ratio (SDR)															
	41		33		26		17.6		11		7.4		6			
	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m	S	Mass, in kg/m		
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.046	2.0	0.050	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	0.057	2.0	0.062	2.4	0.071	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.095	2.7	0.110	3.3	0.128	
20	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.107	2.8	0.148	3.4	0.172	4.1	0.198	
25	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.164	3.5	0.230	4.2	0.266	5.1	0.307	
32	-	-	-	-	-	1.8	0.172	2.9	0.261	4.4	0.370	5.4	0.434	6.5	0.498	
40	-	-	-	-	1.8	0.217	2.3	0.273	3.7	0.412	5.5	0.575	6.7	0.671	8.1	0.775
50	-	-	1.8	0.274	2.0	0.301	2.9	0.422	4.6	0.638	6.9	0.896	8.3	1.04	10.1	1.21
63	1.8	0.349	2.0	0.382	2.5	0.474	3.6	0.659	5.8	1.01	8.6	1.41	10.5	1.65	12.7	1.91
75	1.9	0.438	2.3	0.528	2.9	0.647	4.3	0.935	6.8	1.41	10.3	2.01	12.5	2.34	15.1	2.70
90	2.2	0.616	2.8	0.758	3.5	0.936	5.1	1.33	8.2	2.03	12.3	2.87	15.0	3.36	18.1	3.88
110	2.7	0.903	3.4	1.12	4.2	1.37	6.3	1.99	10.0	3.01	15.1	4.30	18.3	5.01	22.1	5.78
125	3.1	1.18	3.9	1.45	4.8	1.76	7.1	2.55	11.4	3.91	17.1	5.53	20.8	6.47	25.1	7.46
140	3.5	1.48	4.3	1.80	5.4	2.23	8.0	3.20	12.7	4.87	19.2	6.95	23.3	8.12	28.1	9.35
160	4.0	1.91	4.9	2.32	6.2	2.92	9.1	4.17	14.6	6.38	21.9	9.04	25.6	10.6	32.1	12.2
180	4.4	2.38	5.5	2.94	6.9	3.63	10.2	5.25	16.4	8.07	24.6	11.4	29.0	13.4	36.1	15.4
200	4.9	2.92	6.2	3.68	7.7	4.50	11.4	6.50	18.2	9.95	27.4	14.1	33.2	16.5	-	-
225	5.5	3.70	6.9	4.57	8.6	5.65	12.8	8.19	20.5	12.6	30.8	17.9	37.4	20.9	-	-
250	6.2	4.63	7.7	5.67	9.6	6.99	14.2	10.1	22.7	15.5	34.2	22.1	-	-	-	-
280	6.9	5.73	8.5	7.09	10.7	8.72	15.9	12.5	25.4	19.4	38.3	27.6	-	-	-	-
315	7.7	7.20	9.7	8.97	12.1	11.1	17.9	16.0	28.6	24.6	-	-	-	-	-	-
355	8.7	9.14	10.9	11.3	13.6	14.0	20.1	20.3	32.2	31.2	-	-	-	-	-	-
400	9.8	11.6	12.3	14.4	15.3	17.8	22.7	25.7	36.3	39.6	-	-	-	-	-	-
450	11.0	14.7	13.8	18.2	17.2	22.5	25.5	32.5	40.9	50.1	-	-	-	-	-	-
500	12.3	18.2	15.3	22.4	19.1	27.7	28.4	40.2	-	-	-	-	-	-	-	-
560	13.7	22.6	17.2	28.2	21.4	34.7	31.7	50.3	-	-	-	-	-	-	-	-
630	15.4	28.6	19.3	35.6	24.1	44.0	35.7	63.7	-	-	-	-	-	-	-	-
710	17.4	36.4	21.8	45.2	27.2	55.9	40.2	80.8	-	-	-	-	-	-	-	-
800	19.6	461	24.5	72.5	30.6	70.8	45.3	103	-	-	-	-	-	-	-	-
900	22.0	58.3	27.6	72.5	34.4	89.5	51.0	130	-	-	-	-	-	-	-	-
1 000	24.5	72.0	30.6	89.2	38.2	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 200	29.4	104	36.7	128	45.9	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 400	34.3	141	42.9	175	53.5	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 600	39.2	184	49.0	228	61.2	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

The mass has been calculated taking the average density as 0, 91 g/cm³ and the wall thickness as the nominal size plus half the tolerance specified. For other densities, the mass shall be established by linear interpolation.

(۵) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب^۵) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-H100 را، در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵ و ۱/۴۰ و ۱/۶۰ نشان می دهد. چون مقاومت لوله های PP-H100 با افزایش دما به سرعت کاهش می یابد، در این جدول ضریب اطمینان متفاوت در محاسبات آمده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب^۵

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-H100 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان های ۱/۲۵ و ۱/۴۰ و ۱/۶۰

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		41	33	26	17,6	11	7,4	6	5
Allowable working pressure, in bar									
10	1	4,5	5,7	7,2	10,9	18,1	28,7	36,1	45,4
	5	4,2	5,2	6,6	10,0	16,6	26,3	33,1	41,7
	10	4,0	5,0	6,4	9,6	16,0	25,3	31,8	40,1
	25	3,8	4,8	6,1	9,2	15,2	24,1	30,4	38,2
	50	3,7	4,6	5,8	8,8	14,6	23,1	29,1	36,6
	100	3,5	4,5	5,6	8,5	14,1	22,3	28,1	35,4
20	1	3,9	4,9	6,2	9,4	15,6	24,7	31,1	39,2
	5	3,6	4,5	5,7	8,6	14,2	22,5	28,4	35,7
	10	3,4	4,3	5,5	8,3	13,7	21,7	27,4	34,5
	25	3,3	4,1	5,2	7,8	13,0	20,6	25,9	32,6
	50	3,1	3,9	5,0	7,5	12,5	19,8	24,9	31,3
	100	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1
30	1	3,4	4,2	5,3	8,0	13,3	21,1	26,6	33,5
	5	3,0	3,8	4,8	7,3	12,1	19,2	24,1	30,4
	10	2,9	3,7	4,6	7,0	11,6	18,4	23,1	29,1
	25	2,8	3,5	4,4	6,6	11,0	17,4	21,9	27,6
	50	2,6	3,3	4,2	6,3	10,5	16,6	20,9	26,3
	100	2,5	3,2	4,0	6,1	10,1	16,0	20,2	25,4
40	1	3,3	4,1	5,2	7,8	13,0	20,6	25,9	32,6
	5	2,9	3,7	4,7	7,0	11,7	18,5	23,3	29,4
	10	2,8	3,5	4,4	6,7	11,1	17,6	22,2	27,9
	25	2,6	3,3	4,2	6,3	10,5	16,7	21,0	26,5
	50	2,5	3,2	4,0	6,0	10,0	15,8	19,9	25,1
	100	2,4	3,0	3,8	5,7	9,5	15,1	19,1	24,0
50	1	2,7	3,4	4,3	6,5	10,8	17,2	21,6	27,2
	5	2,4	3,1	3,9	5,8	9,7	15,4	19,3	24,3
	10	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,7	18,5	23,3
	25	2,2	2,7	3,5	5,2	8,7	13,8	17,3	21,8
	50	2,1	2,6	3,3	5,0	8,3	13,1	16,5	20,8
	100	2,0	2,5	3,1	4,7	7,8	12,4	15,6	19,7
60	1	2,5	2,3	4,0	6,0	10,1	15,9	20,1	25,3
	5	2,2	2,8	3,6	5,4	8,9	14,2	17,8	22,5
	10	2,2	2,7	3,4	5,2	8,6	13,7	17,2	21,7
	25	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0
	50	1,9	2,4	3,0	4,5	7,5	11,9	15,0	18,8
70	1	2,0	2,6	3,2	4,9	8,1	12,9	16,2	20,4
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,7	2,2	2,7	4,1	6,9	10,9	13,7	17,2
	25	1,4	1,8	2,2	3,4	5,6	8,9	11,1	14,0
	50	1,2	1,5	1,9	2,9	4,8	7,6	9,6	12,0
80	1	1,6	2,1	2,6	3,9	6,5	10,4	13,1	16,4
	5	1,4	1,8	2,2	3,4	5,6	8,9	11,1	14,0
	10	1,2	1,5	1,8	2,8	4,6	7,3	9,2	11,6
	25	-	1,2	1,5	2,2	3,7	5,8	7,3	9,2
95	1	1,2	1,5	1,8	2,8	4,6	7,3	9,2	11,6
	5	-	1,0	1,2	1,8	3,0	4,8	6,1	7,6
	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,5) ¹⁾	(2,6) ¹⁾	(4,0) ¹⁾	(5,1) ¹⁾	(6,4) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

(۶) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب " (۶) حداکثر فشار کار مجاز لوله های پلی پروپیلن، نوع PP-H100 را، در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۷ نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب " (۶)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-H100 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان ۱/۷

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)								
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2	
		Standard dimension ratio (SDR)								
		41	33	26	17,6	11	7,4	6	5	
Allowable working pressure, in bar										
10	1	4,3	5,4	6,8	10,2	17,0	27,0	34,0	42,7	
	5	3,9	4,9	6,2	9,4	15,6	24,7	31,1	39,2	
	10	3,8	4,8	6,0	9,0	15,0	23,8	30,0	37,7	
	25	3,6	4,5	5,7	8,6	14,3	22,7	28,6	36,0	
	50	3,4	4,3	5,5	8,3	13,7	21,8	27,4	34,5	
	100	3,3	4,2	5,3	8,0	13,3	21,0	26,5	33,3	
20	1	3,7	4,6	5,8	8,8	14,7	23,3	29,3	36,9	
	5	3,4	4,2	5,3	8,0	13,4	21,2	26,7	33,6	
	10	3,2	4,1	5,1	7,8	12,9	20,5	25,8	32,4	
	25	3,1	3,9	4,9	7,3	12,2	19,3	24,4	30,7	
	50	2,9	3,7	4,7	7,1	11,7	18,6	23,4	29,5	
	100	2,8	3,6	4,5	6,8	11,3	17,9	22,5	28,3	
30	1	3,2	4,0	5,0	7,6	12,6	19,9	25,1	31,5	
	5	2,9	3,6	4,5	6,8	11,4	18,0	22,7	28,6	
	10	2,7	3,5	4,3	6,6	10,9	17,3	21,8	27,4	
	25	2,6	3,3	4,1	6,2	10,3	16,4	20,6	25,9	
	50	2,5	3,1	3,9	5,9	9,9	15,6	19,7	24,8	
	100	2,4	3,0	3,8	5,7	9,5	15,1	19,0	23,9	
40	1	2,7	3,4	4,3	6,4	10,7	16,9	21,3	26,8	
	5	2,4	3,0	3,8	5,8	9,6	15,3	19,2	24,2	
	10	2,3	2,9	3,6	5,5	9,2	14,5	18,3	23,0	
	25	2,2	2,7	3,5	5,2	8,7	13,8	17,3	21,8	
	50	2,1	2,6	3,3	4,9	8,2	13,0	16,4	20,6	
	100	2,0	2,5	3,1	4,7	7,9	12,5	15,7	19,8	
50	1	2,2	2,8	3,6	5,4	8,9	14,1	17,8	22,4	
	5	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0	
	10	1,9	2,4	3,0	4,6	7,6	12,1	15,2	19,2	
	25	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,3	14,3	18,0	
	50	1,7	2,2	2,7	4,1	6,8	10,8	13,6	17,1	
	100	1,6	2,0	2,6	3,9	6,5	10,2	12,9	16,2	
60	1	1,9	2,3	2,9	4,4	7,4	11,7	14,8	18,6	
	5	1,7	2,1	2,6	4,0	6,6	10,4	13,1	16,5	
	10	1,6	2,0	2,5	3,8	6,3	10,0	12,6	15,9	
	25	1,5	1,9	2,3	3,5	5,9	9,3	11,7	14,7	
	50	1,4	1,7	2,2	3,3	5,5	8,7	11,0	13,9	
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	1	1,5	1,9	2,4	3,6	6,0	9,5	11,9	15,0	
	5	1,3	1,7	2,1	3,2	5,3	8,4	10,5	13,3	
	10	1,3	1,6	2,0	3,0	5,0	8,0	10,1	12,7	
	25	1,0	1,3	1,6	2,5	4,1	6,5	8,2	10,3	
	50	-	1,1	1,4	2,1	3,5	5,6	7,0	8,8	
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	1	1,2	1,5	1,9	2,9	4,8	7,6	9,6	12,1	
	5	1,0	1,3	1,6	2,5	4,1	6,5	8,2	10,3	
	10	-	1,1	1,4	2,0	3,4	5,4	6,8	8,5	
	25	-	-	1,1	1,6	2,7	4,3	5,4	6,5	
	100	(10) ¹⁾	-	1,1	1,4	(1,1) ¹⁾	(1,9) ¹⁾	(3,0) ¹⁾	(3,7) ¹⁾	
	100	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,1) ¹⁾	(1,9) ¹⁾	(3,0) ¹⁾	(4,7) ¹⁾	
95	1	-	1,1	1,4	2,0	3,4	5,4	6,8	8,5	
	5	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,1) ¹⁾	(1,9) ¹⁾	(3,0) ¹⁾	(5,6) ¹⁾	

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۴ لوله های ترموپلاستیک
 ۲-۵ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۷) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۷) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-B80 را در

دهماهی مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵ را نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۷)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-B80 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان ۱/۲۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio (SDR)							
		41	33	26	17,6	11	7,4	6	5
Allowable working pressure, in bar									
10	1	4,9	6,2	7,8	11,8	19,6	31,1	39,2	49,3
	5	4,6	5,8	7,3	11,1	18,4	29,1	36,6	46,1
	10	4,5	5,6	7,1	10,7	17,7	28,1	35,4	44,5
	25	4,3	5,4	6,8	10,3	17,1	27,1	34,1	42,9
	50	4,2	5,2	6,6	10,0	16,6	26,3	33,1	41,7
	100	4,0	5,1	6,4	9,7	16,1	25,6	32,2	40,5
20	1	4,2	5,2	6,6	10,0	16,6	26,3	33,1	41,7
	5	3,9	4,9	6,2	9,3	15,5	24,5	30,9	38,9
	10	3,8	4,7	6,0	9,0	15,0	23,8	29,9	37,7
	25	3,6	4,5	5,7	8,6	14,4	22,8	28,7	36,1
	50	3,5	4,4	5,5	8,4	13,9	22,0	27,7	34,9
	100	3,4	4,2	5,3	8,1	13,4	21,3	26,8	33,7
30	1	3,5	4,4	5,6	8,4	14,0	22,3	28,0	35,3
	5	3,2	4,1	5,1	7,8	12,9	20,5	25,8	32,5
	10	3,1	3,9	5,0	7,5	12,5	19,7	24,8	31,3
	25	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1
	50	2,9	3,6	4,6	6,9	11,5	18,2	22,9	38,9
	100	2,8	3,5	4,4	6,7	11,2	17,7	22,3	28,1
40	1	2,9	3,7	4,6	7,0	11,7	18,5	23,2	29,3
	5	2,7	3,4	4,3	6,4	10,7	16,9	21,3	26,9
	10	2,6	3,3	4,1	6,2	10,4	16,4	20,7	26,1
	25	2,5	3,1	3,9	6,0	9,9	15,7	19,7	24,9
	50	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,7	18,5	23,3
	100	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,1	15,3	19,2
50	1	2,4	3,9	3,8	5,8	9,6	15,2	19,1	24,1
	5	2,2	2,8	3,5	5,3	8,8	13,9	17,5	22,1
	10	2,1	2,7	3,4	5,1	8,5	13,4	16,9	21,2
	25	1,8	2,3	2,9	4,4	7,3	11,6	14,7	18,4
	50	1,5	1,9	2,4	3,6	6,1	9,6	12,1	15,2
	100	1,3	1,6	2,0	3,1	5,1	8,1	10,2	12,8
60	1	2,0	2,5	3,1	4,7	7,8	12,4	15,6	19,6
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,6	2,0	2,5	3,7	6,2	9,9	12,4	15,6
	25	1,2	1,6	2,0	3,0	4,9	7,8	9,9	12,4
	50	1,0	1,3	1,7	2,5	4,2	6,6	8,3	10,4
70	1	1,6	2,0	2,5	3,8	6,4	10,1	12,7	16,0
	5	1,3	1,7	2,1	3,2	5,3	8,3	10,5	13,2
	10	1,0	1,4	1,7	2,6	4,3	6,8	8,6	10,8
	25	-	1,1	1,3	2,0	3,4	5,3	6,7	8,4
	50	-	-	1,1	1,7	2,9	4,6	5,7	7,2
80	1	1,3	1,6	2,0	3,1	5,1	8,1	10,2	12,8
	5	-	1,2	1,5	2,2	3,7	5,8	7,3	9,2
	10	-	1,0	1,2	1,8	3,0	4,8	6,1	7,6
	25	-	-	1,0	1,4	2,4	3,8	4,8	6,0
95	1	-	1,1	1,3	2,0	3,4	5,3	6,7	8,4
	5	-	-	-	1,3	2,2	3,5	4,5	5,6
	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,2) ¹⁾	(1,9) ¹⁾	(3,0) ¹⁾	(3,8) ¹⁾	(4,8) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

(۸) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) "ب" (۸) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-B80 را، در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۵ نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) "ب"

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-B80 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان ۱/۵

Temperature, in ° C	Years of service	Pipe series (s)																
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2									
		Standard dimension ratio (SDR)																
Allowable working pressure, in bar																		
10	1	4,1	5,2	6,5	9,8	16,4	25,9	32,6	41,1									
	5	3,8	4,8	6,1	9,2	15,3	24,2	30,5	38,4									
	10	3,7	4,7	5,9	8,9	14,8	23,4	29,5	37,1									
	25	3,6	4,5	5,7	8,6	14,2	22,6	28,4	35,8									
	50	3,5	4,4	5,5	8,3	13,8	21,9	27,6	34,7									
	100	3,4	4,2	5,3	8,1	13,4	21,3	26,8	33,7									
20	1	3,5	4,4	5,5	8,3	13,8	21,9	27,6	34,7									
	5	3,2	4,1	5,1	7,8	12,9	20,4	25,7	32,4									
	10	3,1	4,0	5,5	7,5	12,5	19,8	24,9	31,4									
	25	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1									
	50	2,9	3,7	4,6	7,0	11,6	18,3	23,1	29,1									
	100	2,8	3,5	4,4	6,7	11,2	17,7	22,3	28,1									
30	1	2,9	3,7	4,7	7,0	11,7	18,6	23,4	29,4									
	5	2,7	3,4	4,3	6,5	10,8	17,1	21,5	27,1									
	10	2,6	3,3	4,1	6,2	10,4	16,4	20,7	26,1									
	25	2,5	3,2	4,0	6,0	10,0	15,8	19,9	25,1									
	50	2,4	3,0	3,8	5,8	9,6	15,2	19,1	24,1									
	100	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,8	18,6	23,4									
40	1	2,4	3,1	3,9	5,8	9,7	15,4	19,4	24,4									
	5	2,2	2,8	3,5	5,4	8,9	14,1	17,8	22,4									
	10	2,2	2,7	3,4	5,2	8,6	13,7	17,3	21,7									
	25	2,1	2,6	3,3	5,0	8,2	13,1	16,5	20,7									
	50	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,2	15,4	19,4									
	100	1,6	2,0	2,5	3,8	6,4	10,1	12,7	16,0									
50	1	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0									
	5	1,8	2,3	2,9	4,4	7,3	11,6	14,6	18,4									
	10	1,8	2,2	2,8	4,2	7,0	11,2	14,1	17,7									
	25	1,5	1,9	2,4	3,7	6,1	9,7	12,2	15,4									
	50	1,3	1,6	2,0	3,0	5,1	8,0	10,1	12,7									
	100	1,1	1,3	1,7	2,6	4,3	6,7	8,5	10,7									
60	1	1,6	2,1	2,6	3,9	6,5	10,3	13,0	16,4									
	5	1,5	1,9	2,4	3,6	6,0	9,5	11,9	15,0									
	10	1,3	1,6	2,1	3,1	5,2	8,2	10,4	13,0									
	25	1,0	1,3	1,6	2,5	4,1	6,5	8,2	10,4									
	50	-	1,1	1,4	2,1	3,5	5,5	6,9	8,7									
70	1	1,3	1,7	2,1	3,2	5,3	8,4	10,6	13,4									
	5	1,1	1,4	1,7	2,6	4,4	7,0	8,8	11,0									
	10	-	1,1	1,4	2,2	3,6	5,7	7,2	9,0									
	25	-	-	1,1	1,7	2,8	4,4	5,6	7,0									
	50	-	-	1,0	1,4	2,4	3,8	4,8	6,0									
80	1	1,1	1,3	1,7	2,6	4,3	6,7	8,5	10,7									
	5	-	1,0	1,2	1,8	3,1	4,8	6,1	7,7									
	10	-	-	1,0	1,5	2,5	4,0	5,0	6,3									
	25	-	-	-	1,2	2,0	3,2	4,0	5,0									
95	1	-	-	1,1	1,7	2,8	4,4	5,6	7,0									
	5	-	-	-	1,1	1,9	3,0	3,7	4,7									
	(10) ¹⁾	-	-	-	(1,0) ¹⁾	(1,6) ¹⁾	(2,5) ¹⁾	(3,2) ¹⁾	(4,0) ¹⁾									

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

(۹) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۹) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-R80 را، در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵ را نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۹)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-R80 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان ۱/۲۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		41	33	26	17,6	11	7,4	6	5
Allowable working pressure, in bar									
10	1	5,3	6,7	8,4	12,7	21,1	33,4	42,0	52,9
	5	5,0	6,3	7,9	12,0	20,0	31,6	39,8	50,1
	10	4,9	6,1	7,7	11,6	19,3	30,6	38,5	48,5
	25	4,7	5,9	7,4	11,2	18,7	29,5	37,3	46,9
	50	4,6	5,8	7,2	10,9	18,2	28,8	36,3	45,7
	100	4,5	5,6	7,1	10,7	17,7	28,1	35,4	44,5
20	1	4,5	5,7	7,2	10,8	18,0	28,6	36,0	45,3
	5	4,2	5,4	6,7	10,2	16,9	26,8	33,8	42,5
	10	4,1	5,2	6,5	9,9	16,4	26,1	32,8	41,3
	25	4,0	5,0	6,4	9,6	16,0	25,3	31,8	40,1
	50	3,9	4,9	6,2	9,3	15,5	24,5	30,9	38,9
	100	3,8	4,7	6,0	9,0	15,0	23,8	29,9	37,7
30	1	3,8	4,8	6,1	9,2	15,3	24,3	30,6	38,5
	5	3,6	4,5	5,7	8,5	14,4	22,8	28,7	34,9
	10	3,5	4,4	5,5	8,4	13,9	22,0	27,7	33,7
	25	3,4	4,2	5,3	8,1	13,4	21,3	26,8	32,9
	50	3,3	4,1	5,2	7,9	13,1	20,7	26,1	
	100	3,2	4,0	5,1	7,7	12,8	20,2	25,5	32,1
40	1	3,2	4,1	5,1	7,5	12,9	20,5	25,8	32,5
	5	3,0	3,8	4,8	7,3	12,1	19,2	24,2	30,5
	10	3,0	3,7	4,7	7,1	11,8	18,7	23,6	29,7
	25	2,8	3,6	4,5	6,8	11,3	18,0	22,6	28,5
	50	2,8	3,5	4,4	6,6	11,0	17,5	22,0	27,7
	100	2,7	3,4	4,3	6,4	10,7	16,9	21,3	26,9
50	1	2,8	3,5	4,4	6,6	11,0	17,5	22,0	27,7
	5	2,6	3,2	4,1	6,1	10,2	16,2	20,4	25,7
	10	2,5	3,1	3,9	6,0	9,9	15,7	19,7	24,9
	25	2,4	3,0	3,8	5,8	9,6	15,2	19,1	24,1
	50	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,7	18,5	23,3
	100	2,2	2,8	3,6	5,4	8,9	14,2	17,8	22,5
60	1	2,3	2,9	3,7	5,6	9,3	14,7	18,5	23,3
	5	2,2	2,7	3,4	5,2	8,6	13,7	17,2	21,7
	10	2,1	2,6	3,3	5,0	8,3	13,2	15,5	20,8
	25	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0
	50	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,1	15,3	19,2
70	1	2,0	2,5	3,1	4,7	7,8	12,4	15,6	19,6
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,8	2,2	2,8	4,2	7,0	11,1	14,0	17,6
	25	1,5	1,9	2,4	3,6	6,1	9,5	12,1	15,2
	50	1,3	1,5	2,0	3,1	5,1	8,1	10,2	12,8
80	1	1,6	2,1	2,6	3,9	6,5	10,4	13,1	16,4
	5	1,4	1,8	2,3	3,5	5,7	9,1	11,5	14,4
	10	1,2	1,5	1,9	2,9	4,8	7,5	9,6	12,0
	25	1,0	1,2	1,5	2,3	3,8	6,1	7,6	9,5
95	1	1,2	1,5	1,8	2,8	4,6	7,3	9,2	11,5
	5	—	1,0	1,2	1,8	3,0	4,8	6,1	7,5
	(10) ¹⁾	—	—	(1,0) ¹⁾	(1,5) ¹⁾	(2,6) ¹⁾	(4,0) ¹⁾	(5,1) ¹⁾	(6,4) ¹⁾

¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

(۱۰) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۱۰) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-R80 را، در

دهماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۵ نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب (۱۰)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-R80 در استاندارد DIN 8077

با ضریب اطمینان ۱/۵

Temperature, in °C	Years of service	Pipe series (s)							
		20	16	12,5	8,3	5	3,2	2,5	2
		Standard dimension ratio (SDR)							
		41	33	26	17,6	11	7,4	6	5
Allowable working pressure, in bar									
10	1	4,4	5,5	7,0	10,5	17,6	27,8	35,0	44,2
	5	4,2	5,3	6,8	10,0	18,6	26,4	33,2	41,8
	10	4,0	5,1	6,4	9,7	16,1	25,5	32,1	40,4
	25	3,9	4,9	6,2	9,4	15,6	24,7	31,1	39,1
	50	3,8	4,8	6,0	9,1	15,2	24,0	30,3	38,1
	100	3,7	4,7	5,9	8,9	14,8	23,4	29,5	37,1
20	1	3,8	4,8	6,0	9,0	15,0	23,8	30,0	37,8
	5	3,5	4,5	5,6	8,5	14,1	22,3	28,1	35,4
	10	3,4	4,3	5,5	8,2	13,7	21,7	27,3	34,4
	25	3,3	4,2	5,3	8,0	13,3	21,1	26,5	33,4
	50	3,2	4,1	5,1	7,5	12,9	20,4	25,7	32,4
	100	3,1	4,0	5,0	7,5	12,5	19,8	24,9	31,4
30	1	3,2	4,0	5,1	7,7	12,8	20,2	25,5	32,1
	5	3,0	3,8	4,8	7,2	12,0	19,0	23,9	30,1
	10	2,9	3,7	4,6	7,0	11,6	18,3	23,1	29,1
	25	2,8	3,5	4,4	5,7	11,2	17,7	22,3	28,1
	50	2,7	3,4	4,3	6,6	10,9	17,3	21,8	27,4
	100	2,7	3,4	4,2	5,4	10,6	16,9	21,2	26,4
40	1	2,7	3,4	4,3	6,5	10,8	17,1	21,5	27,1
	5	2,5	3,2	4,0	6,1	10,1	16,0	20,2	25,4
	10	2,5	3,1	3,9	5,9	9,8	15,6	19,6	24,7
	25	2,4	3,0	3,8	5,7	9,4	15,0	18,8	23,7
	50	2,3	2,9	3,7	5,5	9,2	14,5	18,3	23,1
	100	2,2	2,8	3,5	5,4	8,9	14,1	17,8	22,4
50	1	2,3	2,9	3,7	5,5	9,2	14,5	18,3	23,1
	5	2,1	2,7	3,4	5,1	8,5	13,5	17,0	21,4
	10	2,1	2,6	3,3	5,0	8,2	13,1	16,5	20,7
	25	2,0	2,5	3,2	4,8	8,0	12,6	15,9	20,0
	50	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,2	15,4	19,4
	100	1,9	2,4	3,0	4,5	7,4	11,8	14,9	16,7
60	1	1,9	2,4	3,1	4,6	7,7	12,2	15,4	19,4
	5	1,8	2,3	2,9	4,3	7,2	11,4	14,3	18,0
	10	1,7	2,2	2,8	4,2	6,9	11,0	13,8	17,4
	25	1,7	2,1	2,6	4,0	6,7	10,5	13,3	16,7
	50	1,6	2,0	2,5	3,8	6,4	10,1	12,7	16,0
70	1	1,6	2,1	2,6	3,9	6,5	10,3	13,0	16,4
	5	1,5	1,9	2,4	3,6	6,0	9,5	11,9	15,0
	10	1,5	1,9	2,3	3,5	5,9	9,3	11,7	14,7
	25	1,3	1,6	2,0	3,0	5,1	8,0	10,1	12,7
	50	1,1	1,3	1,7	2,6	4,3	6,7	8,5	10,7
80	1	1,4	1,7	2,2	3,3	5,5	8,5	10,9	13,7
	5	1,2	1,5	1,9	2,9	4,8	7,6	9,6	12,0
	10	1,0	1,3	1,6	2,4	4,0	6,3	8,0	10,0
	25	—	1,0	1,3	1,9	3,2	5,1	6,4	8,0
95	1	1,0	1,2	1,5	2,3	3,9	6,1	7,7	9,7
	5	—	—	1,0	1,5	2,5	4,0	5,0	5,3
	(10) ¹⁾	—	—	—	(1,3) ¹⁾	(2,1) ¹⁾	(3,4) ¹⁾	(4,2) ¹⁾	(5,3) ¹⁾


¹⁾ The bracketed values apply where testing can be shown to have been carried out for longer than one year at 110 °C.

(۱۱) نمودار شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۱۱) تنش محیطی (Hoop stress) لوله های تک لایه پلی پروپیلن نوع PP-H را

در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت، نشان می دهد، که از استاندارد DIN 8078 گرفته شده است.

نمودار شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب (۱۱)

تنش محیطی لوله های تک لایه پلی پروپیلن نوع PP-H در دماهای مختلف

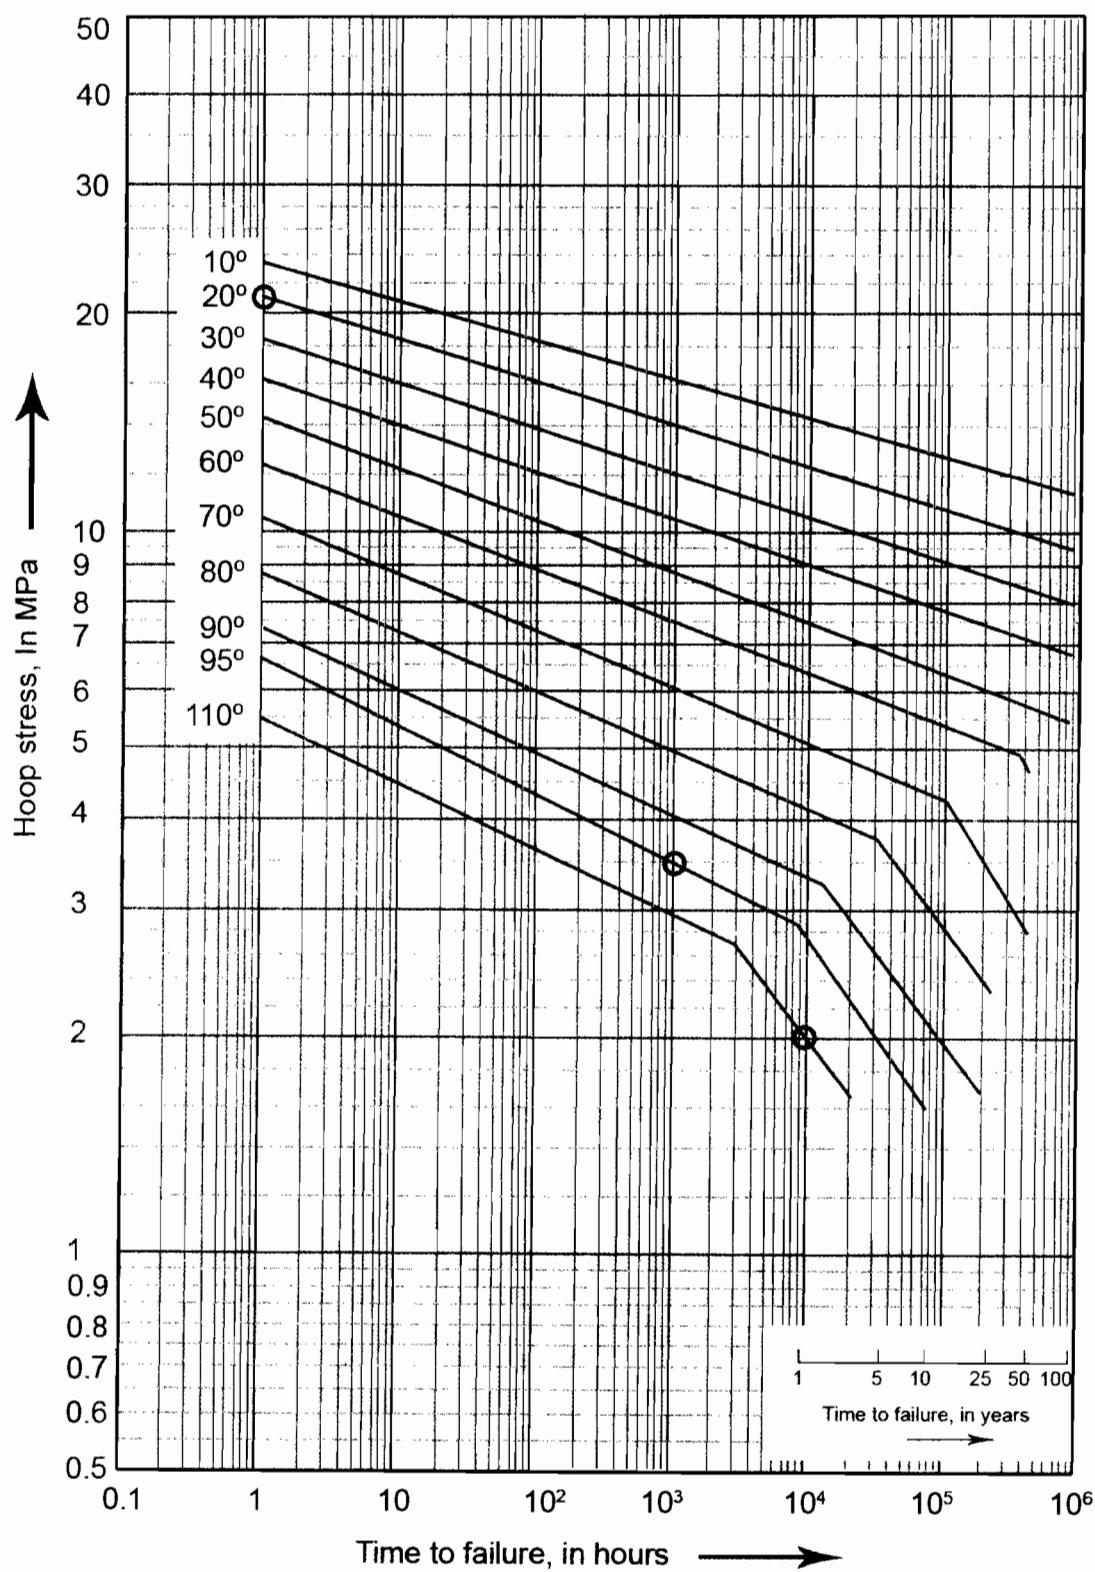


- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سود و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۱۲) نمودار شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب" (۱۲) تنش محیطی (Hoop stress) لوله های تک لایه پلی پروپیلن نوع PP-B رادر دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت نشان می دهد، که از استاندارد DIN 8078 گرفته شده است.

نمودار شماره (۴-۱۰-۲-۳) ب" (۱۲)


تنش محیطی لوله های تک لایه پلی پروپیلن نوع PP-B در دماهای مختلف

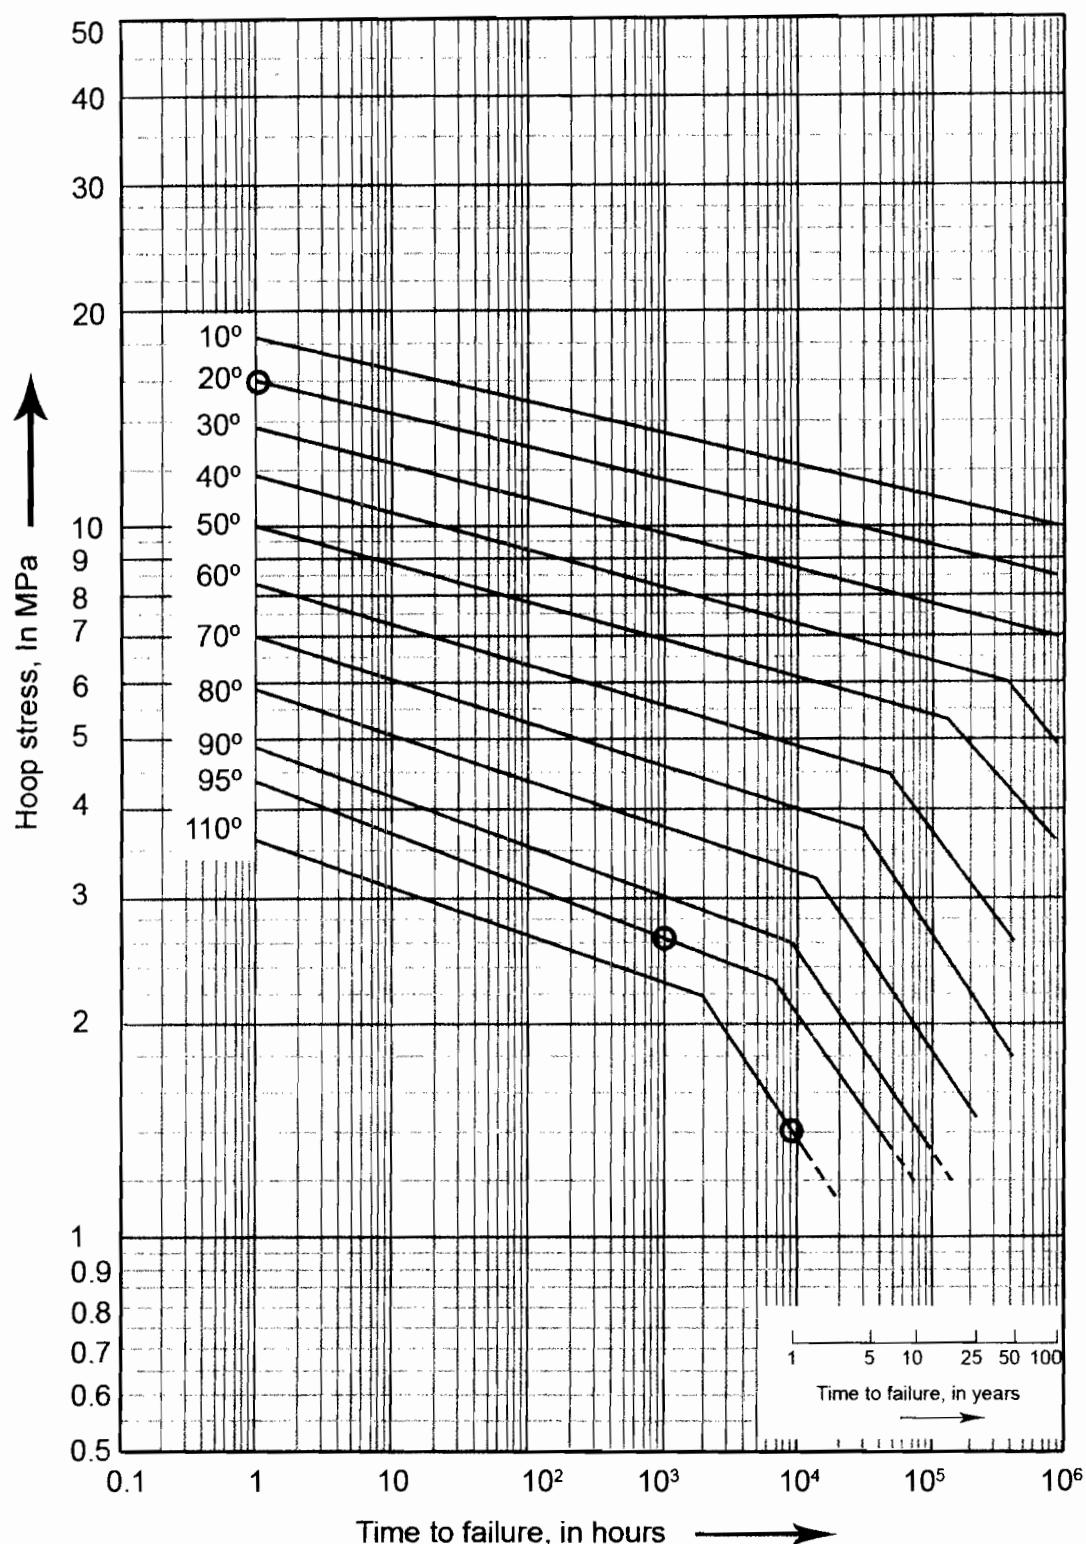

(۱۳) نمودار شماره (۳-۲-۱۰-۴) ب " (۱۲) تنش محیطی (Hoop stress) لوله های تک لایه پلی پروپیلن نوع PP-R را در دماهای مختلف و طول عمرهای متفاوت نشان می دهد، که از استاندارد DIN 8078 گرفته شده است.

نمودار شماره (۱۳) ب

تنش محيطي لوله هاي تک لايه پلي پروپيلن نوع R-PP در دماهای مختلف

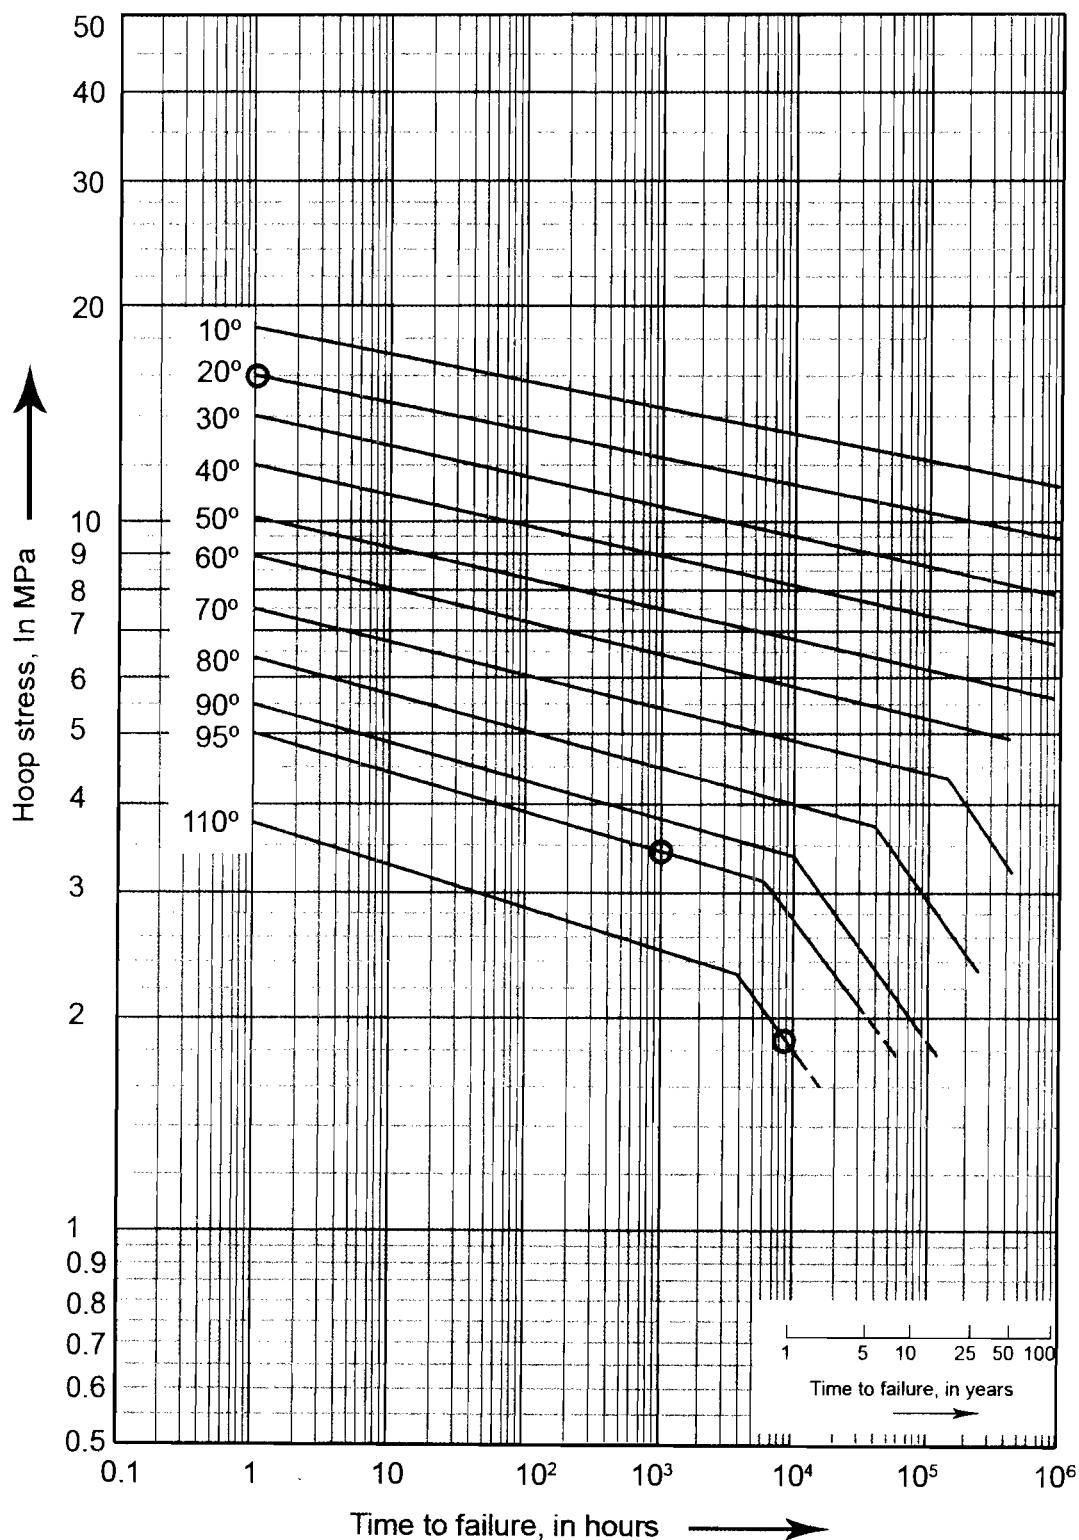

ب) لوله های تک لایه پلی بروپیلن در استانداردهای ISO

(1) استانداردهای زیر به لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP) اختصار دارد:

- ISO 15874 PART 1 : General
ISO 15874 PART 2 : Pipes
ISO 15874 PART 3 : Fittings
ISO 15874 PART 4 : Fitness
ISO 15874 PART 5 : Assessment of conformity

(۲) در این استاندارد کاربرد لوله های پلی پروپیلن در لوله کشی توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، چه آب آشامیدنی و چه آب غیرآشامیدنی، تأیید شده است.

(۳) در استاندارد ۱ ISO 15874 PART ۱ سیستم های لوله کشی ترمопلاستیک در چهار کلاس کاربرد طبقه بندی شده، که در جدول شماره (۳-۲-۱۰-۴-۳) نشان داده شده است.

حدول شما، ۵ (۳-۲-۱۰-۳) ب

ISO 15874 PART 1 طبقه بندی سستم های لوله کشی در

Application class	Design temperature, T_D °C	Time ^a at T_D years	T_{\max} °C	Time at T_{\max} years	T_{mal} °C	Time at T_{mal} h	Typical field of application
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Hot water supply (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Hot water supply (70 °C)
4 ^b	20 Followed by 40 20	2.5	70	2.5	100	100	Underfloor heating and low temperature radiators
5 ^b	60 Followed by (see next column)	25	Followed by (see next column)				
	20 Followed by 60 25 Followed by 80 10 Followed by (see next column)	14	90	1	100	100	High temperature radiators

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
 ۴-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

یادداشت های جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) پ (۳)

- در این جدول فقط کلاس ۱ (TD = 60 °C) و کلاس ۲ (TD = 70 °C) به لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان اختصاص دارد.

- تعاریف: TD = دمای طراحی سیستم

T_{MAX} = حداقل دمای طراحی سیستم برای زمان کوتاه

T_{MAL} = دمای بالاتری که بر اثر بد کار کردن لوازم کنترل ممکن است اتفاق بیفتد

- هر یک از سیستم ها که برای شرایط مندرج در این جدول کاربرد داشته باشد برای کارکرد با آب سرد ۲۰ درجه سانتی گراد، فشار طراحی ۱۰ بار و عمر مفید ۵۰ سال مناسب است.

(۴) در این استاندارد لوله های تک لایه پلی پروپیلن، از نظر جنس، در سه نوع تعریف شده است:

- PP-H100 HOMOPOLYMER
- PP-B80 BLOCK COPOLYMER
- PP-R80 RANDOM COPOLYEMER

(۵) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) پ (۵) که از استاندارد ۲ ISO 15874 PART ۱ گرفته شده است، عدد ۸ (سری لوله) را برای هر یک از چهار کلاس سیستم لوله کشی (که در جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) پ (۳) طبقه بندی شده) برای فشار کار ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ بار، مخصوص لوله های تک لایه PP-H100، نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) پ (۵)

عدد ۸ (سری لوله) برای لوله های تک لایه PP-H100 در چهار کلاس

P_D bar ^a	Application			
	Class 1	Class 2	Class 4	Class 5
	$S_{cal,max}$ -values ^b			
4	6,3	5,0	6,3	4,6
6	4,8	3,3	5,4	3,0
8	3,6	2,5	4,1	2,3
10	2,9	2,0	3,2	1,8

^a 1 bar = 10⁵ N/mm².

^b The values are rounded to the first place of decimals.

(۶) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) پ (۶) که از استاندارد ۲ ISO 15874 PART ۱ گرفته شده است، عدد ۸ (سری لوله) را برای هر یک از چهار کلاس سیستم لوله کشی (که در جدول (۴-۱۰-۲-۳) پ (۳) طبقه بندی شده) برای فشار کار ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ بار، مخصوص لوله های تک لایه PP-B80، نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب^a (۶)

عدد s (سری لوله) برای لوله های تک لایه PP-B80 در چهار کلاس لوله

P_D bar	Application			
	Class 1	Class 2	Class 4	Class 5
	$S_{cal,max}$ -values ^b			
4	4,2	3,0	4,9	3,0
6	2,8	2,0	3,3	2,0
8	2,1	1,5	2,4	1,5
10	1,7	1,2	2,0	1,2

^a The values are rounded to the first place of decimals.

(۷) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب^a (۷) که از استاندارد 2 ISO 15874 PART گرفته شده است، عدد s (سری لوله) را

برای هر یک از چهار کلاس سیستم لوله کشی (که در جدول (۳-۱۰-۲-۳) ب^a (۳) طبقه بندی شده) برای فشار کار

و ۸ و ۱۰ بار، مخصوصاً لوله های تک لایه PP-R80 نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۱۰-۲-۳) ب^a (۷)

عدد s (سری لوله) برای لوله های تک لایه PP-R80 در چهار کلاس لوله

P_D bar	Application			
	Class 1	Class 2	Class 4	Class 5
	$S_{cal,max}$ -values ^b			
4	6,9	5,3	6,9	4,8
6	5,2	3,6	5,5	3,2
8	3,9	2,7	4,1	2,4
10	3,1	2,1	3,3	1,9

^a The values are rounded to the first place of decimals.

(۸) ضوابط تعیین صخامت جدار لوله های ترموبلاستیکی، از جمله لوله های پلی پروپیلن، در استاندارد 4065 ISO آمده، که

در ردیف (۳-۱۰-۲-۳) ب^a این مشخصات فنی عمومی داده شده است.

(۹) نمودار (۳-۱۰-۲-۳) ب^a (۹) که از استاندارد 2 ISO 15874 PART گرفته شده است، مقدار تنش محیطی


لوله های تک لایه PP-H100 را در دماهای مختلف و عمر مفید کارکرد سیستم

لوله کشی، نشان می دهد.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

نمودار (۳-۱۰-۴-۲) ب (۹)

تنش محيطي لوله های تک لایه PP-H100 در دمای کار و عمر مفید از 2 ISO 15874 PART 2

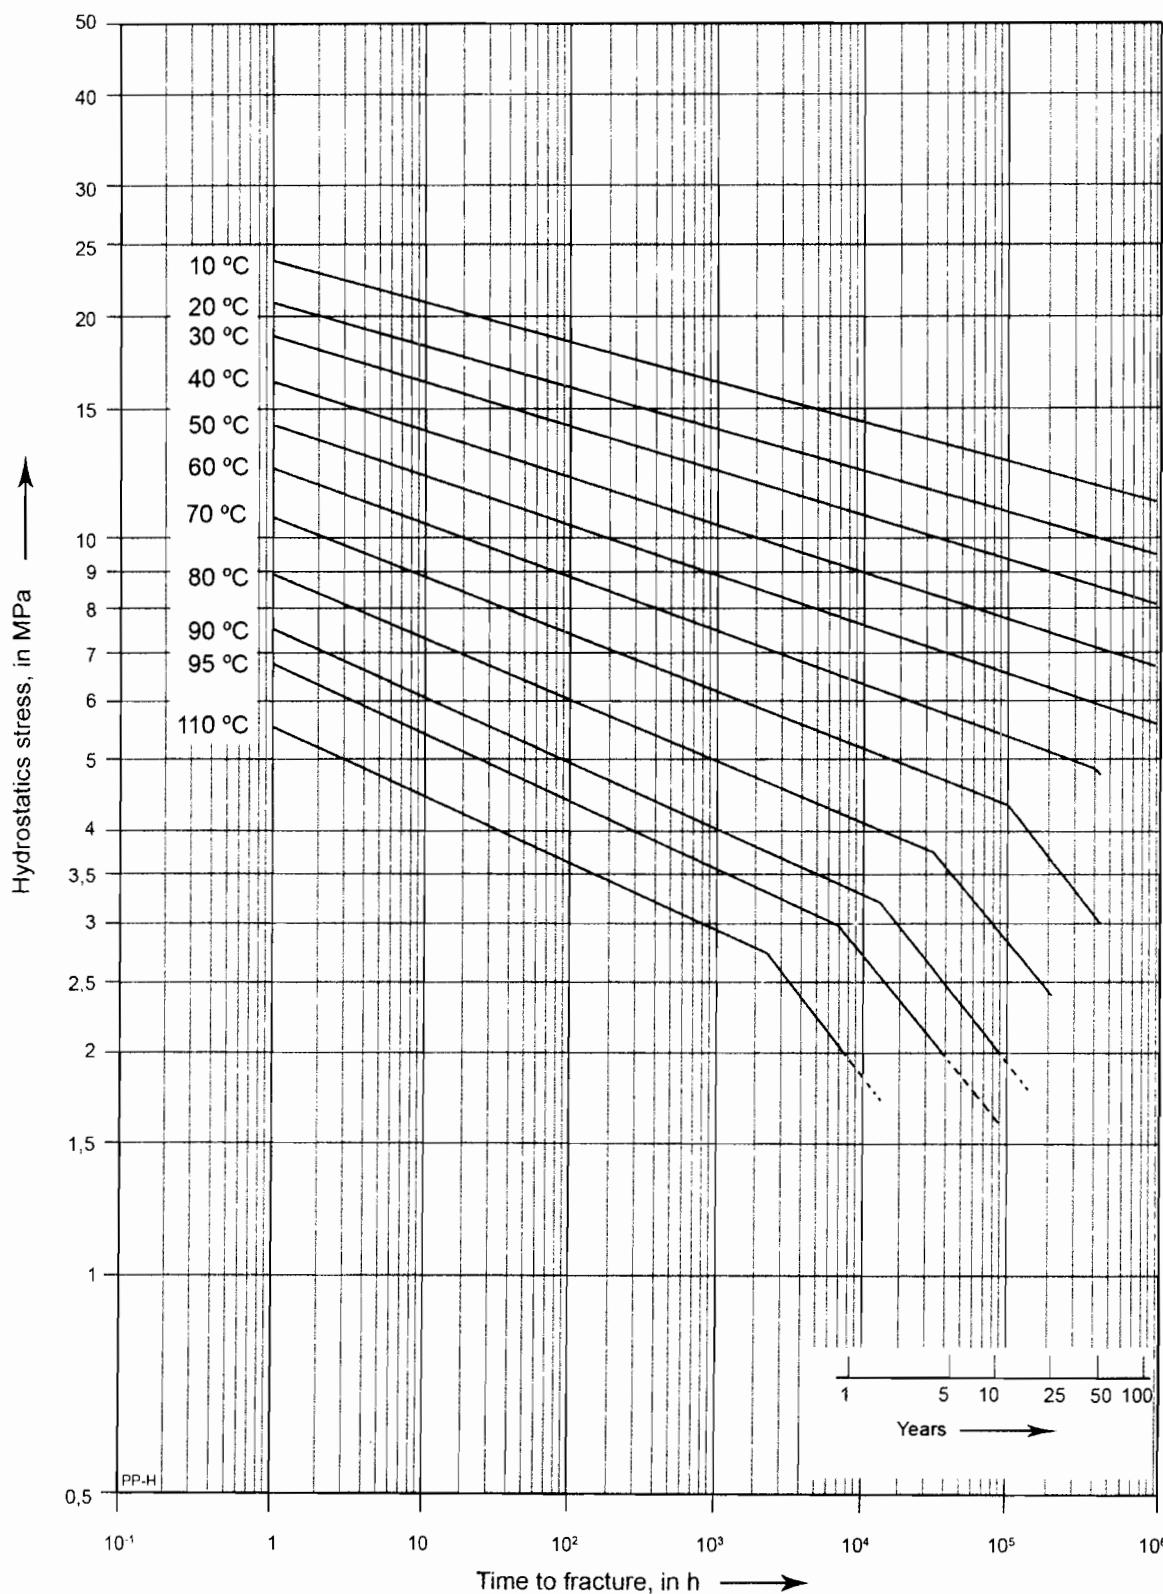


(۱۰) نمودار (۴-۱۰-۲-۳) "پ" (۱۰) که از استاندارد ISO 15874 PART 2 گرفته شده است، مقدار تنش محیطی

لوله های تک لایه PP-B80 را در دماهای مختلف و عمر مفید کارکرد سیستم لوله کشی،

نشان می دهد.

نمودار (۳-۱۰-۴-۳) "پ" (۱۰)

تشنج محیطی لوله های تک لایه PP-B80 در دمای کار و عمر مفید از ۲

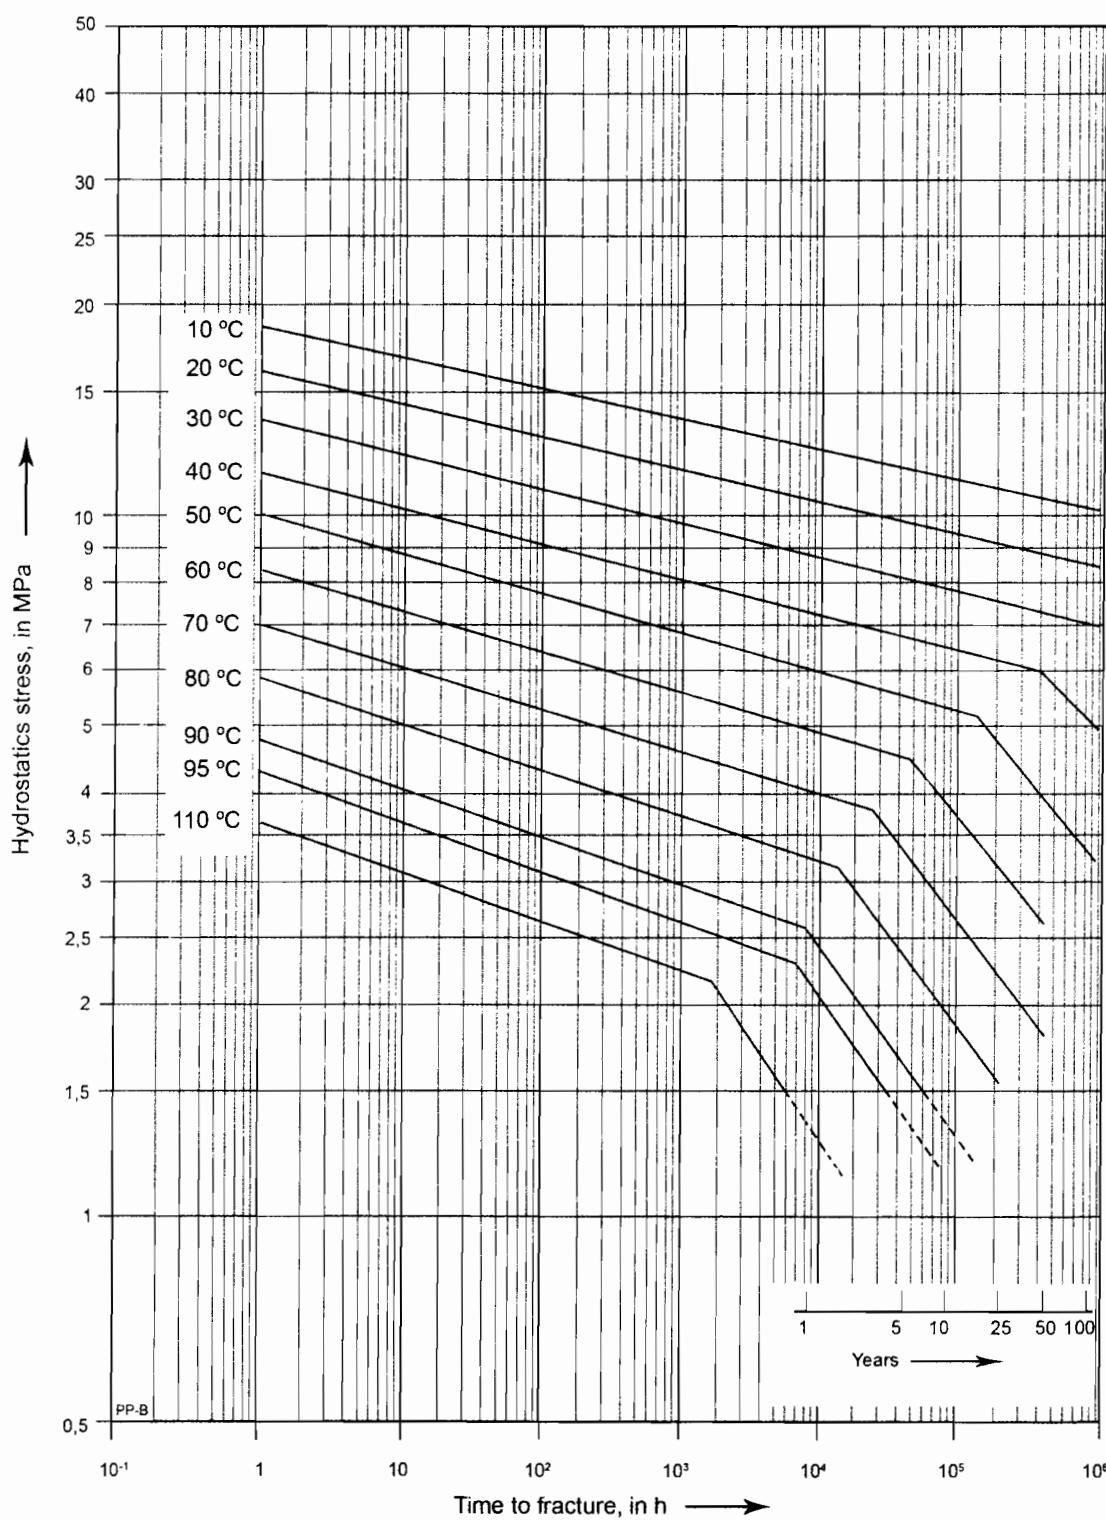

- ۳- تاسیسات بهداشتی
- ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
- ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک
- ۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن


(۱۱) نمودار (۴-۱۰-۲-۳) "پ" (۱۱) که از استاندارد ۲ ISO 15874 PART گرفته شده است، مقدار تنش محیطی

لوله های تک لایه PP-R80 را در دماهای مختلف و عمر مفید کارکرد سیستم لوله کشی

نشان می دهد.

نمودار (۴-۱۰-۲-۳) "پ" (۱۱)

تنش محیطی لوله های تک لایه PP-R80 در دمای کار و عمر مفید از ۲ ISO 15874 PART

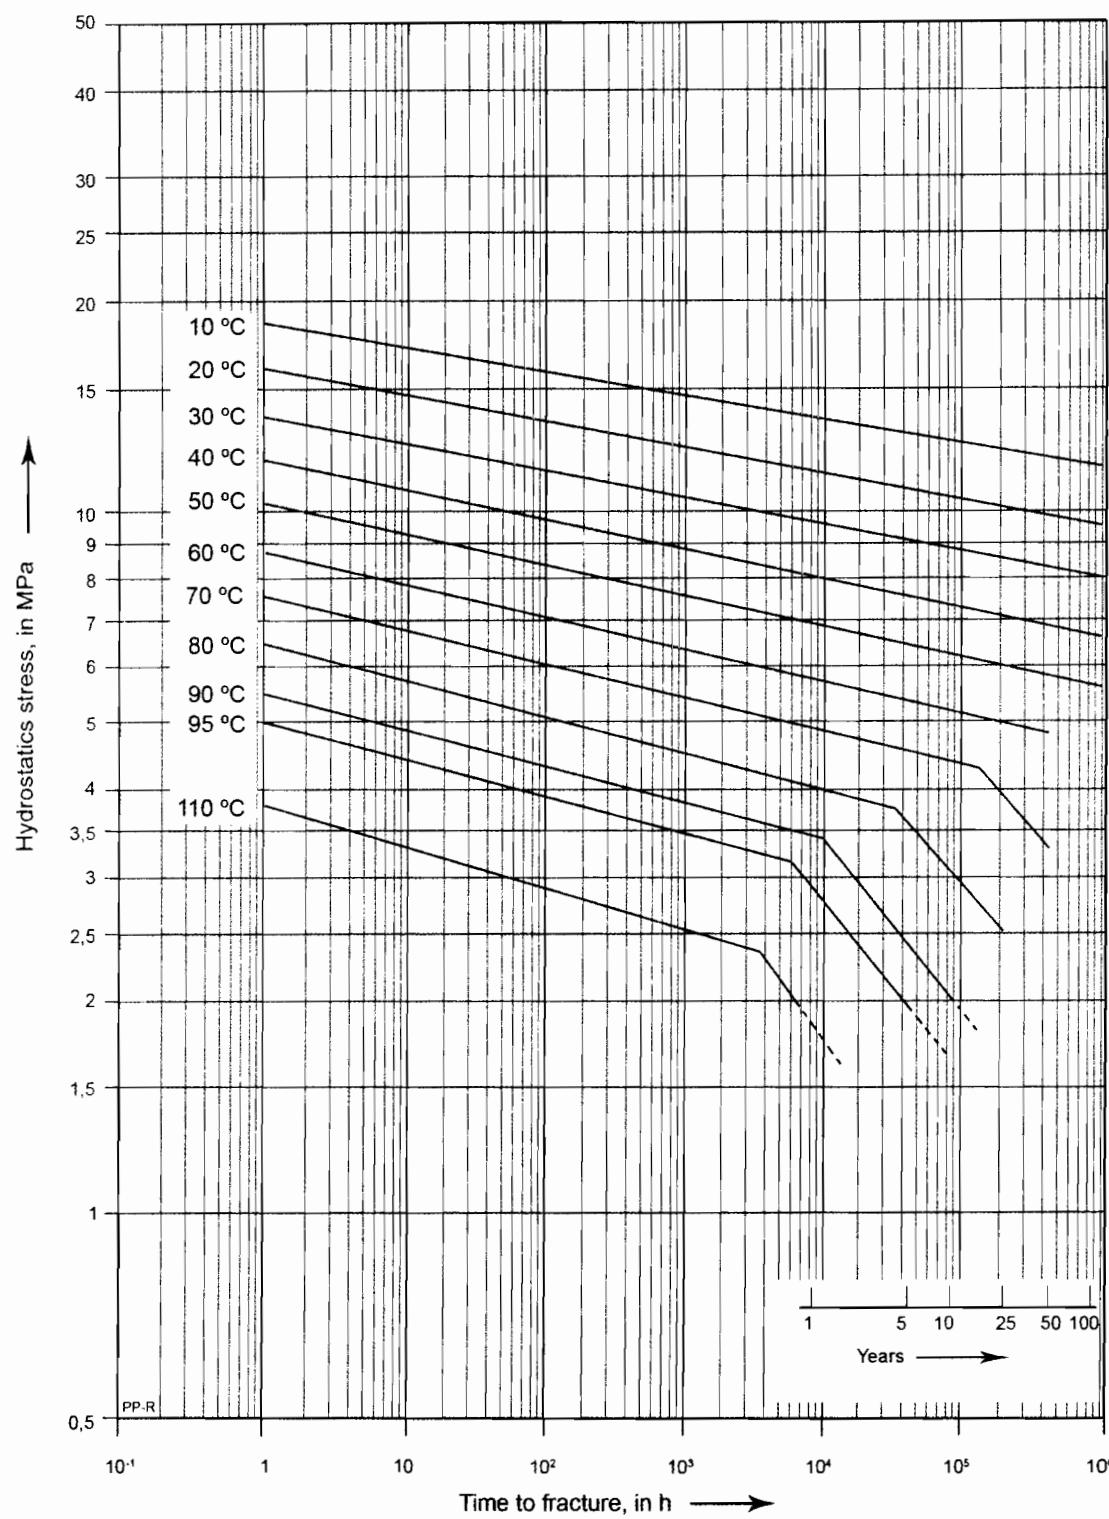

۳- تاسیسات بهداشتی

۳- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۱۲) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) "پ" (۱۲) که از استاندارد ISO 15874 PART 2 گرفته شده است، قطر خارجی و

صخامت جدار لوله های تک لایه پلی پروپیلن را برای ۴ سری S نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) "پ" (۱۲)

قطر خارجی و صخامت جدار چهار سری لوله های تک لایه پلی پروپیلن از 2 ISO 15874 PART

Nominal Size DN/OD	Nominal Outside Diameter Diameter	Mean outside Diameter	Pipe series				
			S 5	S 3,2	S 2,5	S 2	
			Wall thicknesses				
			$d_{em,min}$	$d_{em,max}$	e_{min} and e_n		
			d_n				
12	12	12,0	12,3	1,8 ^a	1,8	2,0	2,4
16	16	16,0	16,3	1,8	2,2	2,7	3,3
20	20	20,0	20,3	1,9	2,8	3,4	4,1
25	25	25,0	25,3	2,3	3,5	4,2	5,1
32	32	32,0	32,3	2,9	4,4	5,4	6,5
40	40	40,0	40,4	3,7	5,5	6,7	8,1
50	50	50,0	50,5	4,6	6,9	8,3	10,1
63	63	63,0	63,6	5,8	8,6	10,5	12,7
75	75	75,0	75,7	6,8	10,3	12,5	15,1
90	90	90,0	90,9	8,2	12,3	15,0	18,1
110	110	110,0	111,0	10,0	15,1	18,3	22,1
125	125	125,0	126,2	11,4	17,1	20,8	25,1
140	140	140,0	141,3	12,7	19,2	23,3	28,1
160	160	160,0	161,5	14,6	21,9	26,6	32,1

^a A non-preferred wall thickness of 1,1mm is $d_n = 12$.

(۱۳) جدول شماره (۳-۲-۱۰-۴) "پ" (۱۳) ضریب اطمینان را، برای سه نوع لوله تک لایه پلی پروپیلن، که در طراحی و محاسبات باید به کار رود، و از 2 ISO 15874 PART 2 گرفته شده است، نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۲-۱۰-۴) "پ" (۱۳)

ضریب اطمینان برای سه نوع لوله تک لایه پلی پروپیلن، از 2 ISO 15874 PART 2

Temperature °C	Overall service (design) coefficient C		
	PPH	PP-B	PPR
T_{operD}	1,5	1,5	1,5
$T_{max.}$	1,3	1,3	1,3
T_{mal}	1,0	1,0	1,0
T_{cold}	1,6	1,4	1,4

(۱۴) استاندارد 3 ISO 15874 PART 3 به انواع فیتینگ های ترموپلاستیک یا فلزی در لوله کشی پلی پروپیلن اختصاص

دارد. انواع فیتینگ و اتصال در این استاندارد به ترتیب زیر تعریف شده است:

- Compression fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک یک رینگ یا غلاف که روی سطح خارجی لوله

فسرده می شود، انجام می گیرد.

- Crimped fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با فشرده شدن فیتینگ روی سطوح خارجی لوله، به کمک ابزار

مخصوص، انجام می گیرد.

- Flanged fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک دو عدد فلنج که به دهانه های لوله و فیتینگ فشرده

شده اند، انجام می گیرد، بین دو عدد فلنج واشر قرار می گیرد.

- Flat seat union fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با پیچاندن مهره ماسوره ای، دو سطح را به هم می فشارد و

نzdیک می کند که بین آنها واشر قرار می گیرد.

- Socket fusion fitting : در این نوع فیتینگ، سطح خارجی لوله (نری) با سطح داخلی فیتینگ (مادگی) با گرم

کردن توسط ابزار مخصوص، به هم جوش می شود.

- Electro fusion fitting : در این نوع فیتینگ، سطح خارجی لوله (نری) با سطح داخلی فیتینگ (مادگی) با گرم

کردن این دو سطح، توسط یک مقاومت الکتریکی که در فیتینگ کار گذاشته شده است، به هم جوش می شوند.

- Incorporated fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با کمک یک قطعه دنده شده که در داخل دهانه های فیتینگ

فسرده شده، امكان اتصال دنده ای را می دهد.

(ت) لوله های تک لایه پروپیلن در استانداردهای ISIRI (استاندارد ملی ایران)

(۱) استانداردهای زیر از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به لوله های تک لایه پلی پروپیلن اختصاص دارد:

لوله های پلی پروپیلن نوع ۱ و ۲ و ۳ - ابعاد ISIRI ۶۳۱۲

لوله های پلی پروپیلن نوع ۱ و ۲ و ۳ - ویژگی ها ISIRI ۶۳۱۴

لوله های پلی پروپیلن نوع ۱ و ۲ و ۳ - روش های آزمون ISIRI ۶۳۱۶

(۲) ضوابط مندرج در این استانداردها از DIN 8077 و DIN 8078 گرفته شده است.

(۳) تعریف سری لوله ها در استاندارد ISIRI ۶۳۱۲ رابطه سری لوله، قطر خارجی و ضخامت جدار را به دست می دهد:

$$S = \frac{d}{2s+1} \quad \text{رابطه ۱:}$$

$$SDR = 2s + 1 = \frac{d}{S} \quad \text{رابطه ۲:}$$

که در آن:

d = قطر خارجی لوله

S = ضخامت جدار لوله

s = سری لوله

SDR = نسبت اندازه های لوله

(۴) ضریب اطمینان سه نوع لوله تک لایه پلی پروپیلن در جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۴) داده شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۴)

ضریب اطمینان سه نوع لوله تک لایه پلی پروپیلن در استاندارد ISIRI ۶۳۱۲

ضریب ایمنی برای درجه حرارت (درجه سلسیوس)			نوع ماده
۶۰	۴۰ الی ۶۰	۱۰ الی ۴۰	
۱/۲۵	۱/۴	۱/۶	PP-H100
	۱/۲۵		PP-B80 PP-R80

(۵) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۵) ضخامت جدار و وزن هر متر طول لوله را برای ۸ سری لوله تک لایه پلی پروپیلن

به دست می دهد که از استاندارد ISIRI ۶۳۱۲ گرفته شده است.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۴-۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

صفحه ۲۲ از ۳۱

جدول شماره (۳-۴-۱۰-۲) ت (۵)

ضخامت جدار و وزن ۱ سری لوله تک لایه پلی پروپیلن در ۶۳۱۲ ISIRI

سریهای لوله (S)												خارجی قطر d			
۲	۲/۵	۳/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰	۲۴	۳۳	۴۱	۲۰				
نسبت بعد استاندارد (SDR)															
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱	۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶			
وزن kg/m	S	وزن kg/m	S	وزن kg/m	S	وزن kg/m	S	وزن kg/m	S	وزن kg/m	S	وزن kg/m	S		
۰/۰۵	۲/۰	۰/۰۴۶	۱/۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰		
۰/۱۷۱	۲/۴	۰/۰۵۲	۲/۰	۰/۰۵۷	۱/۸	-	-	-	-	-	-	-	۱۲		
۰/۱۲۸	۲/۳	۰/۱۰	۲/۷	۰/۰۹۵	۲/۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۴		
۰/۱۹۸	۲/۱	۰/۱۷۲	۲/۴	۰/۱۴۸	۲/۸	۰/۱۰۷	۱/۹	-	-	-	-	-	۲۰		
۰/۲۰۷	۵/۱	۰/۲۵۵	۴/۲	۰/۲۳۰	۲/۵	۰/۱۶۴	۲/۲	-	-	-	-	-	۲۵		
۰/۴۹۸	۶/۰	۰/۴۳۴	۵/۴	۰/۳۷۰	۴/۴	۰/۲۶۱	۲/۹	۰/۱۷۷	۱/۸	-	-	-	۲۲		
۰/۷۷۵	۸/۱	۰/۶۷۱	۶/۷	۰/۵۷۵	۵/۵	۰/۴۱۲	۲/۷	۰/۲۷۳	۲/۲	۰/۲۱۷	۱/۸	-	۴۰		
۱/۲۱	۱۰/۱	۱/۰۴	۸/۲	۰/۱۹۶	۶/۹	۰/۵۳۸	۴/۶	۰/۴۲۲	۲/۹	۰/۲۰۱	۲/۰	۰/۲۷۴	۱/۸	۵۰	
۱/۹۱	۱۲/۷	۱/۰۵	۱۰/۵	۱/۴۱	۸/۶	۱/۰۱	۵/۸	۰/۴۰۹	۳/۶	۰/۴۷۴	۲/۰	۰/۲۸۲	۲/۰	۶۳	
۲/۷۰	۱۵/۱	۲/۰۳۴	۱۲/۵	۲/۰۱	۱۰/۳	۱/۴۱	۶/۸	۰/۹۲۵	۴/۳	۰/۴۵۷	۲/۹	۰/۵۲۸	۲/۳	۷۵	
۳/۸۸	۱۸/۱	۳/۰۳۶	۱۵/۰	۲/۱۷	۱۲/۳	۲/۰۳	۸/۲	۱/۲۳	۵/۱	۰/۹۳۶	۳/۰	۰/۷۵۸	۲/۸	۹۰	
۰/۷۸	۲۲/۱	۰/۱۰۱	۱۸/۳	۴/۳۰	۱۵/۱	۳/۰۱	۱۰/۰	۱/۹۹	۶/۳	۱/۱۷	۴/۲	۱/۱۲	۳/۴	۱۱۰	
۷/۴۶	۲۵/۱	۶/۰۴۷	۲۰/۸	۰/۰۵۳	۱۷/۱	۳/۹۱	۱۱/۴	۲/۰۵۵	۷/۱	۱/۷۶	۴/۸	۱/۴۵	۳/۹	۱۲۵	
۹/۳۵	۲۸/۱	۸/۰۱۲	۲۲/۳	۶/۹۵	۱۹/۲	۴/۰۷	۱۲/۷	۳/۲۰	۸/۰	۲/۰۲۳	۵/۴	۱/۱۰	۴/۳	۱۴۰	
۱۲/۲	۲۲/۱	۱/۰۱۶	۲۵/۶	۹/۰۴	۲۱/۹	۶/۳۸	۱۴/۶	۴/۱۷	۹/۱	۲/۹۲	۶/۲	۲/۲۲	۴/۹	۱۶۰	
۱۵/۴	۳۵/۱	۱۲/۴	۲۹/۰	۱۱/۴	۲۴/۰	۸/۰۷	۱۶/۴	۰/۰۲۵	۱۰/۲	۳/۶۲	۶/۹	۲/۹۴	۵/۰	۱۸۰	
-	۱۶/۰	۳۳/۲	۱۴/۱	۲۷/۴	۹/۰۵	۱۸/۲	۶/۰۵	۱۱/۴	۴/۰۰	۷/۷	۲/۶۸	۶/۲	۲/۹۲	۴/۹	۲۰۰
-	۲۰/۹	۳۷/۴	۱۷/۹	۳/۰/۸	۱۲/۶	۲۰/۰	۸/۱۹	۱۲/۸	۵/۰۵	۸/۶	۴/۰۷	۶/۹	۴/۰	۲۲۵	
-	-	-	۲۲/۱	۲۲/۲	۱۰/۰	۲۲/۷	۱/۰/۱	۱۴/۲	۶/۹۹	۹/۶	۵/۶۷	۷/۷	۴/۶۲	۶/۲	۲۵۰
-	-	-	۲۷/۶	۳۸/۳	۱۹/۴	۲۵/۴	۱۲/۰	۱۵/۹	۸/۷۲	۱۰/۷	۷/۰۹	۸/۶	۰/۷۲	۶/۹	۲۸۰
-	-	-	-	-	۲۴/۶	۲۸/۵	۱۶/۰	۱۷/۹	۱۱/۱	۱۲/۱	۸/۹۷	۹/۷	۷/۲۰	۷/۷	۲۱۵
-	-	-	-	-	۳۱/۲	۳۲/۲	۲۰/۳	۲۰/۱	۱۴/۰	۱۳/۶	۱۱/۳	۱/۰/۹	۹/۱۴	۸/۷	۳۵۵
-	-	-	-	-	۳۹/۶	۳۶/۲	۲۰/۷	۲۲/۷	۱۷/۸	۱۵/۲	۱۴/۴	۱۲/۳	۱۱/۵	۹/۸	۴۰۰
-	-	-	-	-	۵۰/۱	۴/۰/۹	۳۲/۵	۲۵/۰	۲۲/۵	۱۷/۲	۱۸/۲	۱۳/۸	۱۴/۷	۱۱/۰	۴۵۰
-	-	-	-	-	-	-	۴/۰/۲	۲۸/۴	۲۷/۷	۱۹/۱	۲۲/۴	۱۵/۳	۱۸/۲	۱۲/۳	۵۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۰/۰/۲	۳۱/۷	۳۴/۷	۲۱/۴	۲۸/۲	۱۷/۲	۲۲/۴	۱۳/۷	۵۶۰
-	-	-	-	-	-	-	۶۳/۷	۳۵/۷	۴۴/۰	۲۴/۱	۳۰/۶	۱۹/۳	۲۸/۶	۱۰/۴	۵۷۰
-	-	-	-	-	-	-	۸/۰/۸	۴/۰/۲	۵۵/۹	۲۷/۲	۴۰/۲	۲۱/۸	۲۶/۴	۱۷/۴	۷۱۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۰/۳	۲۵/۲	۷/۰/۸	۳/۰/۴	۵۷/۲	۲۴/۵	۴۶/۱	۱۹/۶	۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۱۳۰	۵۱/۰	۸۹/۵	۳۴/۴	۷۲/۵	۲۷/۶	۵۸/۳	۲۲/۰	۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰	۲۸/۲	۸۹/۲	۳۰/۴	۷۲/۰	۲۴/۵	۱۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹	۴۰/۹	۱۲۸	۲۶/۷	۱۰/۴	۲۹/۴	۱۲۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶	۵۲/۰	۱۷۵	۴۲/۹	۱۴۱	۳۴/۳	۱۴۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۲	۶۱/۲	۲۲۸	۴۹/۰	۱۸۴	۳۹/۲	۱۶۰۰

یادآوری: وزن با محاسبه دانیته متوسط ۰/۹۱ گرم به سانتیمتر مکعب محاسبه گردیده و ضخامت دیواره از اندازه اسمی باضافه نصف تلوارنس مشخص شده.

(۶) جدول شماره (۳-۴-۱۰-۲-۳) ت (۶) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-H۱۰۰ را، برای ۸

سری لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵ و ۱/۴۰ و ۱/۶۰ نشان می دهد، که از

استاندارد ISIRI ۶۳۱۲ گرفته شده است.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک

۱۰-۲-۳ لوله های تک لایه پلی بروپیلن

جدول شماره (۶-۳-۱۰-۴) ت (۶)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-H ۱۰۰ با ضریب اطمینان ۱/۲۵ و ۱/۴۰ و ۱/۶۰

از ISIRI ۶۳۱۲

سری لوله (s)								سال عمر	دما(درجه سلسیوس)		
۲	۲/۵	۳/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰				
نسبت بعد استاندارد (SDR)											
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱				
فشار کاری مجاز بر حسب بار											
۴۵/۴	۲۶/۱	۲۸/۷	۱۸/۱	۱۰/۹	۷/۲	۵/۷	۴/۵	۱	۱۰		
۴۷/۷	۲۲/۱	۲۶/۳	۱۶/۶	۱۰/۰	۶/۸	۵/۲	۴/۲	۵			
۴۰/۱	۲۱/۸	۲۵/۲	۱۶/۰	۹/۶	۶/۴	۵/۰	۴/۰	۱۰			
۳۸/۲	۲۰/۴	۲۲/۱	۱۵/۲	۹/۲	۶/۱	۴/۸	۳/۸	۲۵			
۳۶/۶	۲۹/۱	۲۲/۱	۱۴/۶	N/A	۵/۸	۴/۶	۳/۷	۵۰			
۳۵/۴	۲۷/۱	۲۲/۲	۱۴/۱	N/A	۵/۶	۴/۵	۳/۵	۱۰۰			
۳۹/۲	۲۱/۱	۲۴/۲	۱۵/۶	۹/۴	۶/۲	۴/۹	۳/۹	۱	۲۰		
۳۵/۷	۲۸/۴	۲۲/۵	۱۴/۲	N/A	۵/۷	۴/۵	۳/۸	۵			
۳۴/۵	۲۷/۴	۲۱/۷	۱۳/۷	N/A	۵/۵	۴/۳	۳/۴	۱۰			
۳۲/۶	۲۵/۹	۲۰/۴	۱۳/۰	N/A	۵/۲	۴/۱	۳/۲	۲۵			
۳۱/۳	۲۴/۹	۱۹/۸	۱۲/۵	N/A	۵/۰	۳/۹	۳/۱	۵۰			
۳۰/۱	۲۲/۹	۱۹/۰	۱۲/۰	N/A	۴/۸	۳/۸	۳/۰	۱۰۰			
۳۳/۵	۲۶/۶	۲۱/۱	۱۳/۳	N/A	۵/۳	۴/۲	۳/۴	۱	۳۰		
۳۰/۴	۲۴/۱	۱۹/۲	۱۲/۱	N/A	۴/۸	۳/۸	۳/۰	۵			
۲۹/۱	۲۲/۱	۱۸/۴	۱۱/۶	N/A	۴/۶	۳/۷	۳/۹	۱۰			
۲۷/۶	۲۱/۹	۱۷/۲	۱۱/۰	N/A	۴/۴	۳/۵	۲/۸	۲۵			
۲۶/۳	۲۰/۹	۱۶/۴	۱۰/۵	N/A	۴/۲	۳/۳	۲/۶	۵۰			
۲۵/۴	۲۰/۲	۱۶/۰	۱۰/۱	N/A	۴/۰	۳/۲	۲/۵	۱۰۰			
۳۳/۸	۲۵/۹	۲۰/۴	۱۳/۰	N/A	۵/۲	۴/۱	۳/۲	۱	۴۰		
۲۹/۴	۲۲/۲	۱۸/۵	۱۱/۷	N/A	۴/۷	۳/۸	۲/۹	۵			
۲۷/۹	۲۲/۲	۱۷/۶	۱۱/۱	N/A	۴/۴	۳/۵	۲/۸	۱۰			
۲۶/۵	۲۱/۰	۱۶/۷	۱۰/۵	N/A	۴/۲	۳/۳	۲/۶	۲۵			
۲۵/۱	۱۹/۹	۱۵/۸	۱۰/۰	N/A	۴/۰	۳/۲	۲/۵	۵۰			
۲۴/۱	۱۹/۱	۱۵/۰	۹/۵	N/A	۳/۷	۳/۰	۲/۴	۱۰۰			
۲۷/۲	۲۱/۶	۱۷/۲	۱۰/۸	N/A	۴/۳	۳/۴	۲/۷	۱	۵۰		
۲۴/۲	۱۹/۲	۱۵/۴	۹/۷	N/A	۳/۹	۳/۱	۲/۴	۵			
۲۲/۲	۱۸/۵	۱۴/۷	۹/۲	N/A	۳/۷	۲/۹	۲/۳	۱۰			
۲۱/۸	۱۷/۲	۱۳/۸	۸/۷	N/A	۳/۵	۲/۵	۲/۷	۲۵			
۲۰/۸	۱۶/۵	۱۲/۱	۸/۲	N/A	۳/۳	۲/۳	۲/۶	۵۰			
۱۹/۴	۱۵/۶	۱۲/۴	۷/۸	N/A	۳/۱	۲/۵	۲/۰	۱۰۰			
۲۰/۲	۲۰/۱	۱۰/۹	۱۰/۱	N/A	۴/۰	۳/۲	۲/۵	۱	۶۰		
۲۲/۵	۱۷/۸	۱۲/۲	۸/۹	N/A	۳/۶	۲/۸	۲/۲	۵			
۲۱/۷	۱۷/۲	۱۲/۷	۸/۶	N/A	۳/۴	۲/۷	۲/۲	۱۰			
۲۰/۰	۱۵/۹	۱۲/۶	۸/۰	N/A	۳/۲	۲/۵	۲/۰	۲۵			
۱۸/۸	۱۵/۰	۱۱/۹	۷/۵	N/A	۳/۰	۲/۴	۱/۹	۵۰			
۲۰/۴	۱۶/۲	۱۲/۹	۸/۱	N/A	۳/۲	۲/۶	۲/۰	۱	۷۰		
۱۸-	۱۴/۵	۱۱/۴	۷/۲	N/A	۳/۹	۲/۳	۱/۸	۵			
۱۷/۲	۱۱/۷	۱۰/۹	۶/۹	N/A	۳/۷	۲/۷	۱/۷	۱۰			
۱۴/-	۱۱/۱	۸/۹	۵/۶	N/A	۳/۴	۲/۲	۱/۸	۲۵			
۱۲/-	۹/۴	۷/۶	۴/۱	N/A	۳/۹	۱/۹	۱/۲	۵۰			
۱۶/۴	۱۲/۱	۱۰/۴	۶/۵	N/A	۲/۶	۲/۱	۱/۶	۱	۸۰		
۱۴/-	۱۱/۱	۸/۹	۵/۶	N/A	۲/۲	۱/۸	۱/۴	۵			
۱۱/۶	۹/۲	۷/۲	۴/۶	N/A	۱/۸	۱/۵	۱/۲	۱۰			
۹/۲	۷/۳	۵/۸	۲/۷	N/A	۱/۵	۱/۲	-	۲۵			
۱۱/۶	۹/۲	۷/۲	۴/۶	N/A	۱/۸	۱/۵	۱/۲	۱	۹۵		
۷/۶	۶/۱	۴/۸	۲/۰	N/A	۱/۲	-	-	۵			
(۴/۴)*	(۵/۱)*	(۴/۰)*	(۲/۶)*	(۱/۰)*	-	-	-	(۱/۰)*			

*) یادآوری: مقادیر زمانی کاربرد دارد که آزمون برای بیش از یکسال در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس انجام شود

(۷) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۷) حداقل فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-H100 را، برای ۸

سربی لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۷/۱، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۲ گرفته

شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۷)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-H100 با ضریب اطمینان ۷/۱

ISIRI ۶۳۱۲ از

سری لوله (s)									سال عمر	دما (درجه سلسیوس)	
۲	۲/۵	۲/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰				
نسبت بعد استاندارد (SDR)											
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱				
فشار کاری مجاز بر حسب بار											
۴۲/۷	۴۲/۰	۴۷/۰	۱۷/۰	۱۰/۲	۶/۸	۵/۴	۴/۳	۱	۱۰		
۴۹/۲	۴۱/۱	۴۴/۷	۱۰/۶	۹/۴	۶/۲	۴/۹	۳/۹	۵			
۴۷/۷	۴۰/۰	۴۴/۸	۱۰/۰	۹/۰	۶/۰	۴/۸	۳/۸	۱۰			
۴۸/۰	۴۸/۶	۴۲/۷	۱۴/۳	۸/۶	۵/۷	۴/۵	۳/۶	۲۵			
۴۴/۰	۴۷/۴	۴۱/۸	۱۲/۷	۸/۳	۵/۵	۴/۳	۳/۴	۵۰			
۴۳/۷	۴۵/۰	۴۱/۰	۱۷/۳	۸/۰	۵/۳	۴/۲	۳/۳	۱۰۰			
۴۵/۹	۴۹/۳	۴۴/۳	۱۴/۷	۸/۸	۵/۸	۴/۶	۳/۷	۱	۲۰		
۴۴/۶	۴۶/۷	۴۲/۴	۱۳/۴	۸/۰	۵/۳	۴/۲	۳/۴	۵			
۴۴/۴	۴۵/۸	۴۰/۰	۱۲/۹	۷/۸	۵/۱	۴/۱	۳/۲	۱۰			
۴۰/۷	۴۴/۴	۱۹/۳	۱۲/۲	۷/۲	۴/۹	۳/۹	۳/۱	۲۵			
۴۹/۵	۴۲/۴	۱۸/۶	۱۱/۷	۷/۱	۴/۷	۳/۷	۲/۹	۵۰			
۴۸/۳	۴۲/۰	۱۷/۹	۱۱/۳	۶/۸	۴/۰	۳/۶	۲/۸	۱۰۰			
۴۱/۰	۴۵/۱	۱۹/۹	۱۷/۶	۷/۶	۵/۰	۴/۰	۳/۲	۱	۳۰		
۴۸/۶	۴۲/۷	۱۸/۰	۱۱/۴	۶/۸	۴/۰	۳/۶	۲/۹	۵			
۴۷/۴	۴۱/۸	۱۷/۳	۱۰/۹	۶/۵	۴/۳	۳/۵	۲/۷	۱۰			
۴۵/۹	۴۰/۵	۱۶/۴	۱۰/۷	۶/۲	۴/۱	۳/۳	۲/۶	۲۵			
۴۴/۸	۴۹/۷	۱۶/۵	۹/۹	۵/۹	۳/۹	۲/۶	۲/۵	۵۰			
۴۳/۹	۴۹/۰	۱۶/۱	۹/۰	۵/۰	۳/۷	۲/۰	۲/۴	۱۰۰			
۴۶/۸	۴۱/۳	۱۶/۹	۱۰/۷	۶/۴	۴/۳	۳/۴	۲/۷	۱	۴۰		
۴۴/۲	۴۹/۷	۱۰/۱	۹/۵	۵/۸	۳/۸	۲/۰	۲/۴	۵			
۴۲/۰	۱۸/۳	۱۲/۰	۹/۲	۵/۰	۳/۶	۲/۹	۲/۳	۱۰			
۴۱/۸	۱۷/۳	۱۲/۸	۸/۷	۵/۲	۳/۰	۲/۷	۲/۲	۲۵			
۴۰/۶	۱۶/۴	۱۲/۰	۸/۲	۴/۹	۲/۳	۲/۳	۲/۱	۵۰			
۴۹/۸	۱۰/۰	۱۲/۰	۹/۰	۴/۰	۳/۰	۲/۰	۲/۰	۱۰۰			
۴۱/۰	۱۷/۸	۱۴/۱	۸/۹	۵/۴	۳/۶	۲/۸	۲/۷	۱	۵۰		
۴۰/۱	۱۰/۹	۱۲/۵	۸/۰	۴/۸	۳/۲	۲/۵	۲/۰	۵			
۴۹/۲	۱۰/۲	۱۲/۱	۷/۶	۴/۵	۳/۱	۲/۴	۱/۹	۱۰			
۴۸/۰	۱۰/۳	۱۱/۳	۷/۲	۴/۲	۳/۲	۲/۹	۱/۸	۲۵			
۴۷/۱	۱۰/۸	۱۲/۶	۹/۰	۴/۱	۲/۷	۲/۲	۱/۷	۵۰			
۴۶/۲	۱۰/۰	۱۲/۰	۹/۰	۴/۰	۲/۹	۲/۰	۱/۶	۱۰۰			
۴۲/۴	۱۰/۸	۱۱/۸	۷/۴	۴/۰	۲/۶	۲/۸	۱/۰	۱	۶۰		
۴۰/۰	۱۰/۹	۱۲/۵	۸/۰	۴/۰	۲/۶	۲/۱	۱/۵	۵			
۴۹/۲	۱۰/۲	۱۲/۱	۷/۶	۴/۵	۲/۱	۲/۴	۱/۹	۱۰			
۴۸/۰	۱۰/۳	۱۱/۳	۷/۲	۴/۲	۲/۰	۲/۰	۱/۸	۲۵			
۴۷/۱	۱۰/۸	۱۲/۶	۹/۰	۴/۱	۲/۷	۲/۲	۱/۷	۵۰			
۴۶/۲	۱۰/۰	۱۲/۰	۹/۰	۴/۰	۲/۹	۲/۰	۱/۶	۱۰۰			
۴۲/۴	۱۰/۸	۱۱/۸	۷/۴	۴/۰	۲/۶	۲/۸	۱/۰	۱	۶۰		
۴۰/۰	۱۰/۹	۱۲/۵	۸/۰	۴/۰	۲/۶	۲/۱	۱/۵	۵			
۴۹/۲	۱۰/۲	۱۲/۱	۷/۶	۴/۵	۲/۱	۲/۴	۱/۳	۱۰			
۴۸/۰	۱۰/۳	۱۱/۳	۷/۲	۴/۲	۲/۰	۲/۰	۱/۲	۱۰			
۴۷/۱	۱۰/۸	۱۲/۶	۹/۰	۴/۱	۲/۷	۲/۲	۱/۱	۲۵			
۴۶/۲	۱۰/۰	۱۲/۰	۹/۰	۴/۰	۲/۹	۲/۰	-	۵۰			
۴۲/۴	۹/۶	۹/۶	۹/۶	۴/۰	۲/۹	۱/۹	۱/۵	۱	۸۰		
۴۰/۰	۸/۲	۶/۰	۴/۱	۲/۰	۱/۶	۱/۳	۱/۲	۵			
۴۹/۲	۸/۰	۵/۴	۳/۶	۲/۰	۱/۴	۱/۱	۱/۰	۱۰			
۴۸/۰	۸/۰	۵/۴	۳/۶	۲/۰	۱/۴	۱/۱	-	۲۵			
۴۷/۱	۸/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	۱/۰	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۷/۴	۷/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۷/۰	۷/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۶/۰	۵/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۶/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۵/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۵/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۷/۱	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۶/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۲/۴	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۰/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۹/۲	۴/۰	۴/۰	۲/۰	۱/۰	-	-	-	-	(۱۰)*		
۴۸/۰	۴/۰	۴/۰	۲/۰								

(۸) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۸) حداقل فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-B80 را، برای ۸

سری لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۲ گرفته

شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۸)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-B80 با ضریب اطمینان ۱/۲۵

ISIRI ۶۳۱۲ از

سری لوله (s)									سال عمر	دما(درجه سلسیوس)	
۲	۲/۵	۳/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰				
نسبت بعد استاندارد (SDR)											
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱				
فشار کاری مجاز بر حسب بار											
۴۹/۳	۴۹/۲	۴۱/۱	۱۹/۶	۱۱/۸	۷/۸	۶/۲	۴/۹	۱	۱۰		
۴۶/۱	۴۶/۶	۴۹/۱	۱۸/۴	۱۱/۱	۷/۳	۵/۸	۴/۶	۵			
۴۴/۵	۴۵/۴	۴۸/۱	۱۷/۷	۱۰/۷	۷/۱	۵/۶	۴/۵	۱۰			
۴۲/۹	۴۴/۱	۴۷/۱	۱۷/۱	۱۰/۳	۵/۸	۵/۴	۴/۳	۲۵			
۴۱/۷	۴۳/۱	۴۶/۳	۱۶/۶	۱۰/۰	۵/۶	۵/۲	۴/۲	۵۰			
۴۰/۵	۴۴/۲	۴۵/۶	۱۶/۱	۹/۷	۵/۴	۵/۱	۴/۰	۱۰۰			
۴۱/۷	۴۷/۱	۴۶/۳	۱۶/۶	۱۰/۰	۵/۶	۵/۲	۴/۲	۱	۲۰		
۴۸/۹	۴۰/۹	۴۴/۵	۱۵/۵	۹/۳	۶/۲	۴/۹	۳/۹	۵			
۴۷/۷	۴۹/۹	۴۲/۸	۱۵/۰	۹/۰	۶/۰	۴/۷	۳/۸	۱۰			
۴۶/۱	۴۸/۷	۴۲/۸	۱۴/۴	۸/۶	۵/۷	۴/۵	۳/۶	۲۵			
۴۴/۸	۴۷/۷	۴۲/۷	۱۳/۹	۸/۴	۵/۵	۴/۴	۳/۵	۵۰			
۴۳/۷	۴۵/۸	۴۱/۳	۱۳/۴	۸/۱	۵/۳	۴/۲	۳/۴	۱۰۰			
۴۰/۳	۴۱/۷	۴۲/۳	۱۲/۰	۸/۴	۵/۶	۴/۴	۳/۵	۱	۳۰		
۴۲/۰	۴۲/۸	۴۰/۵	۱۲/۹	۷/۸	۵/۱	۴/۱	۳/۲	۵			
۴۱/۳	۴۲/۸	۴۱/۷	۱۲/۵	۷/۵	۵/۰	۴/۰	۳/۱	۱۰			
۴۰/۱	۴۲/۹	۴۱/۰	۱۲/۰	۷/۲	۴/۸	۳/۸	۳/۰	۲۵			
۴۸/۹	۴۲/۹	۴۱/۲	۱۱/۵	۶/۹	۴/۶	۳/۶	۳/۹	۵۰			
۴۷/۱	۴۲/۷	۴۱/۷	۱۱/۲	۶/۷	۴/۴	۳/۰	۳/۰	۱۰۰			
۴۵/۳	۴۲/۷	۴۰/۵	۱۱/۷	۶/۰	۴/۶	۳/۷	۲/۹	۱	۴۰		
۴۲/۹	۴۱/۷	۴۱/۹	۱۱/۷	۵/۴	۴/۳	۳/۴	۲/۷	۵			
۴۱/۱	۴۰/۷	۴۱/۴	۱۰/۴	۵/۲	۴/۱	۳/۳	۲/۶	۱۰			
۴۰/۹	۴۱/۷	۴۰/۷	۱۰/۷	۵/۰	۳/۹	۳/۱	۲/۵	۲۵			
۴۴/۲	۴۱/۵	۴۰/۷	۱۰/۳	۵/۶	۳/۷	۲/۹	۲/۳	۵۰			
۴۳/۲	۴۱/۷	۴۰/۷	۹/۳	۵/۶	۳/۷	۲/۹	۲/۳	۱۰۰			
۴۱/۲	۴۰/۷	۴۱/۱	۹/۷	۴/۶	۳/۱	۲/۴	۱/۹	۱۰۰			
۴۲/۱	۴۱/۱	۱۰/۱	۹/۶	۵/۸	۳/۸	۲/۹	۲/۴	۱	۵۰		
۴۱/۱	۴۱/۵	۱۱/۹	۸/۸	۵/۳	۳/۵	۲/۸	۲/۲	۵			
۴۰/۲	۴۱/۲	۱۱/۴	۸/۰	۵/۱	۳/۴	۲/۷	۲/۱	۱۰			
۴۱/۰	۴۱/۷	۱۱/۶	۷/۳	۴/۴	۲/۹	۲/۳	۱/۸	۲۵			
۴۰/۷	۴۱/۱	۱۱/۱	۹/۶	۶/۱	۳/۶	۲/۴	۱/۹	۵۰			
۴۱/۸	۴۱/۷	۱۱/۷	۷/۱	۴/۱	۳/۱	۲/۰	۱/۶	۱۰۰			
۴۰/۶	۴۱/۷	۱۲/۴	۷/۸	۴/۷	۳/۱	۲/۵	۲/۰	۱	۶۰		
۴۱/۰	۴۱/۷	۱۱/۴	۷/۲	۴/۳	۲/۹	۲/۲	۱/۸	۵			
۴۰/۵	۴۱/۲	۱۲/۲	۹/۹	۶/۲	۳/۷	۲/۰	۱/۶	۱۰			
۴۲/۲	۴۱/۹	۷/۸	۴/۹	۲/۱	۲/۰	۱/۶	۱/۲	۲۵			
۴۰/۴	۴۱/۷	۸/۳	۴/۲	۲/۰	۱/۷	۱/۲	۱/۰	۵۰			
۴۱/۷	۴۱/۷	۱۲/۱	۹/۱	۵/۶	۳/۱	۲/۰	۱/۶	۱	۷۰		
۴۰/۲	۴۱/۰	۸/۳	۵/۲	۳/۲	۲/۱	۱/۷	۱/۳	۵			
۴۱/۸	۴۱/۶	۸/۶	۴/۲	۲/۱	۱/۷	۱/۴	۱/۰	۱۰			
۴۰/۴	۴۱/۷	۸/۷	۵/۲	۲/۰	۱/۲	۱/۱	-	۲۵			
۴۱/۰	۴۱/۷	۸/۱	۴/۶	۲/۹	۱/۲	۱/۱	-	۵۰			
۴۱/۸	۴۱/۷	۸/۱	۵/۱	۲/۱	۲/۰	۱/۶	۱/۳	۱	۸۰		
۴۰/۲	۴۱/۷	۸/۳	۵/۸	۲/۷	۲/۲	۱/۵	۱/۲	۵			
۴۱/۶	۴۱/۷	۸/۱	۴/۸	۲/۰	۱/۸	۱/۲	۱/۰	۱۰			
۴۰/۰	۴۱/۷	۸/۱	۴/۸	۲/۴	۱/۴	۱/۰	-	۲۵			
(۴۱/۷)*	(۴۱/۷)*	(۴۱/۷)*	(۴۱/۷)*	(۴۱/۷)*	(۴۱/۷)*	-	-	-	(۱/۰)*	۹۵	

*) یادآوری: مقادیر زمانی کاربرد دارد که آزمون برای بیش از یکسال در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس انجام شود

(۹) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۹) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-B10، برای ۸ سری لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۵، نشان می دهد، که از ۶۳۱۲ ISIRI گرفته شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۹)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-B10 با ضریب اطمینان ۱/۵

ISIRI ۶۳۱۲ از

سری لوله (S)									سال عمر درجه سلسیوس)
۲	۲/۵	۲/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰		
نسبت بعد استاندارد (SDR)									
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱		
فشار کاری مجاز بر حسب بار									
۲۱۱	۲۲۶	۲۵۹	۱۶.۴	۹.۸	۶.۵	۴.۲	۲.۱	۱	۱۰
۲۸۴	۲۰.۵	۲۲.۲	۱۵.۳	۹.۲	۶.۱	۴.۸	۲.۸	۵	
۲۷.۱	۲۹.۵	۲۲.۴	۱۴.۸	۸.۹	۵.۹	۴.۷	۲.۷	۱۰	
۲۵۸	۲۸.۴	۲۲.۶	۱۴.۲	۸.۶	۵.۷	۴.۵	۲.۵	۲۵	
۲۲.۷	۲۷.۶	۲۱.۹	۱۳.۸	۸.۳	۵.۵	۴.۳	۲.۵	۵	
۲۳.۷	۲۶.۸	۲۱.۲	۱۳.۴	۸.۱	۵.۳	۴.۲	۲.۴	۱۰۰	
۲۲.۷	۲۷.۶	۲۱.۹	۱۲.۸	۸.۱	۵.۵	۴.۳	۲.۵	۱	۲۰
۲۲.۴	۲۰.۷	۲۰.۸	۱۲.۹	۷.۸	۵.۱	۴.۱	۲.۲	۵	
۲۱.۴	۲۲.۹	۱۹.۸	۱۲.۵	۷.۵	۵.۵	۴.۰	۲.۱	۱۰	
۲۰.۱	۲۲.۹	۱۹.۰	۱۲.۰	۷.۲	۴.۸	۳.۸	۲.۰	۲۵	
۲۹.۱	۲۲.۱	۱۸.۵	۱۱.۶	۷.۰	۴.۶	۳.۷	۲.۹	۵	
۲۸.۱	۲۲.۳	۱۷.۷	۱۱.۳	۶.۷	۴.۴	۳.۵	۲.۸	۱۰۰	
۲۹.۴	۲۲.۴	۱۸.۶	۱۱.۷	۷.۰	۴.۷	۳.۷	۲.۹	۱	۳۰
۲۷.۱	۲۱.۵	۱۷.۱	۱۰.۸	۶.۵	۴.۳	۳.۶	۲.۷	۵	
۲۶.۱	۲۰.۷	۱۶.۴	۱۰.۴	۶.۲	۴.۱	۳.۲	۲.۶	۱۰	
۲۵.۱	۱۹.۹	۱۵.۸	۱۰.۰	۶.۰	۴.۰	۳.۲	۲.۵	۲۵	
۲۴.۱	۱۹.۱	۱۵.۲	۹.۶	۵.۸	۳.۸	۳.۰	۲.۲	۵	
۲۳.۴	۱۸.۶	۱۴.۸	۹.۳	۵.۶	۳.۷	۲.۹	۲.۲	۱۰۰	
۲۲.۴	۱۹.۴	۱۰.۴	۹.۷	۵.۸	۳.۹	۲.۱	۲.۲	۱	۴۰
۲۲.۴	۱۷.۸	۱۶.۱	۸.۸	۵.۴	۳.۵	۲.۸	۲.۲	۵	
۲۱.۷	۱۷.۳	۱۲.۷	۸.۵	۵.۲	۳.۴	۲.۷	۲.۲	۱۰	
۲۰.۷	۱۶.۵	۱۲.۱	۸.۱	۵.۰	۳.۳	۲.۶	۲.۱	۲۵	
۱۹.۴	۱۵.۴	۱۲.۲	۷.۷	۴.۶	۳.۱	۲.۴	۱.۹	۵	
۱۸.۰	۱۲.۷	۱۰.۱	۶.۴	۳.۸	۲.۵	۲.۰	۱.۶	۱۰۰	
۲۰.۰	۱۰.۹	۱۱.۶	۸.۰	۴.۸	۳.۲	۲.۵	۲.۰	۱	۵۰
۱۸.۴	۱۲.۶	۱۱.۵	۷.۳	۴.۴	۲.۹	۲.۲	۱.۸	۵	
۱۷.۷	۱۲.۱	۱۱.۲	۷.۰	۴.۲	۲.۸	۲.۲	۱.۸	۱۰	
۱۰.۴	۱۲.۲	۹.۷	۶.۱	۳.۷	۲.۹	۱.۹	۱.۵	۲۵	
۱۲.۷	۱۰.۱	۸.۰	۵.۱	۲.۰	۲.۰	۱.۶	۱.۳	۵	
۱۰.۷	۸.۵	۶.۷	۴.۳	۲.۶	۱.۷	۱.۳	۱.۱	۱۰۰	
۱۶.۴	۱۰.۰	۱۰.۳	۶.۵	۳.۹	۲.۶	۲.۱	۱.۶	۱	۶۰
۱۰.۰	۱۱.۹	۹.۵	۶.۰	۳.۶	۲.۴	۱.۹	۱.۵	۵	
۱۲.۰	۱۰.۴	۸.۷	۵.۲	۲.۱	۲.۱	۱.۶	۱.۳	۱۰	
۱۰.۴	۸.۱	۶.۵	۴.۱	۲.۰	۱.۶	۱.۳	۱.۰	۲۵	
۸.۷	۶.۹	۵.۵	۳.۵	۲.۱	۱.۴	۱.۱	-	۵	
۱۲.۴	۱۰.۶	۸.۴	۵.۳	۲.۳	۲.۱	۱.۷	۱.۳	۱	۷۰
۱۱.۰	۸.۸	۷.۰	۴.۴	۲.۶	۱.۷	۱.۴	۱.۱	۵	
۹.۰	۷.۲	۵.۲	۲.۶	۲.۲	۱.۴	۱.۱	-	۱۰	
۷.۰	۵.۶	۴.۲	۲.۸	۱.۷	۱.۱	-	-	۲۵	
۶.۰	۴.۸	۳.۸	۲.۶	۱.۴	۱.۰	-	-	۵	
۱۰.۷	۸.۵	۶.۷	۴.۳	۲.۶	۱.۷	۱.۳	۱.۱	۱	۸۰
۷.۷	۶.۱	۴.۸	۲.۱	۱.۸	۱.۲	۱.۰	-	۵	
۶.۳	۵.۰	۴.۰	۲.۰	۱.۵	۱.۰	-	-	۱۰	
۵.۰	۴.۰	۲.۲	۲.۰	۱.۲	-	-	-	۲۵	
۷.۰	۵.۶	۴.۴	۲.۰	۱.۷	۱.۱	-	-	۱	۹۵
۷.۷	۵.۲	۴.۰	۱.۹	۱.۱	-	-	-	۵	
(۷.۰)*	(۵.۶)*	(۴.۷)*	(۲.۵)*	(۱.۶)*	(۱.۰)*	-	-	(۱.۰)*	

* یادآوری: مقادیر زمانی کاربرد دارد که آزمون برای بیش از یکسال در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس انجام شود

(۱۰) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۱۰) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-R80 را، برای

۸ سری لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۲۵، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۲

گرفته شده است.

جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۱۰)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-R80 با ضریب اطمینان ۱/۲۵

از ISIRI ۶۳۱۲

سری لوله (S)								سال عمر درجه سلسیوس)	
۲	۲/۵	۳/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰		
نسبت بعد استاندارد (SDR)									
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱		
فشار کاری مجاز بر حسب بار									
۵۲/۹	۴۲/۰	۳۳/۲	۲۱/۱	۱۲/۷	۸/۴	۶/۷	۵/۲	۱	۱۰
۵-۱	۳۹/۸	۲۱/۵	۲-۰	۱۲-۰	۷/۹	۶/۲	۵/۰	۵	
۴۸/۵	۳۸/۰	۲-۰/۶	۱۹/۳	۱۱/۶	۷/۷	۶/۱	۴/۹	۱۰	
۴۷/۹	۳۷/۲	۲۹/۵	۱۸/۷	۱۱/۲	۷/۴	۵/۹	۴/۷	۲۵	
۴۵/۷	۳۵/۲	۳۰/۸	۱۸/۲	۱-۰/۹	۷/۲	۵/۸	۴/۶	۵-	
۴۴/۵	۳۵/۴	۳۰/۱	۱۷/۷	۱-۰/۷	۷/۱	۵/۶	۴/۵	۱۰۰	
۴۰/۲	۲۵/-	۲۸/۵	۱۸-	۱۱/۸	۷/۲	۵/۷	۴/۰	۱	۲۰
۴۲/۵	۲۳/۸	۲۶/۸	۱۶/۹	۱-۰/۷	۶/۷	۵/۴	۴/۲	۵	
۴۱/۳	۲۲/۸	۲۵/۱	۱۶/۴	۹/۹	۶/۵	۵/۲	۴/۱	۱۰	
۴-۱	۲۱/۸	۲۵/۲	۱۶-	۹/۶	۶/۴	۵/۰	۴/۰	۲۵	
۳۸/۹	۲۱/۹	۲۵/۰	۱۵/۰	۹/۳	۶/۳	۴/۹	۴/۹	۵-	
۳۷/۷	۲۱/۹	۲۲/۸	۱۵/۰	۹/۰	۶/۱	۴/۷	۴/۸	۱۰۰	
۳۰/۸	۲-۰/۶	۲۴/۲	۱۰/۳	۹/۲	۶/۱	۴/۸	۳/۸	۱	۳۰
۱/۲۶	۲۸/۷	۲۲/۸	۱۴/۴	۸/۶	۵/۷	۴/۵	۳/۶	۵	
۹/۱۴	۲۷/۷	۲۲/-	۱۲/۹	۸/۴	۵/۵	۴/۴	۳/۵	۱۰	
۷/۱۳	۲۶/۸	۲۱/۲	۱۲/۴	۸/۱	۵/۳	۴/۲	۳/۴	۲۵	
۹/۱۲	۲۶/۱	۲-۰/۷	۱۲/۱	۷/۹	۵/۲	۴/۱	۳/۳	۵-	
۱/۱۲	۲۰/۵	۲-۰/۲	۱۲/۸	۷/۷	۵/۱	۴/-	۳/۲	۱۰۰	
۲۷/۰	۲۰/۸	۲-۰/۵	۱۲/۹	۷/۸	۵/۱	۴/۱	۳/۲	۱	۴۰
۳-۰	۲۲/۲	۱۹/۲	۱۲/۳	۷/۲	۴/۸	۳/۸	۳/-	۵	
۲۹/۷	۲۲/۶	۱۸/۷	۱۱/۸	۷/۱	۴/۷	۳/۷	۳/-	۱۰	
۲۸/۵	۲۲/۶	۱۸-	۱۱/۳	۶/۸	۴/۵	۳/۶	۳/۸	۲۵	
۲۷/۷	۲۲/۰	۱۷/۵	۱۱/۰	۶/۶	۴/۴	۳/۵	۳/۸	۵-	
۲۶/۹	۲۱/۲	۱۶/۹	۱-۰/۷	۶/۴	۴/۳	۳/۴	۳/۷	۱۰۰	
۲۷/۷	۲۲/۰	۱۷/۵	۱۱/۰	۶/۶	۴/۴	۳/۵	۳/۸	۱	۵۰
۲۵/۷	۲-۰/۴	۱۶/۲	۱-۰/۲	۶/۱	۴/۱	۳/۲	۲/۶	۵	
۲۴/۹	۱۹/۷	۱۵/۷	۹/۹	۶/۰	۳/۹	۲/۱	۲/۵	۱۰	
۲۴/۱	۱۹/۱	۱۵/۲	۹/۶	۵/۸	۳/۸	۲/۱	۲/-	۲۵	
۲۲/۳	۱۸/۵	۱۴/۷	۹/۲	۵/۶	۳/۷	۲/۹	۲/۲	۵-	
۲۲/۵	۱۷/۸	۱۴/۲	۸/۹	۵/۴	۳/۶	۲/۸	۲/۲	۱۰۰	
۲۲/۲	۱۷/۰	۱۴/۷	۹/۳	۵/۶	۳/۷	۲/۹	۲/۲	۱	۶۰
۲۱/۷	۱۷/۰	۱۴/۷	۹/۳	۵/۶	۳/۷	۲/۹	۲/۲	۱	
۲۰/۸	۱۶/۶	۱۲/۲	۸/۳	۵/۰	۲/۲	۲/۶	۲/۱	۱۰	
۲-۱۰	۱۰/۹	۱۲/۵	۸/-	۴/۸	۲/۲	۲/۵	۲/-	۲۵	
۱۹/۲	۱۰/۲	۱۲/۱	۷/۷	۴/۶	۲/۱	۲/۴	۱/۹	۵-	
۱۹/۶	۱۰/۶	۱۲/۴	۷/۸	۴/۷	۲/۱	۲/۵	۲/-	۱	۷۰
۱۸/-	۱۱/۳	۱۱/۴	۷/۳	۴/۲	۲/۹	۲/۲	۱/۸	۵	
۱۷/۵	۱۱/-	۱۱/۱	۷/-	۴/۲	۲/۸	۲/۲	۱/۸	۱۰	
۱۵/۲	۱۱/۱	۹/۵	۶/۱	۳/۶	۲/۴	۱/۹	۱/۵	۲۵	
۱۱/۸	۱-۰/۲	۸/۱	۵/۱	۳/۱	۲/۰	۱/۶	۱/۳	۵-	
۱۶/۴	۱۱/۱	۱-۰/۴	۶/۰	۳/۹	۲/۶	۲/۱	۱/۶	۱	۸۰
۱۱/۴	۱۱/۵	۹/۱	۵/۷	۳/۵	۲/۲	۱/۸	۱/۴	۵	
۱۱/-	۹/۶	۷/۶	۴/۸	۲/۹	۱/۹	۱/۰	۱/۲	۱۰	
۴/۸	۷/۶	۵/۱	۳/۸	۲/۳	۱/۵	۱/۲	۱/۰	۲۵	
۱۱/۷	۹/۲	۷/۱	۴/۶	۲/۸	۱/۸	۱/۰	۱/۲	۱	۹۵
۷/۶	۶/۱	۴/۸	۲/-	۱/۸	۱/۲	—	—	۵	
(۱۱/۲)*	(۵/۱)*	(۴/۱)*	(۲/۱)*	(۲/۵)*	(۱/۵)*	(۱/-)*	(۱/-)*	(۱/-)*	

*) یادآوری: مقادیر زمانی کاربرد دارد که آزمون برای بیش از یکسال در درجه سلسیوس انجام شود

(۱۱) جدول شماره (۴-۱۰-۲-۳) ت (۱۱) حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-R۸۰ را، برای ۸

سربی لوله، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، با ضریب اطمینان ۱/۵، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۲ گرفته

شده است.

جدول شماره (۱۰-۲-۳-۴) ت (۱۱)

فشار کار مجاز لوله های تک لایه PP-R۸۰ با ضریب اطمینان ۱/۵

ISIRI ۶۳۱۲ از

سری لوله (S)									سال عمر درجه سلسیوس (°C)	دما (درجه سلسیوس)		
۲	۲/۵	۳/۲	۵	۸/۳	۱۲/۵	۱۶	۲۰					
نسبت بعد استاندارد (SDR)												
۵	۶	۷/۴	۱۱	۱۷/۶	۲۶	۳۳	۴۱					
فشار کاری مجاز بر حسب بار												
۲۴/۲	۲۵/۰	۲۷/۸	۱۷/۵	۱۰/۶	۷/۰	۵/۵	۴/۴	۱	۱۰			
۲۱/۸	۲۲/۲	۲۵/۴	۱۶/۶	۱۰/۰	۶/۸	۵/۲	۴/۲	۵				
۲۰/۴	۲۲/۱	۲۵/۰	۱۶/۱	۹/۷	۶/۴	۵/۱	۴/۰	۱۰				
۲۹/۱	۲۱/۱	۲۴/۷	۱۵/۶	۹/۴	۶/۲	۴/۹	۴/۹	۲۵				
۲۸/۱	۲۰/۲	۲۴/۰	۱۵/۲	۹/۱	۶/۰	۴/۸	۴/۸	۵۰				
۲۷/۱	۲۲/۵	۲۲/۴	۱۴/۸	N/A	۵/۹	۴/۷	۴/۷	۱۰۰				
۲۶/۸	۲۱/۱	۲۲/۸	۱۵/۰	۹/۰	۶/۰	۴/۸	۴/۸	۱	۲۰			
۲۵/۴	۲۱/۱	۲۲/۳	۱۴/۱	N/A	۵/۶	۴/۵	۴/۵	۵				
۲۴/۴	۲۱/۷	۲۲/۷	۱۳/۷	N/A	۵/۰	۴/۳	۴/۳	۱۰				
۲۳/۴	۲۱/۱	۲۱/۱	۱۳/۳	N/A	۵/۲	۴/۲	۴/۲	۲۵				
۲۲/۴	۲۰/۸	۲۰/۴	۱۲/۹	N/A	۵/۱	۴/۱	۴/۱	۵۰				
۲۱/۴	۲۱/۹	۱۹/۸	۱۲/۵	N/A	۵/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۲۰/۱	۲۲/۹	۱۹/۰	۱۲/۰	N/A	۵/۰	۴/۰	۴/۰	۵	۲۰			
۱۹/۱	۲۲/۱	۱۸/۳	۱۱/۶	N/A	۴/۶	۴/۳	۴/۳	۱۰				
۱۸/۱	۲۲/۳	۱۷/۷	۱۱/۲	N/A	۴/۴	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۱۷/۴	۲۱/۸	۱۷/۳	۱۰/۹	N/A	۴/۳	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱۶/۴	۲۱/۲	۱۶/۹	۱۰/۵	N/A	۴/۲	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۱۵/۱	۲۰/۵	۲۰/۲	۱۲/۸	N/A	۴/۱	۴/۰	۴/۰	۱	۳۰			
۱۴/۱	۲۲/۹	۱۹/۰	۱۲/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۱۳/۱	۲۲/۱	۱۸/۳	۱۱/۶	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۱۲/۱	۲۲/۳	۱۷/۷	۱۱/۲	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۱۱/۴	۲۱/۸	۱۷/۳	۱۰/۹	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱۰/۴	۲۱/۲	۱۶/۹	۱۰/۵	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۹/۱	۲۰/۵	۱۷/۱	۱۰/۱	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۴۰			
۸/۰	۲۱/۲	۱۶/۰	۹/۱	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۷/۰	۱۹/۶	۱۵/۶	۹/۸	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۶/۰	۱۸/۸	۱۵/۰	۹/۴	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۵/۰	۱۷/۱	۱۴/۵	۹/۲	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۴/۰	۱۷/۴	۱۴/۱	۹/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۳/۰	۱۶/۳	۱۴/۵	۹/۲	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۵۰			
۲/۰	۱۷/۰	۱۳/۵	۸/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۱/۰	۱۶/۰	۱۲/۱	۷/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۰/۰	۱۵/۰	۱۲/۰	۷/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۱/۰	۱۴/۰	۱۲/۰	۶/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۰/۰	۱۳/۰	۱۲/۰	۶/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۱/۰	۱۲/۰	۱۱/۰	۵/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۶۰			
۰/۰	۱۱/۰	۱۱/۰	۵/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۱/۰	۱۰/۰	۱۰/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۰/۰	۹/۰	۹/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۰				
۱/۰	۸/۰	۸/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۰/۰	۷/۰	۷/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱/۰	۶/۰	۶/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۰/۰	۵/۰	۵/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۷۰			
۱/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۰/۰	۳/۰	۳/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۱/۰	۲/۰	۲/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۰/۰	۱/۰	۱/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱/۰	۰/۰	۰/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۰/۰	۹/۰	۹/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۸۰			
۱/۰	۸/۰	۸/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۰/۰	۷/۰	۷/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۱/۰	۶/۰	۶/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۰/۰	۵/۰	۵/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۰/۰	۳/۰	۳/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۹۰			
۱/۰	۲/۰	۲/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵				
۰/۰	۱/۰	۱/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰				
۱/۰	۰/۰	۰/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۲۵				
۰/۰	۹/۰	۹/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۵۰				
۱/۰	۸/۰	۸/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱۰۰				
۰/۰	۷/۰	۷/۰	۴/۰	N/A	۴/۰	۴/۰	۴/۰	۱	۱۰۰			


*) یادآوری: مقادیر زمانی کاربرد دارد که آزمون برای بیش از یک سال در دمای ۱۱۰ درجه سلسیوس انجام شود

(۱۲) نمودار (۳-۱۰-۲-۴) ت (۱۲) تنش محیطی لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-H100 را، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۶ گرفته شده است.

نمودار (۳-۱۰-۲-۴) ت (۱۲)

تنش محیطی لوله های تک لایه PP-H100 در دما و عمر مفید مختلف

از ISIRI ۶۳۱۶

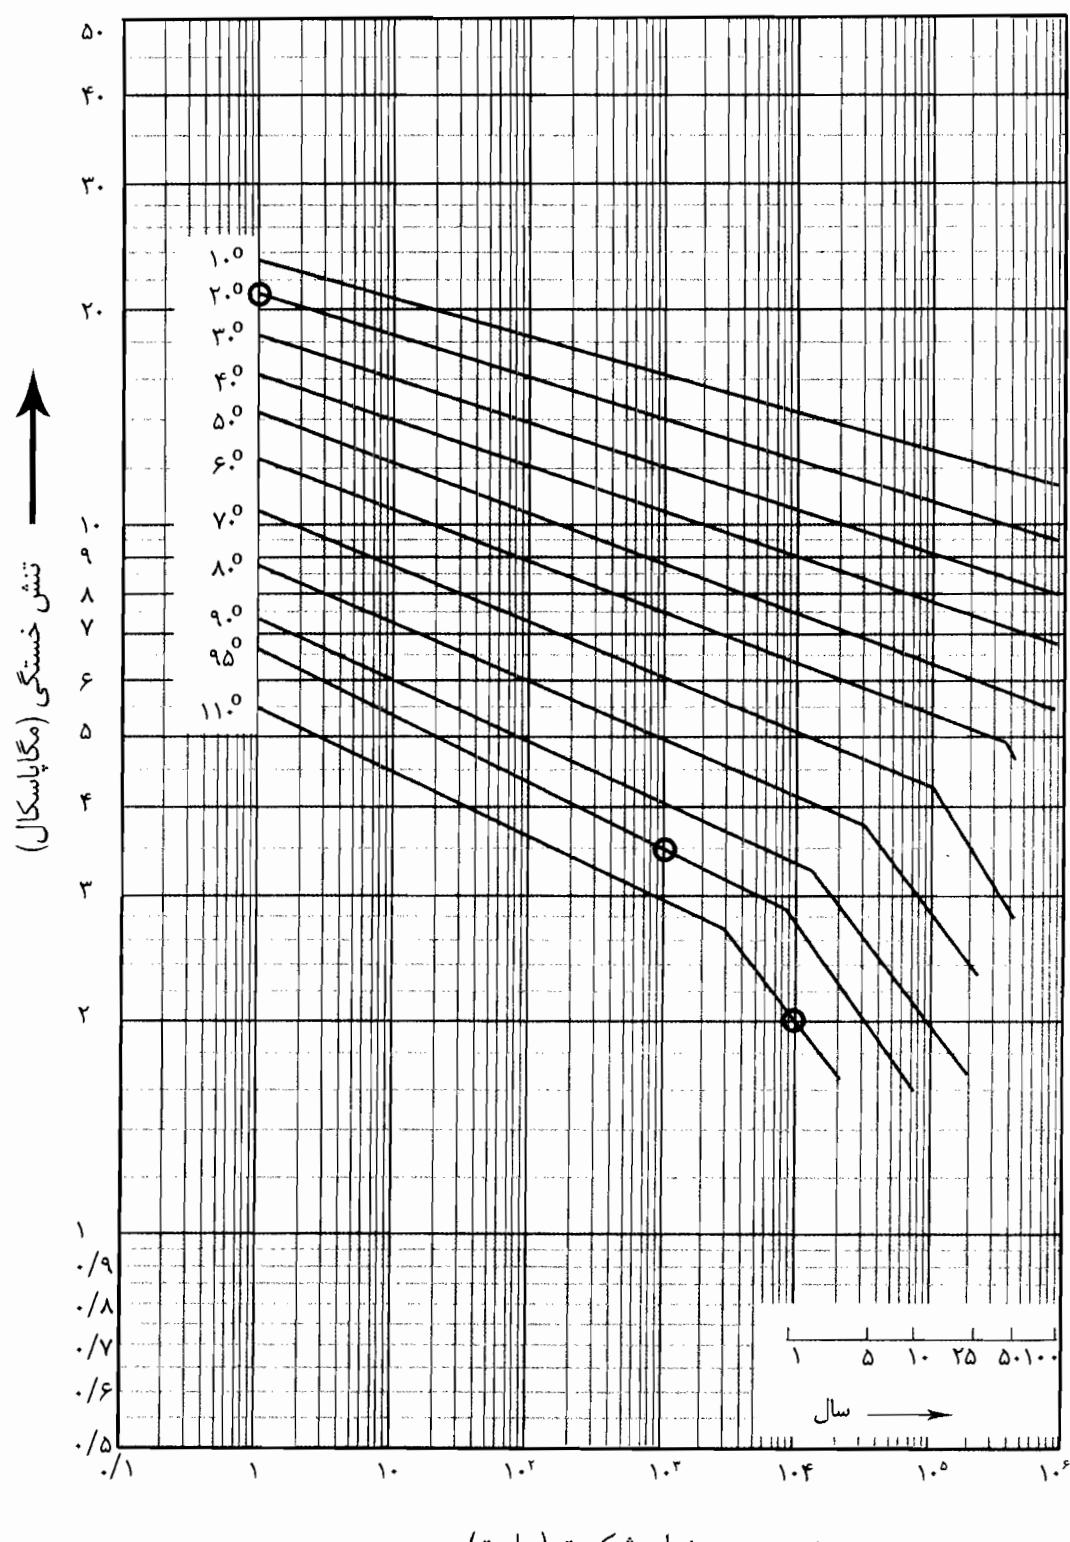


- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۲-۴ لوله های ترمومپلاستیک
 ۳-۱ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۱۳) نمودار (۴-۲-۱۰) تنش محیطی لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-B80 را، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۶ گرفته شده است.

نمودار (۴-۲-۱۰) تنش (۱۳)

تنش محیطی لوله های تک لایه PP-B80 در دما و عمر مفید مختلف

از ISIRI ۶۳۱۶

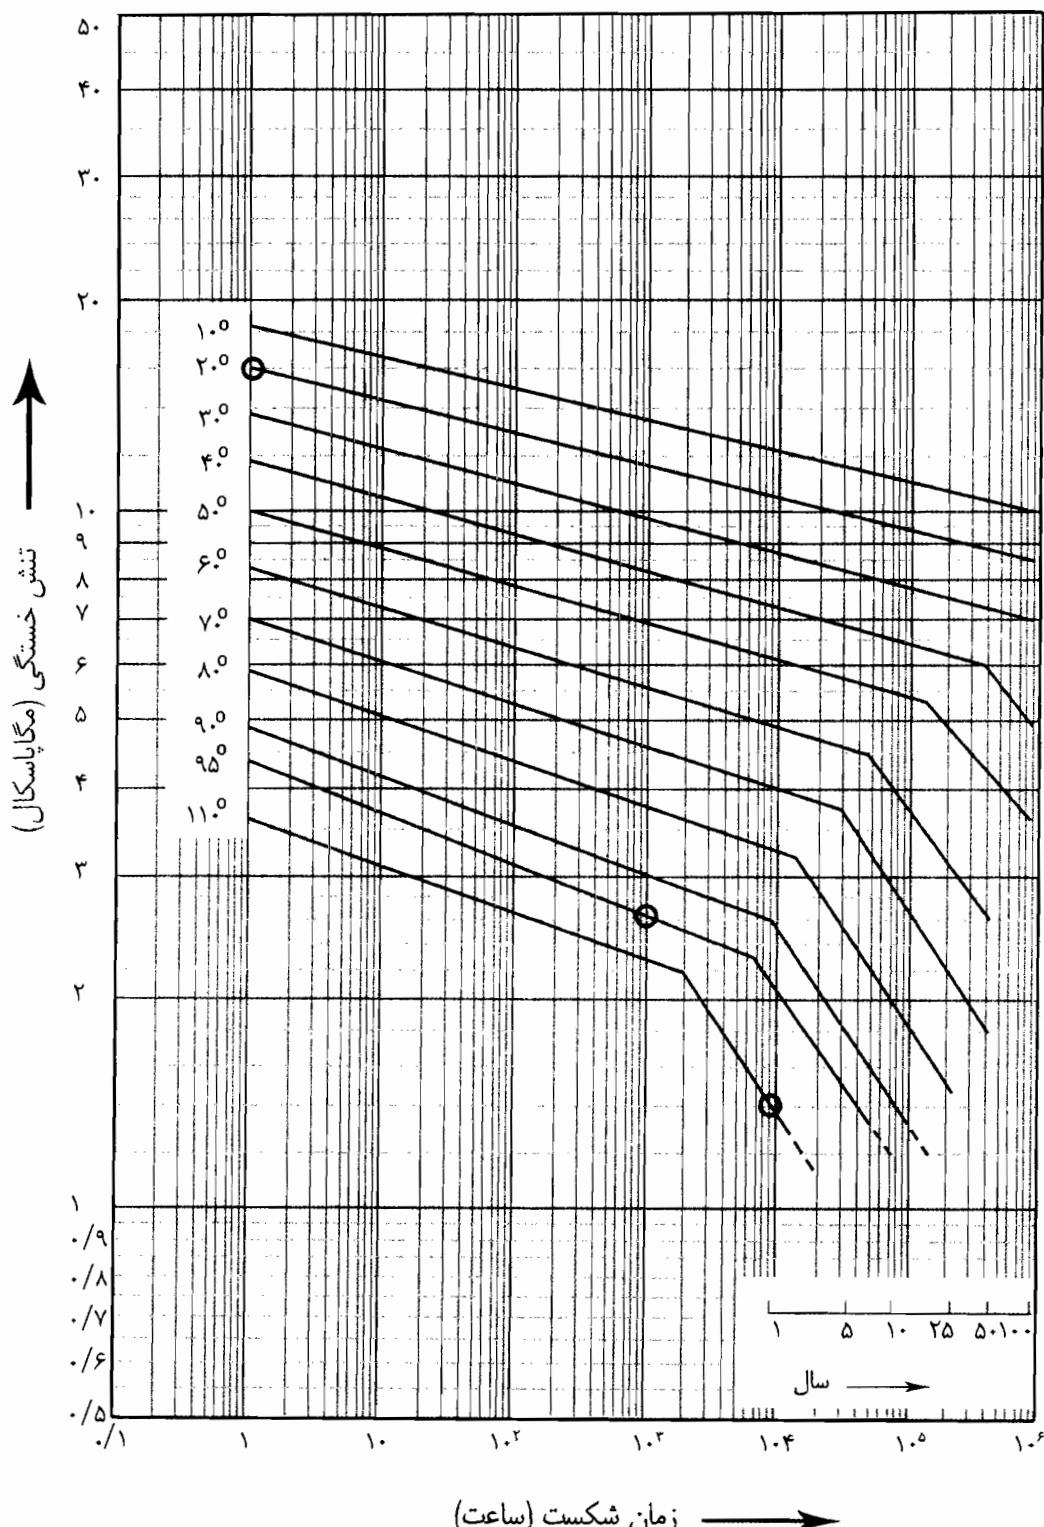


- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترمومپلاستیک
 ۱۰-۲-۴ لوله های تک لایه پلی پروپیلن

(۱۴) نمودار (۱۰-۲-۴-۴) ت (۱۴) تنش محیطی لوله های تک لایه پلی پروپیلن، نوع PP-R، در دماهای مختلف و عمر مفید متفاوت، نشان می دهد، که از ISIRI ۶۳۱۶ گرفته شده است.

نمودار (۱۰-۲-۴-۴) ت (۱۴)

تنش محیطی لوله های تک لایه PP-R در دما و عمر مفید مختلف

از ISIRI ۶۳۱۶

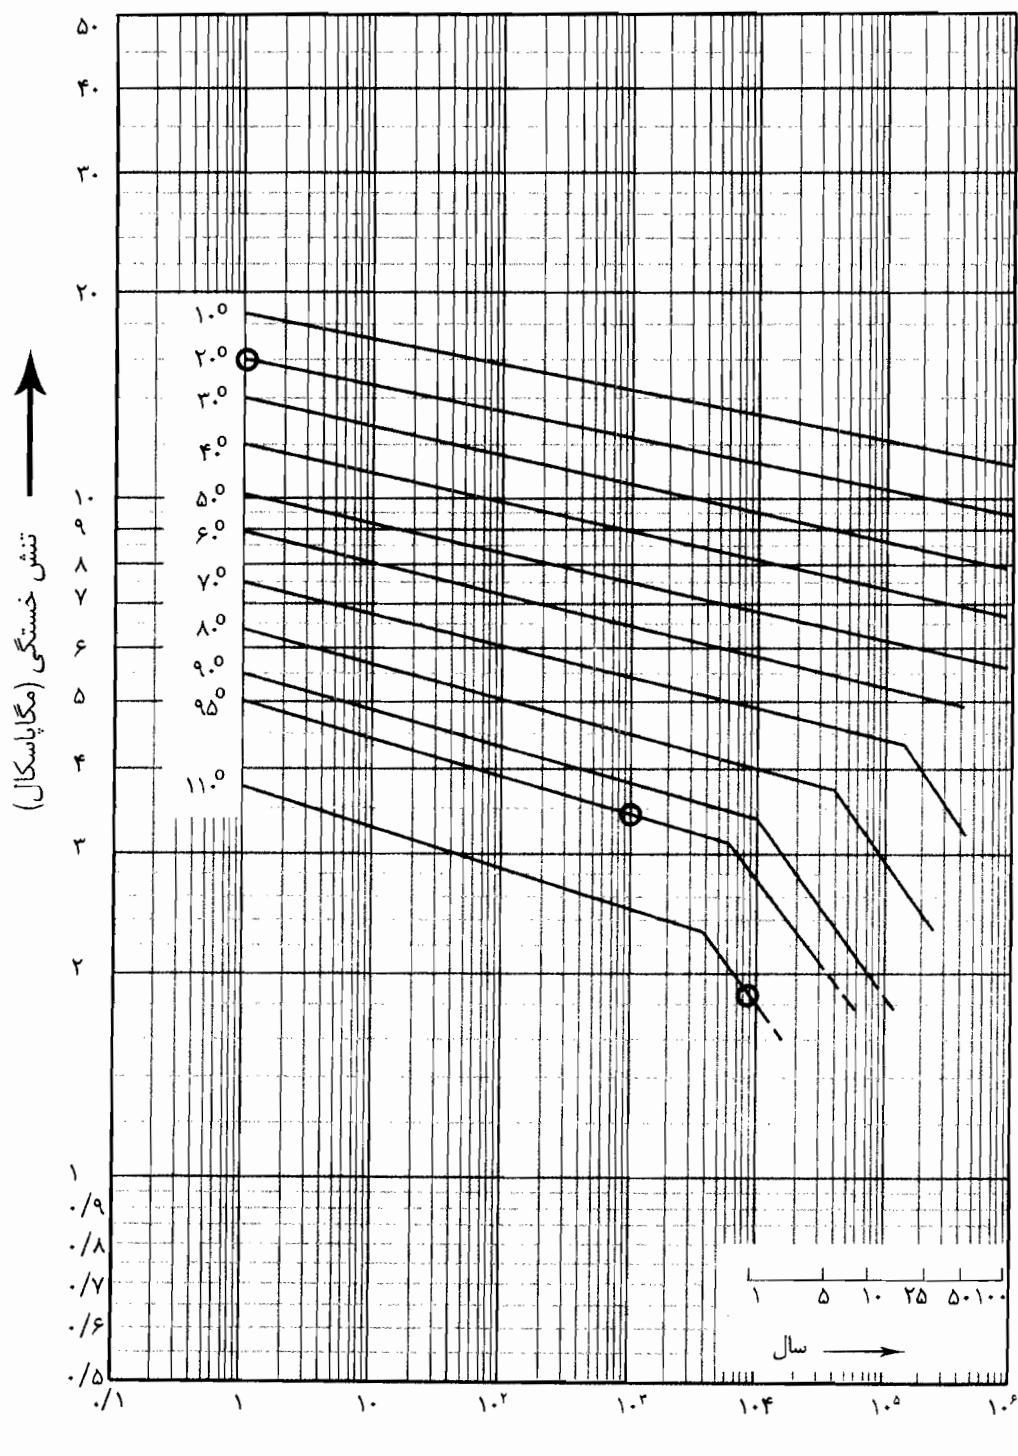

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۳-۵ کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک

صفحه ۱ از ۸

۱۰-۲-۳ ۵- کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک

(الف) در کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان دو اصل باید رعایت

شود:

- لوله و دیگر اجزای لوله کشی برای استفاده در توزیع آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی، مناسب باشد.

- لوله و دیگر اجزای لوله کشی، از نظر شرایط تعریف شده برای توزیع آب مصرفی در ساختمان، شامل دمای کار، فشار

کار و عمر مفید، مناسب باشد.

(ب) لوله های تک لایه ترموپلاستیک زیر از طرف موسسات معترض جهانی، از جمله "NSF" و "DVGW" به منظور توزیع

آب آشامیدنی در ساختمان، از نظر بهداشتی، آزمایش شده و برای آنها گواهی تست صادر شده است:

- لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX)

- لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE-RT)

- لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP)

- لوله های تک لایه (CPVC)

- لوله های تک لایه پلی بوتیلن (PB)

(۱) در این قسمت از مشخصات فنی عمومی لوله های تک لایه "CPVC" و "PB"، مورد بررسی قرار نگرفته است.

(پ) عمر مفید کارکرد این لوله ها ، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان در شرایط زیر نباید از ۵۰ سال کمتر

باشد:

۱۰ بار - حداکثر فشار کار مجاز

۲۵ درجه سانتیگراد (برای آب سرد مصرفی) - حداکثر دمای کار مجاز

۶۵ درجه سانتیگراد (برای آب گرم مصرفی) - حداکثر دمای کار مجاز

(۱) طبق استاندارد ISO 4065 ، برای انتخاب ضخامت جدار لوله های تک لایه ترموپلاستیک، روابط ریاضی زیر باید برقرار

باشد:

$$SDR = 2s + 1$$

$$\frac{\sigma}{P \times SF} = s$$

$$SDR = \frac{d}{e}$$

که در آن:

$$\text{Standard Dimension Ratio} = \text{SDR}$$

$$s = \text{سربی لوله}$$

$$\sigma = \text{تش محيطي مجاز جنس لوله} - \text{در دمای کار و عمر مفید}$$

$$P = \text{فشار کار مجاز}$$

$$SF = \text{ضریب اطمینان}$$

$$d = \text{قطر خارجی لوله}$$

$$e = \text{ضخامت جدار لوله}$$

ت) ضوابط جنس، ساخت و آزمایش لوله های تک لایه ترموبلاستیک، از جمله در استانداردهای زیر مذکون شده است:

(۱) لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (Crosslinked Polyethylene = pex)

DIN 16892 , 16893

BS 7291 PART 3

ANSI/ASTM F876 , F877

ISO 15875 PART 1 , 2 , 3 , 5 , 7

(۲) لوله های تک لایه پلی اتیلن مقاوم در دمای بالا (PE - RT)

DIN 16833 , 16834

(۳) لوله های تک لایه پلی پروپیلن (Polypropylene - PP)

DIN 8077 , 8078

ISO 15874 PART 1 , 2 , 3 , 5 , 7

ISIRI ۶۳۱۴ و ۶۳۱۶

ث) کاربرد لوله های تک لایه ترموبلاستیک در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان

(۱) کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب سرد مصرفی ساختمان، در شرایط تعریف شده زیر، باید دست کم برابر ارقام

جدول شماره (۵-۱۰-۲-۳) ث (۱) باشد.

- حداکثر فشا کار ۱۰ بار

- حداکثر دمای کار ۲۵ درجه سانتیگراد

- عمر مفید ۵۰ سال

- تشن محيطي (Hoop Stress) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و عمر مفید ۵۰ سال:

$$\sigma = 8.5 \text{ N/mm}^2$$

لوله پلی اتیلن مشبك (PEX)

$$\sigma = 8 \text{ N/mm}^2$$

لوله پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)

$$\sigma = 8 \text{ N/mm}^2$$

لوله پلی پروپیلن (PP - R)

- در جدول، از لوله های تک لایه پلی پروپیلن فقط نوع PP - R80 آمده است.

(۲) در انتخاب لوله از جدول شماره (۳-۲-۱۰) (۵-۱۰) (۳-۲-۱۰) نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.

- چون شرایط کار لوله کشی آب سرد مصرفی ساختمان در (۳-۲-۱۰) (۵-۱۰) (۳-۲-۱۰) تعریف شده، بنابراین مهمترین عوامل در انتخاب لوله، "سری لوله" و "ضریب اطمینان" است.

- انواع لوله های ترموپلاستیک، طبق استاندارد ISO 4065، از سری های زیر ساخته می شود:

2 و 2.5 و 3.2 و 4 و 5 و 6.3 و 8 و 10 و ... 63

- هر سری لوله معرف ضخامت جدار معینی برای هر قطر خارجی لوله است. سری 2 در هر قطر خارجی ضخیم ترین جدار را دارد و هر چه عدد سری از 2 بالاتر رود ضخامت جدار لوله، در هر قطر خارجی (و در نتیجه حداکثر فشار کار مجاز آن در دمای معین) کاهش می یابد. ارقام جدول کم ترین ضخامت جدار مجاز (سری لوله) در دمای کار تعریف شده است. هر چه عدد سری لوله از ارقام جدول کم تر باشد (ضخامت جدار بیشتر شود) شرایط بهتری برای دمای کار خواهد داشت.

- در استاندارد 2 PART ISO 15875 ضریب اطمینان 1.25 برای لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك (PEX) در کاربرد آب سرد مصرفی ساختمان، در جدول زیر، توصیه شده است.

Table A.1 – Overall service (design) coefficients

Temperature °C	Overall service (design) coefficient, C
T _D	1.5
T _{max}	1.3
T _{mal}	1.0
T _{cold}	1.25

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۱۰-۲-۳ ۵- کاربرد لوله های تک لایه ترموبلاستیک

در استاندارد 2 ISO 15874 PART 1 ضریب اطمینان 1.4 برای لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) در کاربرد آب سرد مصرفی ساختمان، در جدول زیر، توصیه شده است.

Table A.1 – Overall service (design) coefficients

Temperature °C	Overall service (design) coefficient, C		
	PP - H	PP - B	PP - R
T _{operD}	1.5	1.5	1.5
T _{max}	1.3	1.3	1.3
T _{mal}	1.0	1.0	1.0
T _{cold}	1.6	1.4	1.4

- ضریب اطمینان 1.6 برای لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT) در کاربرد آب سرد مصرفی ساختمان توصیه می شود.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳- لوله های ترموپلاستیک

۳- ۵- کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک

جدول شماره (۱۰-۲-۳) (۱)

کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک در لوله کشی آب سرد مصرفی ساختمان

			ضریب اطمینان 1.25			قطر خارجی (mm)	نوع لوله
حداکثر فشار کار مجاز (بار)	ضخامت جدار (mm)	سری لوله	حداکثر فشار کار مجاز (بار)	ضخامت جدار (mm)	سری لوله		
			10.6	1.3	6.3	10	لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبك (PEX)
			10.6	1.3	6.3	12	
			10.6	1.3	6.3	16	
			10.6	1.5	6.3	20	
			10.6	1.9	6.3	25	
			10.6	2.4	6.3	32	
			10.6	3.0	6.3	40	
ضریب اطمینان 1.6							
10	1.8	5				10	لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)
10	1.8	5				12	
10	1.8	5				16	
10	1.9	5				20	
10	2.3	5				25	
10	2.9	5				32	
10	3.7	5				40	
ضریب اطمینان 1.5							
10.9	1.8	5				10	لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R)
10.9	1.8	5				12	
10.9	1.8	5				16	
10.9	1.9	5				20	
10.9	2.3	5				25	
10.9	2.9	5				32	
10.9	3.7	5				40	

(۳) کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان، در شرایط تعریف شده زیر، باید دست کم برابر ارقام جدول

شماره (۵-۱۰-۲-۳) ث (۳) باشد.

- حداکثر فشا کار ۱۰ بار

- حداکثر دمای کار ۶۵ درجه سانتیگراد

- عمر مفید ۵۰ سال

- تنش محیطی (Hoop Stress) در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد و عمر مفید ۵۰ سال:

$\sigma = 5.4 \text{ N/mm}^2$ لوله پلی اتیلن مشبک (PEX)

$\sigma = 3.3 \text{ N/mm}^2$ لوله پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)

$\sigma = 3.2 \text{ N/mm}^2$ لوله پلی پروپیلن (PP - R)

- در جدول، از لوله های تک لایه پلی پروپیلن فقط نوع R80 - PP آمده است. لوله ها H100 - PP (به دلیل شرایط

فیزیکی ضعیف، از جمله شکنندگی) و B80 - PP (به دلیل مقاومت کم در برابر دما) در جدول وارد نشده است، هر

چند این نوع لوله های PP از نظر بهداشتی (برای آب آشامیدنی) تأیید شده اند.

- لوله پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT) به این معنی است که مقاومت آن در برابر دما بالاتر از لوله پلی اتیلن معمولی است.

(۴) در انتخاب لوله از جدول شماره (۵-۱۰-۲-۳) ث (۳) نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

- چون شرایط کار لوله کشی آب گرم مصرفی در (۵-۱۰-۲-۳) ث تعریف شده، بنابراین مهمترین عوامل در انتخاب لوله، "سری لوله" و "ضریب اطمینان" است.

- انواع لوله های ترموبلاستیک، طبق استاندارد ISO 4065، از سری های زیر ساخته می شوند:

2 و 2.5 و 3.2 و 4 و 5 و 6.3 و 8 و 10 و ... 63

- هر سری لوله معرف ضخامت جدار معینی برای هر قطر خارجی لوله است. سری 2 در هر قطر خارجی ضخیم ترین جدار را دارد و هر چه عدد سری از 2 بالاتر رود ضخامت جدار لوله، در هر قطر خارجی (و در نتیجه حداکثر فشار کار مجاز آن در دمای معین) کاهش می یابد. ارقام جدول کم ترین ضخامت جدار مجاز (سری لوله) در دمای کار تعریف شده است. هر چه عدد سری لوله از ارقام جدول کم تر باشد (ضخامت جدار بیشتر شود) شرایط بهتری برای دمای کار خواهد داشت.

- در استاندارد 2 PART ISO 15875 ضریب اطمینان 1.50 برای لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX) در کاربرد آب گرم مصرفی ساختمان، در جدول زیر، توصیه شده است.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۴ لوله های ترموپلاستیک

۳-۵ کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک

Table A.1 – Overall service (design) coefficients

Temperature °C	Overall service (design) coefficient, C
T _D	1.5
T _{max}	1.3
T _{mal}	1.0
T _{cold}	1.25

- در استاندارد ISO 15874 PART 2 ضریب اطمینان 1.50 برای لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R) در کاربرد آب گرم مصرفی ساختمان، در جدول زیر، توصیه شده است.

Table A.1 – Overall service (design) coefficients

Temperature °C	Overall service (design) coefficient, C		
	PP - H	PP - B	PP - R
T _{operD}	1.5	1.5	1.5
T _{max}	1.3	1.3	1.3
T _{mal}	1.0	1.0	1.0
T _{cold}	1.6	1.4	1.4

- ضریب اطمینان 1.60 برای لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT) در کاربرد آب گرم مصرفی ساختمان توصیه می شود.

(ج) چون پژوهش مداوم و گسترشده ای از طرف سازندگان و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی، به منظور بهبود شرایط فیزیکی (دمای کار، فشار کار و عمر مفید) لوله های ترموپلاستیک (تک لایه) جریان دارد و هر روز محصولات جدیدی و استانداردهای جدیدتری عرضه می شود، ضروری است هنگام انتخاب لوله و فیتینگ ترموپلاستیک تک لایه در هر طرح مشخص، با استفاده از اطلاعات و روش هایی که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی (۳-۲-۱۰) آمده، اطلاعات دقیق فنی درباره محصولی که سازنده ارائه می کند، دریافت و بررسی شود.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترمومیلانستیک

۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های تک لایه ترمومیلانستیک

جدول شماره (۳-۲-۱۰-۵) ث (۲)

کاربرد لوله های تک لایه ترمومیلانستیک در لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان

ضریب اطمینان ۱.۵۰						قطر خارجی (mm)	سری لوله
حداکثر فشار کار مجاز (بار)	ضخامت جدار (mm)	سری لوله	حداکثر فشار کار مجاز (بار)	ضخامت جدار (mm)	سری لوله		
11.2	1.4	3.2				10	لوله های تک لایه پلی اتیلن مشبک (PEX)
11.2	1.7	3.2				12	
11.2	2.2	3.2				16	
11.2	2.8	3.2				20	
11.2	3.5	3.2				25	
11.2	4.4	3.2				32	
11.2	5.5	3.2				40	
ضریب اطمینان ۱.۶							
10.3	2.0	2				10	لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE - RT)
10.3	2.4	2				12	
10.3	3.3	2				16	
10.3	4.1	2				20	
10.3	5.1	2				25	
10.3	6.5	2				32	
10.3	8.1	2				40	
ضریب اطمینان ۱.۵۰							
10.7	2.0	2				10	لوله های تک لایه پلی پروپیلن (PP - R)
10.7	2.4	2				12	
10.7	3.3	2				16	
10.7	4.1	2				20	
10.7	5.1	2				25	
10.7	6.5	2				32	
10.7	8.1	2				40	

۳- تاسیسات بهداشتی

۲- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳- ۱۰-۲- لوله های ترموپلاستیک

صفحه ۱ از ۶

ANSI/ASTM ۱۰-۲-۶- لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای

۱۰-۲-۳ ANSI/ASTM لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای

الف) لوله های چند لایه ترموپلاستک در استاندارد ANSI/ASTM F1281

(۱) استاندارد ANSI/ASTM F1281 به لوله های پنج لایه PEX-AL-PEX اختصاص دارد، که در آن دو لایه داخلی و خارجی از نوع پلی اتیلن مشبک و بین آن ها یک لایه آلومینومی با درز طولی جوشی قرار دارد و دو لایه چسب لایه خارجی و داخلی را به لایه آلومینومی می چسباند.

(۲) لوله های پنج لایه PEX-AL-PEX در این استاندارد، در هر قطر فقط یک ضخامت جدار دارد. جدول شماره

۱۰-۲-۶-۶) "الف" (۲) قطر نامی و ضخامت جدار این لوله ها را نشان می دهد.

جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) "الف" (۲)

قطر نامی و ضخامت جدار لوله های PEX-AL-PEX در ANSI/ASTM F1281

Nominal Pipe Size, mm(in.)	Total Wall Thickness, min mm(in.)	Wall Tolerance (+)-mm	Outer PE Layer Thickness, min, mm(in.)	Inner PE Layer Thickness, min, mm(in.)
0912(3/8)	1.60 (0.063)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.70 (0.028)
1216(1/2)	1.65 (0.065)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.90 (0.035)
1620(5/8)	1.90 (0.075)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	1.00 (0.039)
2025(3/4)	2.25 (0.089)	0.50 (0.020)	0.40 (0.016)	1.10 (0.043)
2532(1)	2.90 (0.114)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.20 (0.047)
3240(1 1/4)	3.85 (0.152)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
4150(1 1/2)	4.35 (0.171)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
5163(2)	5.80 (0.228)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.05 (0.081)
6075(2 1/2)	7.25 (0.285)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.80 (0.110)

(۳) این لوله طبق NSF61 برای لوله کشی آب آشامیدنی گواهی شده است.

(۴) فیتینگ های این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ممکن است از جنس برنجی، یا هر جنس دیگری که شرایط بهداشتی و دما و فشار کار و عمر مفید تعریف شده برای این لوله ها را داشته باشد، انتخاب شود.

(۵) فشار کار این لوله ها در دماهای مختلف، در استاندارد ANSI/ASTM F1281 ، در جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) "الف" (۵)

جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) الف (۵)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های ANSI/ASTM F1281 PEX-AL-PEX در

حداکثر فشار کار مجاز Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	PDB MPa	دما کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.86	0.50	1.72	83

نگاه کنید. (Pressure Design Basis)PDB

(ب) لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استاندارد ANSI/ASTM F1282

(۱) استاندارد ANSI/ASTM F1282 به لوله های پنج لایه PE-AL-PE اختصاص دارد، که در آن دو لایه داخلی و خارجی از نوع پلی اتیلن است و بین آنها یک لایه آلمینیوم با اتصال طولی جوشی قرار دارد و دو لایه چسب لایه خارجی و داخلی را به لایه آلمینیوم می چسباند.

(۲) لوله پنج لایه PE-AL-PE در این استاندارد، در هر قطر فقط یک ضخامت جدار دارد. جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) ب

قطر نامی و ضخامت جدار این لوله ها را نشان می دهد.

جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) ب (۲)

قطر نامی و ضخامت جدار لوله های PE-AL-PE در ANSI/ASTM F1282

Nominal Pipe Size, mm(in.)	Total Wall Thickness, min mm(in.)	Wall Tolerance (+/-)mm	Outer PE Layer Thickness, min, mm(in.)	Inner PE Layer Thickness, min, mm(in.)
0912(3/8)	1.60 (0.063)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.70 (0.028)
1216(1/2)	1.65 (0.065)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	0.90 (0.035)
1620(5/8)	1.90 (0.075)	0.40 (0.016)	0.40 (0.016)	1.00 (0.039)
2025(3/4)	2.25 (0.089)	0.50 (0.020)	0.40 (0.016)	1.10 (0.043)
2532(1)	2.90 (0.114)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.20 (0.047)
3240(1 1/4)	3.85 (0.152)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
4150(1 1/2)	4.35 (0.171)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	1.70 (0.067)
5163(2)	5.80 (0.228)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.05 (0.081)
6075(2 1/2)	7.25 (0.285)	0.60 (0.024)	0.40 (0.016)	2.80 (0.110)

(۳) این لوله ها طبق NSF61 برای لوله کشی آب آسامیدنی گواهی شده است.

(۴) فیتنگ های این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ممکن است از جنس برنجی، یا هر جنس دیگری که شرایط بهداشتی و دما و فشار کار و عمر مفید تعریف شده برای این لوله ها را داشته باشد، انتخاب شود.

(۵) فشار کار این لوله ها در دماهای مختلف، در استاندارد ANSI/ASTM F1282، در جدول شماره (۱۰-۲-۳-۶) ب

نشان داده شده است.

۳- تاسیسات بهداشتی
۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
۲-۴ لوله های ترموپلاستیک

جدول شماره (۱۰-۲-۳) ب (۵)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های ANSI/ASTM F1282

حداکثر فشار کار Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	PDB MPa	دما کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.69	-	-	82

.(Pressure Design Basis)PDB به (۱۰-۲-۳) نگاه کنید.

پ) لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استاندارد ANSI/ASTM F1335

(۱) در این استاندارد ضوابط ساخت و تست چهار نوع لوله پنج لایه زیر داده شده است:

کلاس ۱ لایه خارجی پلی اتیلن، لایه داخلی PEX، لایه وسط آلومینیوم، با دو لایه چسب

کلاس ۲ لایه های خارجی و داخلی PEX، لایه وسط آلومینیوم، با دو لایه چسب

کلاس ۳ لایه های خارجی و داخلی پلی اتیلن، لایه وسط آلومینیوم، با دو لایه چسب

کلاس ۴ لایه های خارجی و داخلی پلی اتیلن (متفاوت با کلاس ۳)، لایه وسط آلومینیوم، با دو لایه چسب

(۲) کاربرد این لوله ها در استاندارد ANSI/ASTM F1335 به ترتیب زیر توصیه شده است:

کلاس ۱ برای دما و فشار بالا

کلاس ۲ برای دما و فشار بالا و مقاومت بهتر لایه خارجی

کلاس ۳ برای دما و فشار پایین تر

کلاس ۴ برای دما و فشار پایین تر و لوله کشی گاز

(۳) درز طولی لایه آلومینومی از نوع جوش لب به لب (Butt Welded) است.

(۴) اتصال لوله به لوله و لوله به فیتینگ در این استاندارد، به دو صورت قابل قبولی است:

- اتصال فشاری (Compression Fitting)

- اتصال دندهای (Threaded Fitting)

(۵) در این لوله کشی فیتینگ ها باید همان شرایط را داشته باشند که برای لوله ها تعریف شده است.

(۶) جدول شماره (۱۰-۲-۳) ب (۶) قطر خارجی و ضخامت جدار لوله های پنج لایه ترموپلاستیک را در استاندارد

ANSI/ASTM F1335 نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۲-۱۰-۶) پ (۶)

قطر خارجی و ضخامت جدار لوله های پنج لایه ترموپلاستیک در ANSI/ASTM F1335

Nominal Pipe Size	Outside Diameter, mm (in.)	Wall Thickness, mm (in.)	Minimum Aluminum Thickness, mm (in.)	Maximum Thickness of Inside Polymeric Coating, mm (in.)
Tolerances	± 0.20 (0.008)	± 0.10 (0.004)	± 0.04 (0.002)	± 0.10 (0.004)
Composite pipe, Classes 1,2, and 4 dimensions	16 16 (0.630)	2.25 (0.089)	0.28 (0.011)	1.37 (0.054)
	20 20 (0.787)	2.5 (0.098)	0.36 (0.014)	1.49 (0.059)
	26 26 (1.024)	3.0 (0.118)	0.44 (0.017)	1.66 (0.065)
	32 32 (1.260)	3.0 (0.118)	0.6 (0.024)	1.60 (0.063)
	40 40 (1.575)	3.5 (0.138)	0.75 (0.030)	1.85 (0.073)
	50 50 (1.969)	4.0 (0.157)	1 (0.039)	2.0 (0.079)
Composite pipe, Class 3 dimensions	16 16 (0.630)	2.25 (0.089)	0.28 (0.011)	1.37 (0.054)
	20 20 (0.787)	2.50 (0.098)	0.36 (0.014)	1.49 (0.059)

(۷) نمودار شماره (۳-۲-۱۰-۶) پ (۶) حداکثر فشار کار مجاز (Hydrostatic Sustained Pressure Test - KPa) لوله و


فیتینگ کلاس ۱ و کلاس ۲ را در دماهای مختلف ۲۰ و ۳۰ و ۹۵ درجه سانتیگراد و طول عمرهای مفید متفاوت، برای

قطرهای خارجی ۱۶ و ۲۰ و ۲۶ و ۳۲ میلیمتر، در استاندارد ANSI/ASTM F1335 نشان می دهد.

نمودار شماره (۳-۲-۱۰-۶) پ (۶)

حداکثر فشار کار مجاز لوله کشی در دما و عمر مفید متفاوت در استاندارد ANSI/ASMT F1335

برای قطرهای خارجی ۱۶ و ۲۰ و ۲۶ و ۳۲ میلیمتر - کلاس ۱ و ۲

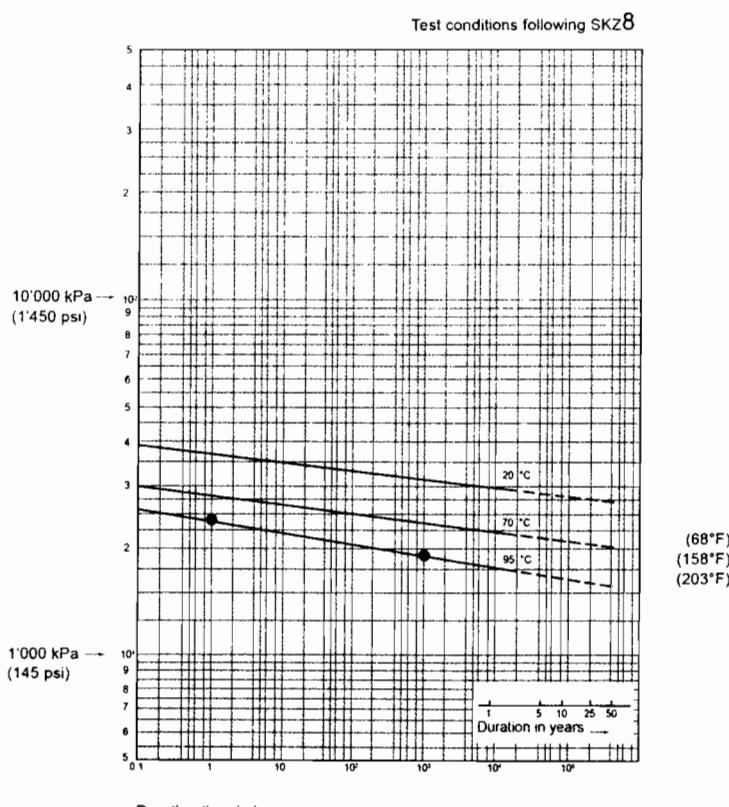

(۸) نمودار شماره (۶-۱۰-۲-۳) "پ" (Hydrostatic Sustained Pressure Test - KPa)


لوله و فیتینگ کلاس ۱ و کلاس ۲ را در دماهای مختلف ۲۰ و ۷۰ و ۹۵ درجه سانتیگراد و طول عمرهای مفید متفاوت، برای قطرهای خارجی ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر، در استاندارد ANSI/ASTM F1335 نشان می‌دهد.

نمودار شماره (۶-۱۰-۲-۳) "پ"

حداکثر فشار کار لوله کشی در دما و عمر مفید متفاوت در استاندارد ANSI/ASTM F1335

برای قطرهای خارجی ۴۰ و ۵۰ میلی‌متر - کلاس ۱ و ۲

Test conditions following SKZ⁸

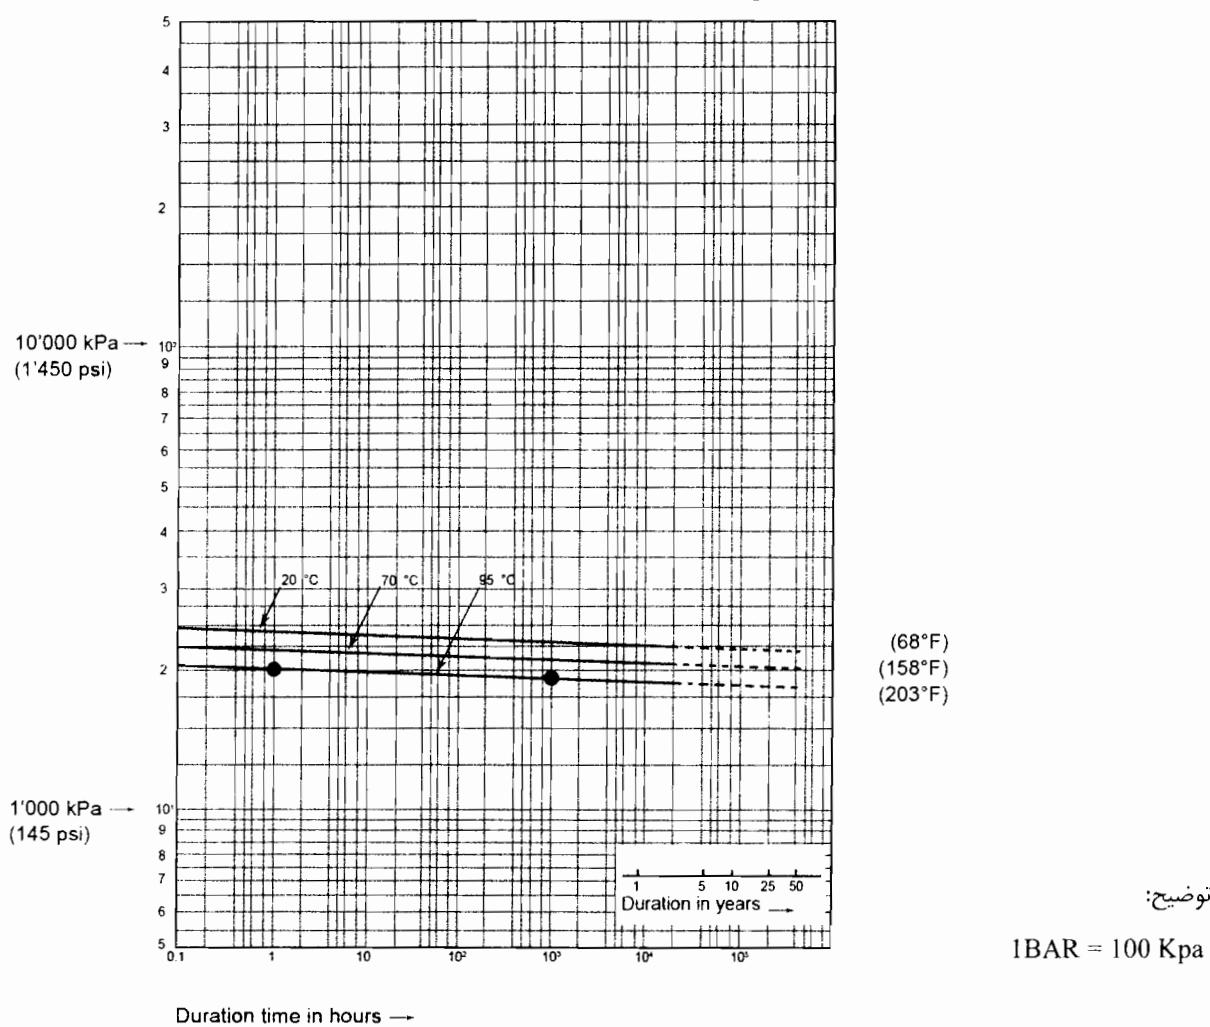

(۹) نمودار شماره (۶-۱۰-۲-۳) "پ" (Hydrostatic Sustained Pressure Test - KPa) لوله


و فیتینگ کلاس ۳ و کلاس ۴ را در دماهای مختلف ۲۰ و ۷۰ درجه سانتیگراد و طول عمرهای مفید متفاوت، در استاندارد ANSI/ASTM F1335 نشان می‌دهد.

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

نمودار شماره (۱۰-۲-۳) ب (۹)

فشار کار لوله کشی در دما و عمر مفید متفاوت در استاندارد ANSI/ASTM F1335

کلاس ۳ و ۴

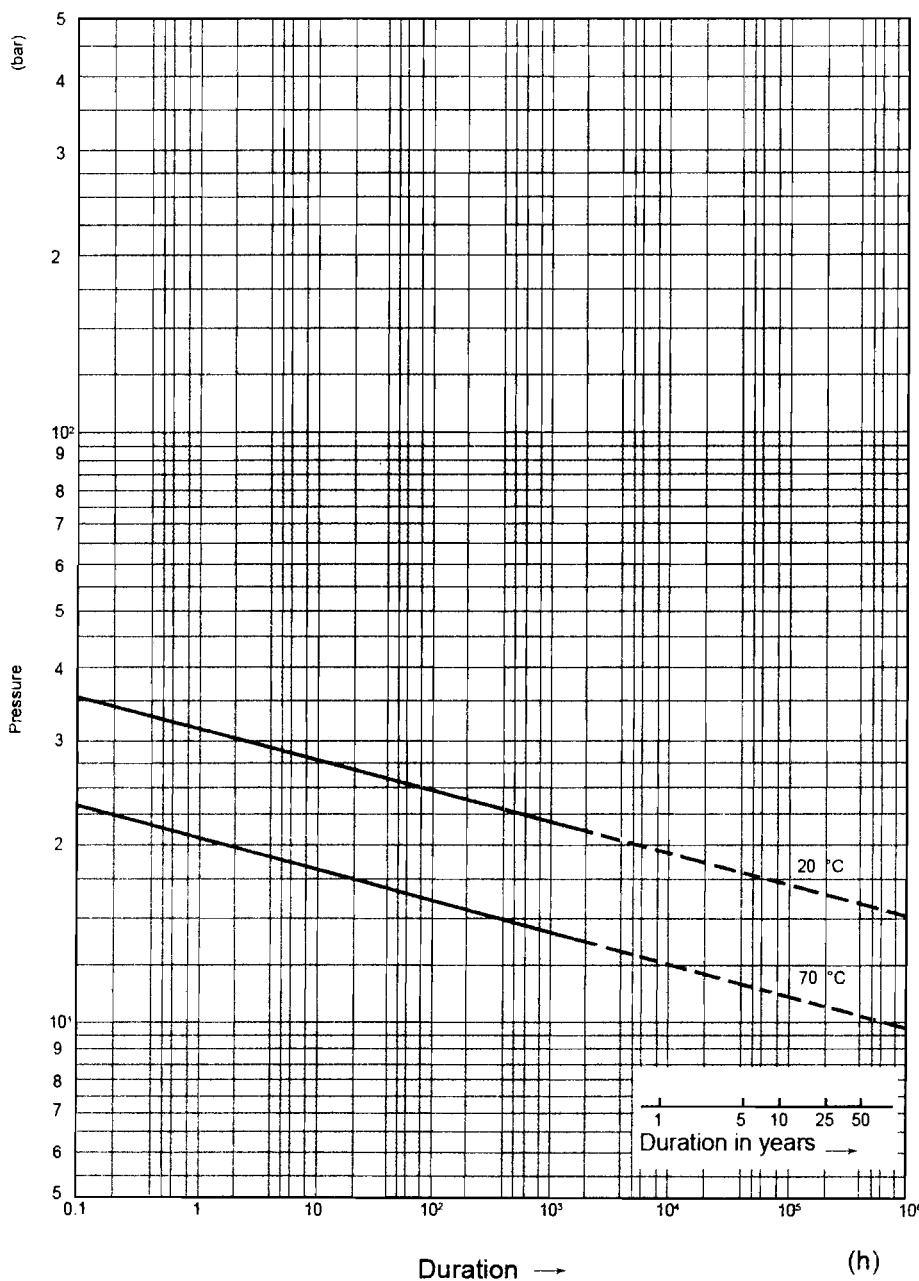

۷-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای ISO

(الف) در استاندارد ISO/CD 21003 قسمت های زیر به لوله های چند لایه ترموپلاستیک اختصاص دارد.

- ISO 21003 PART 1 : GENERAL
- ISO 21003 PART 2 : PIPES
- ISO 21003 PART 3 : FITTINGS
- ISO 21003 PART 4 : FITNESS FOR PURPOSE OF THE SYSTEM

(۱) در زمان نوشتن این قسمت از مشخصات فنی این استانداردها در مرحله نظرخواهی است و هنوز رسماً منتشر نشده است.

(۲) این استانداردها برای لوله کشی آب سرد و آب گرم با لوله های چند لایه ترموپلاستیک در داخل ساختمان تدوین شده است.

(۳) کاربرد این لوله ها در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی، از جمله لوله کشی آب آشامیدنی، مجاز است.

(۴) جنس لوله های چند لایه ترموپلاستیک در این استاندارد ممکن است یکی از انواع زیر باشد، که شماره استاندارد ISO هر یک در لوله های تک لایه در جدول شماره (۷-۱۰-۲-۳) "الف" (۴) داده شده است:

جدول شماره (۷-۱۰-۲-۳) "الف" (۴)

جنس انواع لوله های چند لایه در استانداردهای ISO 21003

شماره استاندارد هر یک از انواع	علامت	جنس لوله
ISO 15876-1 , ISO 15876-2 , ISO 15876-3 , ISO 15876-5	PB	پلی بوتیلن
ISO 4427-1 , ISO 4427-2 , ISO 4427-3 , ISO 4427-5	PE-RT	پلی اتیلن دمای بالا ^۱
ISO 15875-1 , ISO 15875-2 , ISO 15875-3 , ISO 15875-5	PEX	پلی اتیلن مشبک
ISO 15874-1 , ISO 15874-2 , ISO 15874-3 , ISO 15874-5	PP	پلی پروپیلن
ISO 15877-1 , ISO 15877-2 , ISO 15877-3 , ISO 15877-5	PVC-C	سی پی وی سی

۱- استانداردهای ISO برای لوله های تک لایه پلی اتیلن دمای بالا هنوز منتشر نشده است.

(۵) این قسمت از مشخصات فنی عمومی به لوله های ترموپلاستیک چند لایه PB و PP و PVC-C نمی پردازد.

(ب) استاندارد ISO 21003 - 1 general به ضوابط عمومی لوله های چند لایه ترموبلاستیک اختصاص دارد.

(۱) در این استاندارد کاربرد این لوله ها در ۵ کلاس لوله کشی، برای فشارهای طراحی ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ بار طبقه بندی شده است.

(۲) جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۲) طبقه بندی سیستم های لوله کشی را، در پنج کلاس کاربرد نشان می دهد، که از

ISO 21003 - 1 گرفته شده است.

جدول شماره (۲-۱۰-۲-۳) ب (۲)

طبقه بندی شرایط کار سیستم های لوله کشی در ISO 21003-1

Application Class	Design Temperature T_D °C	Time ^b at T_D years	T_{Max} °C	Time at T_{Max} years	T_{mal} °C	Time at T_{mal} hours	Typical field of application
1 ^a	60	49	80	1	100	100	Hot water supply (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	100	100	Hot water supply (70 °C)
3 ^b	20 plus Cumulative 30 plus Cumulative 40	0,5 20 25	50	4,5	65	100	Underfloor heating low temperature
4 ^b	20 plus Cumulative 40 plus Cumulative 60	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Underfloor heating and low temperature radiators
5 ^b	20 plus Cumulative 60 plus Cumulative 80	14 25 10	90	1	100	100	High temperature radiators

^A A country may select either class 1 or class 2 conform to its national regulations.

^b Where more than one design temperature for time and associated temperature appears for any class they should be aggregated.

"Plus cumulative" in the table implies a temperature profile of the mentioned temperature over time (e.g. the design temperature profile for 50 years for class 5 is 20 °C for 14 years followed by 60 °C for 25 years , 80 °C for 10 years, 90 °C for 1 year and 100 °C for 100h).

NOTE For values of T_D , T_{Max} , and T_{mal} , in excess of those in the table, this standard does not apply.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۳-۱۰ لوله های ترموپلاستیکی

۷-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای ISO

صفحه ۳ از ۴

(۳) انتخاب لوله، فیتینگ و اتصال (Joint) لوله های ترموپلاستیک چند لایه، از هر یک از انواع مندرج در جدول شماره

۷-۱۰-۲-۳) "الف" (۴)، در هر یک از سیستم های مندرج در جدول شماره (۷-۱۰-۲-۳) "ب" (۲) باید، با توجه به

شرایط مشخص کاربرد و رعایت کدها و مقررات محل کار سیستم، صورت گیرد.

(۴) در استاندارد ۱ - ISO 21003 لوله های چند لایه ترموپلاستیک به دو دسته تقسیم شده است:

نوع M : این نوع لوله شامل لایه های پلیمر و یک لایه (یا بیشتر) فلزی است، به طوری که دست کم ۶۰ درصد ضخامت لوله از مواد پلیمری باشد.

نوع P : این نوع لوله شامل دو یا چند لایه پلیمری است.

پ) استاندارد ۲ - ISO 21003 به الزامات ساخت و تست لوله های چند لایه ترموپلاستیک اختصاص دارد.

(۱) تنش محیطی لوله های چند لایه ترموپلاستیک، برای هر یک از انواع لوله های مندرج در جدول شماره (۷-۱۰-۲-۳) "الف" (۴) عیناً باید از استاندارد مربوطه، که برای آن نوع لوله ارائه شده، به دست آید.

(۲) در استاندارد ۲ - ISO 21003 ساخت لوله های چند لایه ترموپلاستیک باید اهداف زیر را برآورده سازد:

- در برابر فشار واردہ در سیستم تعریف شده مقاوم باشد

- از نفوذ اکسیژن و دیگر عناصر به داخل لوله جلوگیری کند یا آن را به حداقل کاهش دهد.

- لایه های چسب لایه های ترموپلاستیک را به هم بچسباند و یکپارچه کند.

- در برابر اثر پرتو "UV" و اشعه آفتاب مقاوم باشد یا آن را به حداقل کاهش دهد.

- لایه های داخلی و خارجی را در برابر آسیب های مکانیکی مقاوم نماید.

- مقدار انبساط طولی آن را کنترل کند.

- لایه های داخلی و خارجی آن رنگ پذیر باشند.

(۳) در این استاندارد برای تعیین مقاومت دراز مدت در برابر فشار (Long-Term Strength) دو روش پیشنهاد شده است:

روش اول: مقاومت فشار هر لایه، طبق استاندارد 17456 ISO، به دست آید و پس از اعمال ضرب اطمینان، با هم جمع شود.

روش دوم: روند تست طبق استاندارد ISO 9080 صورت گیرد.

(ت) استاندارد ۳ - ISO 21003 به فیتینگ در لوله کشی چند لایه ترموبلاستیک اختصاص دارد.

(۱) در استاندارد ۳ - ISO 21003 انواع فیتینگ های زیر، برای استفاده در لوله کشی چند لایه ترموبلاستیک معرفی شده

است:

- فیتینگ از همان جنس ترموبلاستیک باشد که لوله از آن ساخته شده است.
- فیتینگ از مواد ترموبلاستیک دیگری (متفاوت با لوله) باشد.
- فیتینگ از جنس فلزی باشد.

(۲) نوع اتصال در این استاندارد، در دو گروه تعریف شده است:

گروه اول: اتصال مکانیکی شامل انواع زیر است:

Compression Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک یک رینگ یا غلاف که روی سطح خارجی لوله

فشرده می شود، انجام می شود.

Crimped Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با فشرده شدن فیتینگ روی سطح خارجی لوله، به کمک ابزار

مخصوص، انجام می شود.

Flanged Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک دو عدد فلنج که به دهانه های لوله و فیتینگ فشرده

شده اند، انجام می شود. بین دو فلنج واشر قرار می گیرد.

Flat Seat Union Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با پیچاندن مهره ماسوره ای، دو سطح را به هم می فشارد

و نزدیک می کند که بین آنها واشر قرار می گیرد.

Push Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال با فشرده لوله در یک قطعه کمکی، که به فیتینگ متصل است، انجام

می شود.

گروه دوم: اتصال جوشی شامل انواع زیر است:

Socket Weld Fitting : در این نوع فیتینگ، جوشکاری به کمک یک بوشن صورت می گیرد.

Electro Fusion Fitting : سطح خارجی لوله (نری) با سطح داخلی فیتینگ (مادگی) با گرم کردن این دو سطح

توسط مقاومت الکتریکی که در فیتینگ کار گذاشته شده است، به هم جوش می شوند.

Fitting With Incorporated Insert : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک یک قطعه دنده شده، که در داخل

دهانه های فیتینگ فشرده شده، امکان اتصال دنده ای یا جوشی را می دهد.

Solvent Cemented Fitting : در این نوع فیتینگ، اتصال به کمک چسب مخصوص صورت می گیرد.

CAN/CSA B137.10-۲-۳ لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استاندارد ۱۰

(الف) استاندارد CSA B137.10 به لوله های چند لایه PEX-AL-PEX، شامل دو لایه پلی اتیلن مشبك داخلی و خارجی، یک لایه آلومینیومی با درز جوش طولی و دو لایه چسب اختصاص دارد.

(۱) این لوله برای لوله کشی توزیع آب آشامیدنی توصیه شده است.

(۲) فیتینگ های مناسب در این لوله کشی نیز در این استاندارد ارائه شده است.

(ب) در این استاندارد فشار کار مجاز این لوله ها (Pressure Rating) به ترتیب زیر داده شده است.

- دمای کار برای آب سرد ۲۳ درجه سانتیگراد Kpa 1380 (200 PSI)

- دمای کار برای آب گرم ۸۲ درجه سانتیگراد Kpa 860 (125 PSI)

(پ) پلی اتیلن مورد استفاده برای ایجاد پلی اتیلن مشبك باید یکی از انواع زیر باشد:

- a) Grade P23 , Class A , B or C
- b) Grade P24 , Class A , B or C
- c) Grade P33 , Class A , B or C
- d) Grade P34 , Class A , B or C

(پ) فیتینگ های مناسب برای لوله کشی با لوله های چند لایه PEX-AL-PEX از جنس برنجی و شامل انواع اتصال های زیراند:

Compression Fitting	-
Crimped Fitting	-
Flanged Fitting	-
Flat Seat Union Fitting	-
Push Fitting	-
Plastic Fitting	-

(ت) اندازه ها

(۱) جدول شماره (۳-۱۰-۲-۸) ت (۱) قطر خارجی و ضخامت لایه آلومینیومی را در سایز های مختلف نشان می دهد:

- ۳- تاسیسات بهداشتی
 ۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی
 ۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیکی

۸-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استاندارد CAN/CSA B137.10

صفحه ۲ از ۲

جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) ت

CSA B37.10 در PEX-AL-PEX قطر خارجی و ضخامت لایه آلومینیومی لوله های

Nominal pipe size	Outside diameter, mm		Aluminum thickness, mm	
	Minimum	Tolerance on minimum	Average	Tolerance on average
1/4	12.00	+0.30	0.20	±0.02
3/8	14.00	+0.30	0.20	±0.02
1/2	16.00	+0.30	0.20	±0.02
5/8	20.00	+0.30	0.25	±0.02
3/4	25.00	+0.30	0.25	±0.02
1	32.00	+0.30	0.30	±0.02

(۲) جدول شماره (۸-۱۰-۲-۳) ت (۲) ضخامت جدار لوله های PEX-AL-PEX را در سایز های مختلف نشان می دهد:

جدول شماره (۱-۱۰-۲-۳) ت

CSA B37.10 در PEX-AL-PEX ضخامت جدار لوله های

Nominal pipe size	Total pipe wall thickness, mm		Outer PEX tube wall thickness, mm	Inner PEX tube wall thickness, mm
	Minimum	Tolerance on minimum		
1/4	1.60	+0.40	0.40	0.70
3/8	1.60	+0.40	0.40	0.80
1/2	1.65	+0.40	0.40	0.90
5/8	1.90	+0.40	0.40	1.00
3/4	2.25	+0.50	0.40	1.10
1	2.90	+0.60	0.40	1.20

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۹-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

۹-۱۰-۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

(الف) انسیتو لوله های پلاستیکی (Plastic Pipe Institute) آمریکا استانداردهای متعددی درباره لوله های پلاستیکی تک لایه و چند لایه منتشر کرده است.

(ب) استاندارد TN-23/2001 راهنمایی است برای تعیین فشار کار (Pressure Rating) این لوله ها:

(۱) در این استاندارد برای لوله های تک لایه رابطه زیر پیشنهاد شده است:

$$PR = 2(HDB) \text{ (Design Factor)}/SDR-1 \quad \text{رابطه ۱}$$

که در آن:

Pressure Rating = PR
= حداکثر فشاری که سیال داخل لوله به طور مداوم بر جدار داخلی آن وارد می کند، که با اطمینان بالا هیچ گونه تخریبی در لوله اتفاق نیافتد.

Hydrostatic Design Basis = HDB
= مقدار تنفس مجاز لوله در دراز مدت

Standard Dimension Ratio = SDR
= قطر خارجی تقسیم بر ضخامت جدار

Design Factor
= ضریب اطمینان که در محاسبات باید وارد شود.

(۲) در این استاندارد برای لوله های چند لایه رابطه زیر پیشنهاد شده است:

$$PR = PDB \text{ (Design Factor)} \quad \text{رابطه ۲}$$

که در آن:

Pressure Design Basis = PDB
= مقدار فشار مجاز واردہ بر لوله، فیتینگ، شیر و غیره، به طور مداوم در دراز مدت.

(پ) استاندارد TR-3/2004 به شرایط تست لوله های تک لایه و چند لایه ترموبلاستیک اختصاص دارد.

(۱) در این استاندارد سیاست ها و روندهای تست لوله های تک لایه و چند لایه ترموبلاستیک برای تعیین شرایط کار زیر برای نمونه های مورد آزمایش مشخص شده است:

- Hydrostatic Design Basis (HDB)
- Pressure Design Basis (PDB)
- Strength Design Basis (SDB)
- Minimum Required Strength (MRS)

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۴ لوله های ترموپلاستیکی

۲-۵-۱۰ لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای PPI

(۲) روش های تست ارائه شده در این استاندارد بر پایه استانداردهای زیر است:

ANSI/ASTM D2837 -

ISO 9080 -

(۳) ارقام HDB که برای هر جنس لوله ترموپلاستیک تک لایه به دست می آید، پس از قرار گرفتن در رابطه ۱ حداکثر فشار

کار مجاز آن لوله را (Pressure Rating = PR)، در شرایط زیر، به دست می دهد:

- ضریب اطمینان ۰.۵ است.

- لوله در هر سایز ممکن است ضخامت جدارهای مختلف داشته باشد که در رابطه ۱ به صورت

$$\text{Standard Dimension Ratio} = SDR = \frac{\text{قطر خارجی}}{\text{ضخامت جدار}} \text{، بر PR اثر می گذارد.}$$

- HDB برای هر جنس لوله، بر حسب دماهای متفاوت، اعداد متفاوتی به دست می دهد

- در این رابطه HDB برای هر جنس لوله و دمای مورد انتظار، برای عمر مفید دراز مدت (Long Term) است، که

- ۵۰ سال کار مداوم یا منقطع ممکن است باشد.

(۴) ارقام PDB که برای هر جنس لوله های چند لایه ترموپلاستیک به دست می آید، پس از قرار گرفتن در رابطه ۲ حداکثر

فشار کار مجاز آن لوله را (Pressure Rating = PR) در شرایط زیر، به دست می دهد:

- ضریب اطمینان ۰.۵ است.

- لوله در هر سایز فقط یک ضخامت جدار دارد که مجموع لایه های ترموپلاستیک و فلزی است.

- PDB برای هر جنس لوله، بر حسب دمای کار، اعداد متفاوتی به دست می دهد.

- در این رابطه PDB برای هر جنس لوله و دمای مورد انتظار، برای عمر مفید دراز مدت (Long Term) است، که

- ۵۰ سال کار مداوم یا منقطع ممکن است باشد.

- عدد PDB برای هر جنس لوله، دمای مورد انتظار و عمر مفید ۵۰ سال برای سایزهای مختلف لوله متفاوت است.

(ت) استاندارد TR-4/2003 ارقام HDB و PDB را برای لوله های تک لایه و چند لایه ترموپلاستیک، از جنس های

مختلف و دماهای متفاوت، در فهرست های متعددی ارائه می دهد، که از روندهای تست پیشنهاد شده در TR-3/2004 به

دست آمده است.

(۱) ارقام مربوط به HDB لوله های تک لایه ترموپلاستیک، از جنس های مختلف در فهرست های TR-4/2003 ، در این قسمت از مشخصات فنی عمومی مورد بررسی قرار نمی گیرد. برای دیدن حداکثر فشار کار مجاز لوله های تک لایه می توان به "۵-۱۰-۲-۳" کاربرد لوله های تک لایه ترموپلاستیک" مراجعه کرد.

(۲) در استاندارد TR-4/2003 ارقام PDB برای لوله های PEX-AL-PEX به ترتیب زیر داده شده است:

لوله های 16 و 20 و 25 و 32 میلی متر		
PDB	دما کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
250	180	82.2
لوله های 40 و 50 میلی متر		
PDB	دما کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۳) حداکثر فشار کار مجاز لوله های PEX-AL-PEX ، با ضریب اطمینان ۰.۵۰ ، طبق جدول شماره (۹-۱۰-۲-۳) ت (۳) خواهد بود.

جدول شماره (۹-۱۰-۲-۳) ت (۳)

حداکثر فشار کار لوله های PEX-AL-PEX طبق PPI/TR-4/2003

(PDB × 0.5) + حداکثر فشار کار مجاز		دما کار		قطر خارجی لوله میلی متر
BAR	PSIG	فارنهایت	سانتی گراد	
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
8.5	125	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

+ حداکثر فشار کار مجاز از رابطه ۲ به دست می آید: (PR = PDB × DESIGN FACTOR)

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳ لوله های ترموبلاستیک

۲-۳ لوله های چند لایه ترموبلاستیک در استانداردهای PPI

صفحه ۴ از ۴

(۴) در استاندارد TR-4/2003 ارقام PDB برای لوله های PE-RT/AL/PE-RT به ترتیب زیر داده شده است:

لوله های ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ میلی متر		
PDB	دمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2
لوله های ۴۰ و ۵۰ میلی متر		
PDB	دمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۵) حداکثر فشار کار مجاز لوله های PE-RT/AL/PE-RT ، با ضریب اطمینان ۰.۵ ، طبق جدول شماره (۹-۱۰-۲-۳) ت (۵) خواهد بود.

جدول شماره (۹-۱۰-۲-۳) ت (۵)

حداکثر فشار کار مجاز لوله های PERT/AL/PERT طبق PPI/TR-4/2003

(PDB × 0.5) + حداکثر فشار کار مجاز		دمای کار		قطر خارجی لوله میلی متر
BAR	PSIG	فارنهایت	سانتی گراد	
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

+ حداکثر فشار کار مجاز از رابطه ۲ به دست می آید: (PR = PDB × DESIGN FACTOR)

۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک

(الف) در کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان دو اصل باید رعایت شود:

- لوله دیگر اجزای لوله کشی برای استفاده در توزیع آب آشامیدنی، از نظر بهداشتی، مناسب باشد.
- لوله و دیگر اجزای لوله کشی، از نظر شرایط تعریف شده برای توزیع آب مصرفی در ساختمان، شامل دمای کار، فشار کار و عمر مفید، مناسب باشد.

(ب) لوله های چند لایه ترموپلاستیک زیر از طرف مؤسسات معتبر جهانی، از جمله "NSF" و "DVGW" به منظور

توزیع آب آشامیدنی در ساختمان، از نظر بهداشتی، آزمایش شده و برای آنها گواهی تست صادر شده است:

- لوله های چند لایه پلی اتیلن مشبک (PEX/AL/PEX)

- لوله های چند لایه پلی اتیلن دمای بالا (PE-RT/AL/PE-RT)

- لوله های چند لایه پلی بروپیلن (PP/AL/PP)

- لوله های چند لایه پلی بوتیلن (PB/AL/PB)

- لوله های چند لایه سی بی وی سی (PVC-C/AL/PVC-C)

(۱) در این قسمت از مشخصات فنی عمومی لوله های چند لایه "PP/AL/PP" و "PVC-C/AL/PVC-C" و "PB/AL/PB" مورد بررسی قرار نگرفته است.

(پ) عمر مفید کارکرد این لوله ها، در لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان، در شرایط زیر، نباید از ۵۰ سال کمتر باشد:

- حداقل فشار کار مجاز ۱۰ بار

- حداقل دمای کار مجاز ۲۵ درجه سانتی گراد (برای آب سرد مصرفی)

- حداقل دمای کار مجاز ۶۵ درجه سانتی گراد (برای آب گرم مصرفی)

(۱) برای لوله های چند لایه ترموپلاستیک، در هر قطر خارجی، فقط یک ضخامت جدار کل (شامل دو لایه ترموپلاستیک، دو لایه چسب و یک لایه آلومینیوم) تعریف شده است.

(ت) ضوابط جنس، ساخت و آزمایش لوله های چند لایه ترموپلاستیک، از جمله، در استانداردهای زیر مدون شده است:

(۱) لوله های چند لایه پلی اتیلن مشبک (PEX/AL/PEX)

- ANSI/ASTM F1281 , F1335
- ISO 21003
- CAN/CSA B 137.10

(۲) لوله های چند لایه پلی اتیلن دمای بالا

- ANSI/ASTM F1282 , F1335
- ISO 21003

(ث) شرایط کار لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای ANSI/ASTM

(۱) در استاندارد ANSI/ASTM F1281 حداکثر فشار کار مجاز لوله های چند لایه ترموپلاستیک PEX/AL/PEX، با

ضریب اطمینان ۰.۵۰، برای سه دمای کار ۲۳ و ۶۰ و ۸۳ درجه سانتی گراد، داده شده که در جدول شماره (۱۰-۲-۳)

ث (۱) نشان داده شده است.

جدول شماره (۱۰-۲-۳) / ث (۱)

حداکثر فشار کار لوله های PEX/AL/PEX در ANSI/ASTM F1281

حداکثر فشار کار مجاز Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	⁺ PDB MPa	دمای کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.86	0.50	1.27	83

به Pressure Design Basis = PBD⁺ نگاه کنید.

(۲) در استاندارد ANSI/ASTM F1282 حداکثر فشار کار مجاز لوله های چند لایه ترموپلاستیک PE-RT/AL/PE-RT

با ضریب اطمینان ۰.۵۰، برای سه دمای کار ۲۳ و ۶۰ و ۸۲ درجه سانتی گراد، داده شده که در جدول (۱۰-۲-۳)

ث (۲) نشان داده شده است:

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک

صفحه ۳ از ۶

جدول شماره (۱۰-۲-۳) ث

حداکثر فشار کار مجاز ANSI/ASTM F1282 PE-RT/AL/PE-RT در

حداکثر فشار کار مجاز Pressure Rating MPa	ضریب اطمینان	⁺ PDB MPa	دمای کار °C
1.38	0.50	2.76	23
1.10	0.50	2.21	60
0.69	0.50	-	82

به (۱۰-۲-۳) نگاه کنید. Pressure Design Basis = PBD⁺

(ج) شرایط کار لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای CAN/CSA

(۱) در استاندارد CAN/CSA B 137.10 حداکثر فشار کار مجاز لوله های چند لایه ترموپلاستیک PEX/AL/PEX به

ترتیب زیر داده شده است:

دامای کار برای آب سرد ۲۳ درجه سانتی گراد - (200 PSI) 1380 KPa

دامای کار برای آب گرم ۸۲ درجه سانتی گراد - (125 PSI) 860 Kpa

(ج) شرایط کار لوله های چند لایه ترموپلاستیک در استانداردهای PPI

(۱) مؤسسه آمریکایی (Plastic Pipe Institute) PPI، که استانداردهایی برای لوله های پلاستیکی منتشر کرده است، برای

محاسبه حداکثر فشار کار مجاز (Pressure Rating) لوله های چند لایه ترموپلاستیک رابطه زیر را پیشنهاد کرده است:

$$PR = PDB \text{ (Design Factor)}$$

که در آن :

Pressure Rating = حداکثر فشاری که سیال داخل لوله به طور مداوم بر جدار داخلی آن وارد می کند، که با اطمینان

بالا هیچ گونه تخریبی در لوله اتفاق نیفتند.

Pressure Design Basis = PDB = مقدار فشار واردہ بر لوله، فیتنگ، شیر و غیره، به طور مداوم در دراز مدت.

Design Factor = ضریب اطمینان که در محاسبات باید وارد شود.

(۲) در استاندارد TR-3/2004 از مؤسسه PPI شرایط تست لوله های ترموپلاستیک با استفاده از روش های ارائه شده در

استانداردهای زیر تعریف شده است:

(۳) در استاندارد TR-4/2003 از مؤسسه PPI ارقام PDB برای لوله های PEX/AL/PEX ، برای سه دمای کار، به ترتیب زیر داده شده است:

لوله های 16 و 20 و 25 و 32 میلی متر		
PDB	دمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
250	180	82.2
لوله های 40 و 50 میلی متر		
PDB	دمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۴) حداکثر فشار کار مجاز لوله های PEX/AL/PEX ، با ضریب اطمینان 0.50 ، برای سه دمای کار، به ترتیب زیر است:

(PDB × 0.5)		دمای کار		قطر خارجی لوله میلی متر
BAR	PSIG	فارنهایت	سانتی گراد	
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
8.5	125	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

(PR = PDB × DESIGN FACTOR) :

(۵) در استاندارد TR-4/2003 از مؤسسه PPI ارقام PDB برای لوله های چند لایه PE-RT/AL/PE-RT ، برای سه دمای کار، به ترتیب زیر داده شده است:

- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۱۰-۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک

صفحه ۵ از ۶

لوله های 16 و 20 و 25 و 32

PDB	دهمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

لوله های 40 و 50

PDB	دهمای کار	
	فارنهایت	سانتی گراد
400	73	22.8
320	140	60
200	180	82.2

(۶) حداکثر فشار کار مجاز لوله های PE-RT/AL/PE-RT ، با ضریب اطمینان ۰.۵۰ ، برای سه دمای کار، به ترتیب زیر است:

(PDB × 0.5)		دهمای کار		قطر خارجی لوله میلی متر
BAR	PSIG	فارنهایت	سانتی گراد	
13.6	200	73	22.8	32,25,20,16
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	
13.6	200	73	22.8	50 , 40
10.8	160	140	60	
6.8	100	180	82.2	

+ حداکثر فشار کار مجاز از رابطه : $(PR = PDB \times DESIGN\ FACTOR)$

(ح) از نکات مندرج در (۱۰-۲-۳) نتایج زیر به دست می آید:

(۱) لوله های چند لایه PEX/AL/PEX و PE-RT/AL/PE-RT شرایط بهداشتی لازم را برای لوله کشی توزیع آب آشامیدنی در ساختمان دارند.

(۲) لوله های چند لایه PEX/AL/PEX و PE-RT/AL/PE-RT ، از نظر دمای کار، فشار کار و عمر مفید، در شرایط تعريف شده در (۱۰-۲-۳) نسبت به لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان کاربرد دارند.

(۳) این لوله ها در هر قطر خارجی فقط با یک ضخامت جدار عرضه می شوند.

۳- تاسیسات بهداشتی

۲-۳ لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳ لوله های ترموپلاستیک

۱۰-۲-۳ کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک

(۴) تا زمان تدوین این قسمت از مشخصات فنی عمومی هیچ یک از استانداردهای اروپایی در دست رسان، ارقام روشی برای

کاربرد لوله های چند لایه ترموپلاستیک در شرایط تعریف شده برای لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی ساختمان

رسماً منتشر نکرده اند.

(۵) چون پژوهش مداوم و گسترشده ای از طرف سازندگان و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای صنعتی، به منظور بهبود شرایط

فیزیکی (دمای کار، فشار کار و عمر مفید) لوله های ترموپلاستیک (تک لایه و چند لایه) جریان دارد و هر روز محصولات

جدیدی عرضه می شود، ضروری است هنگام انتخاب لوله و فیتنینگ ترموپلاستیک در هر طرح، با استفاده از اطلاعاتی

که در این قسمت از مشخصات فنی عمومی (۱۰-۲-۳) آمده، اطلاعات دقیق فنی درباره محصولی که سازنده ارائه

می کند، دریافت و بررسی شود، تا از کاربرد آن برای شرایط لوله کشی مورد نظر در هر طرح مشخص اطمینان به دست

آید.

خمشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۳ تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هوکش

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها

۳ تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هوایش

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

۱-۴-۳-۳ کلیات

۱ از ۱۳

۲-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

(ت) انواع فیتینگ ها

۱ از ۱۳

۲ از ۱۳

۲ از ۱۳

۴ از ۱۳

۷ از ۱۳

۷ از ۱۳

۸ از ۱۳

۳-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ISO

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۴-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) اندازه ها

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۰ از ۱۳

۱۲ از ۱۳

۱۲ از ۱۳

۱۲ از ۱۳

۱۳ از ۱۳

۵-۴-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

(الف) کلیات

(ب) اتصال

(پ) کاربرد

۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۱-۵-۳-۳ کلیات

۱ از ۱۴

- ۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)
- (الف) کلیات
 - ۱ از ۱۴
 - ۲ از ۱۴
 - ۱۴ از ۲
 - ۲ از ۱۴
 - ۴ از ۱۴
 - ب) اتصال
 - پ) اندازه ها
 - ت) انواع فیتینگ ها

۹ از ۱۴

- ۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO
- (الف) کلیات
 - ۹ از ۱۴
 - ۹ از ۱۴
 - ۹ از ۱۴
 - ۹ از ۱۴
 - ۱۰ از ۱۴
 - ب) اتصال
 - پ) اندازه ها
 - ت) انواع فیتینگ ها

۱۳ از ۱۴

- ۴-۵-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ پلی اتیلن
- (الف) کلیات
 - ۱۳ از ۱۴
 - ۱۳ از ۱۴
 - ۱۳ از ۱۴
 - ب) اتصال
 - پ) کاربرد

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

۱-۴-۳-۳ کلیات

الف) ضوابطی که در (۱-۱-۳-۳) حدود و دامنه کار در قسمت "۳-۲" لوله کشی فاضلاب و هوکش آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی ((۴-۳-۳) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید) حاکم می باشد و رعایت آن الزامی است.

۲-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC-U)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هوکش و نیز لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استانداردهای اروپایی زیر تعریف و طبقه بندی شده است:

EN 1329 PART 1 : 1999

- مشخصات لوله و فیتینگ و سیستم

EN 1329 PART 2 : 1999

- راهنمای ارزیابی انطباق

EN 1329 PART 3 :

- راهنمای نصب

(۲) استاندارد اروپایی EN 1329 جایگزین استانداردهای زیر شده است:

- استاندارد اروپایی DIN EN 1329 DIN جایگزین DIN 19531

- استاندارد اروپایی BS EN 1329 BS 4514 و BS 4660

(۳) استاندارد ۱۰ - DIN 19531 به رفتار این لوله ها در برابر آتش اختصاص دارد.

(۴) در این استاندارد لوله های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله های با علامت "B" برای نصب در طبقات ساختمان

- لوله های با علامت "D" برای دفن در خاک (در زیر پایین ترین طبقه ساختمان)

- لوله های با علامت "BD" برای نصب در طبقات ساختمان و نیز دفن در خاک (در زیر کف پایین ترین طبقه ساختمان)

- فقط لوله های "BD" ، با قطر خارجی بزرگ تر از ۷۵ میلی متر برای دفن در خاک مجاز است.

(۵) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پی وی سی سخت (U - PVC) است که تنها ممکن است افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۶) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله و فیتینگ مجاز است.

(۷) رنگ لوله های پلی وینیل کلراید، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، رنگ خاکستری

توصیه می شود.

(ب) اتصال (JOINT)

- (۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.
- اتصال با چسب (Solvent Cement)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال در حالت سرد صورت می‌گیرد.
 - اتصال با لاستیک آب‌بند (Ring Seal)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و اتصال به کمک یک رینگ لاستیکی صورت می‌گیرد.

(پ) اندازه‌ها

- (۱) جدول شماره (۳-۴-۳) پ (۱)، که از استاندارد ۱ EN 1329-۱ گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر متوسط لوله‌های پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری متريک) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۴-۳) پ (۱)

متوسط قطر خارجی لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-۱ - سري متريک

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$
32	32	32.0	32.2
40	40	40.0	40.2
50	50	50.0	50.2
63	63	63.0	63.2
75	75	75.0	75.3
80	80	80.0	80.3
82	82	82.0	82.3
90	90	90.0	90.3
100	100	100.0	100.3
110	110	110.0	110.3
125	125	125.0	125.3
140	140	140.0	140.4
160	160	160.0	160.4
180	180	180.0	180.4
200	200	200.0	200.5
250	250	250.0	250.5
315	315	315.0	315.6

- (۲) جدول شماره (۳-۴-۳) پ (۲)، که از استاندارد ۱ EN 1329-۱ گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر

متوسط لوله‌های پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری اينچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۲-۴-۳) پ (۲)

متوسط قطر خارجی لوله های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سری اینچ

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$
36	36	36.2	36.5
43	43	42.8	43.1
56	56	55.8	56.1

(۳) جدول شماره (۲-۴-۳) پ (۳)، که از استاندارد EN 1329-1 گرفته شده است، ضخامت جدار لوله های "B" و

لوله های "BD" پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی متر (سری متریک) نشان می دهد.

جدول شماره (۲-۴-۳) پ (۳)

ضخامت جدار لوله های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 - سری متریک

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal Outside diameter d_n	Wall thickness Application area			
		B	BD	e_{min}	$e_{m,max}$
32	32	3,0	3,5	—	—
40	40	3,0	3,5	—	—
50	50	3,0	3,5	—	—
63	63	3,0	3,5	—	—
75	75	3,0	3,5	3,0	3,5
80	80	3,0	3,5	3,0	3,5
82	82	3,0	3,5	3,0	3,5
90	90	3,0	3,5	3,0	3,5
100	100	3,0	3,5	3,0	3,5
110	110	3,2	3,8	3,2	3,8
125	125	3,2	3,8	3,2	3,8
140	140	3,2	3,8	3,5	4,1
160	160	3,2	3,8	4,0	4,6
180	180	3,6	4,2	4,4	5,0
200	200	3,9	4,5	4,9	5,6
250	250	4,9	5,6	6,2	7,1
315	315	6,2	7,1	7,7	8,7

(۴) جدول شماره (۲-۴-۳-۳) پ (۴)، که از استاندارد ۱۳۲۹-۱ EN گرفته شده است، ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید را، بر حسب میلی‌متر (سری اینچ) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۲-۴-۳-۳) پ (۴)

ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید در EN 1329-1 سری اینچ

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Wall thickness Application area B	
		e_{min}	$e_{m,max}$
36	36	3,0	3,5
43	43	3,0	3,5
56	56	3,0	3,5


ت) انواع فیتینگ‌ها

(۱) زانوها


- شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۱) دو نوع زانوی ۴۵ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۱)

دو نوع زانوی ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید

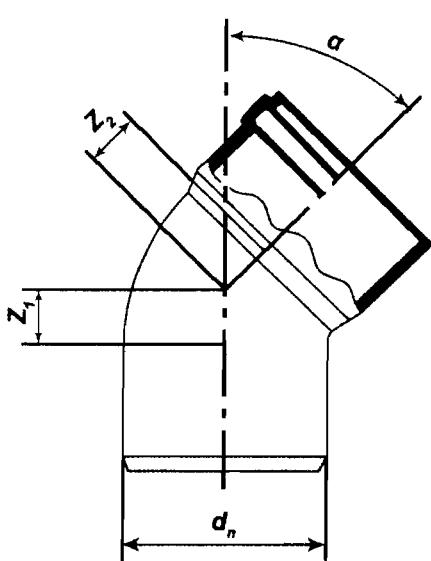

یک طرف سرکاسه‌دار

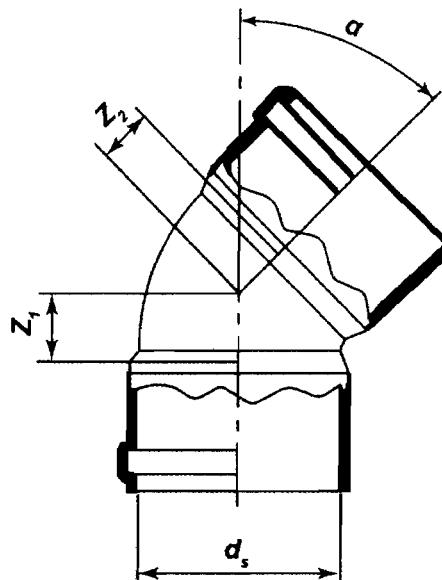

دو طرف سرکاسه‌دار

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش


۳-۴ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

۳-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)


- شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۱) دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۱)

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید

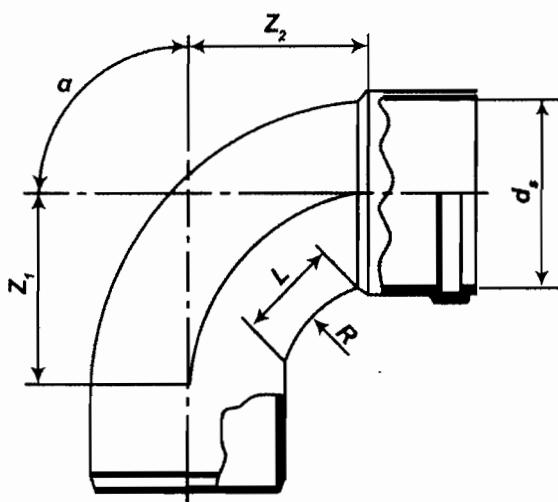

یک طرف سرکاسه دار

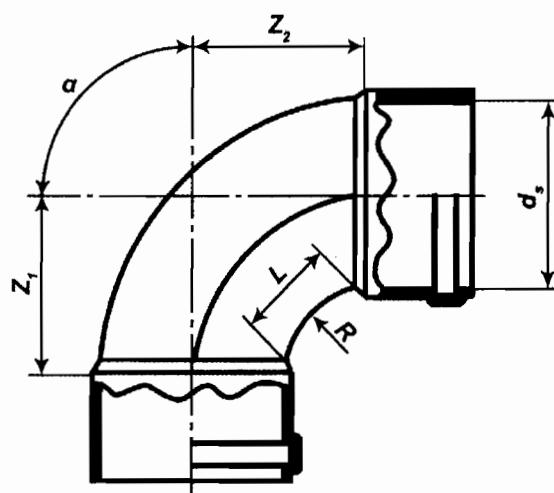


دو طرف سرکاسه دار

(۲) تبدیل

- شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۲) تبدیل لوله‌های پلی وینیل کلراید را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۲-۴-۳-۳) ت (۲)

تبدیل پلی وینیل کلراید (Reducer)

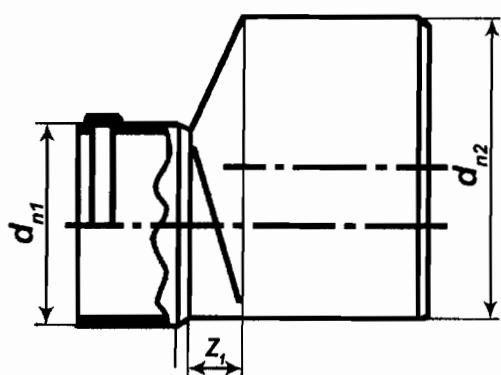

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید


۴-۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای اروپا (EN)

(۳) سه راه


- شکل شماره (۳-۴-۳-۲) ت (۳) دو نوع سه راه ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید را نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۴-۳-۲) ت (۳)

دو نوع سه راه ۴۵ درجه پلی وینیل کلراید

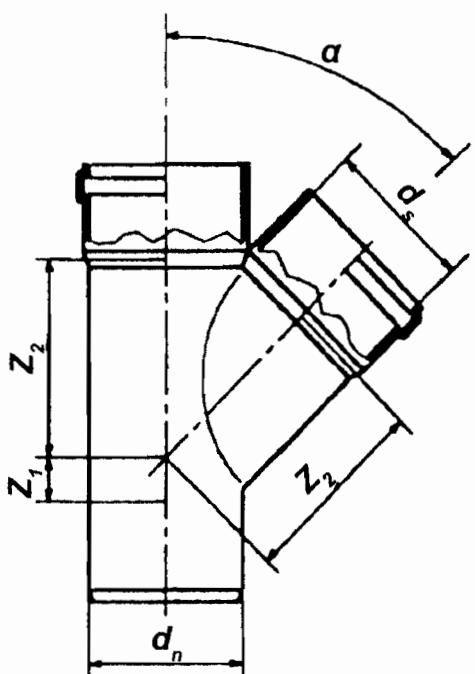

دو طرف سرکاسه دار

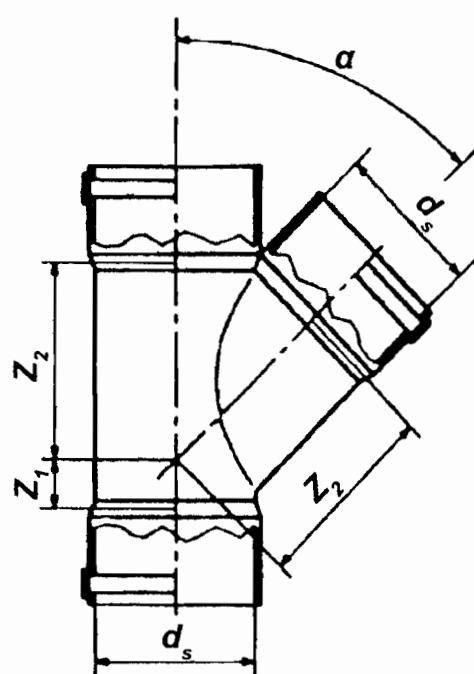


سه طرف سرکاسه دار


- شکل شماره (۳-۴-۳-۲) ت (۳) دو نوع سه راه تبدیل ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید را نشان می دهد.

شکل های شماره (۳-۴-۳-۲) ت (۳)

دو نوع سه راه ۹۰ درجه پلی وینیل کلراید

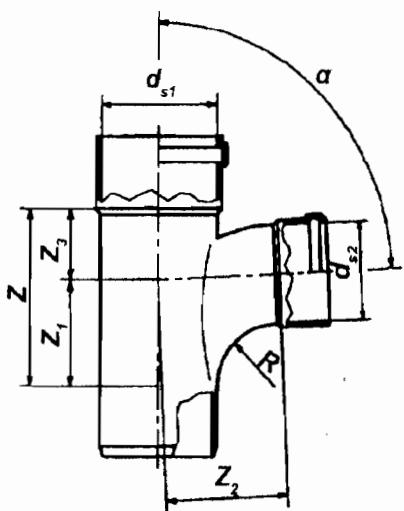

دو طرف سرکاسه دار

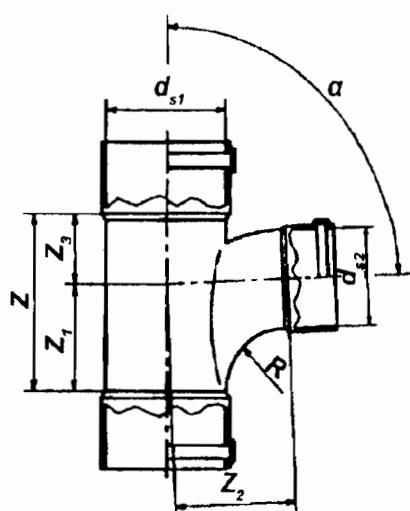

سه طرف سرکاسه دار

۳-۴-۳- لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ISO

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید (PVC-U)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی

آب باران داخل ساختمان، در استاندارد ISO 3633 تعریف و استاندارد شده است:

(۲) در این استاندارد لوله های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله های با علامت A برای لوله کشی هواکش و آب باران داخل ساختمان

- لوله های با علامت B برای لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران داخل ساختمان

(۳) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پی وی سی سخت (PVC-U) است که تنها ممکن است

افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۴) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله و فیتینگ مجاز است.

(۵) رنگ لوله های پلی وینیل کلراید، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، رنگ خاکستری

توصیه می شود.

ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.

- اتصال با چسب (Solvent Cement)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و


اتصال در حالت سرد صورت می گیرد.

- اتصال با لاستیک آب بند (Ring Seal)، در این نوع اتصال لوله یا فیتینگ سرکاسه (Socket) دارد و

اتصال به کمک یک رینگ لاستیکی صورت می گیرد.

(۲) شکل شماره (۳-۴-۳- ب) (۲) سرکاسه لوله ها را در دو حالت نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۴-۳) ب (۲)

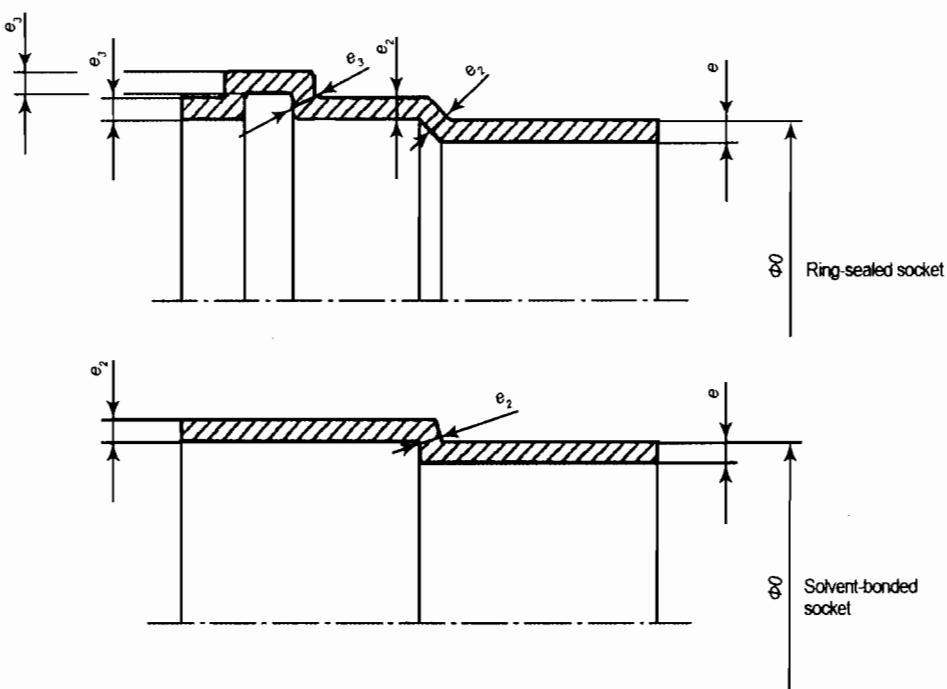

دو نوع سوکاسه لوله های پلی و بینیل کلراید، در ISO 3633

(پ) اندازه ها

(۱) قطر خارجی لوله های پلی و بینیل کلراید به میلی متر، در ISO 3633، در دو گزینه داده شده است:

گزینه اول: 160-125-110-90-75-50-40

گزینه دوم: 400-250-200-63-32-25-20-16

(۲) جدول شماره (۳-۴-۳) ب (۲) ضخامت جدار لوله های پلی و بینیل کلراید را، در دو نوع A و B، برای قطرهای خارجی

گزینه اول، بر حسب میلی متر نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۴-۳) ب (۲)

ضخامت جدار لوله های گزینه اول، در ISO 3633

Dimensions in millimeters

Nominal outside diameter <i>D</i>	Minimum wall thickness <i>e</i> _{min}	
	Type A	Type B
40	1.8	3.2
50	1.8	3.2
75	1.8	3.2
90	1.9	3.2
110	2.2	3.2
125	2.5	3.2
160 ¹⁾	3.2 ¹⁾	4

1) May also be suitable for type B applications, provided that functional test requirements are fulfilled.

(۳) جدول شماره (۳-۴-۳) پ (۳) ضخامت جدار لوله‌های پلی وینیل کلراید را، در دو نوع A و B، برای قطرهای خارجی

گزینه دوم، بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد:

جدول شماره (۳-۴-۳) پ (۳)

ضخامت جدار لوله‌های گزینه دوم، در ISO 3633

Dimensions in millimeters

Nominal outside diameter <i>D</i>	Minimum wall thickness <i>e_{min}</i>	
	Type A	Type B
16	-	1.8
20	-	2.3
25	-	3.2
32	1.8	3.2
63	1.8	3.2
200	3.9	4.9
250	4.9	6.2
315	6.2	7.7
400	7.8	9.8

۴-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید در استانداردهای ANSI/ASTM

(الف) کلیات

- (۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش، در استاندارد ANSI/ASTM D2665 تعریف و استاندارد شده است.
- (۲) در این استاندارد لوله های پلی وینیل کلراید از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) است.
- (۳) این لوله ها را می توان در طبقات ساختمان نصب، یا در خاک (زیر کف پایین ترین طبقه) دفن کرد.
- (۴) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت، برای ساخت لوله و فیتینگ، مجاز است.

(ب) اتصال (JOINT)

- (۱) لوله و فیتینگ در این استاندارد از نوع سرکاسه دار است.
- (۲) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ ممکن است یکی از انواع زیر باشد:
 - اتصال با چسب در حالت سرد (Solvent Cement)
 - اتصال دندنی (Threaded Joint)

(پ) اندازه ها

- (۱) جدول شماره (۴-۳-۳) "پ" (۱)، که از استاندارد ANSI/ASTM D2665 گرفته شده است، قطر خارجی و ضخامت جدار این لوله ها را نشان می دهد.

جدول شماره (۴-۳-۳) "پ" (۱)

قطر خارجی و ضخامت جدار لوله های PVC در ANSI/ASTM D2665

Nominal Pipe Size	Outside Diameter			Wall Thickness	
	Average	Tolerance on Average	Out-of-Roundness (maximum minus minimum)	Minimum	Tolerance
				in. (mm)	
1½	1.660 (42.16)	±0.005 (0.13)	0.024 (0.61)	0.140 (3.56)	+0.020 (0.51) -0.000
2	2.375 (60.33)	±0.006 (0.15)	0.024 (0.61)	0.154 (3.91)	+0.020 (0.51) -0.000
3	3.500 (88.90)	±0.008 (0.20)	0.030 (0.76)	0.216 (5.49)	+0.026 (0.66) -0.000
4	4.500 (114.30)	±0.009 (0.23)	0.100 (2.54)	0.237 (6.02)	+0.028 (0.71) -0.000
6	6.625 (168.28)	±0.011 (0.28)	0.100 (2.54)	0.280 (7.11)	+0.034 (0.86) -0.000
8	8.625 (219.08)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.322 (8.18)	+0.039 (0.99) -0.000
10	10.750 (273.05)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.365 (9.27)	+0.044 (1.12) -0.000
12	12.750 (323.85)	±0.015 (0.38)	0.150 (3.81)	0.406 (10.31)	+0.049 (1.24) -0.000
14	14.000 (355.6)	±0.015 (0.38)	0.200 (5.08)	0.437 (11.1)	+0.053 (1.35) -0.000
16	16.000 (406.4)	±0.019 (0.48)	0.320 (8.13)	0.500 (12.7)	+0.060 (1.52) -0.000

(۲) جدول شماره (۴-۳-۳) "ب" (۲)، که از استاندارد ANSI/ASTM D2665 گرفته شده است، اندازه‌های سرکاسه لوله و فیتینگ را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴-۳-۳) "ب" (۲)

اندازه سرکاسه لوله و فیتینگ PVC در ANSI/ASTM D2665

Nominal Pipe Size	A			B			Socket Depth, min.	Wall thickness mm. ^A	Outside Diameter of Hub M. min.	Thread Length min.	Internal Threads	
	Socket Entrance Diameter			Socket Bottom Diameter								
	Average	Tolerance on Avg.	Out-of-Roundness	Average	Tolerance on Avg.	Out-of-Roundness						
in.(mm)												
1 ¹ / ₄	1.675 (42.54)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	1.655 (42.04)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.687 (17.44)	0.156 (3.96)	1.871 (47.52)	0.687 (17.44)		
1 ¹ / ₂	1.915 (48.64)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	1.895 (48.13)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.687 (17.44)	0.156 (3.96)	2.127 (54.03)	0.687 (17.44)		
2	2.390 (60.71)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.024 (0.61)	2.370 (60.20)	+0.005 (±0.13)	0.024 (0.61)	0.750 (19.05)	0.156 (3.96)	2.634 (66.90)	0.750 (19.05)		
3	3.520 (89.41)	+0.010/-0.005 (+0.25/-0.13)	0.030 (0.76)	3.495 (88.77)	±0.005/-0.010 (±0.13/-0.25)	0.030 (0.76)	1.500 (38.10)	0.219 (5.56)	3.841 (97.56)	1.187 (30.15)		
4	4.520 (114.8)	(+0.010/-0.005) (+0.25/-0.13)	0.030 (0.76)	4.495 (114.2)	±0.005/-0.010 (±0.13/-0.25)	0.030 (0.76)	1.750 (44.45)	0.250 (6.35)	4.907 (124.6)	1.28 (32.54)		
6	6.647 (168.8)	+0.015/-0.010 (+0.38/-0.25)	0.060 (1.52)	6.614 (168.0)	-0.010 (±0.25)	0.060 (1.52)	3.000 (76.20)	0.281 (7.14)	7.203 (183.0)	1.500 (38.10)		
8	8.655 (219.8)	+0.030/-0.000 (+0.76/-0.00)	0.090 (2.29)	8.610 (218.7)	±0.030/-0.000 (±0.76/-0.00)	0.090 (2.29)	4.000 (101.6)	0.328 (8.33)	B	B		
10	10.780 (273.8)	+0.025/-0.020 (+0.64/-0.51)	0.120 (3.05)	10.735 (272.7)	±0.020 (±0.51)	0.120 (3.04)	5.000 (127.0)	0.365 (9.28)	B	B		
12	12.780 (324.6)	+0.030/-0.025 (+0.76/-0.64)	0.150 (3.81)	12.735 (323.5)	±0.020 (±0.51)	0.150 (3.81)	6.000 (152.4)	0.406 (10.3)	B	B		

^A The wall thickness is a minimum value except that a -10% variation resulting from core shift is allowable. In such case, the average of the two opposite wall thicknesses shall equal or exceed the value shown in the table.

^B Not applicable for these nominal sizes

۴-۳-۳ ۵- کاربرد لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، مخصوص لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، در استانداردهای زیر تعریف و طبقه بندی شده است:

۲-۴-۳-۳ استانداردهای اروپایی EN 1329-1 (BS EN, DIN EN)

۳-۴-۳-۳ استاندارد ISO 3633

۴-۴-۳-۳ استاندارد ANSI/ASTM 2665

(۲) در انتخاب لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت، از استانداردهای دیگر باید مراقبت به عمل آید که این مصالح از نظر جنس، نوع ساخت و آزمایش، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان توصیه شده باشد.

(۳) در این استانداردها فقط برخی از لوله و فیتینگ‌ها که با علامت مشخص شده، برای دفن در خاک (زیر کف پایین ترین طبقه ساختمان) مجازاند:

- در استاندارد ۱- DIN BS EN 1329 - با علامت D

- در استاندارد ISO 3633 - با علامت B

- در استاندارد ANSI/ASTM 2665 - همه لوله‌های این استاندارد

(۴) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت باید ساخت یک کارخانه باشد و از نظر اندازه‌ها طبق یک استاندارد ساخته شده باشند.

(۵) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت، مخصوص کاربرد در این قسمت از مشخصات فنی عمومی باید از نوع سرکاسه‌دار باشند.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این لوله کشی فاضلاب و هواکش با لوله‌های (PVC-U) در انواع زیر استاندارد شده است:

- اتصال با چسب

- اتصال دنده‌ای

(۲) در اتصال با چسب، نوع چسب باید از حلال پلی وینیل کلراید سخت و طبق دستور کارخانه سازنده انتخاب شود. چسب در حالت سرد انتهای لوله یا فیتینگ را در داخل سرکاسه لوله یا فیتینگ می چسباند. آماده کردن سطوح اتصال، اضافه کردن چسب، زمان لازم برای کامل شدن اتصال و چگونگی آزمایش باید طبق بند (۳-۷-۳) ج از این مشخصات فنی عمومی انجام گیرد.

(۳) در اتصال دنده‌ای، انتهای نری لوله یا فیتینگ، از خارج و انتهای مادگی لوله یا فیتینگ (سرکاسه) از داخل دنده‌ای است. نوع دنده و اندازه‌های آن باید طبق یکی از استانداردهای معتبر و طبق مشخصات کارخانه سازنده باشد.

پ) کاربرد

(۱) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، طبق استانداردهایی که در (۳-۴-۵) "الف" (۱) آمده، در لوله کشی‌های زیر کاربرد دارد:

- لوله کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان
- لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(۲) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، طبق این استانداردها، در لوله کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن به طور نقلی جریان دارد، کاربرد دارد.

(۳) فشار آزمایش با آب در این لوله کشی ۳ متر ستون آب است.

(۴) در صورتی که فاضلاب به طور نقلی به حوضجه پمپاژ هدایت شود، استفاده از این لوله‌ها در لوله کشی بعد از پمپاژ محاذ نیست. در این موارد باید به استانداردهایی که لوله‌های (PVC-U) را برای فاضلاب تحت فشار مشخص کرده‌اند، مراجعه شود.

(۵) لوله و فیتینگ پلی وینیل کلراید سخت باید، طبق (۳-۱-۲) ب در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) مقاوم باشند.

(۶) حدود کار لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی‌های لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌های آب داخل ساختمان، انتهای لوله‌های قائم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه‌های افقی، لوله‌های قائم فاضلاب و هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین‌ترین قسمت شبکه لوله کشی، تا ۱/۵ متر خارج از ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است.

(۷) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، انتهای شبکه لوله کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان، تا چاله آدم رو (Manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب است.

۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۱-۵-۳-۳ کلیات

(الف) ضوابطی که در "۱-۳-۳" حدود و دامنه کار" در قسمت "۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش" آمده، بر این قسمت از مشخصات فنی عمومی ((۵-۳-۳) لوله و فیتینگ پلی اتیلن) حاکم می‌باشد و رعایت آن الزامی است.

۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استانداردهای اروپایی زیر تعریف و طبقه‌بندی شده است:

- مشخصات لوله و فیتینگ و سیستم EN 1519 PART 1 : 2000
- راهنمای ارزیابی انطباق EN 1519 PART 2 : 2000

(۲) استانداردهای اروپایی EN 1519 جایگزین استانداردهای زیر شده است:

- استاندارد اروپایی DIN EN 1519 جایگزین DIN 19535
- استاندارد اروپایی BS EN 1519 جایگزین BS 5255

(۳) در این استاندارد لوله‌های پلی اتیلن از نوع شاخه‌ای (با دیواره سخت) و شامل دو نوع زیر است:

- لوله‌های با علامت "B" برای نصب در طبقات ساختمان
- لوله‌های با علامت "BD" برای نصب در طبقات ساختمان و نیز دفن در خاک (در زیر کف پایین‌ترین طبقه ساختمان)
- فقط لوله‌های "BD" با قطر خارجی بزرگ‌تر از ۷۵ میلی‌متر برای دفن در خاک مجاز است.

(۴) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پایه‌ای پلی اتیلن (PE - BASED) است که تنها ممکن است افزودنی‌هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۵) استفاده از مواد بازیافت حین ساخت برای ساخت لوله فیتینگ مجاز است.

(۶) رنگ لوله‌های پلی اتیلن، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، معمولاً سیاه است.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد در انواع زیر، امکان پذیر است.

- بدون سرکاسه (Plain - Ended)

- با سرکاسه و لاستیک آب بند (With Integral Elastomeric Ring Seal Socket)

- اتصال لب به لب با گرم کردن (Butt Fusion Joints)

- اتصال الکتروفیوژن (Electrofusion Joints)

- اتصال مکانیکی (Mechanical Joints)

(ب) اندازه ها

(۱) جدول شماره (۳-۵-۲) "پ" (۱)، که از استاندارد ۱۵۱۹-۱ EN گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر متوسط لوله های پلی اتیلن را، بر حسب میلی متر (سری متريک) نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۵-۲) "پ" (۱)

متوسط قطر خارجی لوله های پلی اتیلن در EN 1519-۱ - سري متريک

Dimensions in millimeters

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$
32	32	32.0	32.3
40	40	40.0	40.4
50	50	50.0	50.5
56	56	56.0	56.5
63	63	63.0	63.6
75	75	75.0	75.7
80	80	80.0	80.8
90	90	90.0	90.9
100	100	100.0	100.9
110	110	110.0	111.0
125	125	125.0	126.2
160	160	160.0	161.5
200	200	200.0	201.8
250	250	250.0	252.3
315	315	315.0	317.9

(۲) جدول شماره (۳-۵-۲) "پ" (۲)، که از استاندارد ۱۵۱۹-۱ EN گرفته شده است، قطر خارجی، قطر نامی و قطر

متوسط لوله های پلی اتیلن را، بر حسب میلی متر (سری اينچ) نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۵-۳) ب (۲)

متوسط قطر خارجی لوله‌های پلی اتیلن در EN 1519-1 - سری اینچ

Dimensions in millimeters			
Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Mean outside diameter $d_{em,min}$	$d_{em,max}$
38	38	37.9	38.4
44	44	44.3	44.8
57	57	57.0	57.5

(۳) جدول شماره (۳-۵-۳) ب (۳)، که از استاندارد EN 1519-1 گرفته شده است، ضخامت جدار دو سری لوله را، بر حسب میلی‌متر (سری متريک) نشان می‌دهد.

جدول شماره (۳-۵-۳) ب (۳)

ضخامت جدار لوله‌های پلی اتیلن در EN 1519-1 - سری متريک

Nominal size DN/OD	Nominal Outside diameter d_n	Pipe series			
		S 16 ^{۱)}		S 12,5	
		Wall thickness			
		e_{min}	$e_{m,max}$	e_{min}	$e_{m,max}$
32	32	3,0	3,5	3,0	3,5
40	40	3,0	3,5	3,0	3,5
50	50	3,0	3,5	3,0	3,5
56	56	3,0	3,5	3,0	3,5
63	63	3,0	3,5	3,0	3,5
75	75	3,0	3,5	3,0	3,5
80	80	3,0	3,5	3,1	3,6
90	90	3,0	3,5	3,5	4,1
100	100	3,2	3,8	3,8	4,4
110	110	3,4	4,0	4,2	4,9
125	125	3,9	4,5	4,8	5,5
160	160	4,9	5,6	6,2	7,1
200	200	6,2	7,1	7,7	8,7
250	250	7,7	8,7	9,6	10,8
315	315	9,7	10,9	12,1	13,6

¹⁾ For application area "B" only.

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۳-۵ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۳-۳-۵-۲ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

صفحه ۴ از ۱۴

توضیح:

سری لوله در رابطه زیر تعریف شده است:

$$SDR = 2s + 1 = \frac{D}{e}$$

که در آن:

Standard Dimension Ratio = SDR

s = سری لوله

D = قطر خارجی لوله

e = ضخامت جدار لوله

(۴) جدول شماره (۳-۳-۵-۲) پ. (۴)، که از استاندارد EN 1519-1 گرفته شده است، ضخامت جدار دو سری لوله را، بر حسب میلی متر (سری اینچ) نشان می دهد.

جدول شماره (۳-۳-۵-۲) پ. (۴)

ضخامت جدار لوله های پلی اتیلن در -EN 1519-1 - سری اینچ

Nominal size DN/OD	Nominal outside diameter d_n	Dimensions in millimeters	
		$d_{em,min}$	$d_{em,max}$
38	38	2,9	3,5
44	44	2,9	3,5
57	57	2,9	3,5

¹⁾ For application area "B" only.


ت) انواع فیتینگ ها

(۱) زانوها

- شکل شماره (۳-۳-۵-۲) پ. (۱) A دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می دهد که فقط در یک انتهای سر کاسه دارند.

شکل شماره (۳-۳-۵-۲) پ. (۱) A

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی اتیلن

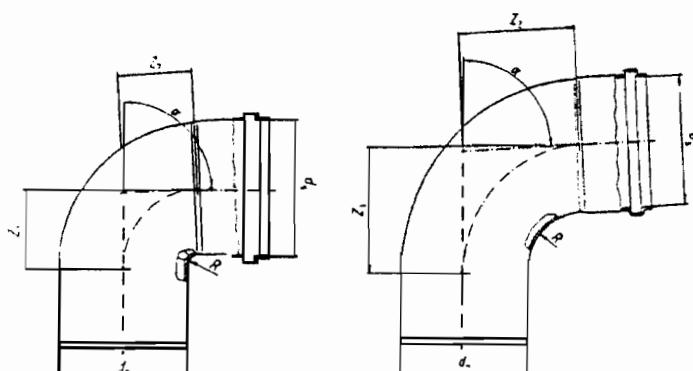

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش


۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)


- شکل شماره (۲-۵-۳) ت (۱) دو نوع زانوی ۹۰ درجه را نشان می‌دهد که در هر دو انتهی سر کاسه دارند.

شکل شماره (۲-۵-۳) ت (۱) B

دو نوع زانوی ۹۰ درجه پلی اتیلن

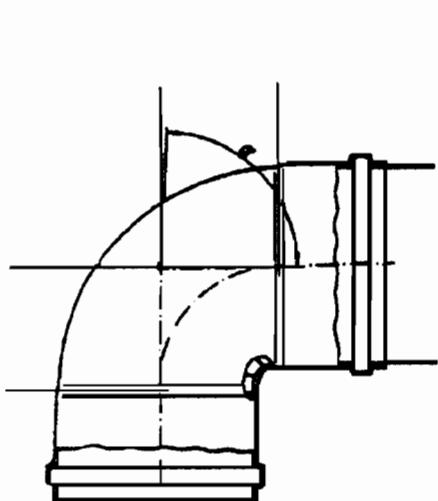

زانوی کوتاه

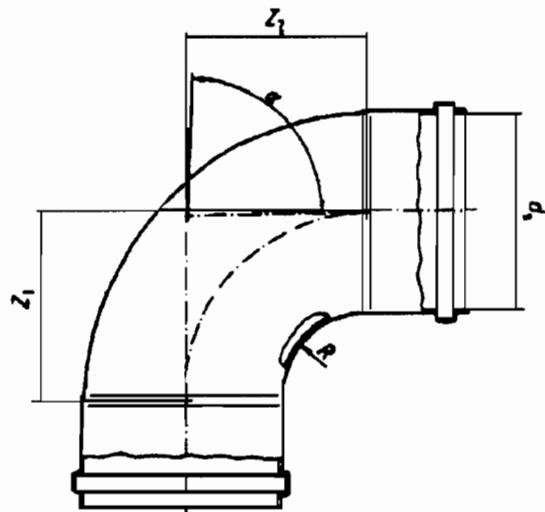


زانوی دوردار


- شکل شماره (۲-۵-۳) ت (۱) دو نوع زانوی ۴۵ درجه را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۲-۵-۳) ت (۱) C

دو نوع زانوی ۴۵ درجه

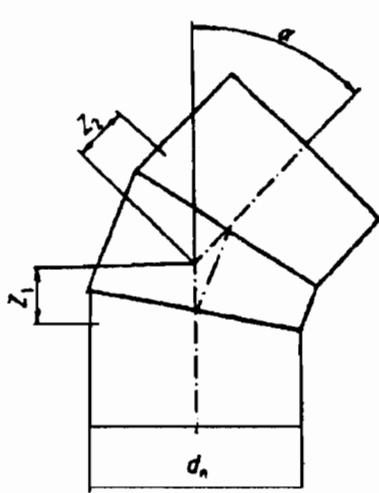

زانوی ۴۵ درجه بدون سرکاسه

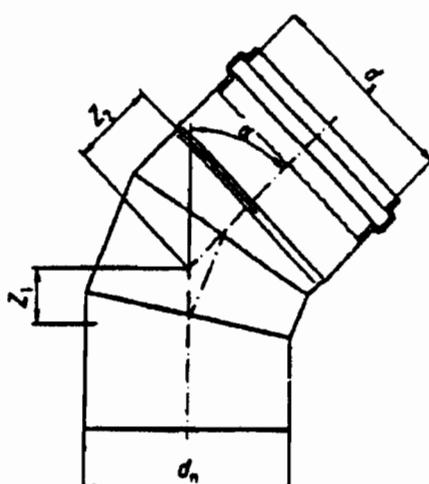

زانوی ۴۵ درجه یک سرکاسه

(۲) سهراه و چهارراه

انواع مختلف سهراه و چهارراه، در شکل‌های شماره (۳-۵-۲) ت (۲) نشان داده شده است.

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی اتیلن


۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

صفحه ۶ از ۱۴

شکل‌های شماره (۲-۵-۳) ت (۲)

انواع سه راه و چهار راه پلی اتیلن در EN 1519-1


- سه راه و سه راه تبدیل ۴۵ درجه

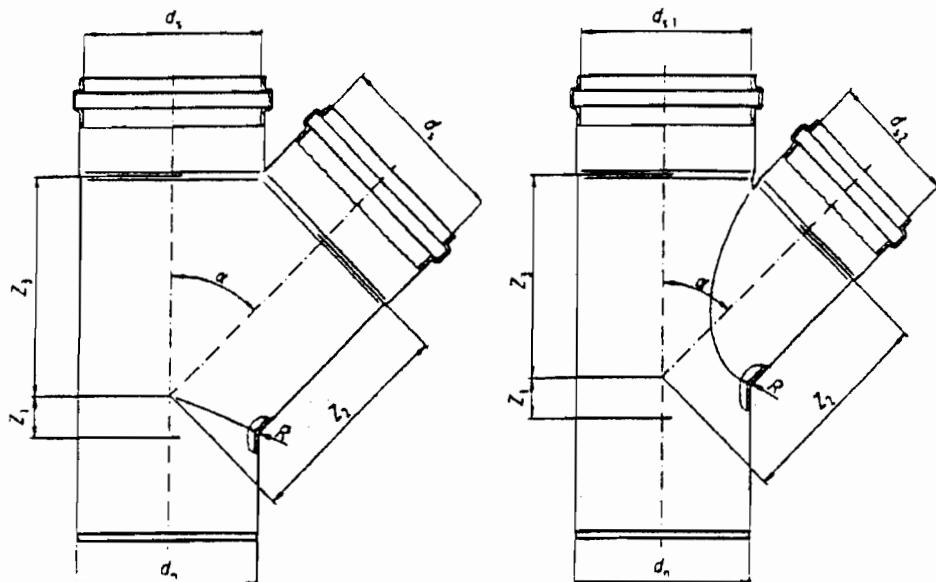

سه راه ۴۵ درجه با دو سرکاسه

سه راه تبدیل ۴۵ درجه با دو سرکاسه

- سه راه تبدیل ۹۰ درجه

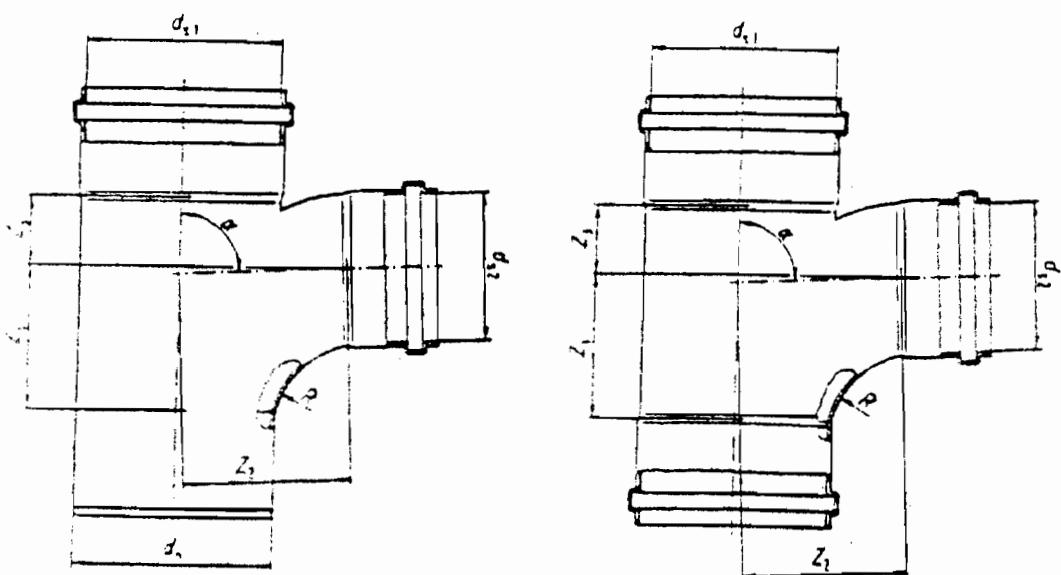

سه راه تبدیل ۹۰ درجه با دو سرکاسه

سه راه تبدیل ۹۰ درجه با سه سرکاسه

۳- تاسیسات بهداشتی




۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۵-۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

چهارراه تبدیل ۴۵ درجه -

A-A

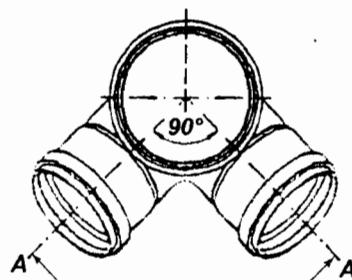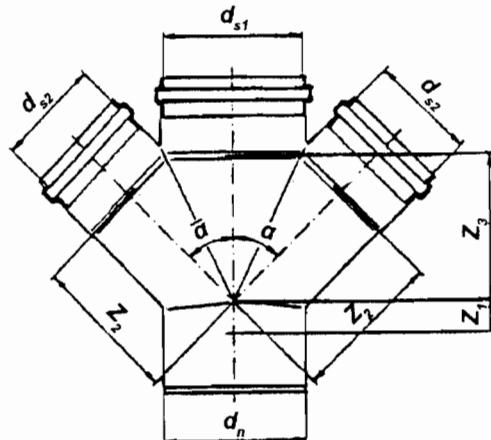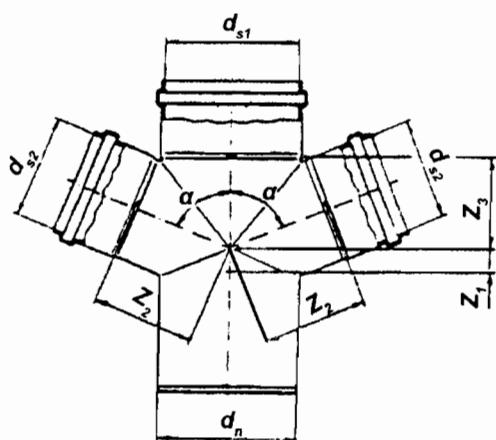


چهارراه تبدیل ۴۵ درجه - مقابله

چهارراه تبدیل ۴۵ درجه -

غیرمقابله

سه راه ۴۵ درجه بدون سرکاسه -

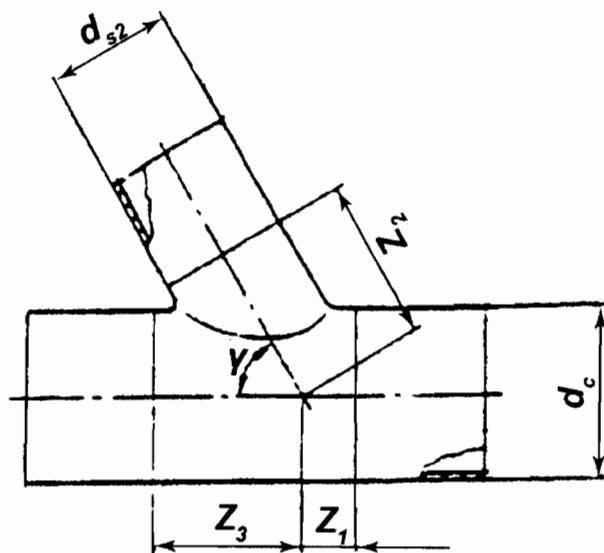

۳- تاسیسات بهداشتی

۳- لوله کشی فاضلاب و هواکش

۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن


۲-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای اروپا (EN)

(۳) دریچه بازدید

شکل شماره (۳) سه راه مخصوص دریچه بازدید با درپوش گرد را نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳) سه راه مخصوص دریچه بازدید با درپوش گرد

دریچه بازدید با درپوش گرد

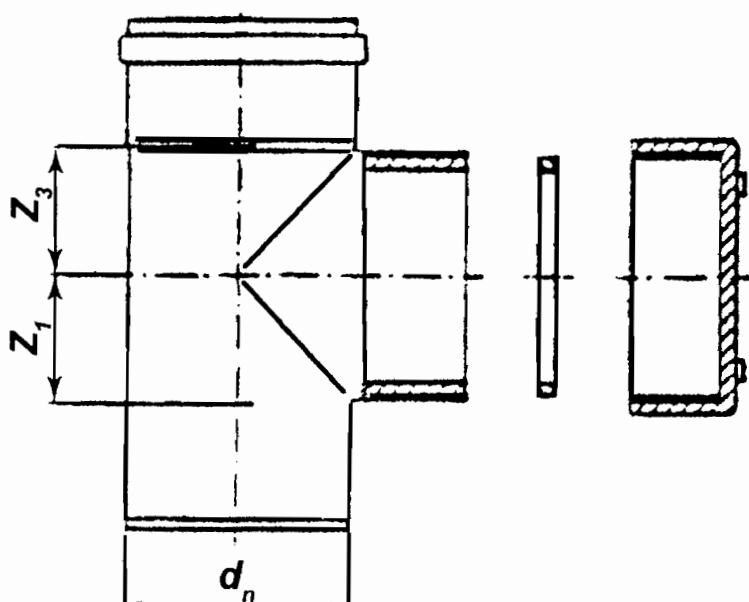


(۴) تبدیل

شکل شماره (۴) تبدیل لوله را با روش جوش لب به لب (Butt Fusion) نشان می‌دهد.

شکل شماره (۴) تبدیل لوله را با روش جوش لب به لب

اتصال لوله به تبدیل با جوش لب به لب

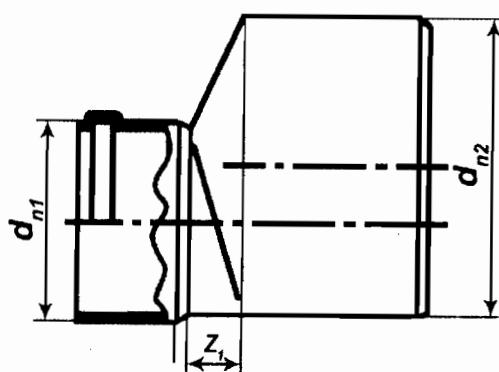

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO

صفحه ۱۴ از

۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای ISO

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن، مناسب برای لوله کشی فاضلاب ثقلی و لوله کشی هواکش و نیز لوله کشی آب باران داخل ساختمان، در استاندارد ISO 8770 تعریف و استاندارد شده است:

(۲) در این استاندارد لوله های پلی اتیلن از نوع چگالی بالا (PE-HD: High Density) می باشد.

(۳) در این استاندارد لوله های پلی اتیلن از نوع شاخه ای (با دیواره سخت) است.

(۴) در این استاندارد مواد ساخت لوله و فیتینگ از جنس پایه پلی اتیلن است که تنها ممکن است افزودنی هایی برای سهولت ساخت به آن اضافه شود.

(۵) استفاده از مواد بازیافت همان کارخانه سازنده برای ساخت لوله مجاز است.

(۶) رنگ لوله های پلی اتیلن، برای کاربردهای مورد نظر در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، معمولاً سیاه است.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در این استاندارد، از جمله در انواع زیر، امکان پذیر است:

- اتصال لب به لب با گرم کردن (Butt – Welding)

- اتصال جوش الکتریکی با سر کاسه (Electro – Welded Socket)

- با سر کاسه و لاستیک آب بند (Sockets With Elastomeric Sealing Ring)

- اتصال مکانیکی (Mechanical Joints)

(پ) اندازه ها

(۱) قطر خارجی این لوله ها به میلی متر در استاندارد ISO 8770 شامل اندازه های زیر است

32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315

(۲) جدول شماره (۳-۵-۳) "پ" (۲)، که از ISO 8770 گرفته شده است، ضخامت جدار دو سری لوله را، بر حسب

میلی متر، نشان می دهد.

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله‌کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن

۳-۵-۲ لوله و فیتینگ پلی‌اتیلن در استانداردهای (ISO)

جدول شماره (۳-۳-۵) ب (۲)

ضخامت جدار لوله‌های پلی‌اتیلن در ISO 8770

Nominal outside diameter <i>D</i>	Nominal wall thickness <i>e</i>		
	Pipe series S16		Pipe series S12.5
32		3	
40		3	
50		3	
63		3	
75		3	
90		3	3.5
110	3.4		4.2
125	3.9		4.8
160	4.9		6.2
200	6.2		7.7
250	7.7		9.8
315	9.7		12.1

توضیح:

سری لوله در رابطه زیر تعریف شده است:

$$SDR = 2s + 1 = \frac{D}{e}$$

Standard Dimension Ratio = SDR

s = سری لوله

D = قطر خارجی لوله

e = ضخامت جدار لوله

ت) انواع فیتینگ‌ها

(۱) زانوها و سهراههای این لوله‌ها در زاویه‌های زیر ارائه می‌شود:

$45^\circ, 60^\circ, (67.5^\circ), (87.5^\circ), 88.5^\circ$

اندازه‌های داخل پرانتر ترجیح داده نمی‌شود (Non - Preferred)

(۲) شکل شماره (۳-۳-۵) ت. (۲) انتهای این لوله‌ها را، برای اتصال، در چهار حالت، نشان می‌دهد.

۳- تاسیسات بهداشتی


۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فیتینگ پلی اتیلن

۳-۵-۳-۳ لوله و فیتینگ پلی اتیلن در استانداردهای (ISO)

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) ت (۲)


محل اتصال لوله‌های پلی اتیلن در ISO 8770

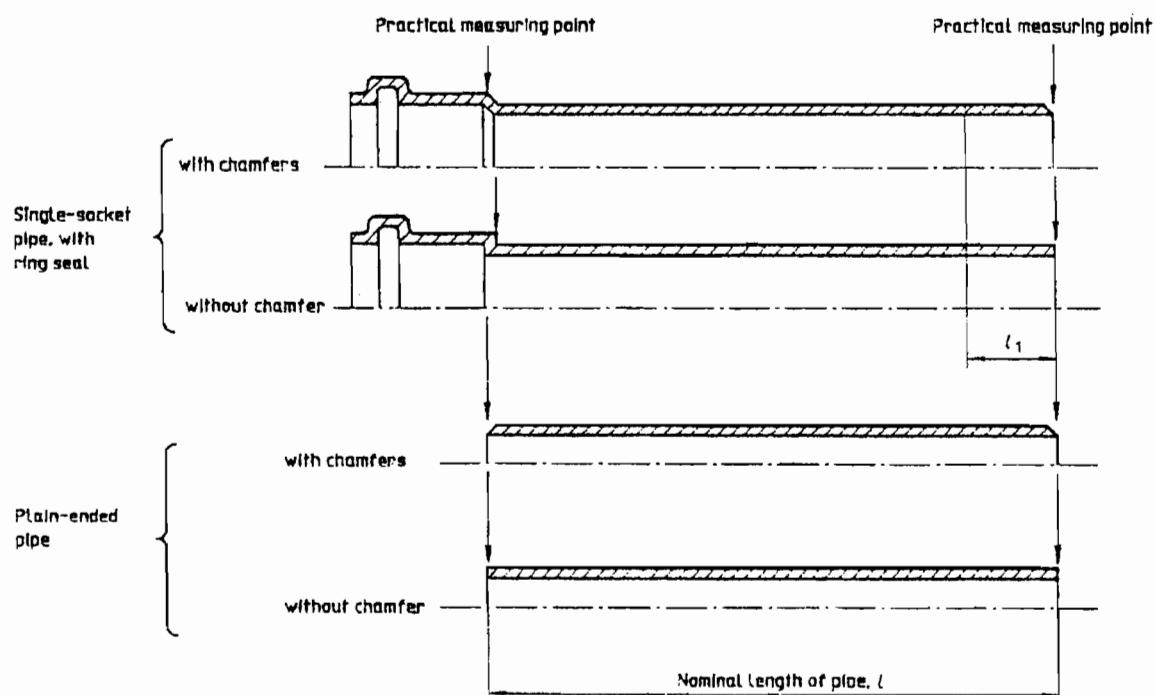

(۳) شکل شماره (۳-۳-۵-۳) ت (۳) انتهای این لوله‌ها برای اتصال با واشر لاستیکی در سرکاسه نشان می‌دهد.

شکل شماره (۳-۳-۵-۳) ت (۳)

اتصال به سرکاسه با واشر لاستیکی در ISO 8770

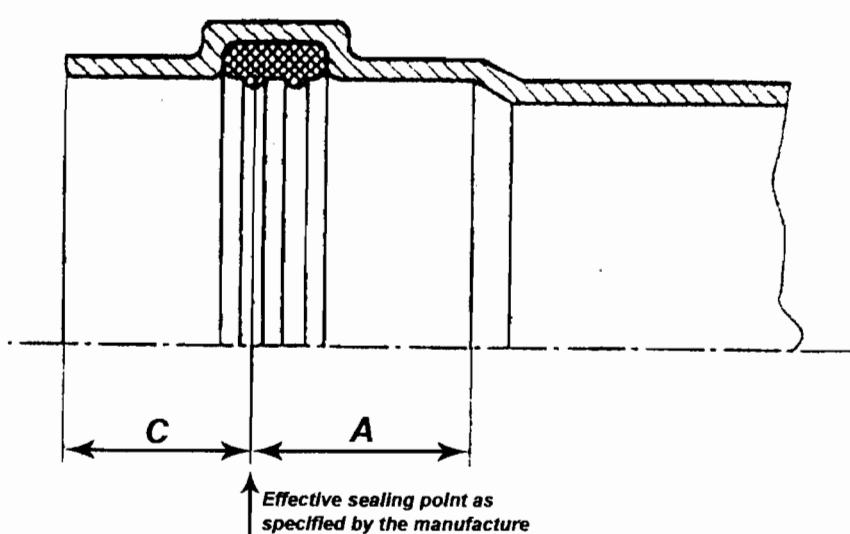

۳- تاسیسات بهداشتی

۳-۳ لوله کشی فاضلاب و هواکش

۳-۴ لوله و فینینگ پلی اتیلن


۳-۵ لوله و فینینگ پلی اتیلن در استانداردهای (ISO)

صفحه ۱۲ از ۱۴

(۴) شکل شماره (۳-۵-۳-۳) ت (۴) سه راه مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در سرکاسه را در این لوله کشی نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۵-۳-۳) ت (۴)

سه راه سرکاسه دار مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در ISO 8770

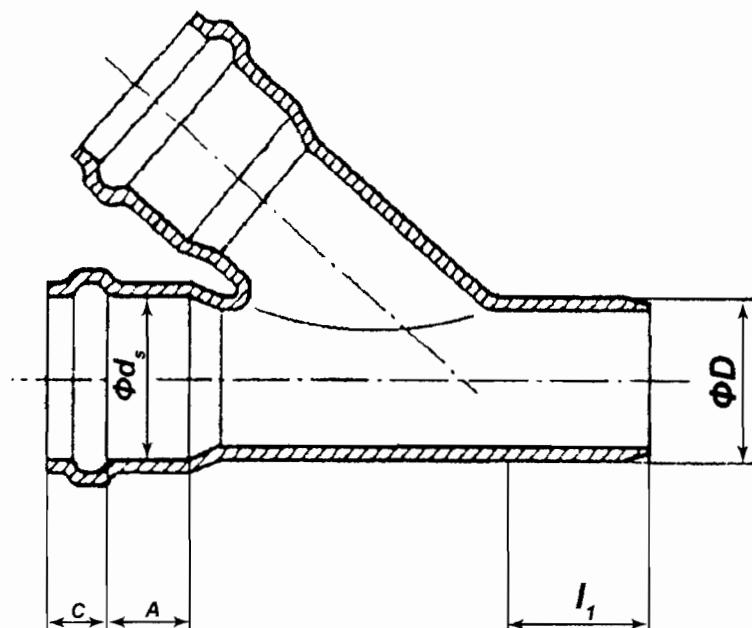

(۵) جدول شماره (۳-۵-۳-۳) ت (۵) اندازه های سرکاسه، مخصوص اتصال با واشر لاستیکی را در لوله و فینینگ، نشان می دهد.

شکل شماره (۳-۵-۳-۳) ت (۵)

اندازه های سرکاسه مخصوص اتصال با واشر لاستیکی در ISO 8770

Dimensions in millimeters

Nominal outside diameter <i>D</i>	Minimum mean inside diameter of the socket <i>d_s, m, min</i>	Maximum length of the socket mouth <i>C_{max}</i>	Minimum length of engagement <i>A_{min}</i>	Minimum length of the spigot end <i>l_{1, min}</i>
32	32.4	25	28	46
40	40.5	26	28	46
50	50.6	28	28	46
63	63.7	31	31	49
75	75.8	33	33	51
90	91	36	36	54
110	111.1	40	40	62
125	126.3	43	43	68
160	161.6	50	50	82
200	201.9	58	58	98
250	252.4	68	68	118
315	318	81	81	144

۴-۵-۳-۳ کاربرد لوله و فیتینگ پلی اتیلن

(الف) کلیات

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، مناسب برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان، از جمله در استانداردهای زیر

تعریف و طبقه‌بندی شده است:

۲-۵-۳-۳ استانداردهای اروپایی EN 1519 (BS EN – DIN EN)

۳-۵-۳-۳ استاندارد ISO 8770

(۲) در انتخاب لوله و فیتینگ پلی اتیلن، از استانداردهای دیگر، باید مراقبت به عمل آید که این مصالح از نظر جنس، نوع

ساخت و آزمایش، برای لوله کشی فاضلاب و هواکش داخل ساختمان توصیه شده باشد.

(۳) در این استانداردها فقط برخی از انواع لوله و فیتینگ که با علامت مشخص شده، برای دفن در خاک (زیر کف

پایین‌ترین طبقه ساختمان) مجازند:

- در استاندارد DIN BS EN 1519 - با علامت BD

- در استاندارد ISO 8770 - همه لوله‌های این استاندارد

(۴) لوله و فیتینگ پلی اتیلن باید ساخت یک کارخانه باشد و از نظر اندازه‌ها طبق یک استاندارد ساخته شده باشند.

(۵) لوله و فیتینگ پلی اتیلن، مخصوص کاربرد در این قسمت از مشخصات فنی عمومی، ممکن است از نوع سرکاسه‌دار با

بدون سرکاسه باشد.

(ب) اتصال (JOINT)

(۱) اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ در لوله کشی فاضلاب و هواکش با لوله‌های پلی اتیلن (PE) در

انواع زیر استاندارد شده است:

- اتصال لب به لب (گرم کردن)

- با سرکاسه (گرم کردن)

- با سرکاسه و اتصال مکانیکی

- با سرکاسه و لاستیک آببند

(۲) در اتصال لب به لب، دو دهانه لوله و فیتینگ در ماشین مخصوص، با گرم کن الکتریکی، قرار می‌گیرند و بر اثر گرم

شدن، سطوح دو لبه ذوب، در هم تنیده و یک پارچه می‌شوند. اتصال بدون اضافه کردن مواد دیگری انجام می‌شود.

(۳) در اتصال با سرکاسه، دهانه‌های نری و مادگی لوله و فیتینگ در داخل هم قرار می‌گیرند و با گرم کردن سطوح تماس آنها در ماشین مخصوص و گرم کن الکتریکی، این سطوح ذوب، در هم تنیده و یکپارچه می‌شوند. اتصال بدون اضافه کردن مواد دیگری انجام می‌شود.

(۴) در این نوع اتصال‌ها دمای ذوب باید برابر مشخصات کارخانه سازنده باشد.

(پ) کاربرد

(۱) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، طبق استانداردهایی که در (۳-۳-۵-۴) "الف" (۱) معرفی شده، در لوله‌کشی‌های زیر کاربرد دارد:

- لوله‌کشی فاضلاب بهداشتی داخل ساختمان
- لوله‌کشی هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی ساختمان

(۲) لوله و فیتینگ پلی اتیلن (PE)، طبق این استانداردها، در لوله‌کشی داخل ساختمان، که فاضلاب در آن به طور نقلی جریان دارد، کاربرد دارد.

(۳) فشار آزمایش با آب در این لوله‌کشی ۳ متر ستون آب است.

(۴) در صورتی که فاضلاب به طور نقلی به حوضچه پمپاژ هدایت شود، استفاده از این لوله‌ها در لوله‌کشی بعد از پمپاژ مجاز نیست. در این موارد باید به استانداردهایی که لوله‌های پلی اتیلن (PE) را برای فاضلاب تحت فشار مشخص کردند، مراجعه شود.

(۵) لوله و فیتینگ پلی اتیلن باید، طبق (۳-۳-۲) "پ"، در برابر دمای ۶۵ درجه سانتی‌گراد (۱۵۰ درجه فارنهایت) مقاوم باشد.

(۶) حدود کار لوله‌کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان از خروجی‌های لوازم بهداشتی و دیگر مصرف‌کننده‌های آب داخل ساختمان، انتهای لوله‌های قائم هواکش فاضلاب روی بام، شاخه‌های افقی، لوله‌های قائم فاضلاب و هواکش، لوله اصلی افقی فاضلاب در پایین‌ترین قسمت شبکه لوله‌کشی، تا ۱/۵ متر خارج از ساختمان و دورتر از دیوار خارجی ساختمان است.

(۷) در صورتی که دستگاه تصفیه فاضلاب خصوصی در داخل ساختمان باشد، انتهای شبکه لوله‌کشی فاضلاب و هواکش بهداشتی ساختمان، تا چاله آدم (Manhole) ورودی به دستگاه تصفیه فاضلاب است.

خواننده گرامی

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افرون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آیین‌نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار بردۀ شود. به این لحاظ برای آشنایی بیشتر، فهرست عنوانین نشریاتی که طی سه سال اخیر به چاپ رسیده است به اطلاع استفاده کنندگان و دانش پژوهان محترم رسانده می‌شود.

لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی <http://tec.mpor.org.ir> مراجعه نمایید.

دفتر امور فنی، تدوین معیارها

نشریات دفتر امور فنی، تدوین معيارهای کاهش خطر بدبیری ناشی از زلزله (بخشن تدوین)

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
	۱		۱۳۸۱	۲۳۴	آین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران
	۳ نوع ۲۳۵-۱		۱۳۸۲	۲۳۵	ضوابط و معيارهای طرح و اجرای سیلوهای بتی جلد اول - مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو (۲۳۵-۱)
	۳ نوع ۲۳۵-۲		۱۳۸۱	۲۳۵	جلد دوم - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق سیلو (۲۳۵-۲)
					جلد سوم - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات مکانیکی سیلو (۲۳۵-۳)
	۳		۱۳۸۱	۲۴۰	راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
	۳		۱۳۸۱	۲۴۵	ضوابط طراحی سینما
	۱		۱۳۸۱	۲۴۶	ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی
	۳		۱۳۸۱	۲۴۷	دستورالعمل حفاظت و اینمی در کارگاههای سدسازی
	۳		۱۳۸۱	۲۴۸	فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آشکنها
	۲		۱۳۸۱	۲۴۹	فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
	۱		۱۳۸۲	۲۵۰	آین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تبیده
	۳		۱۳۸۱	۲۵۱	فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
	۳		۱۳۸۱	۲۵۲	رفتارستجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
	۱		۱۳۸۱	۲۵۳	آین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
	۳		۱۳۸۱	۲۵۴	دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی: جلد اول - دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی (۱) (۲۵۴-۱) جلد دوم - شرح خدمات بررسی اولیه و مطالعات تفصیلی ارزیابی آثار زیست محیطی طرح عمرانی (۲) (۲۵۴-۲) جلد سوم - دستورالعمل های اختصاصی پروژه های آب (۲۵۴-۳)
	۳		۱۳۸۱	۲۵۵	دستورالعمل آزمایشهای آبشویی خاکهای شور و سدیمی در ایران
	۳		۱۳۸۱	۲۵۶	استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
	۳			۲۵۷	دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
	۳		۱۳۸۱	۲۵۸	دستورالعمل بررسیهای اقتصادی منابع آب
	۳		۱۳۸۱	۲۵۹	دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
	۳		۱۳۸۱	۲۶۰	راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن در محدوده پایه های بل
	۱		۱۳۸۱	۲۶۱	ضوابط و معيارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار مشخصات فنی عمومی آبیاری تحت فشار
	۲		۱۳۸۲	۲۶۲	فهرست جزئیات خدمات مطالعات تأسیسات آبگیری (مرحله های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمباز)
	۲		۱۳۸۲	۲۶۳	فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تأسیسات آبگیری (سردخانه سازی)
	۱		۱۳۸۲	۲۶۴	آین نامه اتصالات سازه های فولادی ایران
	۳		۱۳۸۲	۲۶۵	بررسی آزمایشگاه آب
	۳		۱۳۸۲	۲۶۶	۱- دستورالعمل تعیین اسید یته و قلیاتیت آب ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

لشکریات دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش نهضت پژوهی انسانی

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
				۲۶۷	آیین نامه ایمنی راه های کشور اصنی راه و حیرم (جلد اول) اصنی اینبه فنی (جلد دوم) اصنی علام (جلد سوم) تجهیزات ایمنی راه (جلد چهارم) تاسیسات ایمنی راه (جلد پنجم) ایمنی بهره برداری (جلد ششم) ایمنی در عملیات اجرایی (جلد هفتم)
۳		۱۳۸۲		۲۶۸	دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و رو سازی راه ها
۳		۱۳۸۲		۲۶۹	راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
تجددنظر دوم	۱		۱۳۸۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
۳		۱۳۸۳		۲۷۰	معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
۳		۱۳۸۲		۲۷۱	شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع مخصوص تعدادی از شهر های کشور
۳		۱۳۸۳		۲۷۲	راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلی
۳		۱۳۸۳		۲۷۳	راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه ها به روش انیشتین و کلی
۳		۱۳۸۳		۲۷۴	دستورالعمل نمونه برداری آب
۱		۱۳۸۳		۲۷۵	ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
				۲۷۶	شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حیرم رودخانه یا مسیل
۳		۱۳۸۳		۲۷۷	راهنمای بررسی پیش روی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
۳		۱۳۸۳		۲۷۸	راهنمای انتخاب ظرفیت واحد های مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
۱		۱۳۸۳		۲۷۹	مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
۱		۱۳۸۳		۲۸۰	مشخصات فنی عمومی راهداری
۳		۱۳۸۳		۲۸۱	ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
۳		۱۳۸۳		۲۸۲	ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
				۲۸۳	فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
۳		۱۳۸۳		۲۸۴	راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم - تصفیه ثانویه
۳		۱۳۸۳		۲۸۵	راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
۳		۱۳۸۳		۲۸۶	ضوابط طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار
۳		۱۳۸۳		۲۸۷	جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری
					جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی
					جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی
					جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات
					طراحی بناهای درمانی (۱)
۳		۱۳۸۳		۲۸۷	بخش بسترهای داخلی - جراحی ۲۸۷-۱
					طراحی بناهای درمانی (۲)
					بخش مرابت های و پزشکی ۱.C.U ۲۸۷-۲

لشکرات دفتر امور فنی، تدوین معيارها و کاهش خطر نبضی را شناسید

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
۳	۱۳۸۴	۲۸۷		جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۳)
				جلد دوم: راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	بخش اعمال زایمان ۲۸۷-۳
				جلد سوم: راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
				جلد چهارم: راهنمای گروههندی و مشخصات فنی تجهیزات	
۳	۱۳۸۴	۲۸۸		جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۴)
				جلد دوم: راهنمای طراحی تأسیسات برقی	بخش بستری زایمان ۲۸۷-۴
۳	۱۳۸۴	۲۹۰		جلد یکم: راهنمای برنامه‌ریزی و طراحی معماری	طراحی بناهای درمانی (۵)
				جلد دوم: راهنمای طراحی تأسیسات مکانیکی	بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان ۲۸۷-۵
				جلد سوم: راهنمای طراحی تأسیسات برقی	
۱		۱۳۸۳	۲۸۸	آین نامه طرح هندسی راه آهن	
			۲۸۹	راهنمای روش محاسبه تعديل آحاد بهای پیمانها	
۱		۱۳۸۳	۲۹۰	دستورالعمل تهیه، ارائه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش	
۳		۱۳۸۴	۲۹۱	جزئیات تیپ کارهای آب و فاضلاب	
			۲۹۲	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه دهانه ۲ تا ۱۰ متر	
			۲۹۳	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه آهن دهانه ۲ تا ۱۰ متر	
			۲۹۴	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	
			۲۹۵	مجموعه نقشه‌های همسان پل‌های راه آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر	
			۲۹۶	راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی	
			۲۹۷	فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور	
			۲۹۸	مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (۱۳۸۳-۵-۷ مهرماه ۱۳۸۳)	
			۲۹۹	دستورالعمل طراحی و حفاظت پل در مقابل آبستنگی	
			۳۰۰	آین نامه طراحی بنادر و سازه‌های دریابی ایران	
			۳۰۱	مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن	
			۳۰۲	دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبستنگی پل	
			۳۰۳	مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله‌های آب و فاضلاب شهری	
			۳۰۴	راهنمای طراحی نمای ساختمان‌های عمومی	
			۳۰۵	شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگلهای شمال کشور	
۳		۱۳۸۴	۳۰۶	آماده‌سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش	
۳		۱۳۸۴	۳۰۷	راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه	
۳		۱۳۸۴	۳۰۸	راهنمای طراحی دیوارهای حائل	
۳		۱۳۸۴	۳۰۹	راهنمای طراحی سازه‌ای تونل‌های آبریز	
			۳۱۰	دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور	
۳		۱۳۸۴	۳۱۱	راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه‌های فولادی	

ملاحظات	نوع دستورالعمل	تاریخ انتشار چاپ		شماره نشریه	عنوان نشریه
		آخر	اول		
۳		۱۳۸۴		۳۱۲	ضوابط عمومی طراحی سازه‌های آبی بتی
۳		۱۳۸۴		۳۱۳	فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره‌برداری و نگهداری از سامانه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری
				۳۱۴	ارزیابی ظرفیت وام‌گیری کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
۳		۱۳۸۴		۳۱۵	راهنمای نگهداری سامانه‌های زهکشی
۳		۱۳۸۴		۳۱۶	راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
				۳۱۷	ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه‌های پمپاژ شبکه‌های آبیاری و زهکشی «
۳		۱۳۸۴		۳۱۸	دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه‌های آب
۳		۱۳۸۴		۳۱۹	ضوابط طراحی تعیین فاصله و زهکش‌های زیرزمینی
۳		۱۳۸۴		۳۲۰	فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی
۳		۱۳۸۴		۳۲۱	ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون‌ها و آینگر زیر جاده
۳		۱۳۸۴		۳۲۲	دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
۳		۱۳۸۴		۳۲۳	دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آب و فاضلاب در مراحل تفصیلی و اجمالي
					ضوابط طراحی ساختمان‌های با اتصال خرجینی
					ضوابط طراحی و محاسبه ساختمان‌های صنعتی فولادی
					آینین‌نامه ملی پایابی بتی
					دستورالعمل ساخت بتن در کارگاه
۱		۱۳۸۴		۱۲۸-۵	مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها جلد پنجم : لوله‌های ترمопلاستیک

عنوان لاتين:

Thermoplastics Pipes